


ZS

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

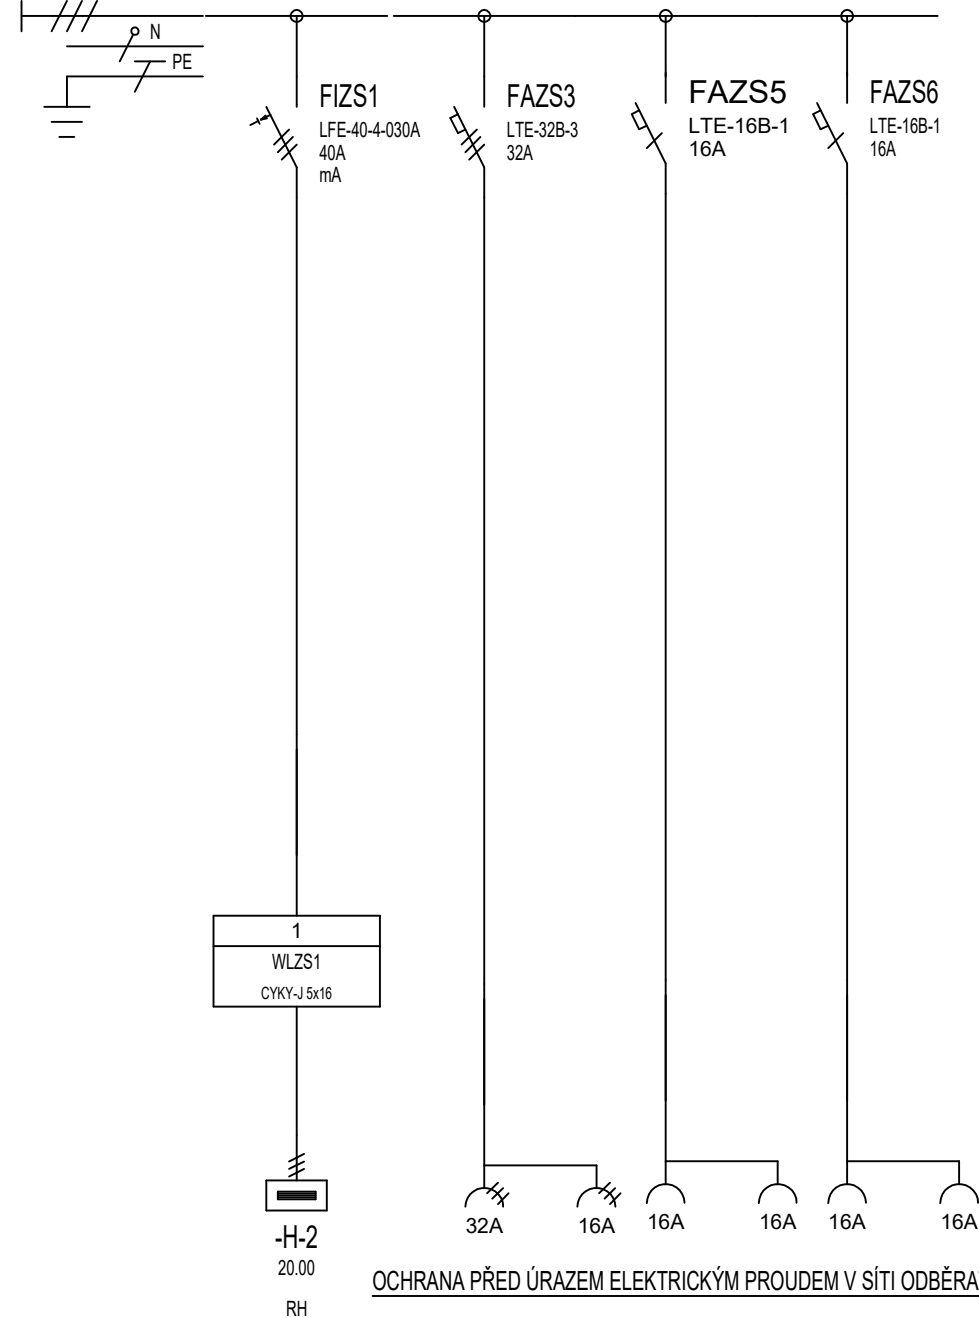



OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V SÍTI ODBĚRATELE

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000 V i nad 1000 V
polohou - dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 412.4
izolací - dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 412.1

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000 V

- automatickým odpojením vadné části od zdroje prostřednictvím nadproud. jističího prvku v síti TN-C dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1
- kombinací ochrany automatickým odpojením vadné části od zdroje prostřednictvím nadproudového jističího prvku a proudového chrániče v síti TN-C-S podle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1
- v koupelnách - uzemněným pospojováním podle ČSN 33 2000-7-701


ÚDAJE O NAPÁJECÍ SÍTI
3/PEN 400/230 V AC 50 Hz TN-C
3/N/PE 400/230 V AC 50 Hz TN-C-S

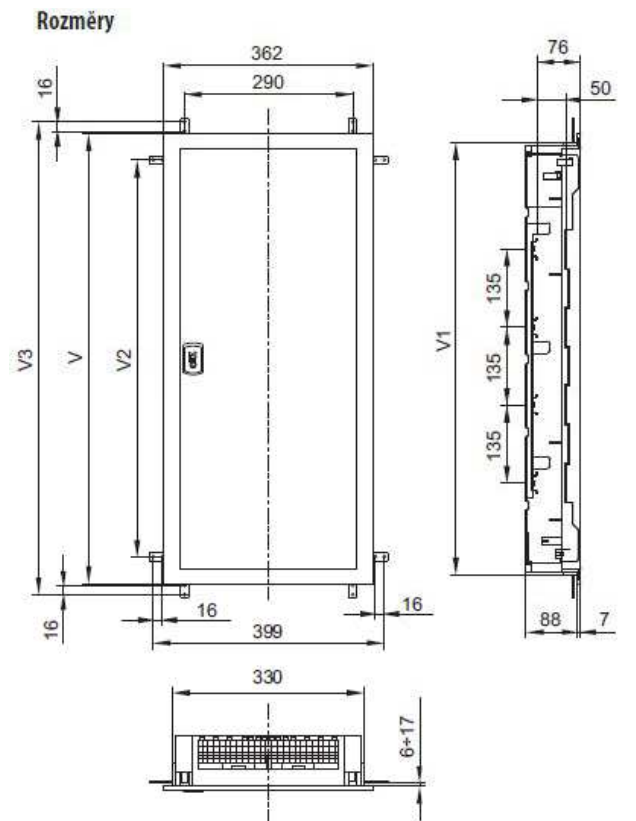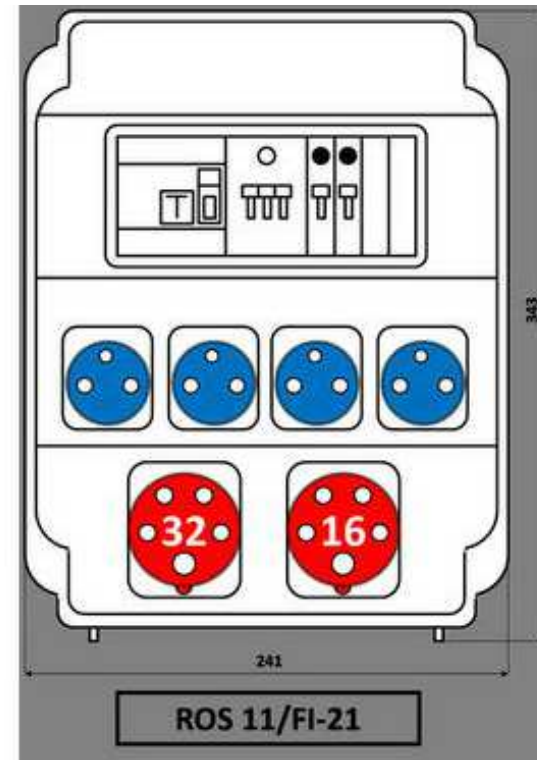

Typ	V [mm]	V1 [mm]	V2 [mm]	V3 [mm]
RZA-1N14 (-H)	327	297	215	364
RZA-2N28 (-H)	462	432	350	499
RZA-3N42 (-H)	643	613	551	680
RZA-4N56 (-H)	778	748	686	817



[Handwritten signature]



PAVEL KUČERA ELEKTRO 671 61 PROSIMĚŘICE 32	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	STAVEBNÍK: Městys Vémyslice, č. p. 31 671 42 Vémyslice, IČ: 00293768 NÁZEV STAVBY: Oprava sokolovny, 671 42 Vémyslice č.p. 208 kú Vémyslice [779971] p.č. st.331	STUPEŇ PD: DPS	KRAJ: Jihomoravský	ČÍSLO ZAK.: 2020016
			OBSAH: Zásuvková skříň a skříň ZSA...	OKRES: Znojmo FORMÁT: A3 MĚŘÍTKO:	DATUM: 2020-12 VÝKRES Č.: D.2.1.08 LIST Č.: 1 POČET LISTŮ: 1