


H					Názov výkresu Rozvadzác DT3 Jednopolová schéma	č. zakázky 082020	
						dátum 032020	
						mierka —	list 2 z 21
						archívne číslo 082020	č. výkresu 7.2
	INDEX	NÁZOV ZMENY	MENO—PODPIS	DÁTUM			

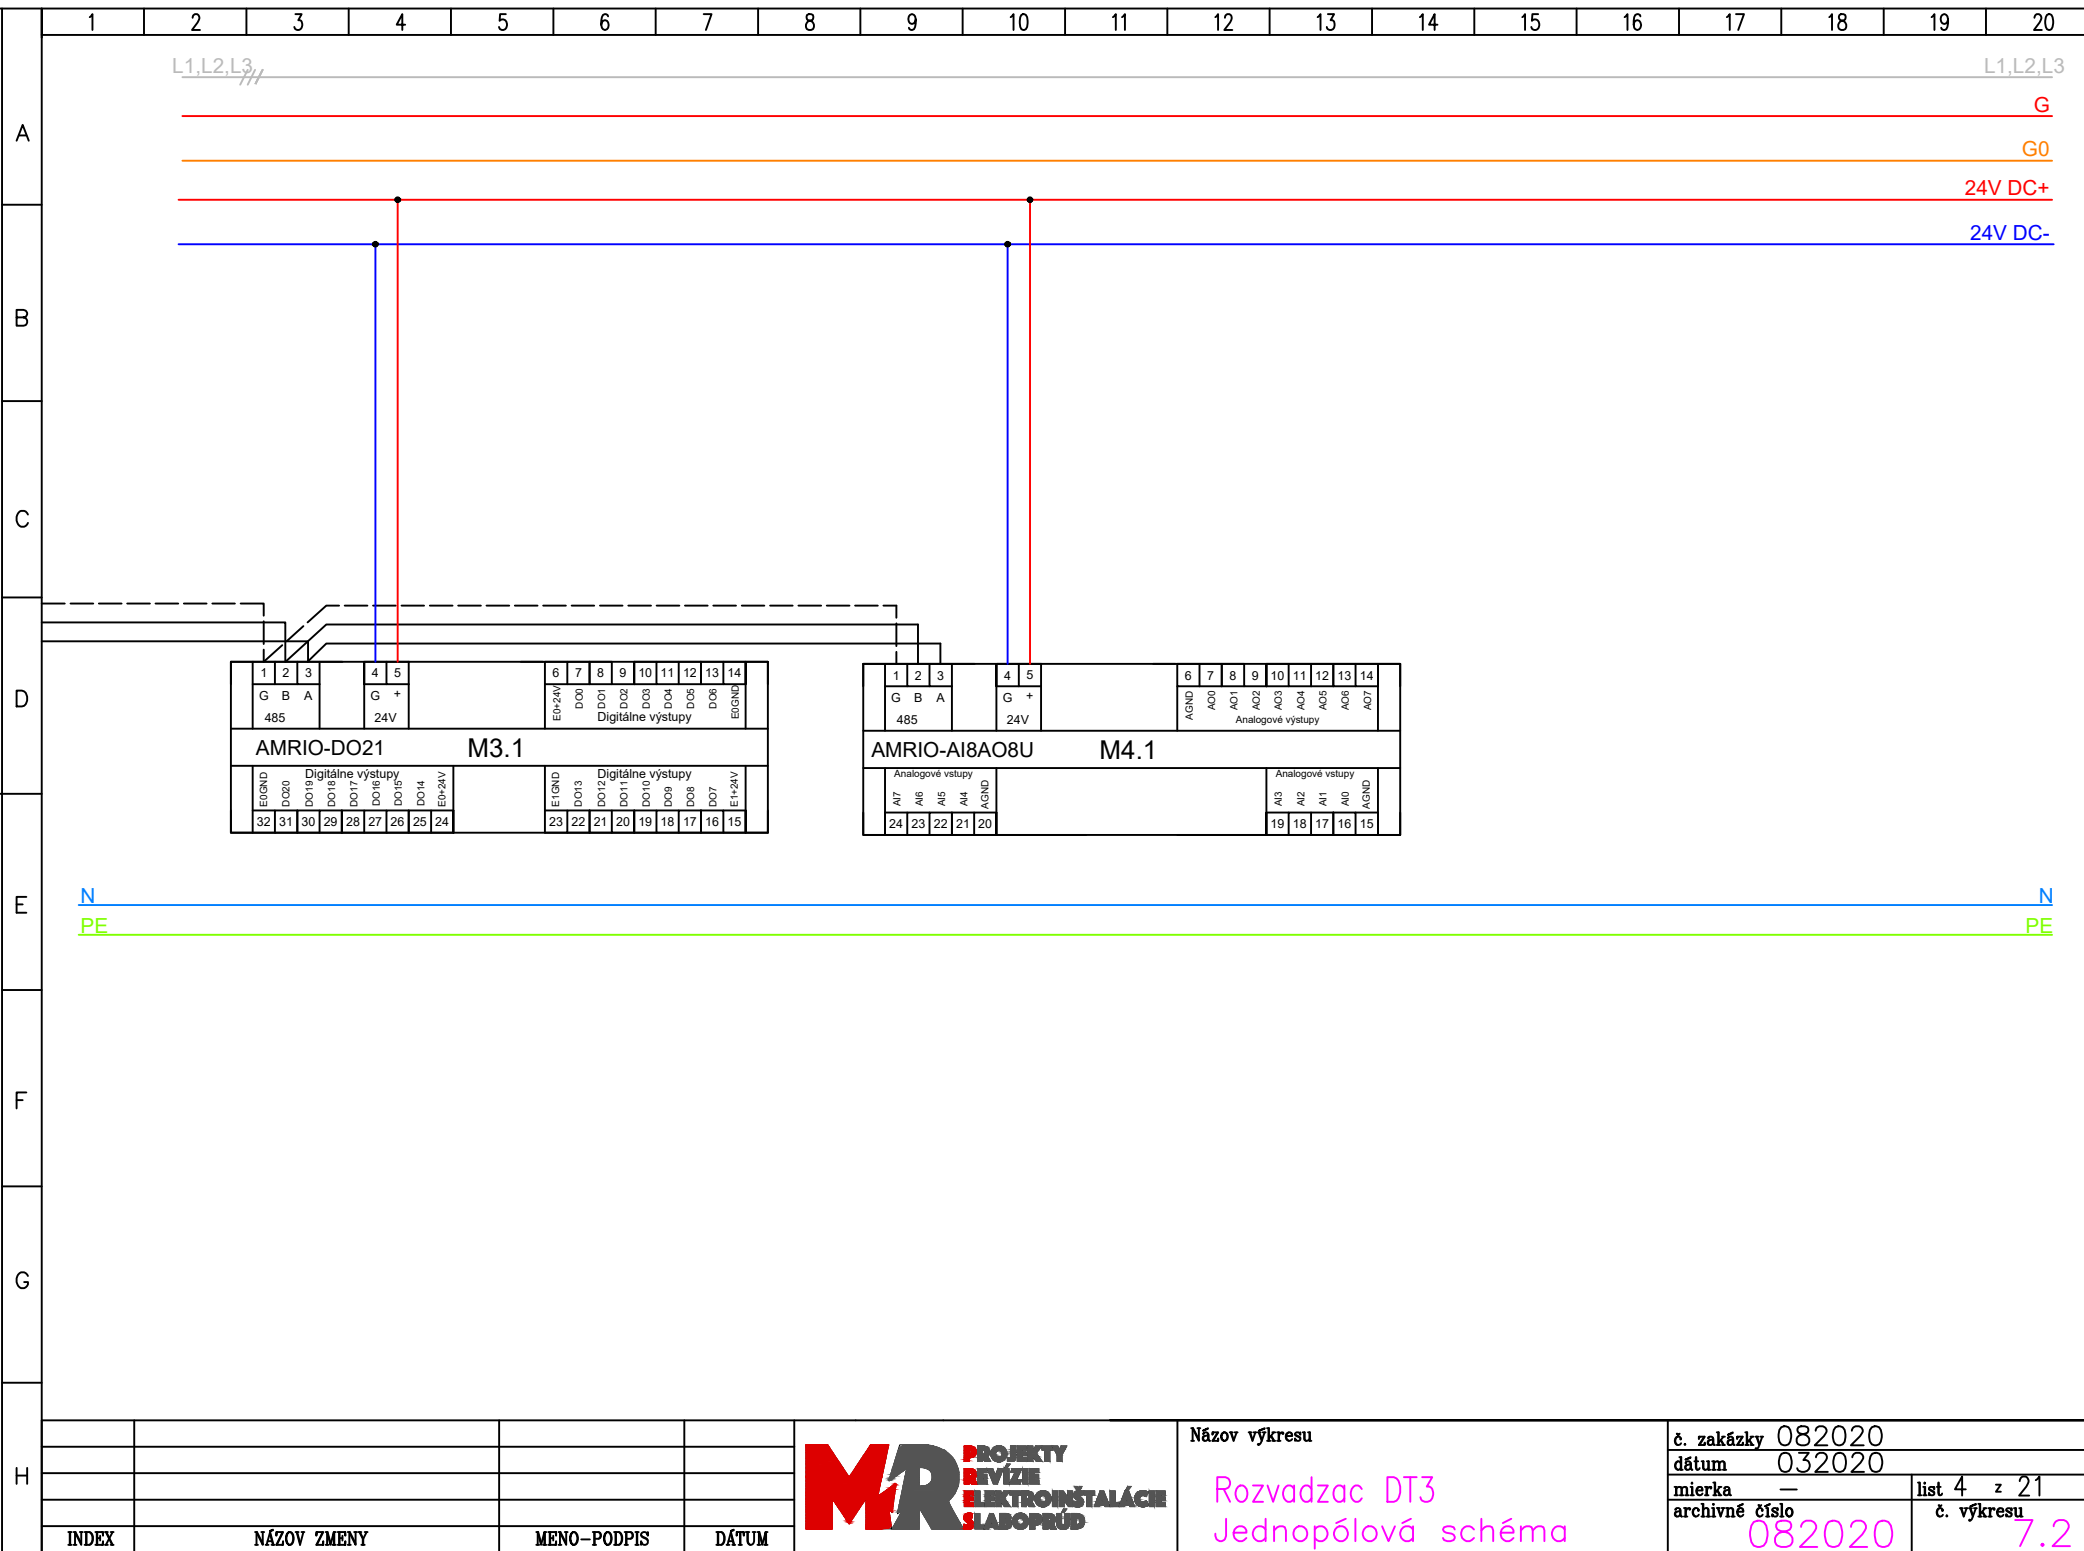

A

B

C


D

E

F

G

H

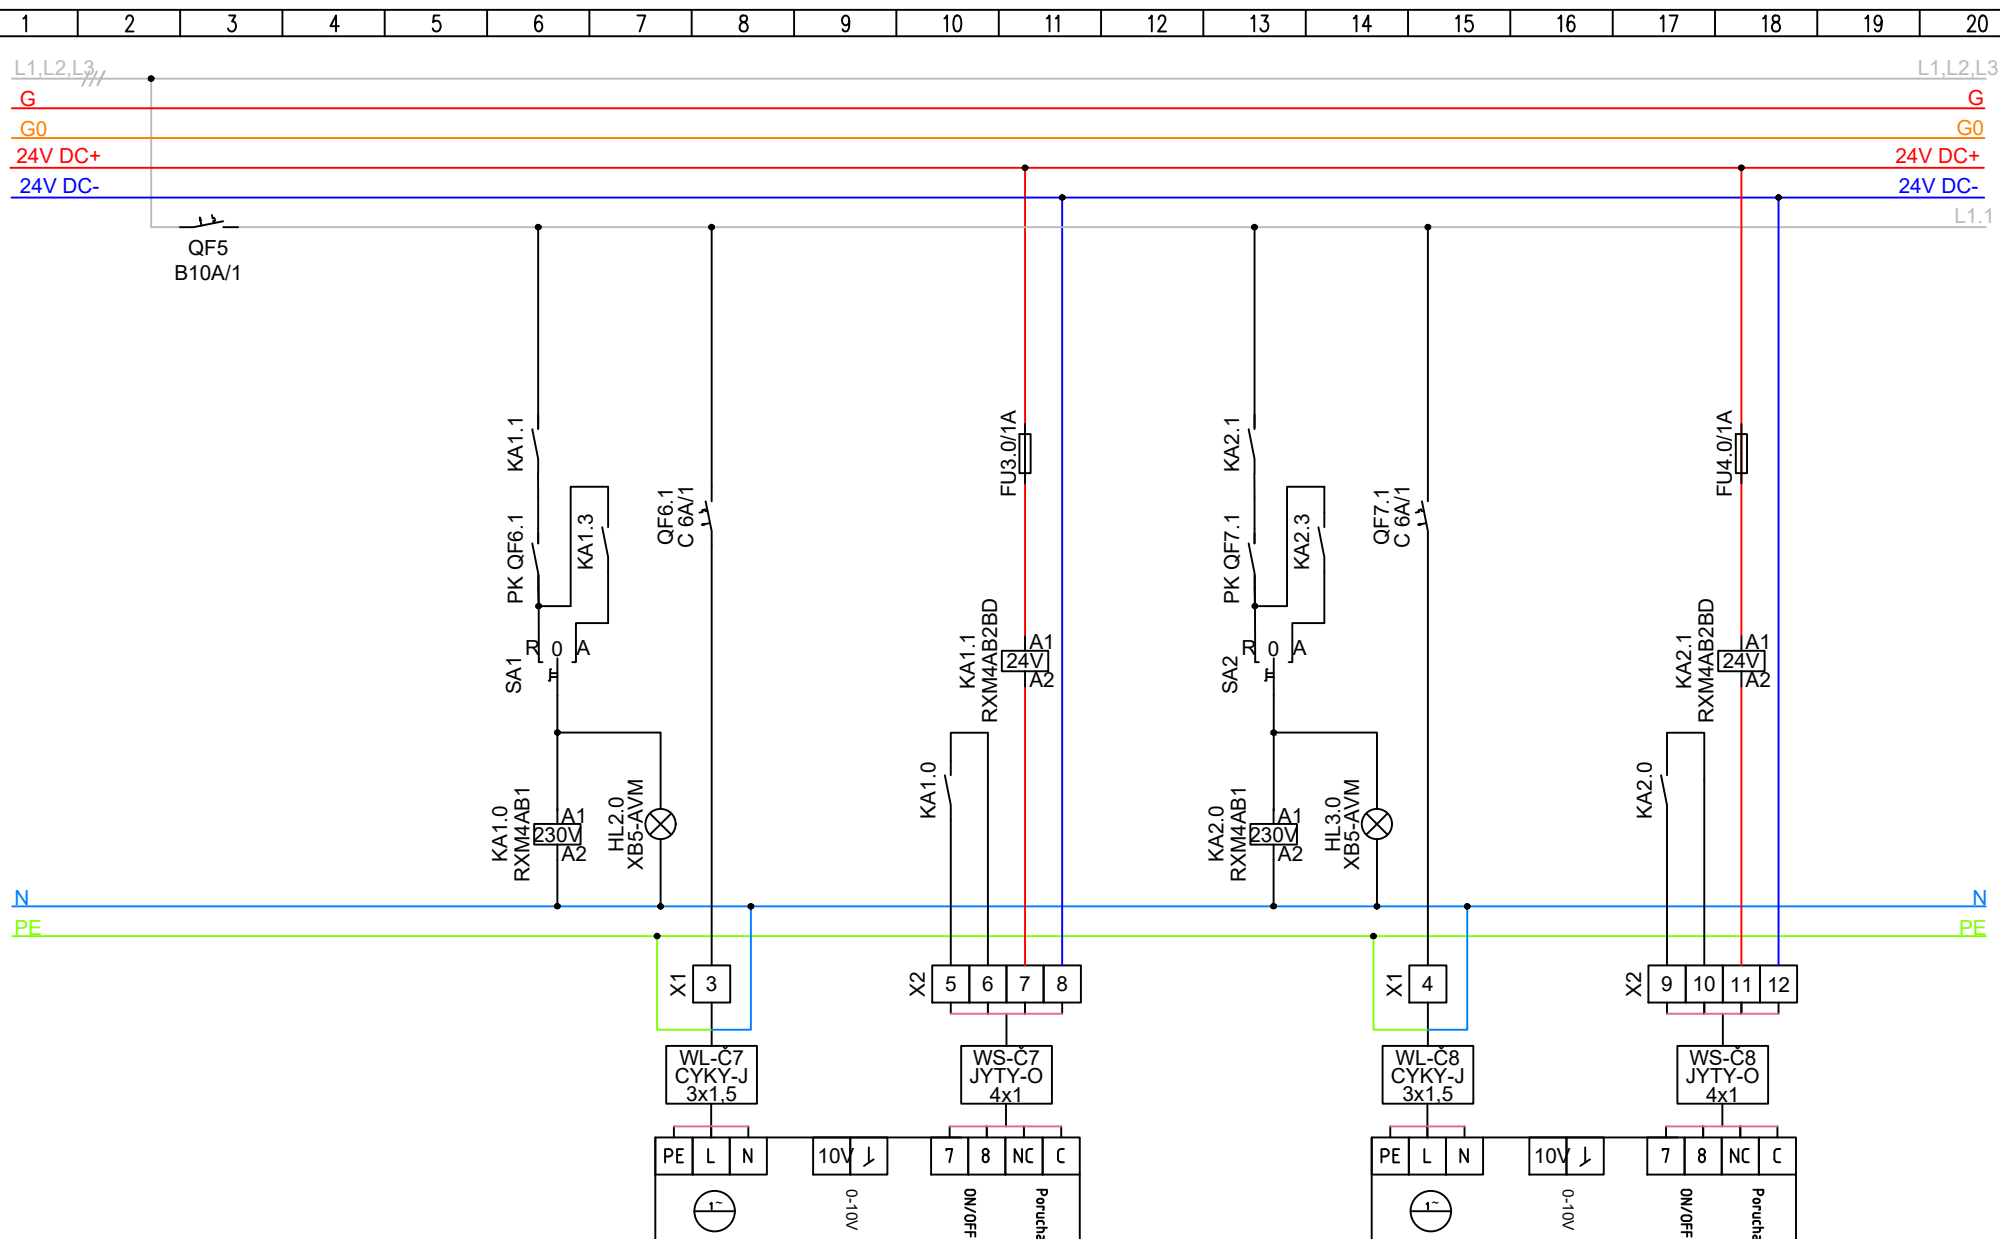

Č7
Obehové čerpadlo
UK - Radiatory KP
Grundfos MAGNA3 50-100F

Č8
Obehové čerpadlo
UK - Podlahové vyk.
Grundfos MAGNA3 40-100 F



Název výkresu

Rozvadzac DT1
Jednopolová schéma

č. zakázky 082020

dátum 032020

mierka —

archivné číslo 082020

list 5 z 21

č. výkresu 7.2

INDEX	NÁZOV ZMENY	MENO-PODPIS	DÁTUM
-------	-------------	-------------	-------

A
B
C
D
E
F
G
H

L1,L2,L3
///

G

G0

24V DC+

24V DC-

L1.1

L1,L2,L3

G

G0


G0

N


PE

N

PE

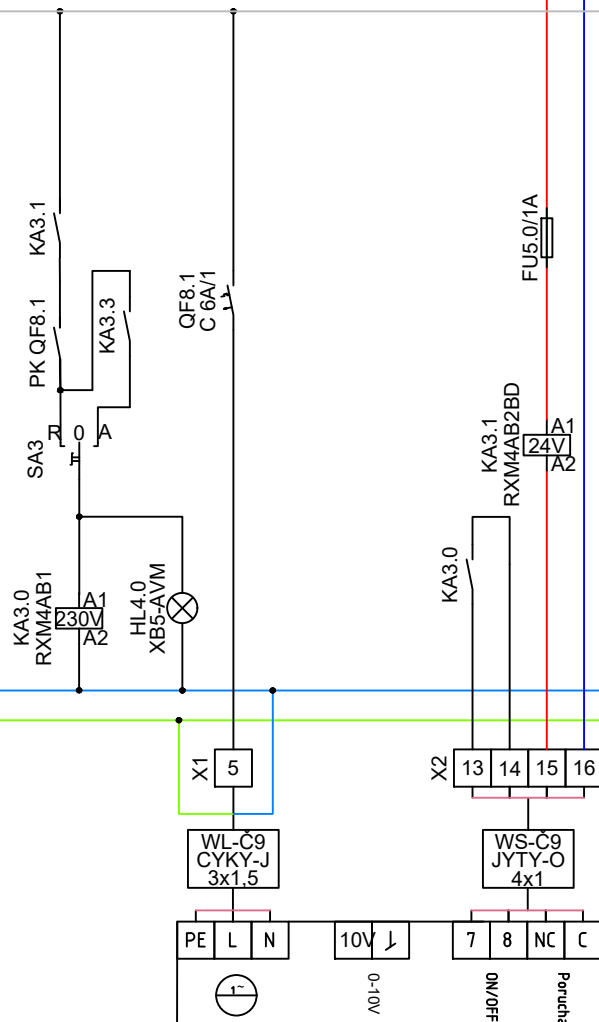

Č9
Obehové čerpadlo
VZT
Grundfos MAGNA3 40-100 F

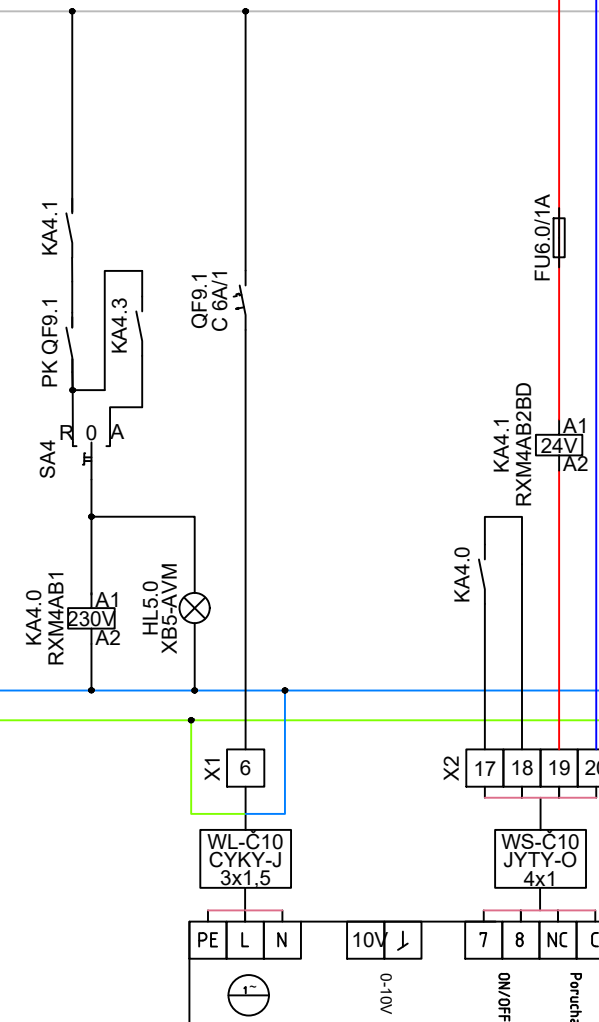

Č10
Obehové čerpadlo
Malý bazén
Grundfos MAGNA3 25-100 F



Název výkresu

Rozvadzac DT1
Jednopolová schéma

č. zakázky 082020

dátum 032020


mierka —

archivné číslo 082020

list 6 z 21

č. výkresu 7.2

INDEX	NÁZOV ZMENY	MENO-PODPIS	DÁTUM

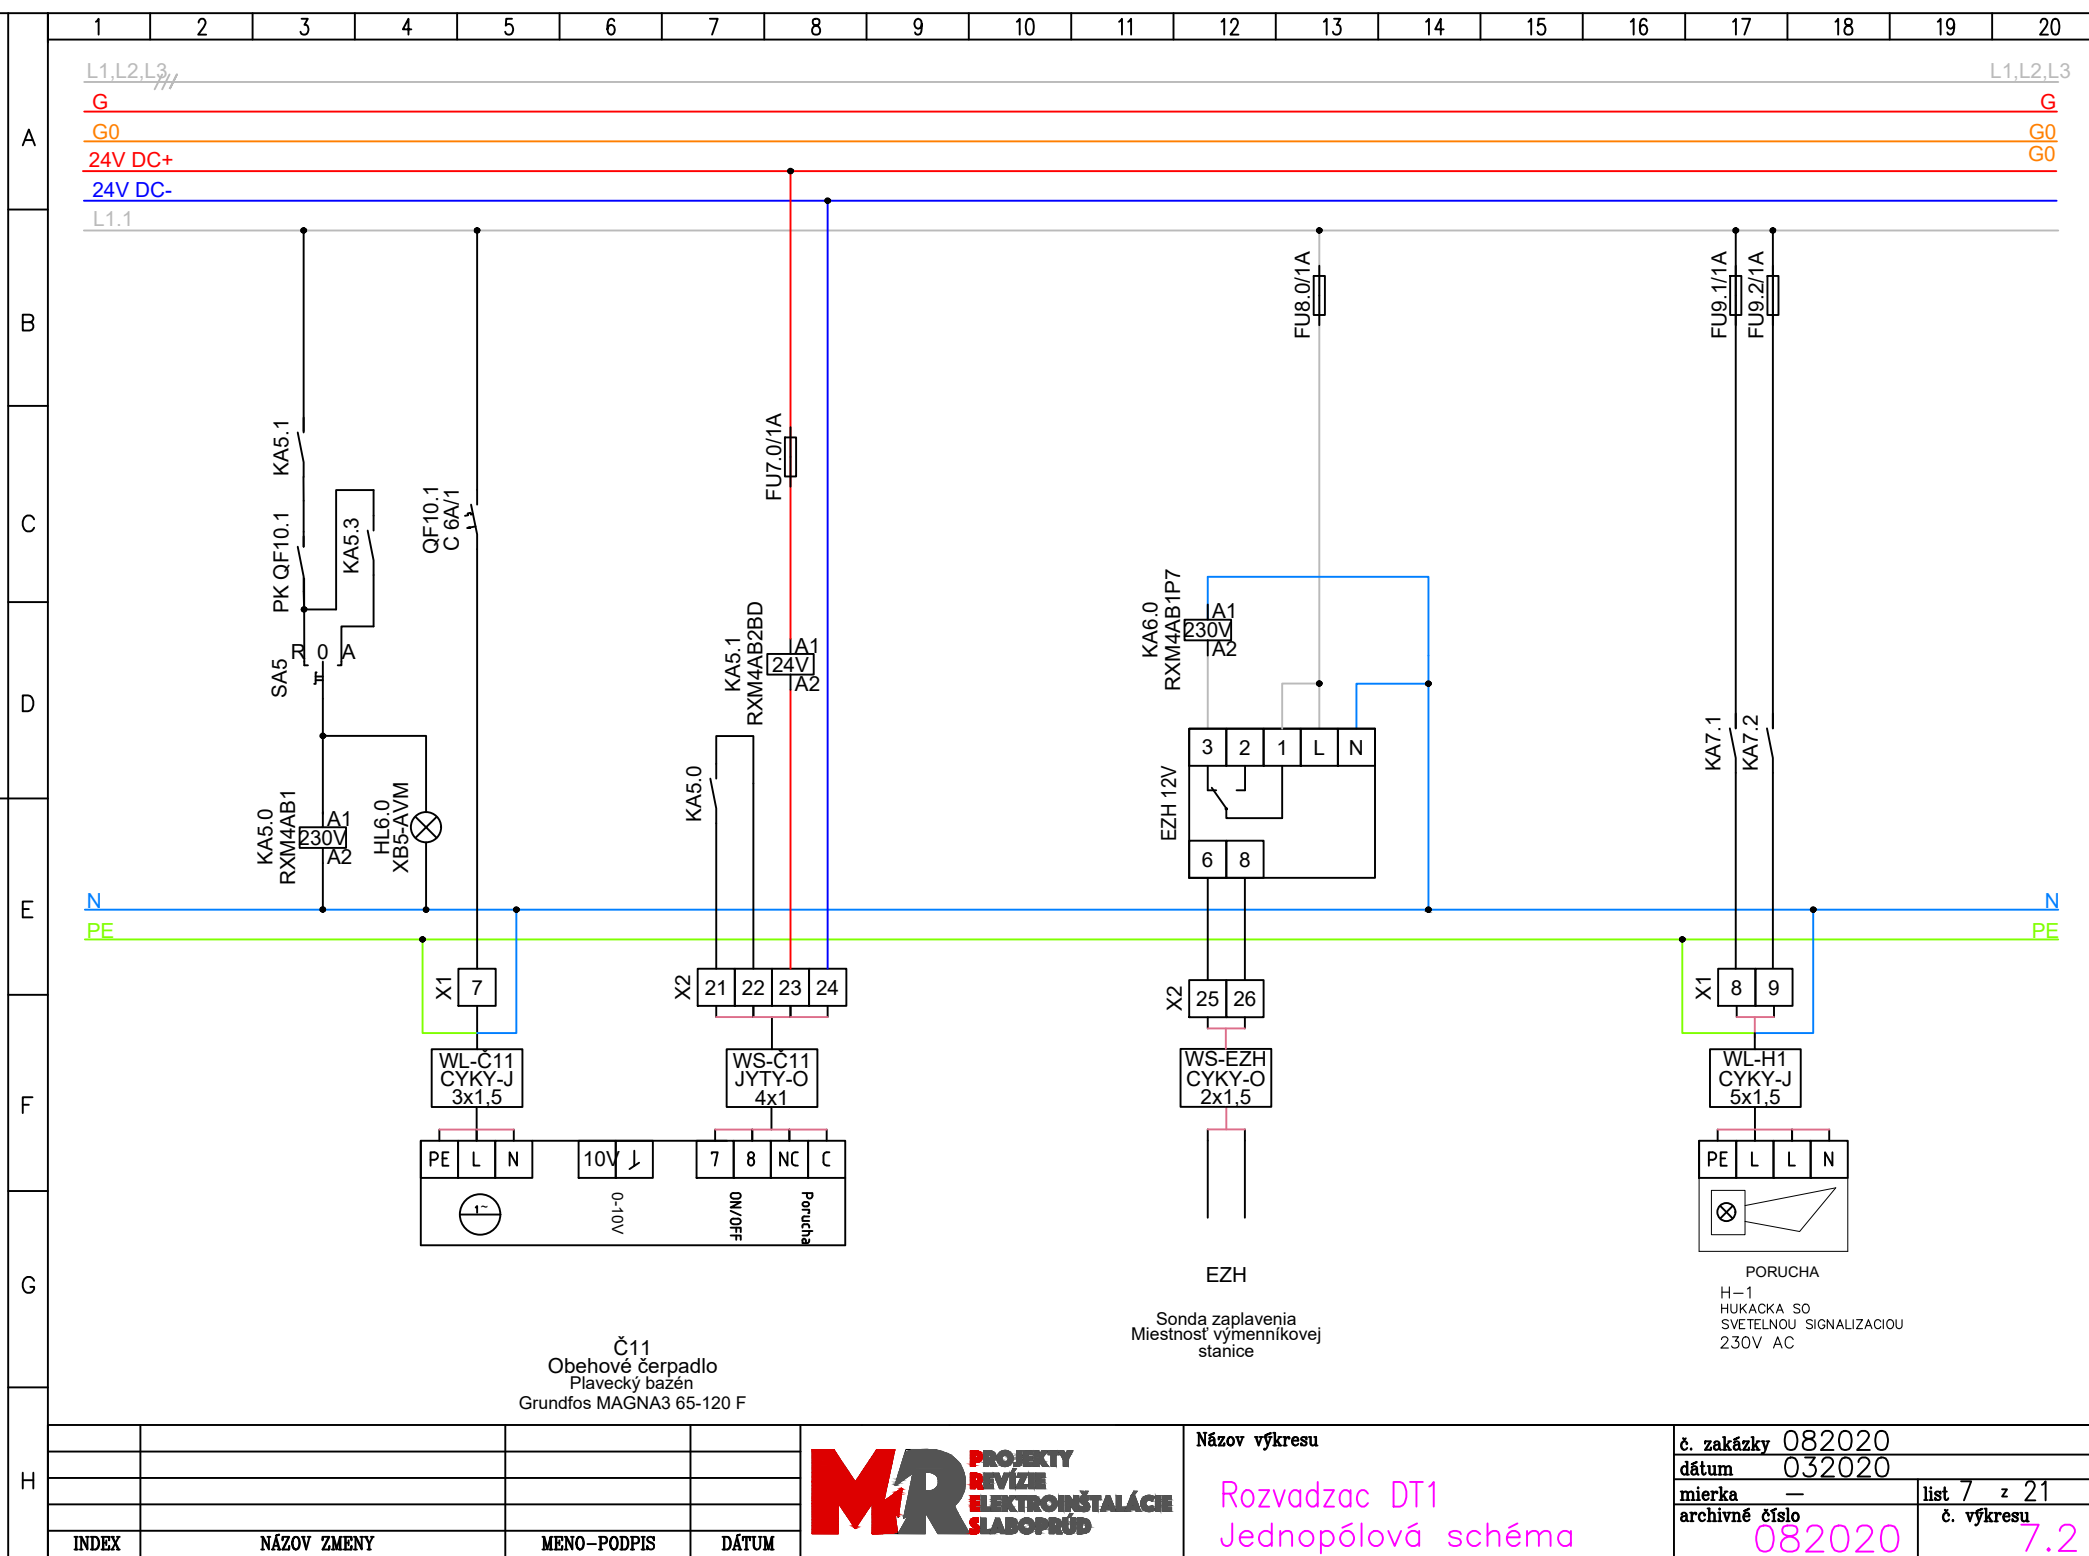



INDEX	NÁZOV ZMENY	MENO-PODPIS	DÁTUM





Názov výkresu
Rozvadzac DT1
Jednopolová schéma


č. zakázky	082020
dátum	032020
mierka	—
archívne číslo	082020
list	7 z 21
č. výkresu	7.2

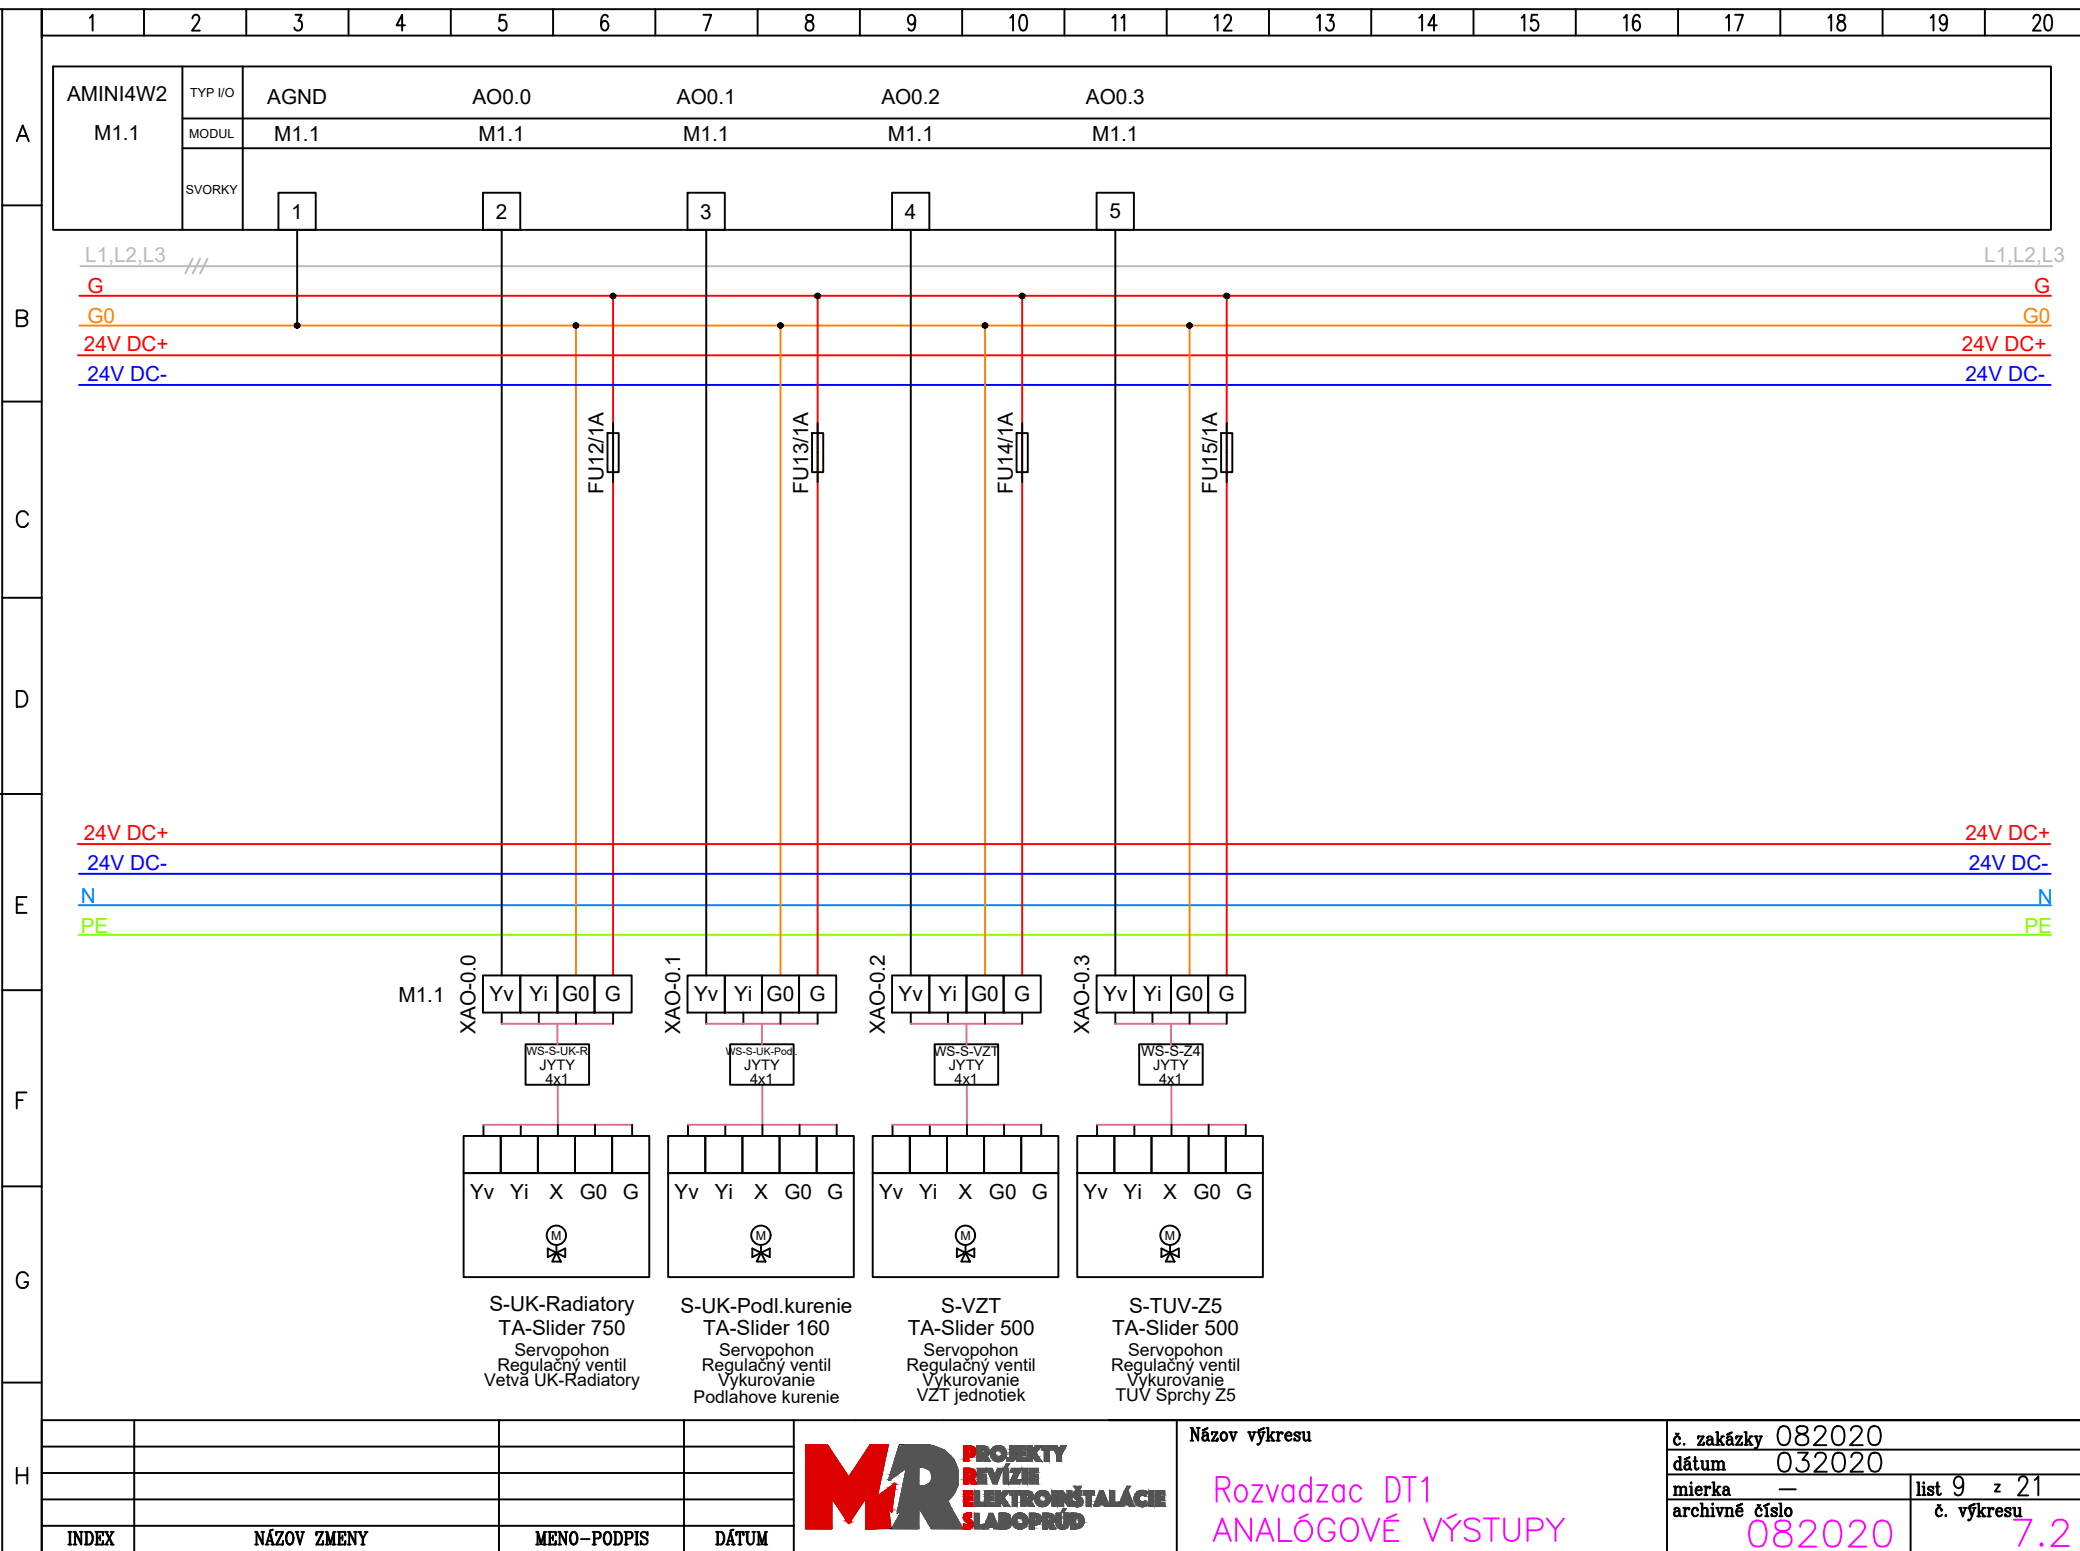


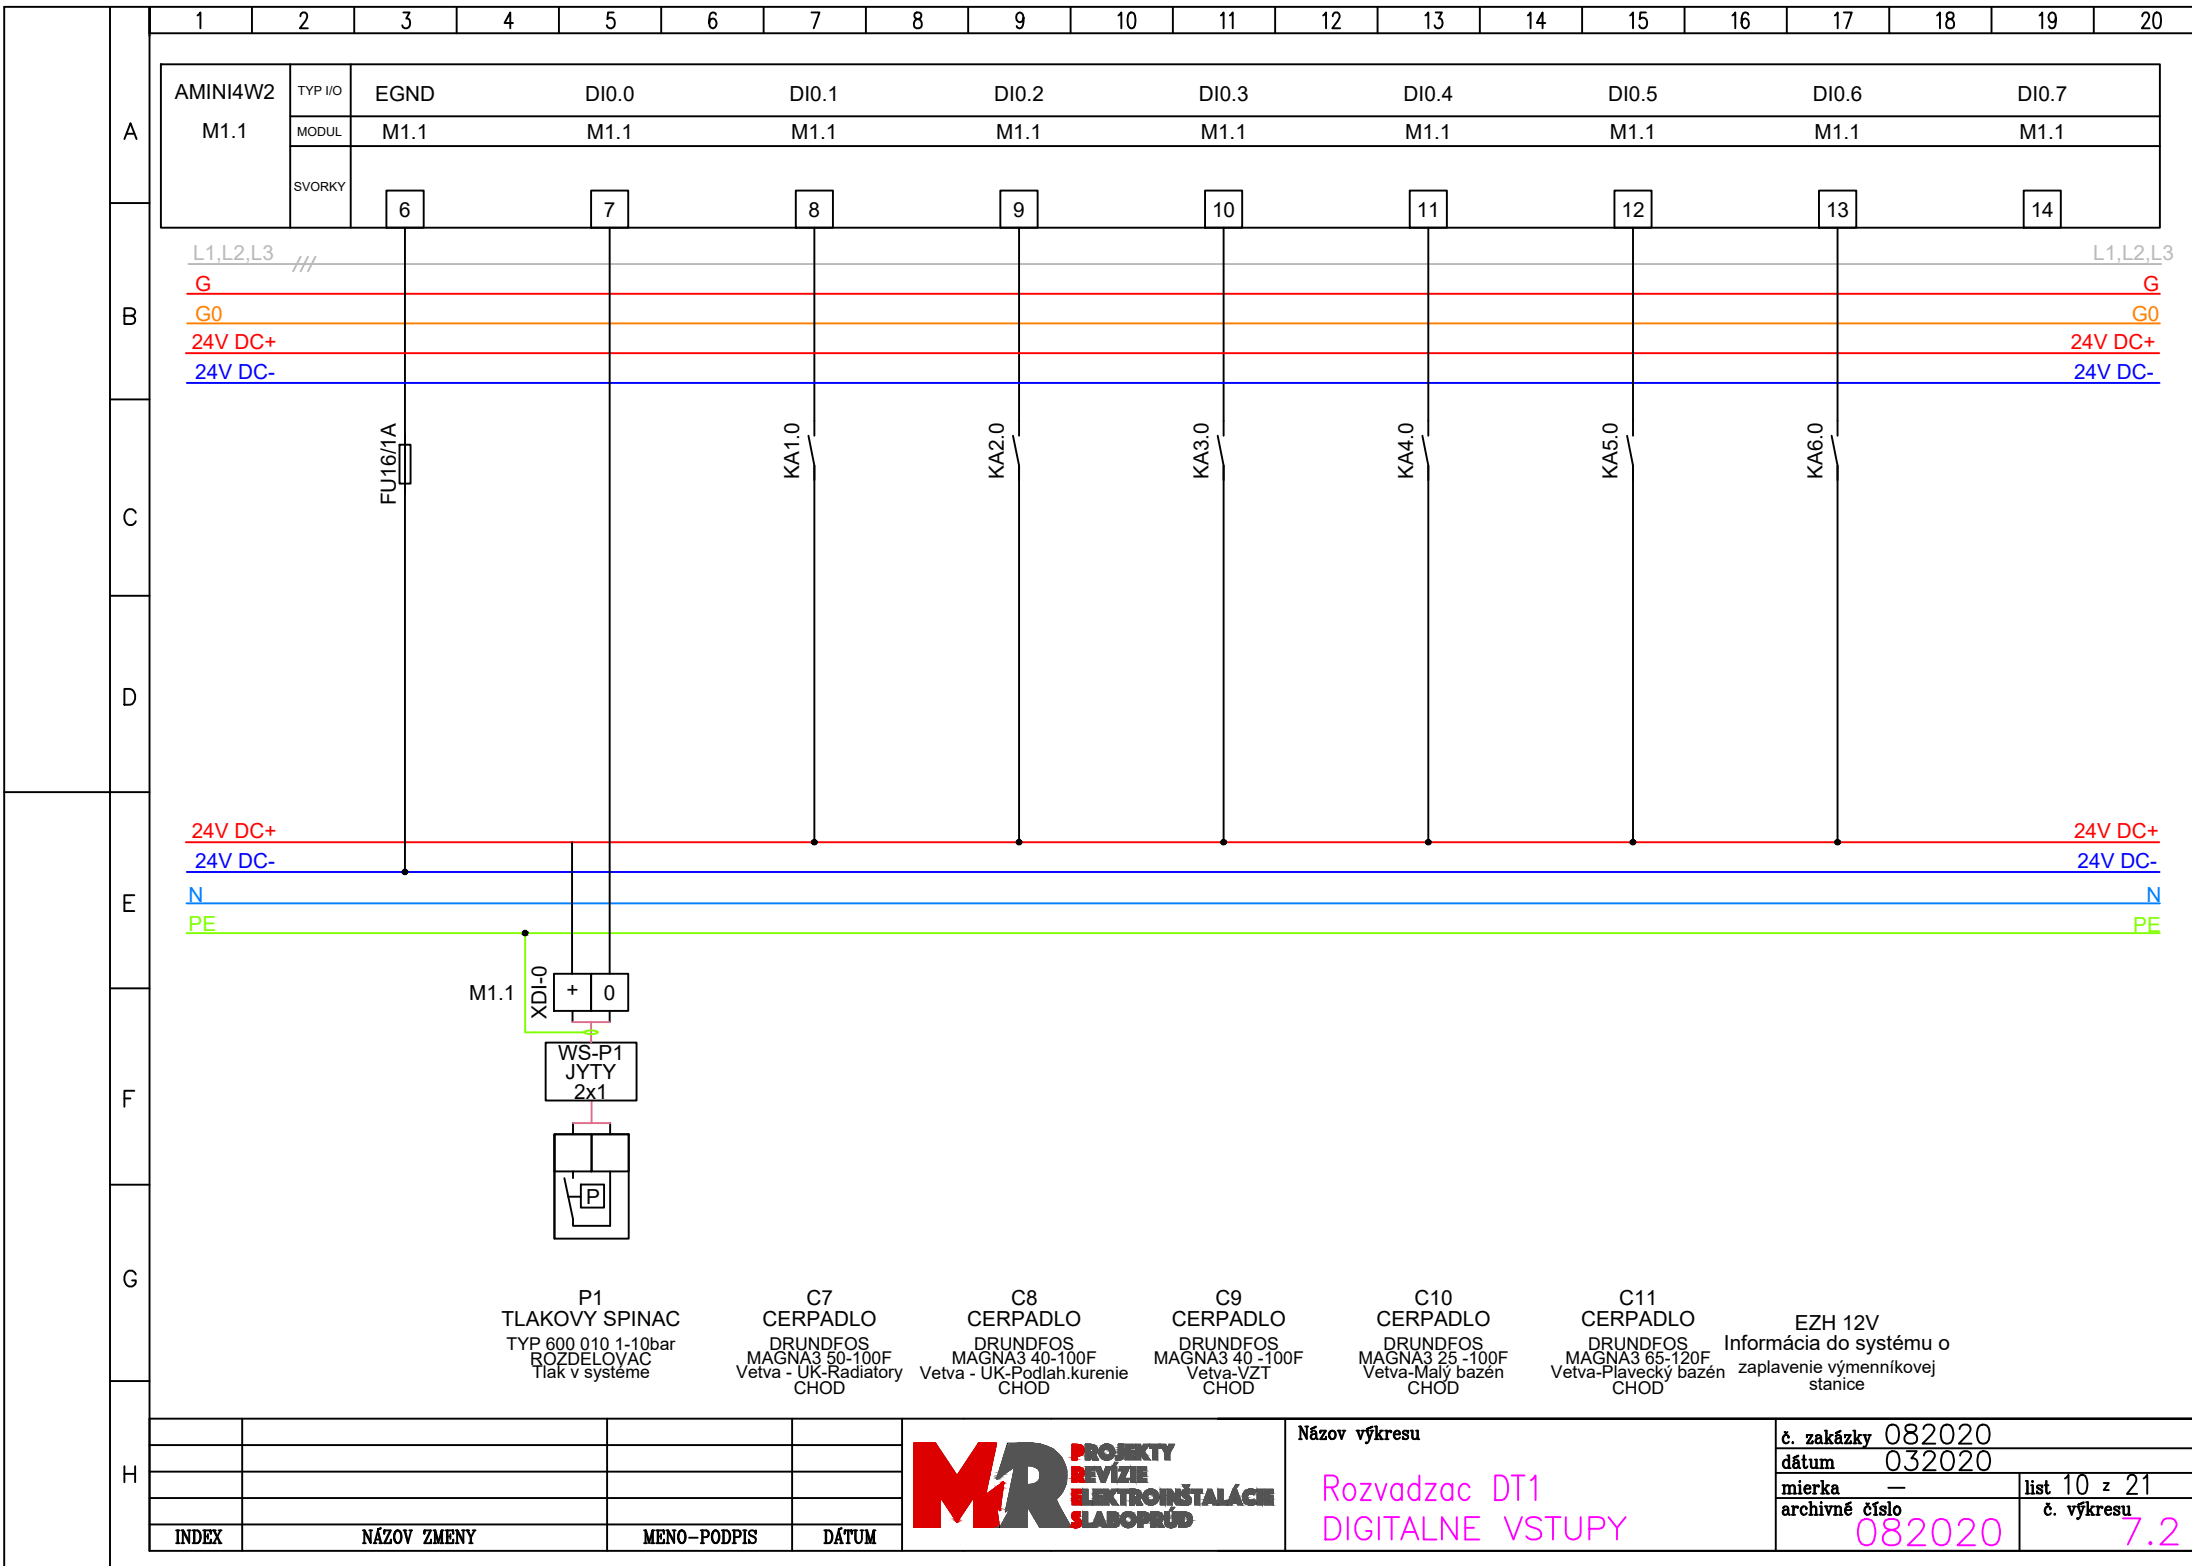


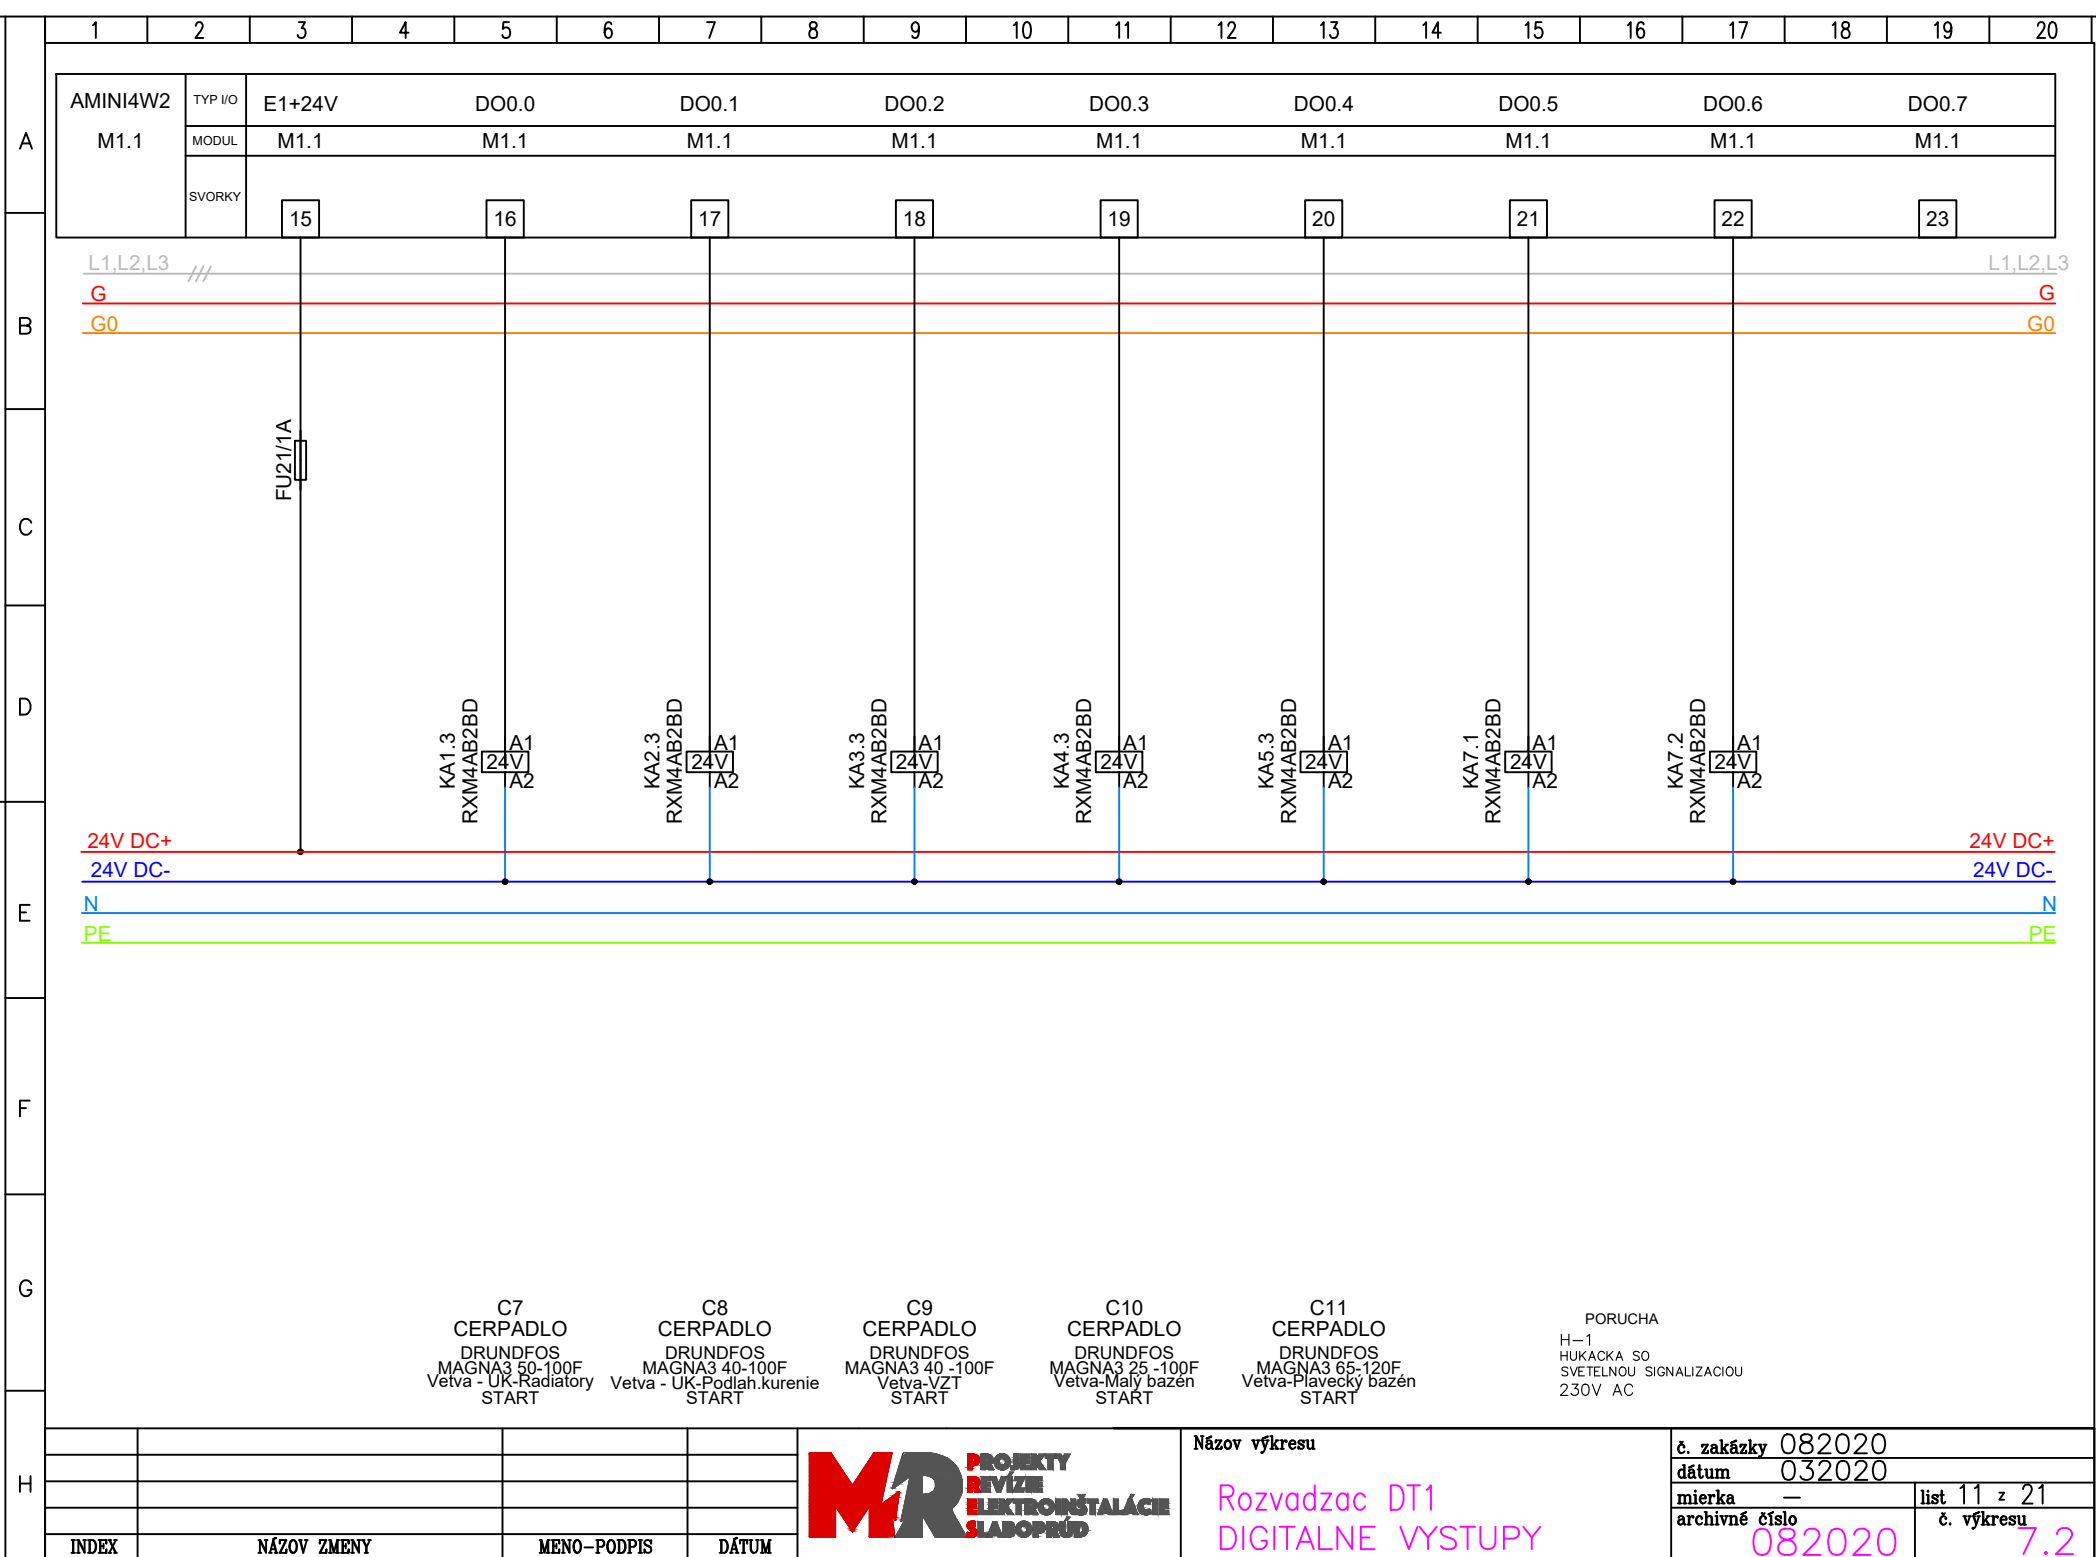


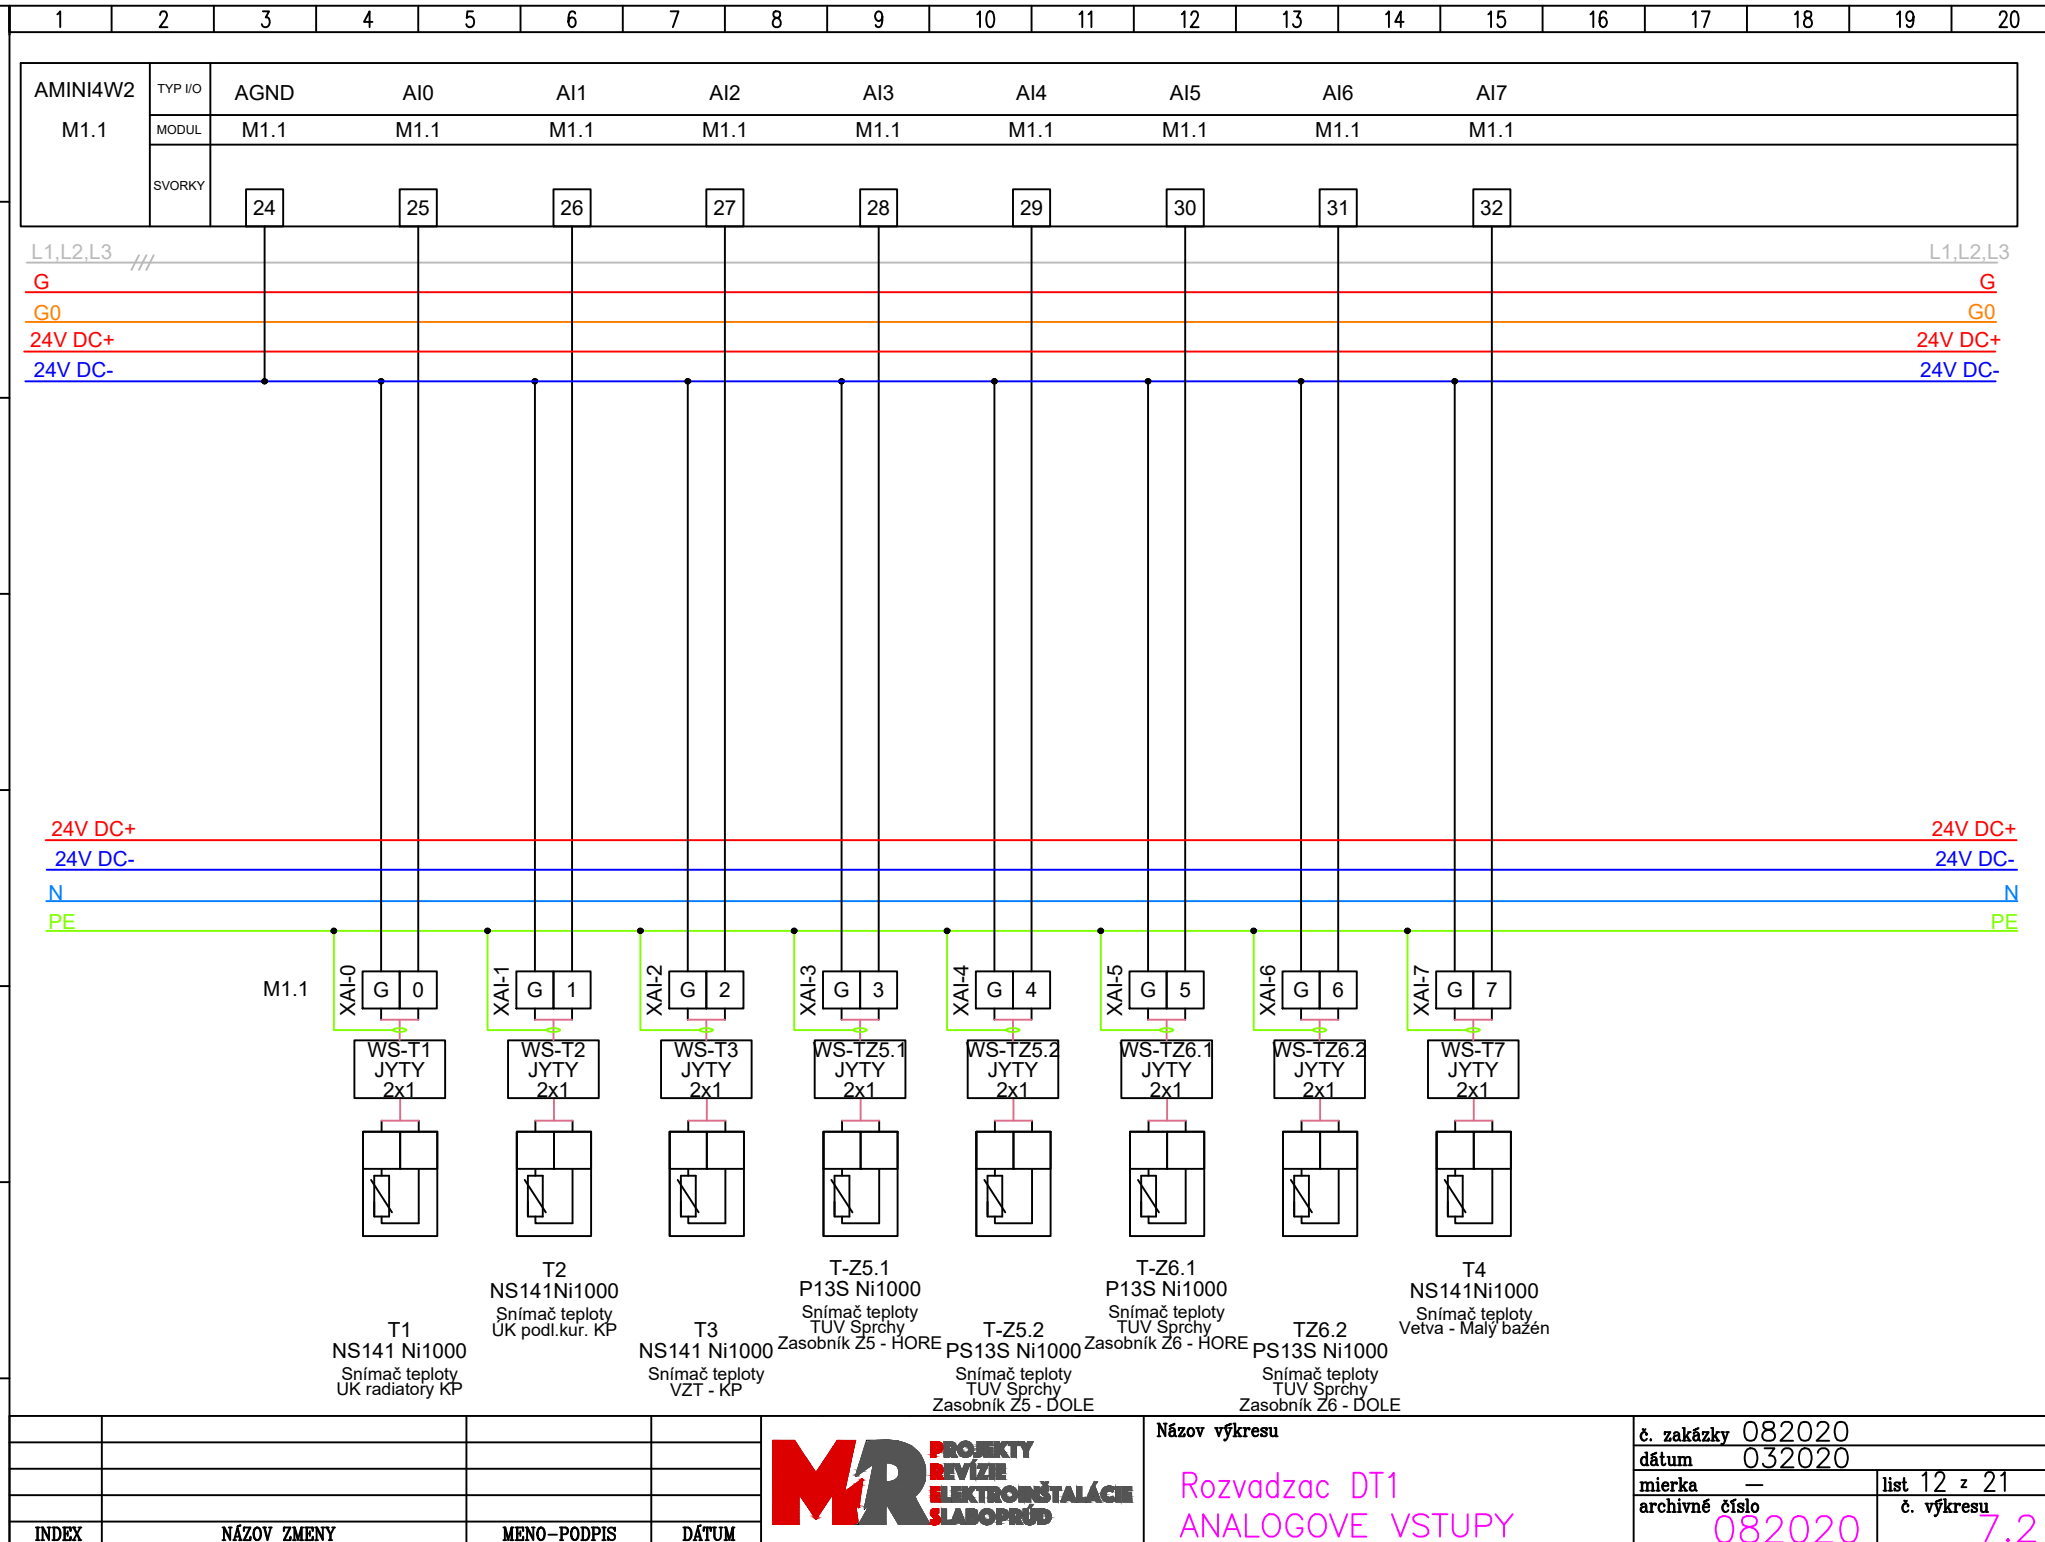


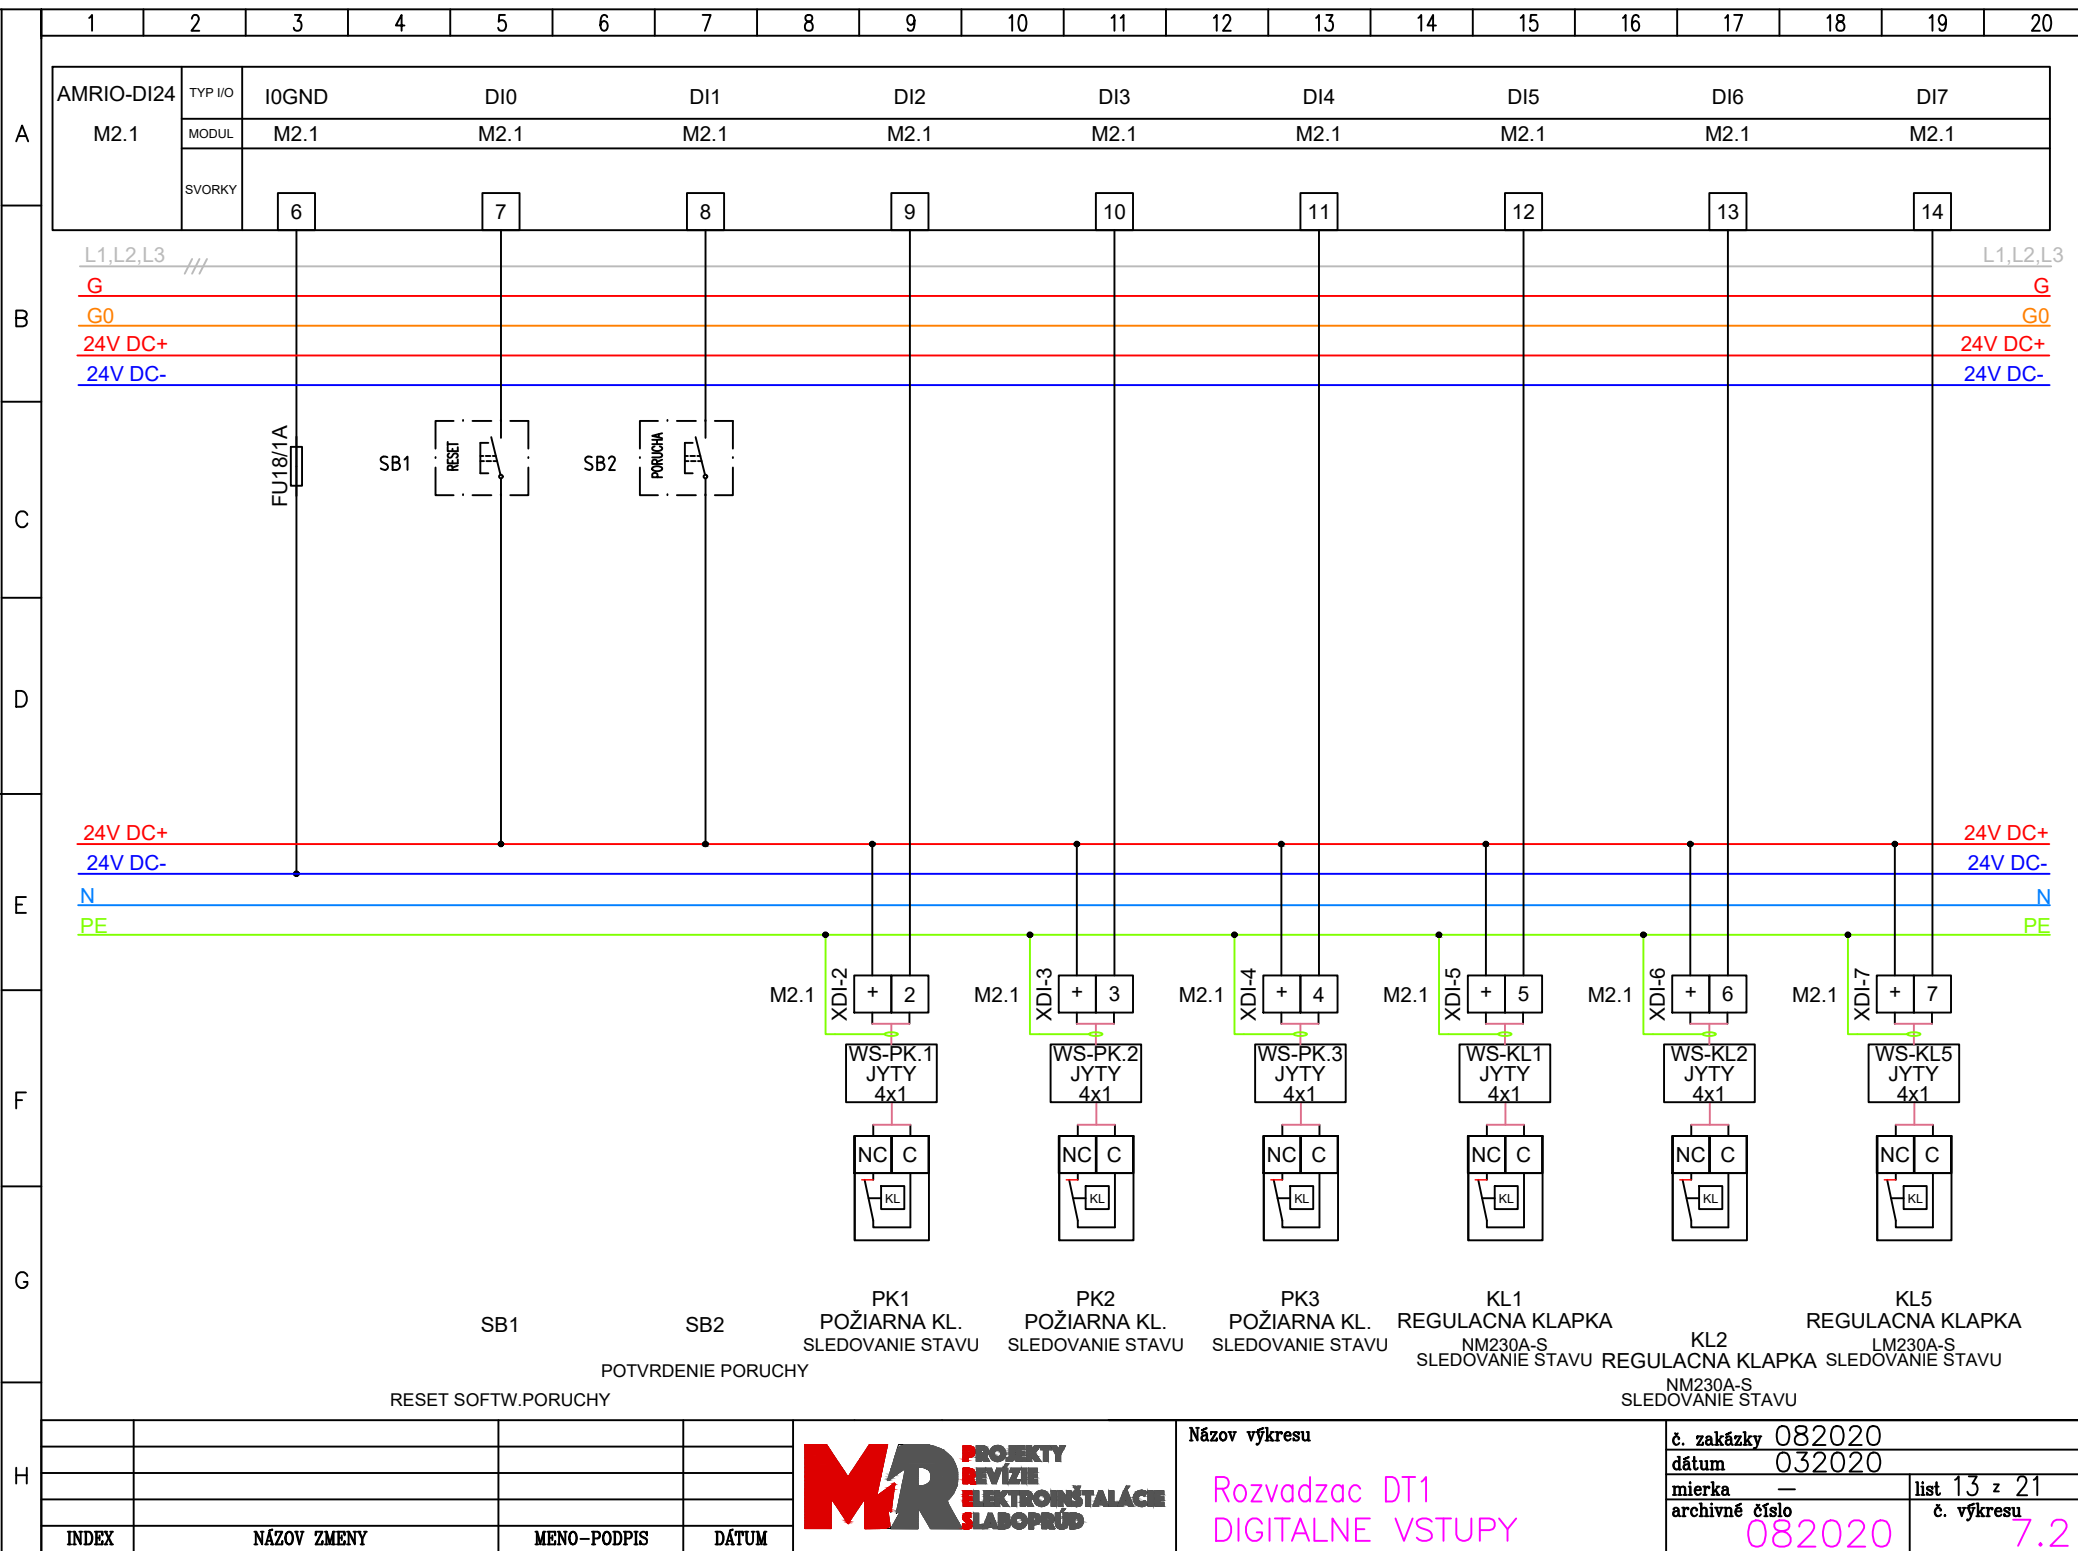


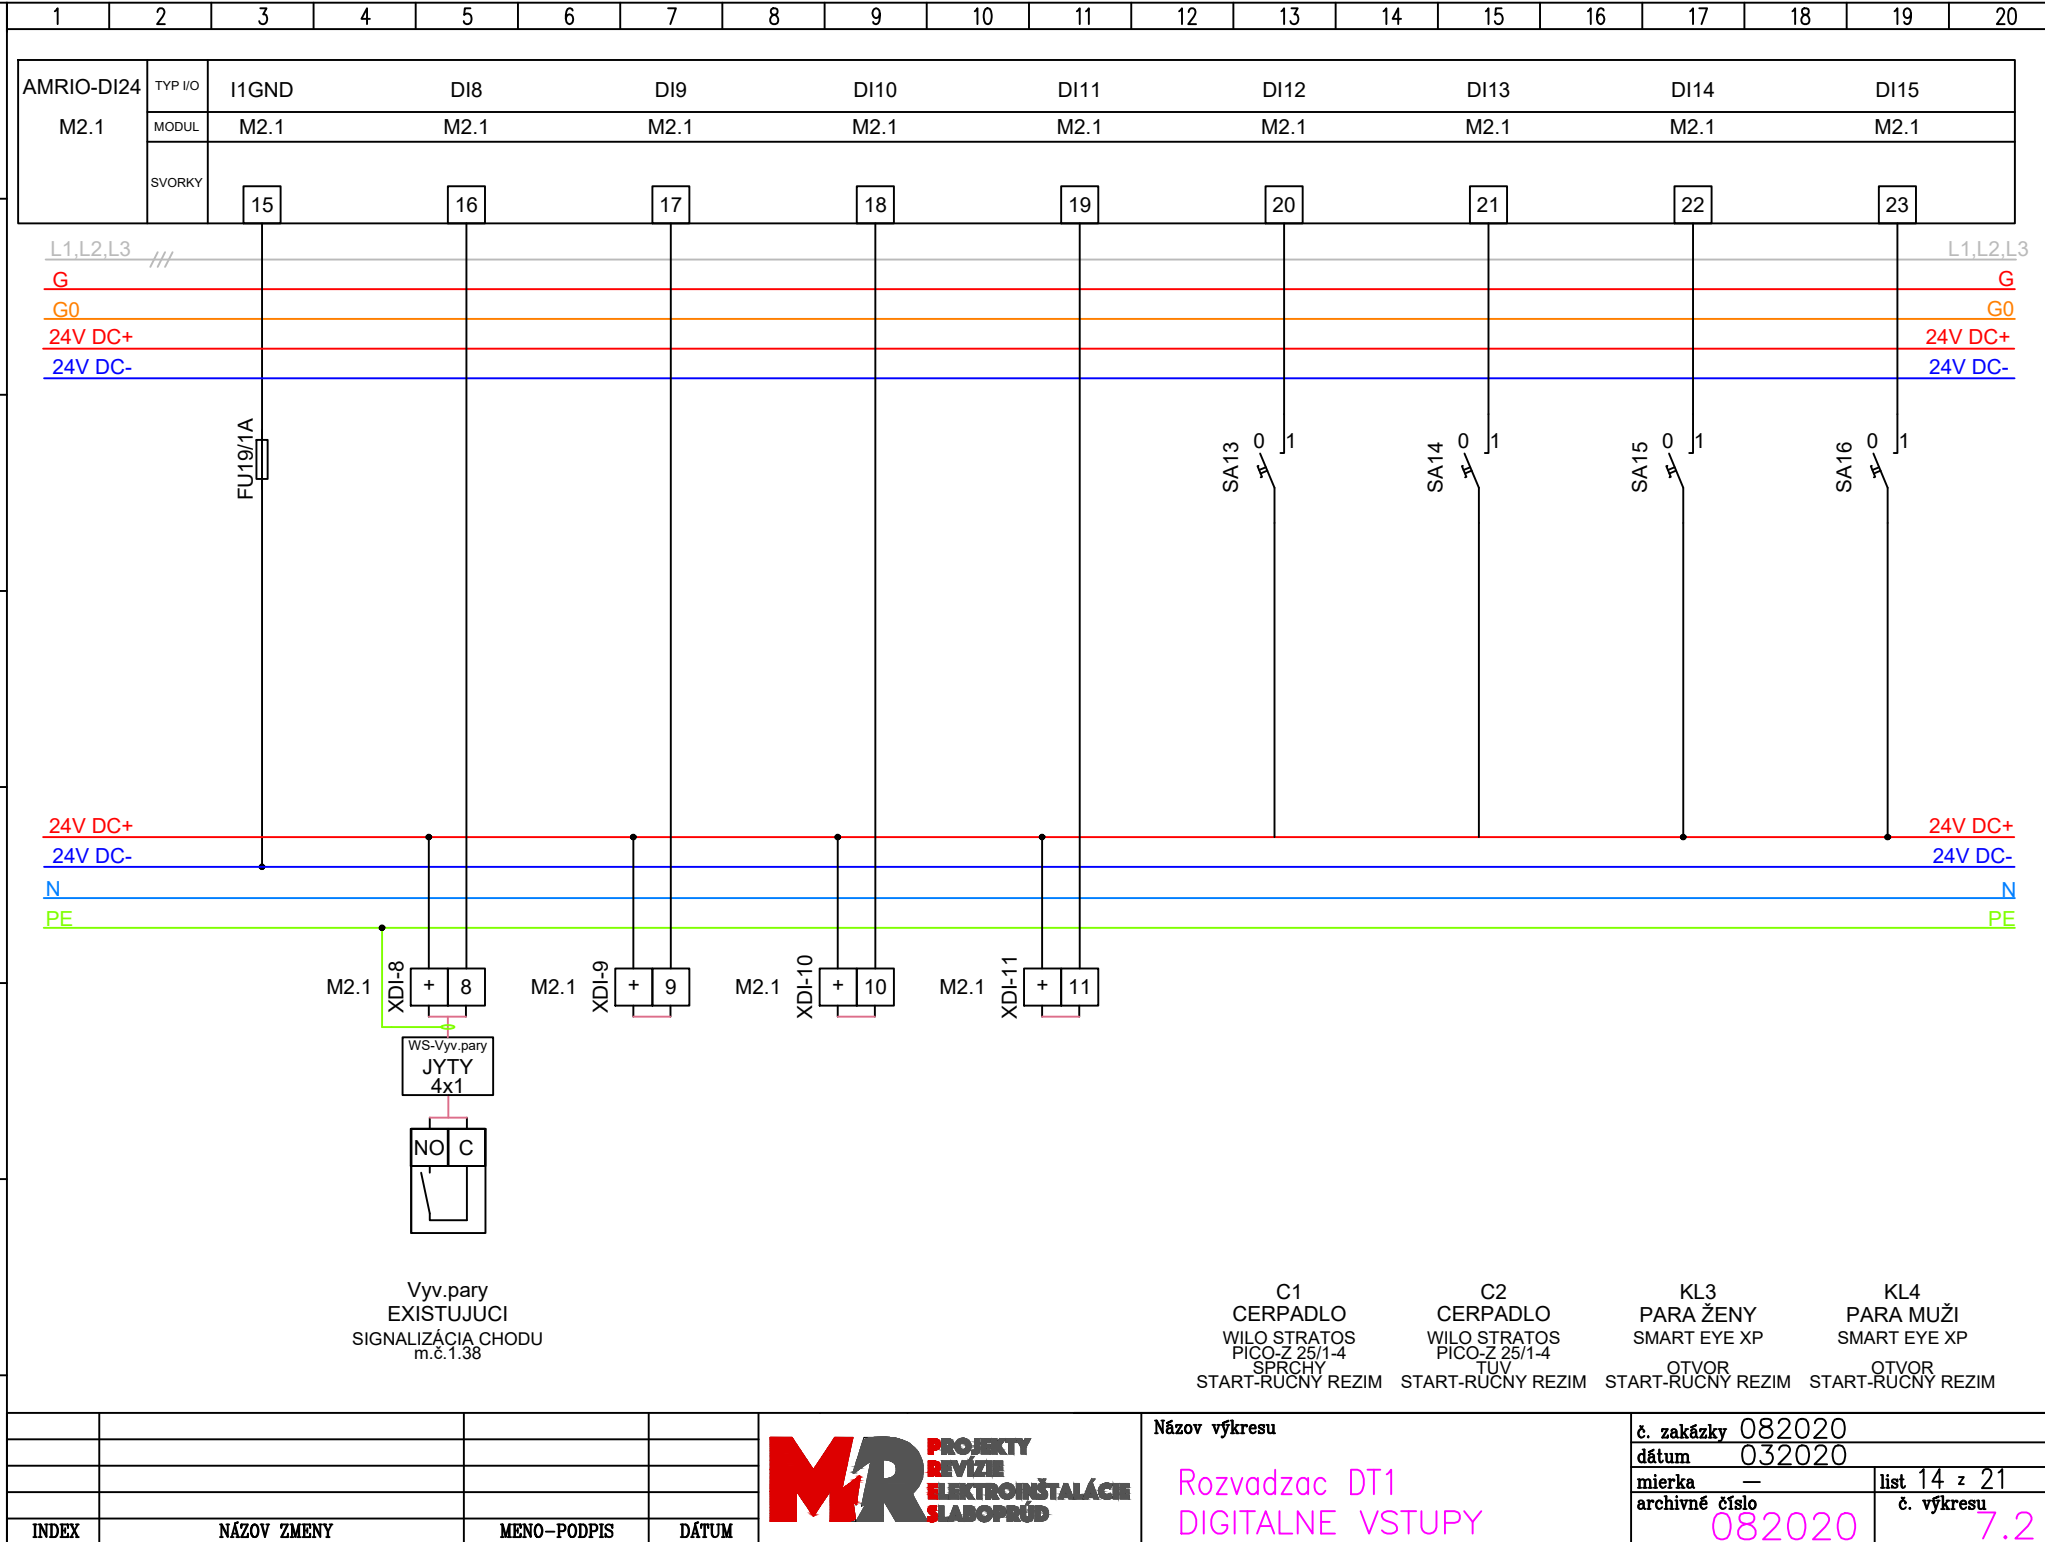


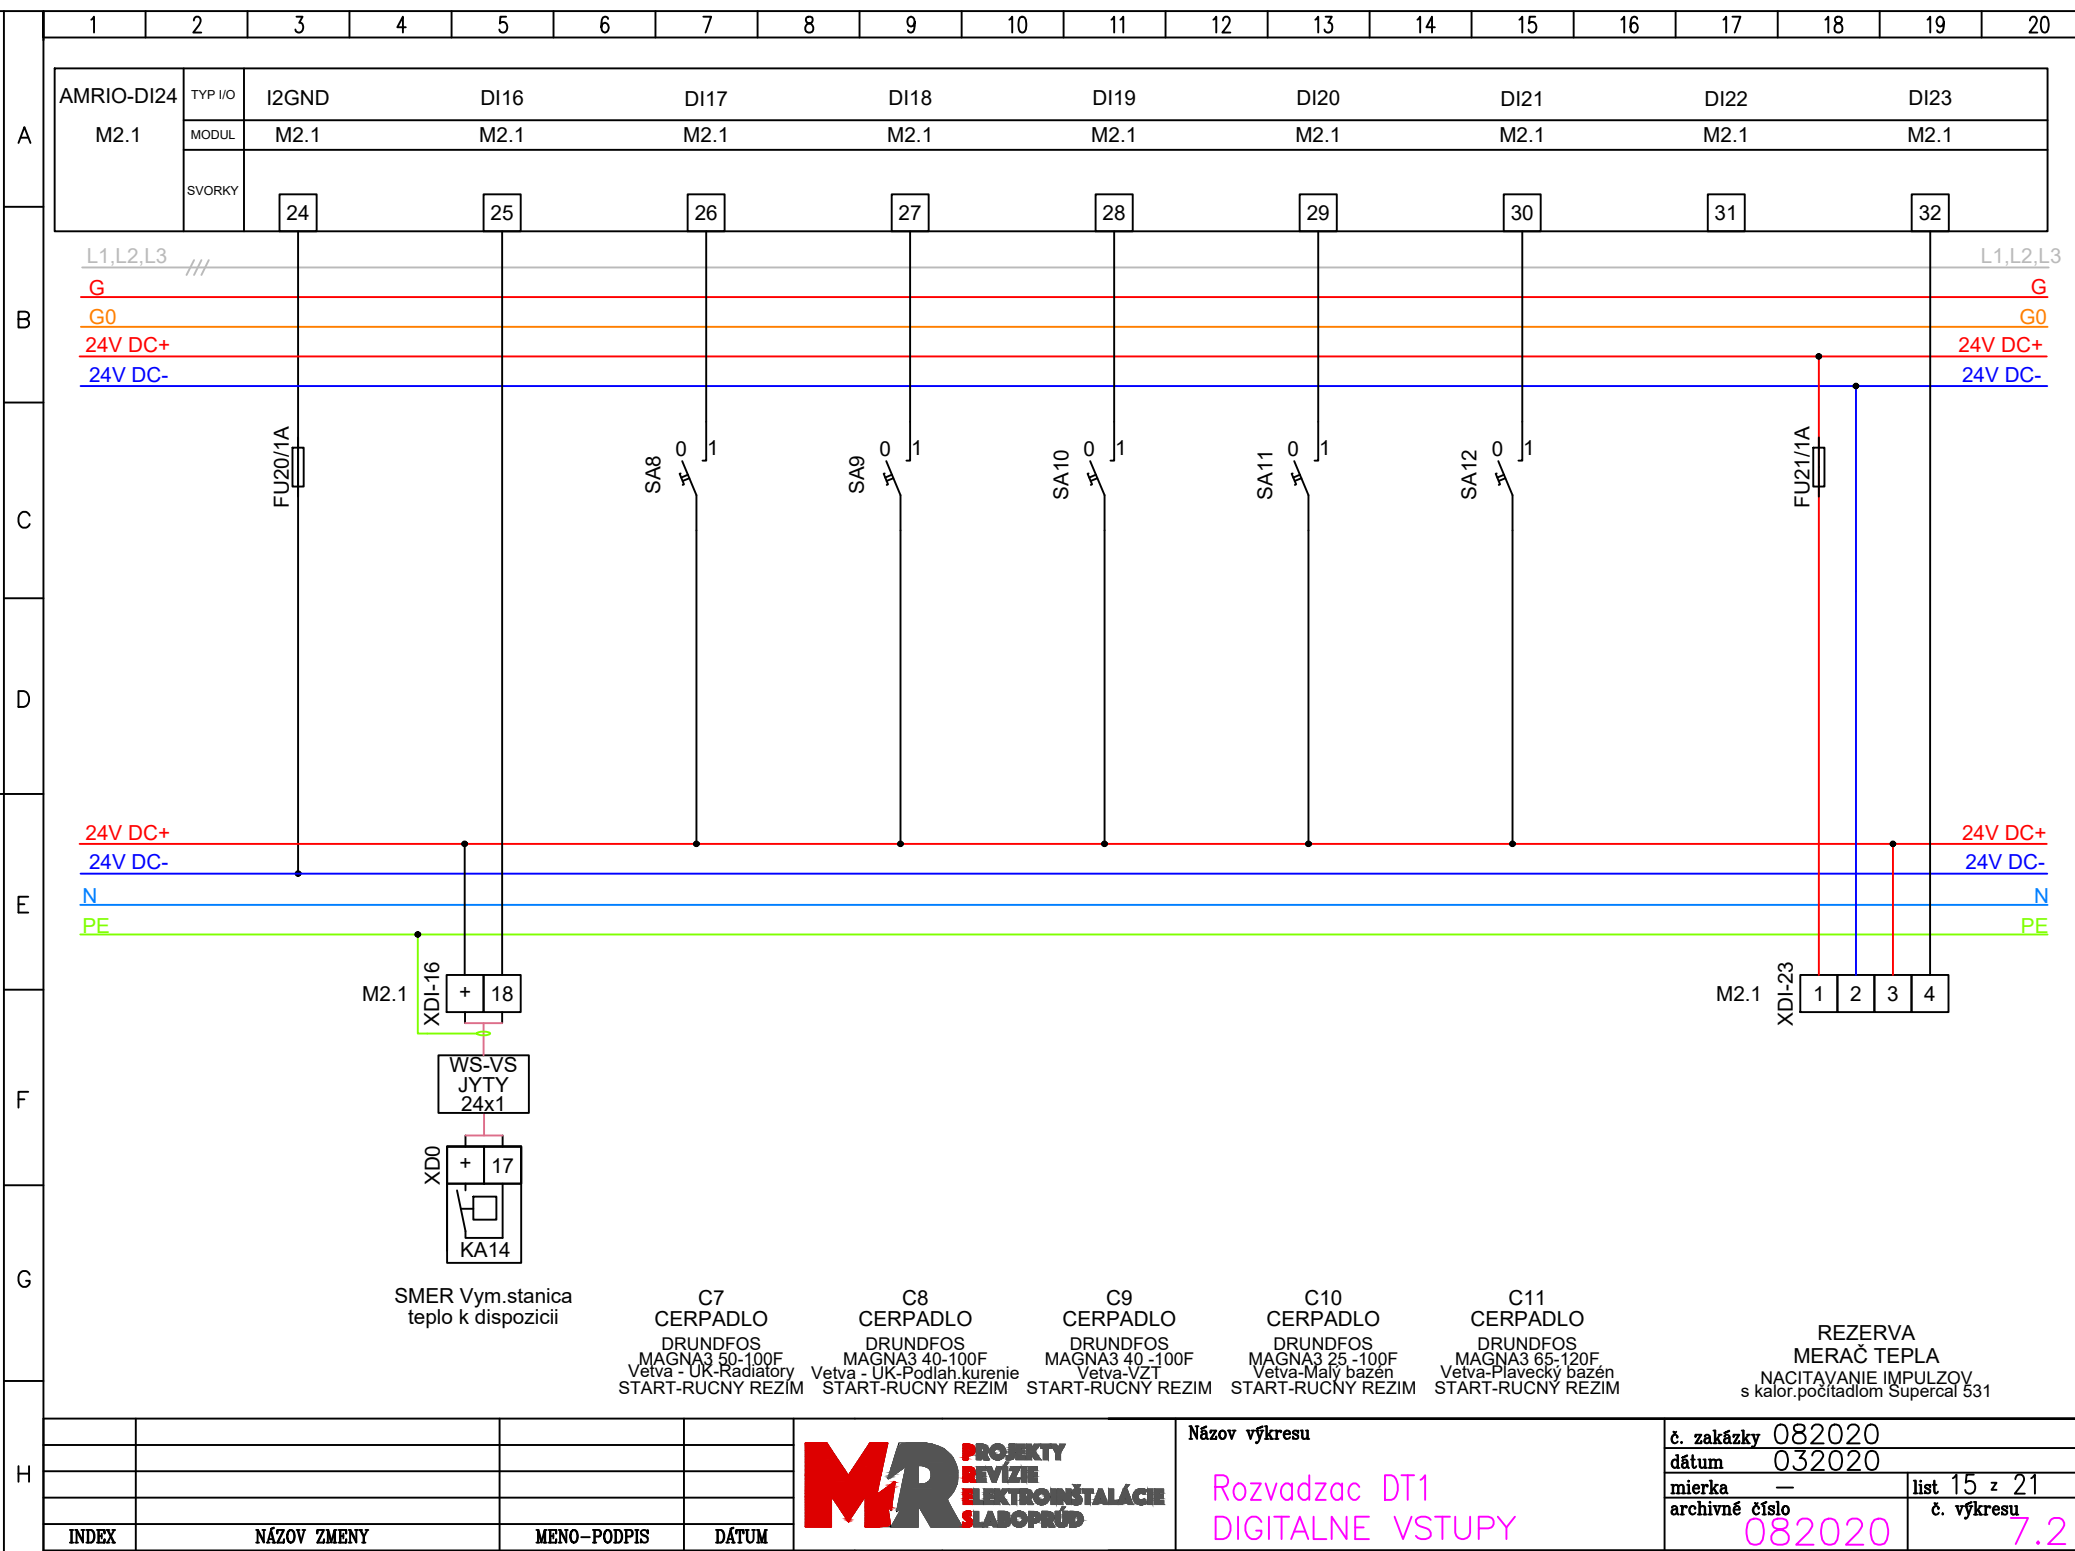

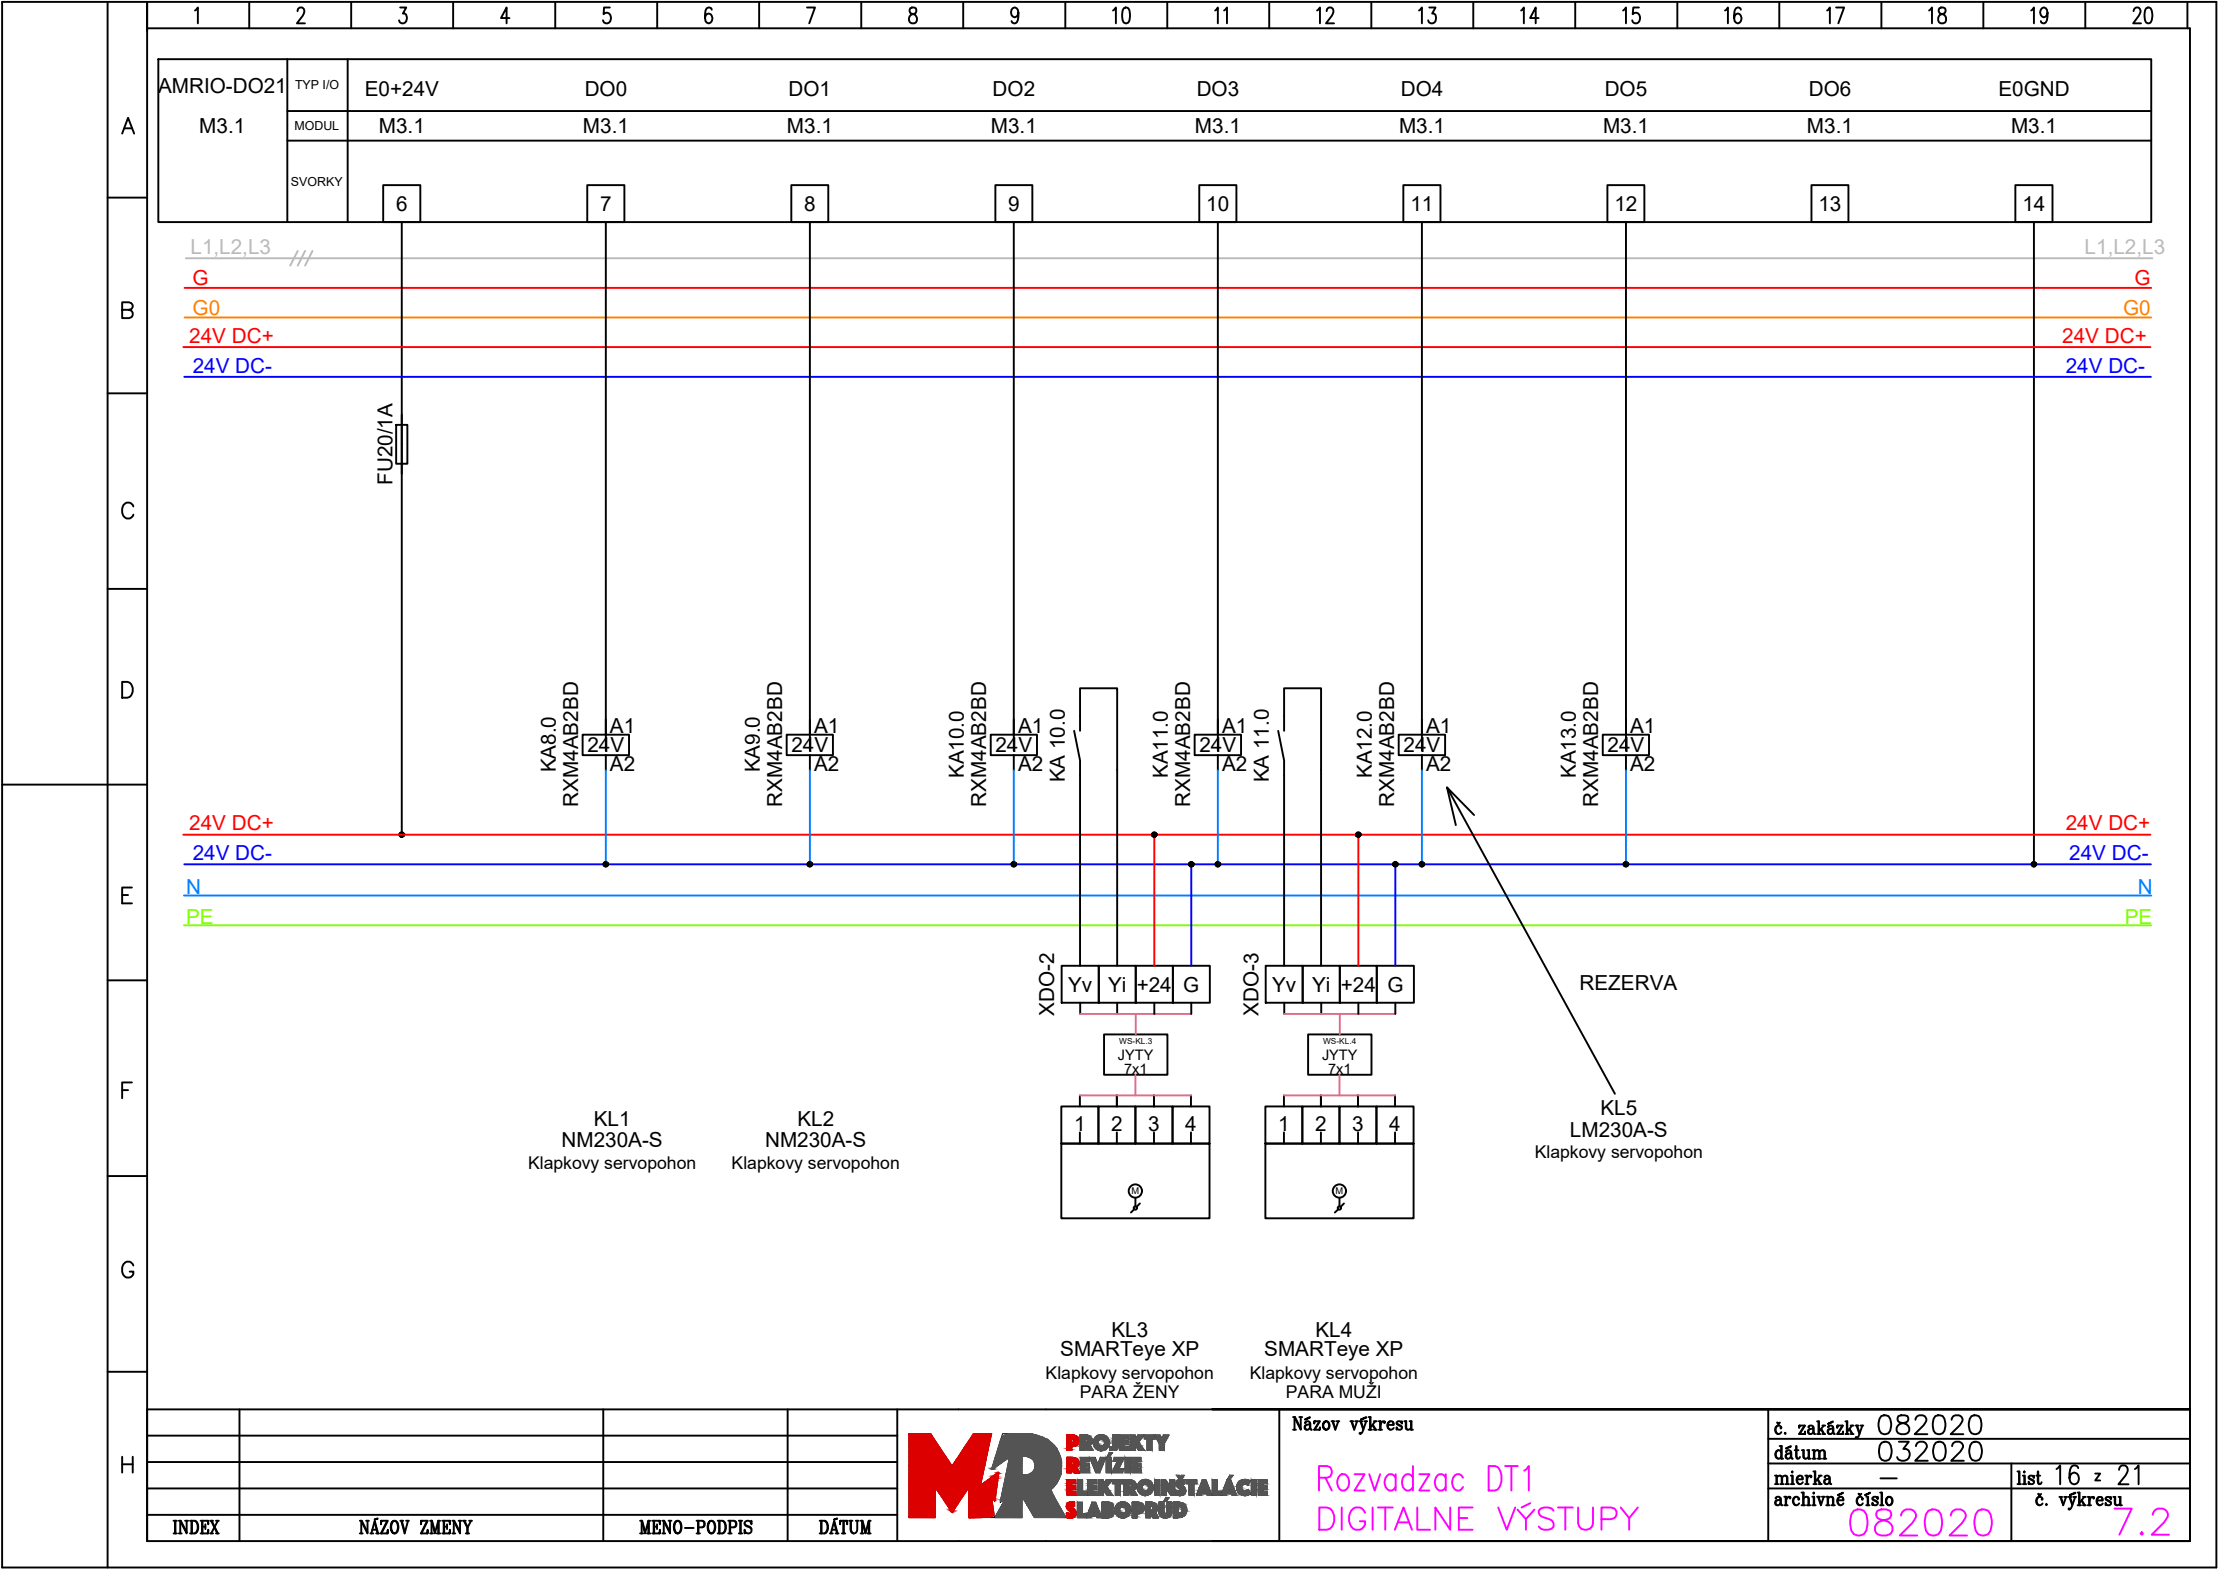

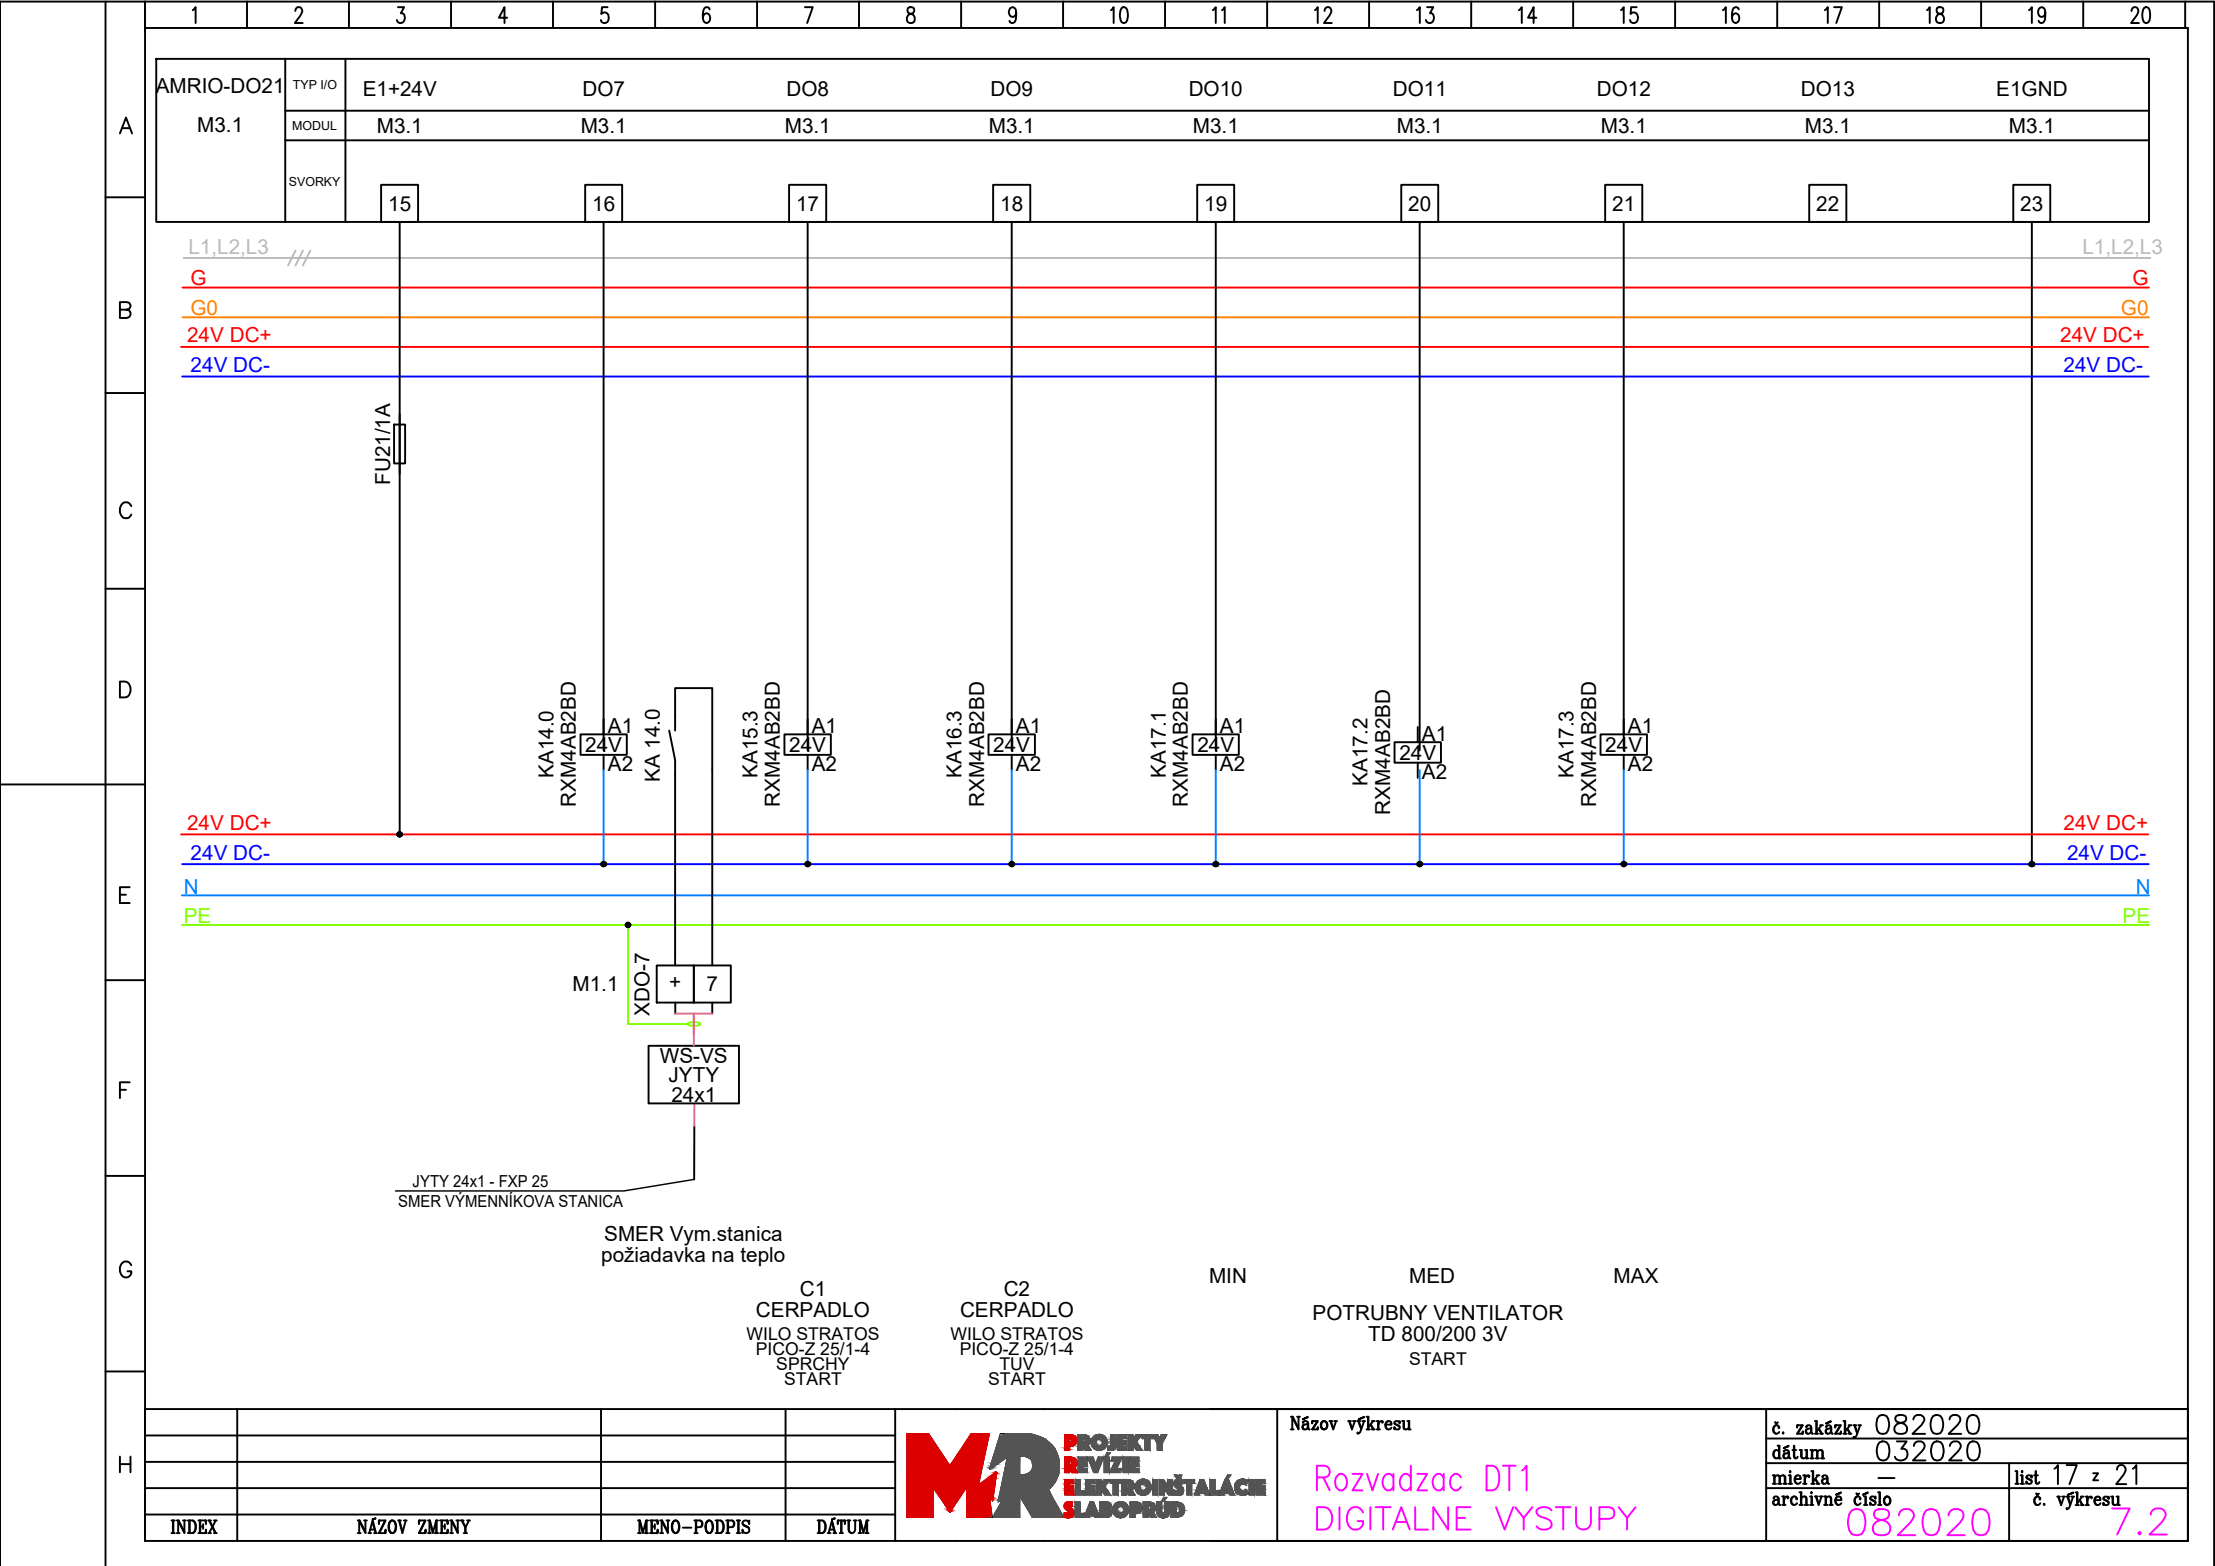

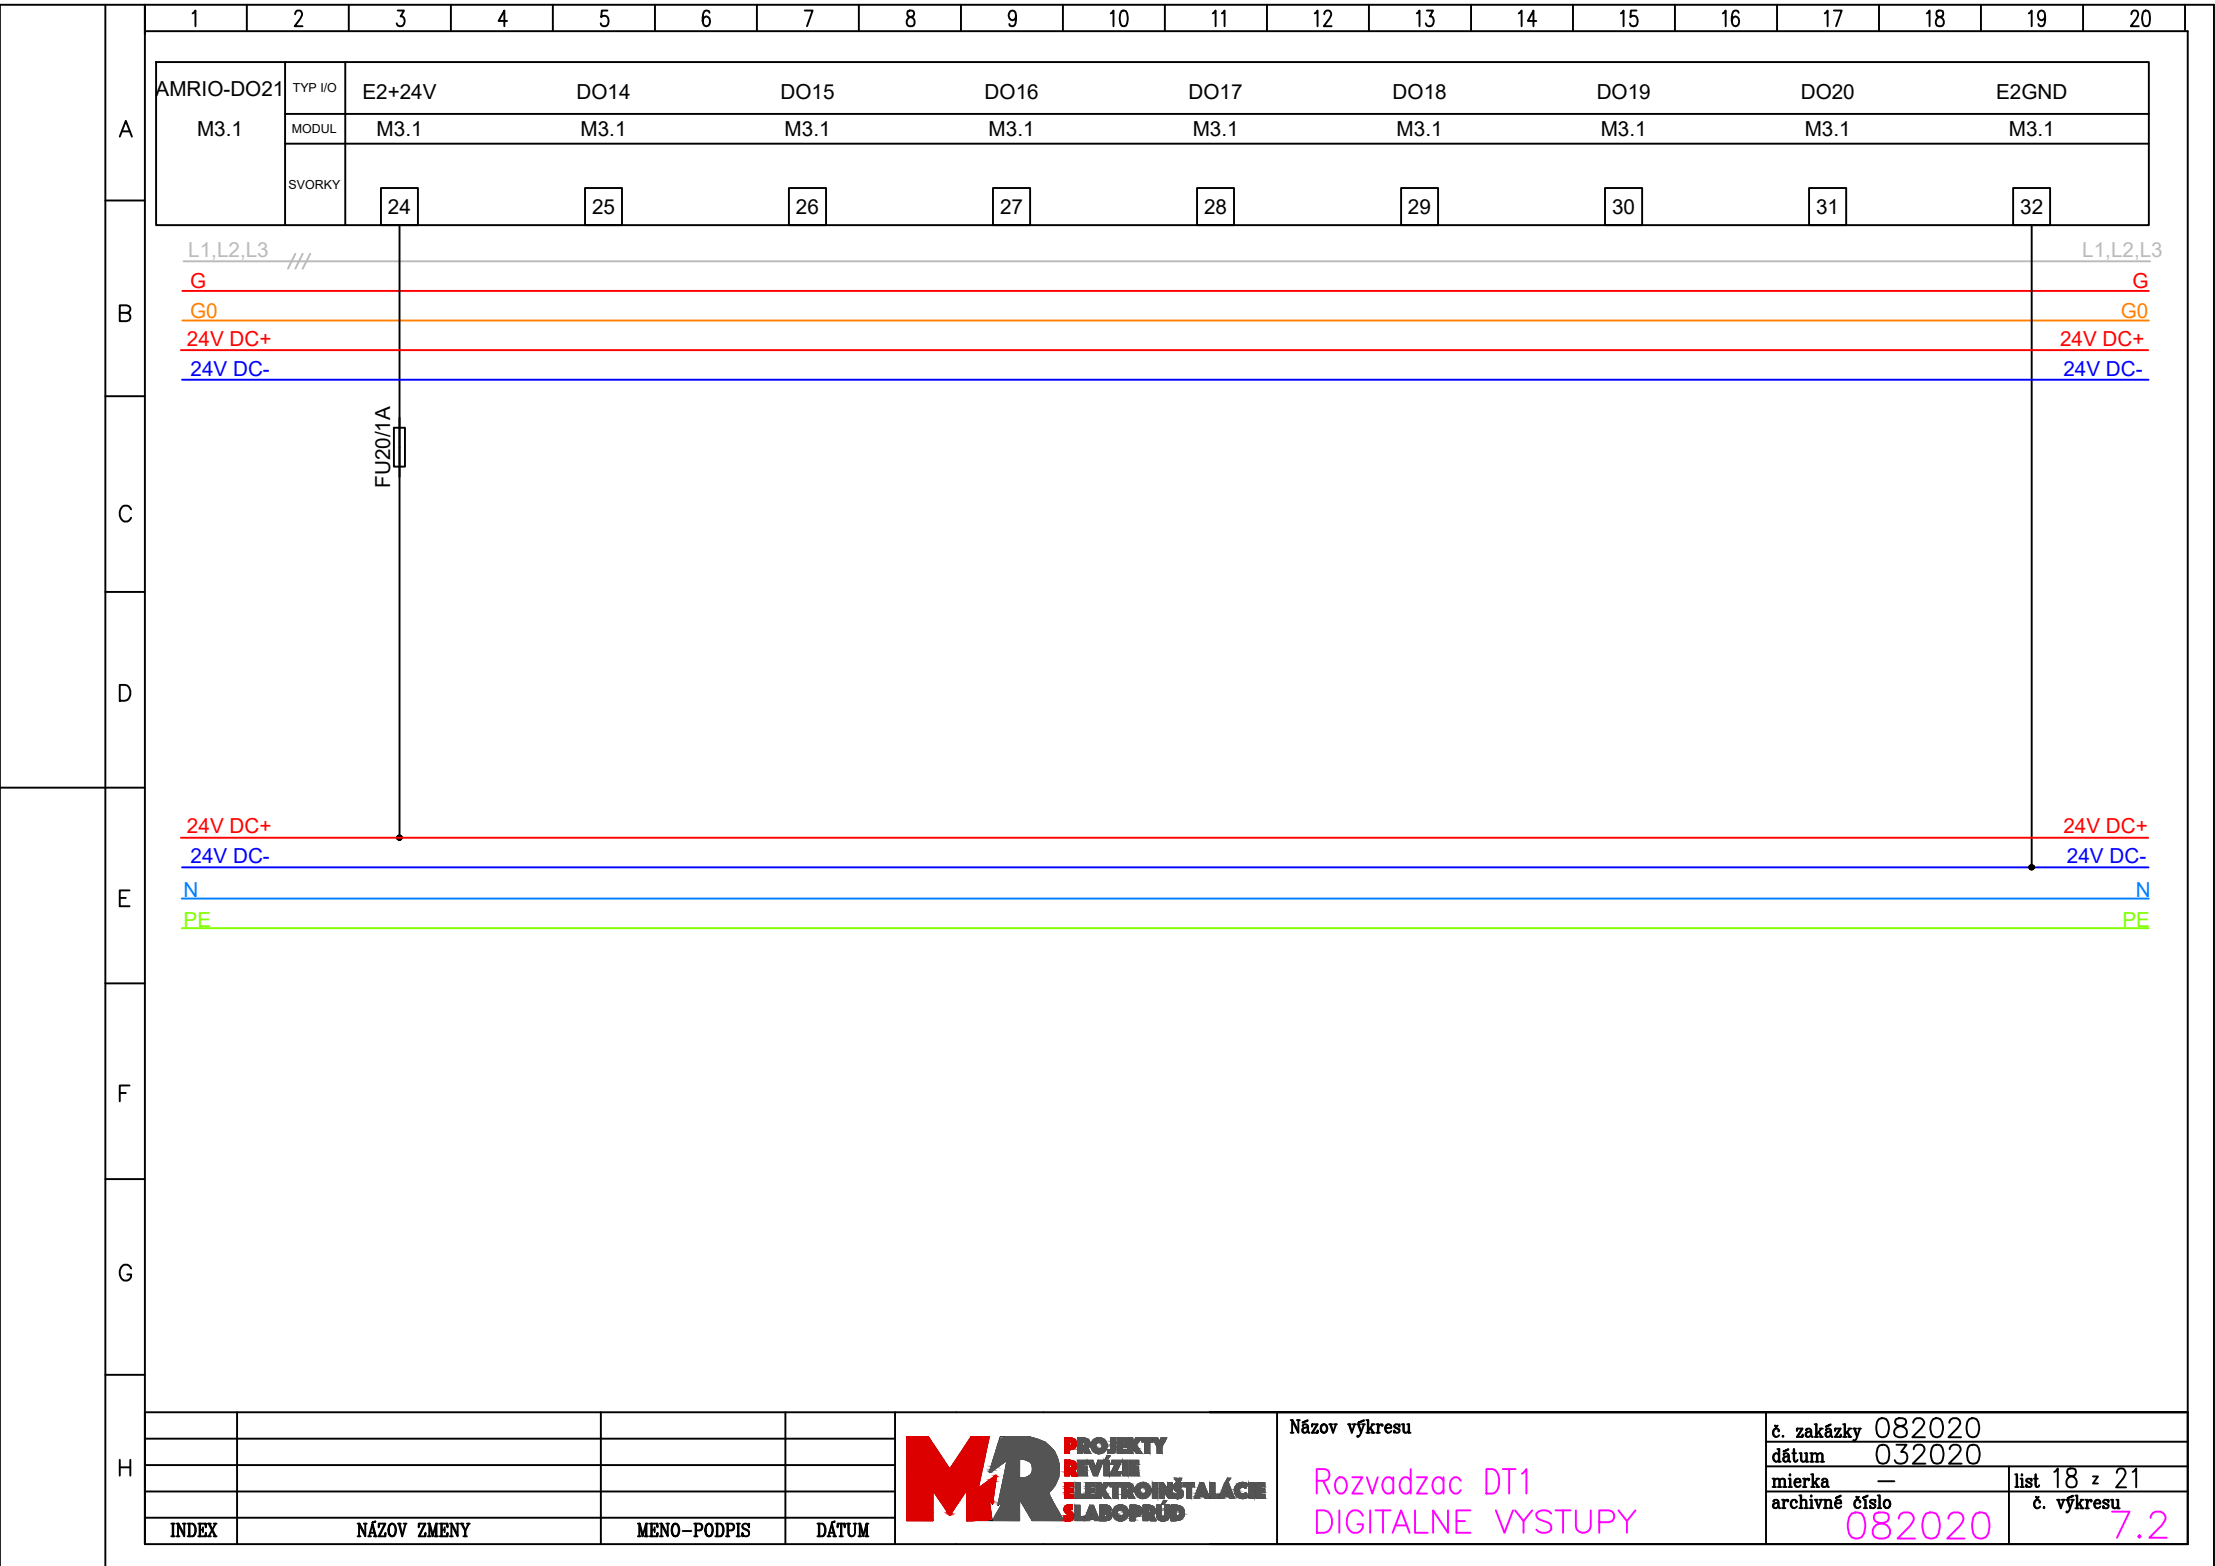

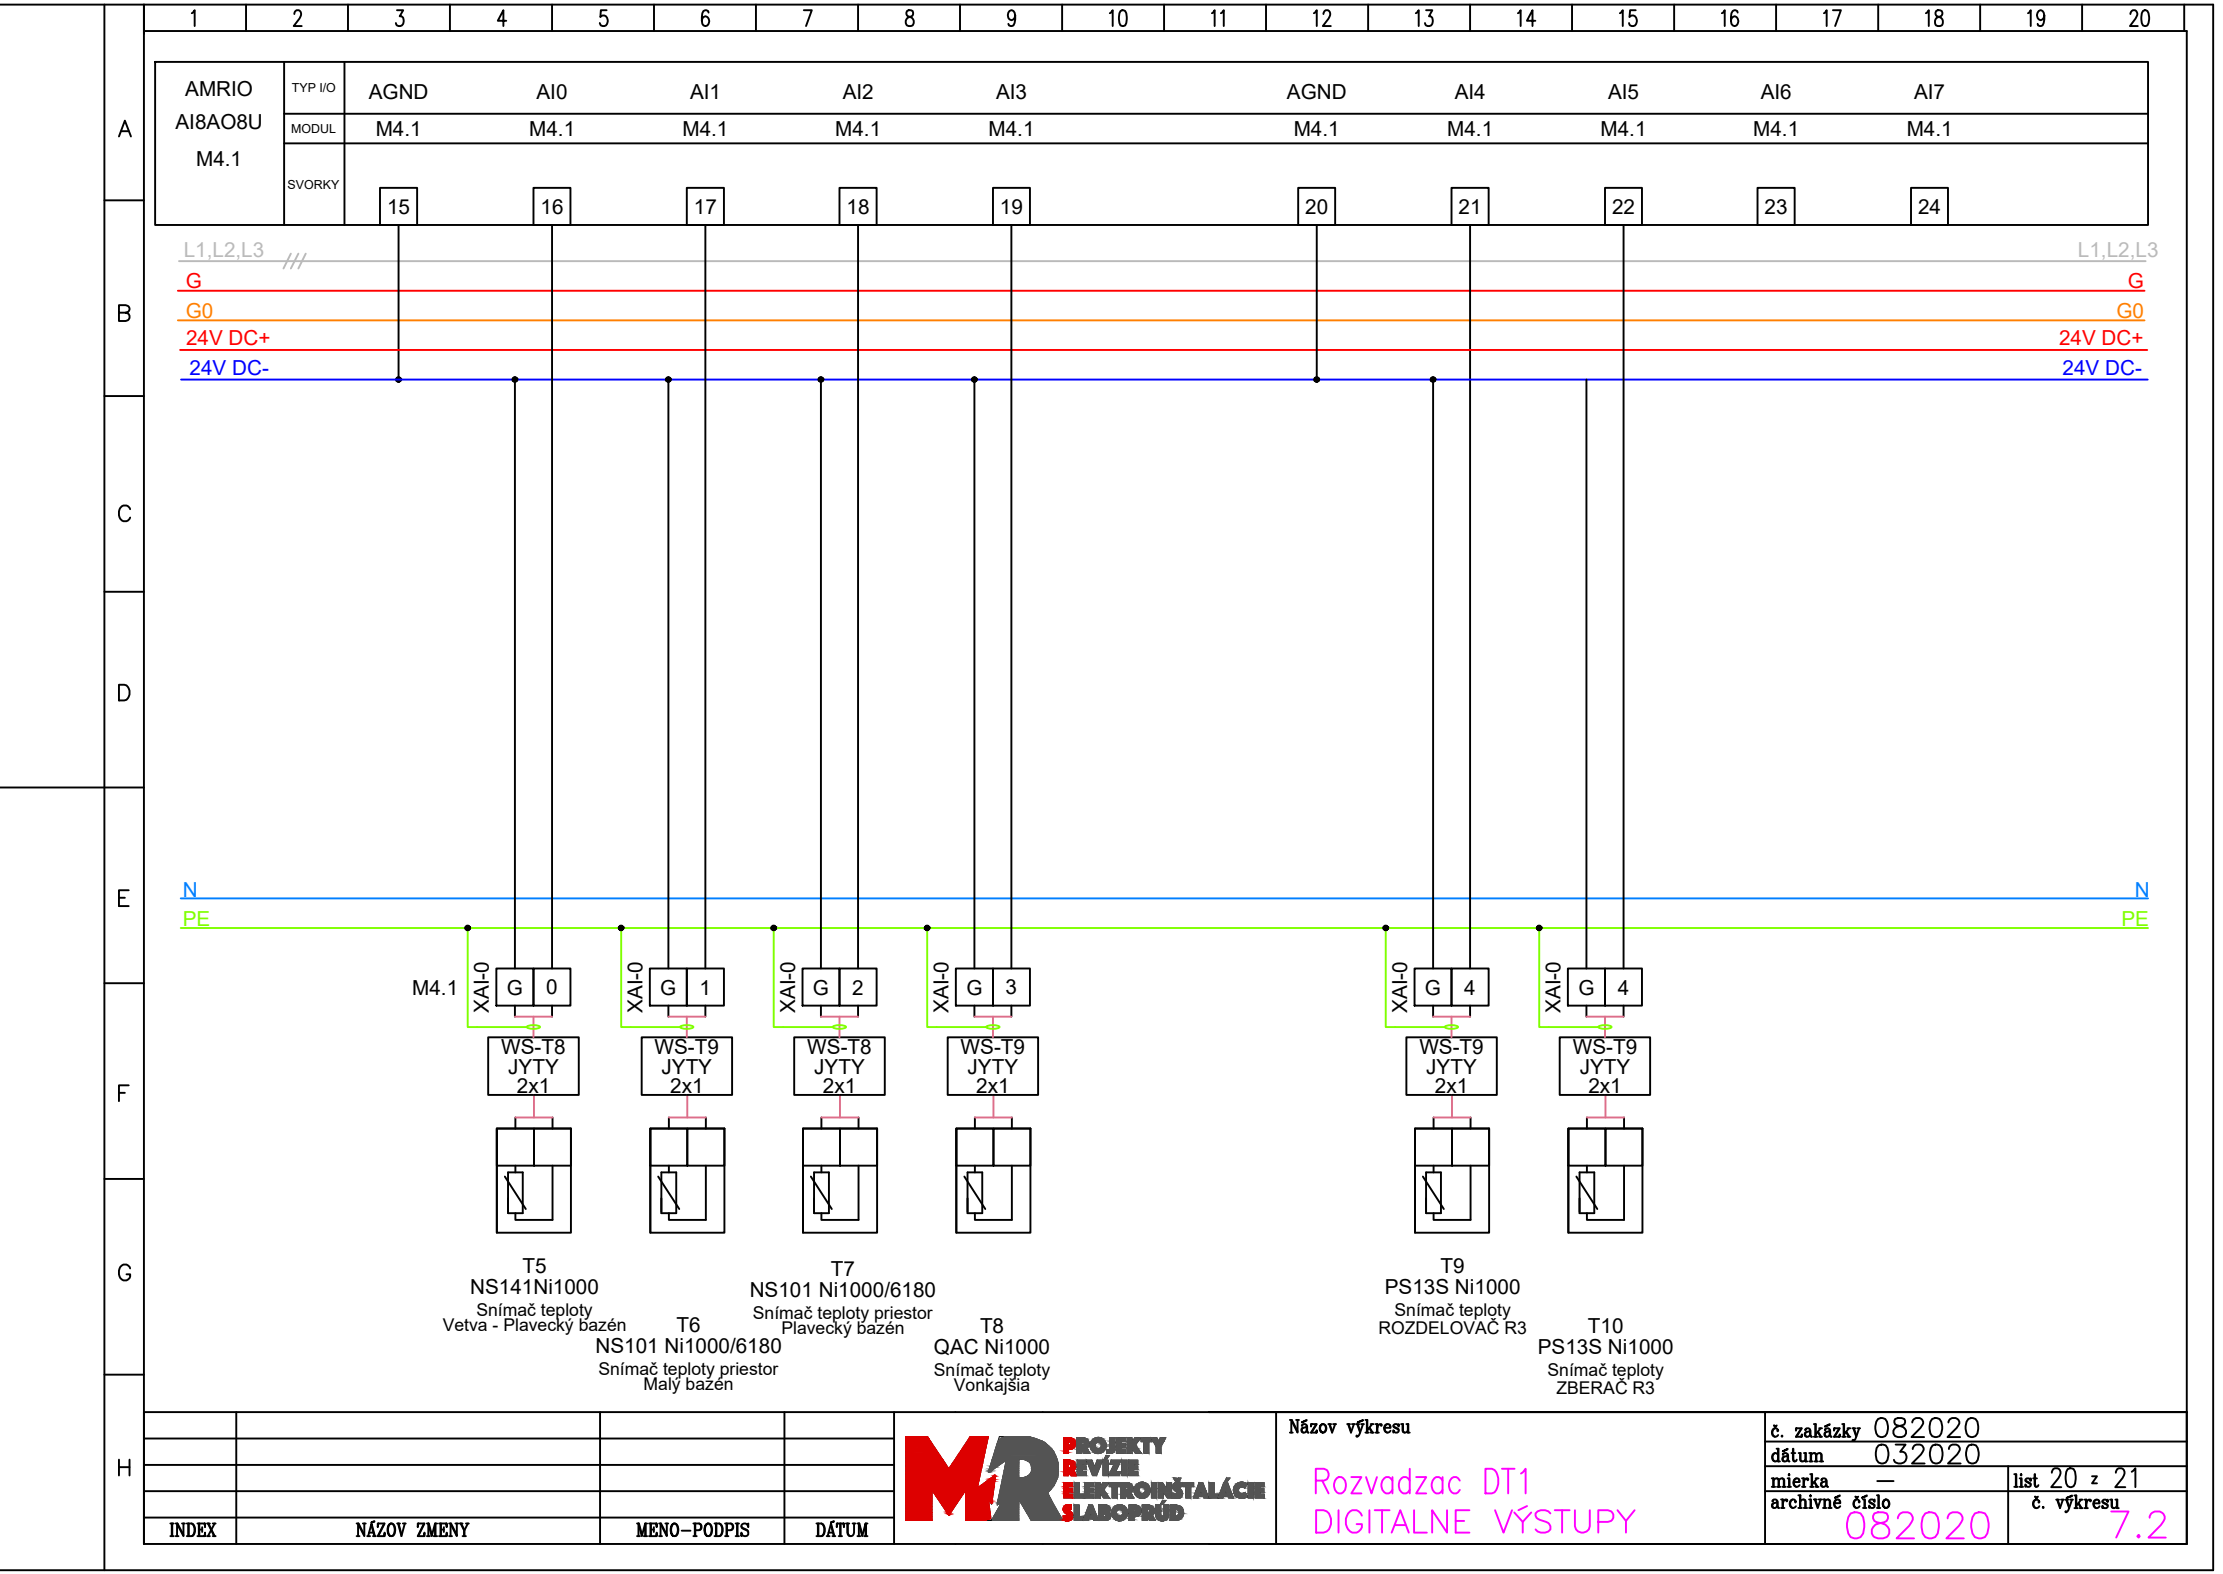

H

1. POUŽITÉ SYSTÉMY: 1 /N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
2 /PE AC 24V 50Hz, PELV 2 /PE DC 24V, PELV
2. OCHRANA PRI PORUČE (PRED NEBEZP. DOTYKOM NČ): STN 33 2000-4-41
§I. 411 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
3. ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRED DOTYKOM Ž.Č.): PODLA STN 33 2000-4-41
§I. 412 ISOLOVANÍM, ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
4. ZVÁZKY VODIČOV A SVORKOVNICE MALÉHO NAPATIA PRIESTOROVO ODEĽUÍ
5. SVORKY POD NAPATÍM Z INÉHO ROZVÁDZAČA OZNAČÍ PRÍSLUŠNOU TABULKOU
6. FAREBNÉ ZNAČENIE VODIČOV – PODLA STN EN 60445: 2011

Kompaktná nástenná skriňa lakovaná RAL 7035 s montážnou doskou
jednodverová napr. RITTAL SE 5831.500
Rozmery: P 800x1800x400mm

KRYTIE:	IP 40/20
PRÍVOD:	ZHORA
VÝVODY:	ZHORA – cez vývodky
VONKAJŠIE VPLYVY:	IV VNÚTORNE PRIESTORY
OCHRANNÉ OPATRENIA:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

					Názov výkresu Rozvadzac DT1 Jednopolová schéma	č. zakázky 082020		
						dátum 032020		
						mierka —	list 21 z 21	
						archívne číslo	č. výkresu	
INDEX	NÁZOV ZMENY	MENO—PODPIS	DÁTUM				082020	7.2