


PÔDORYS 1.NP

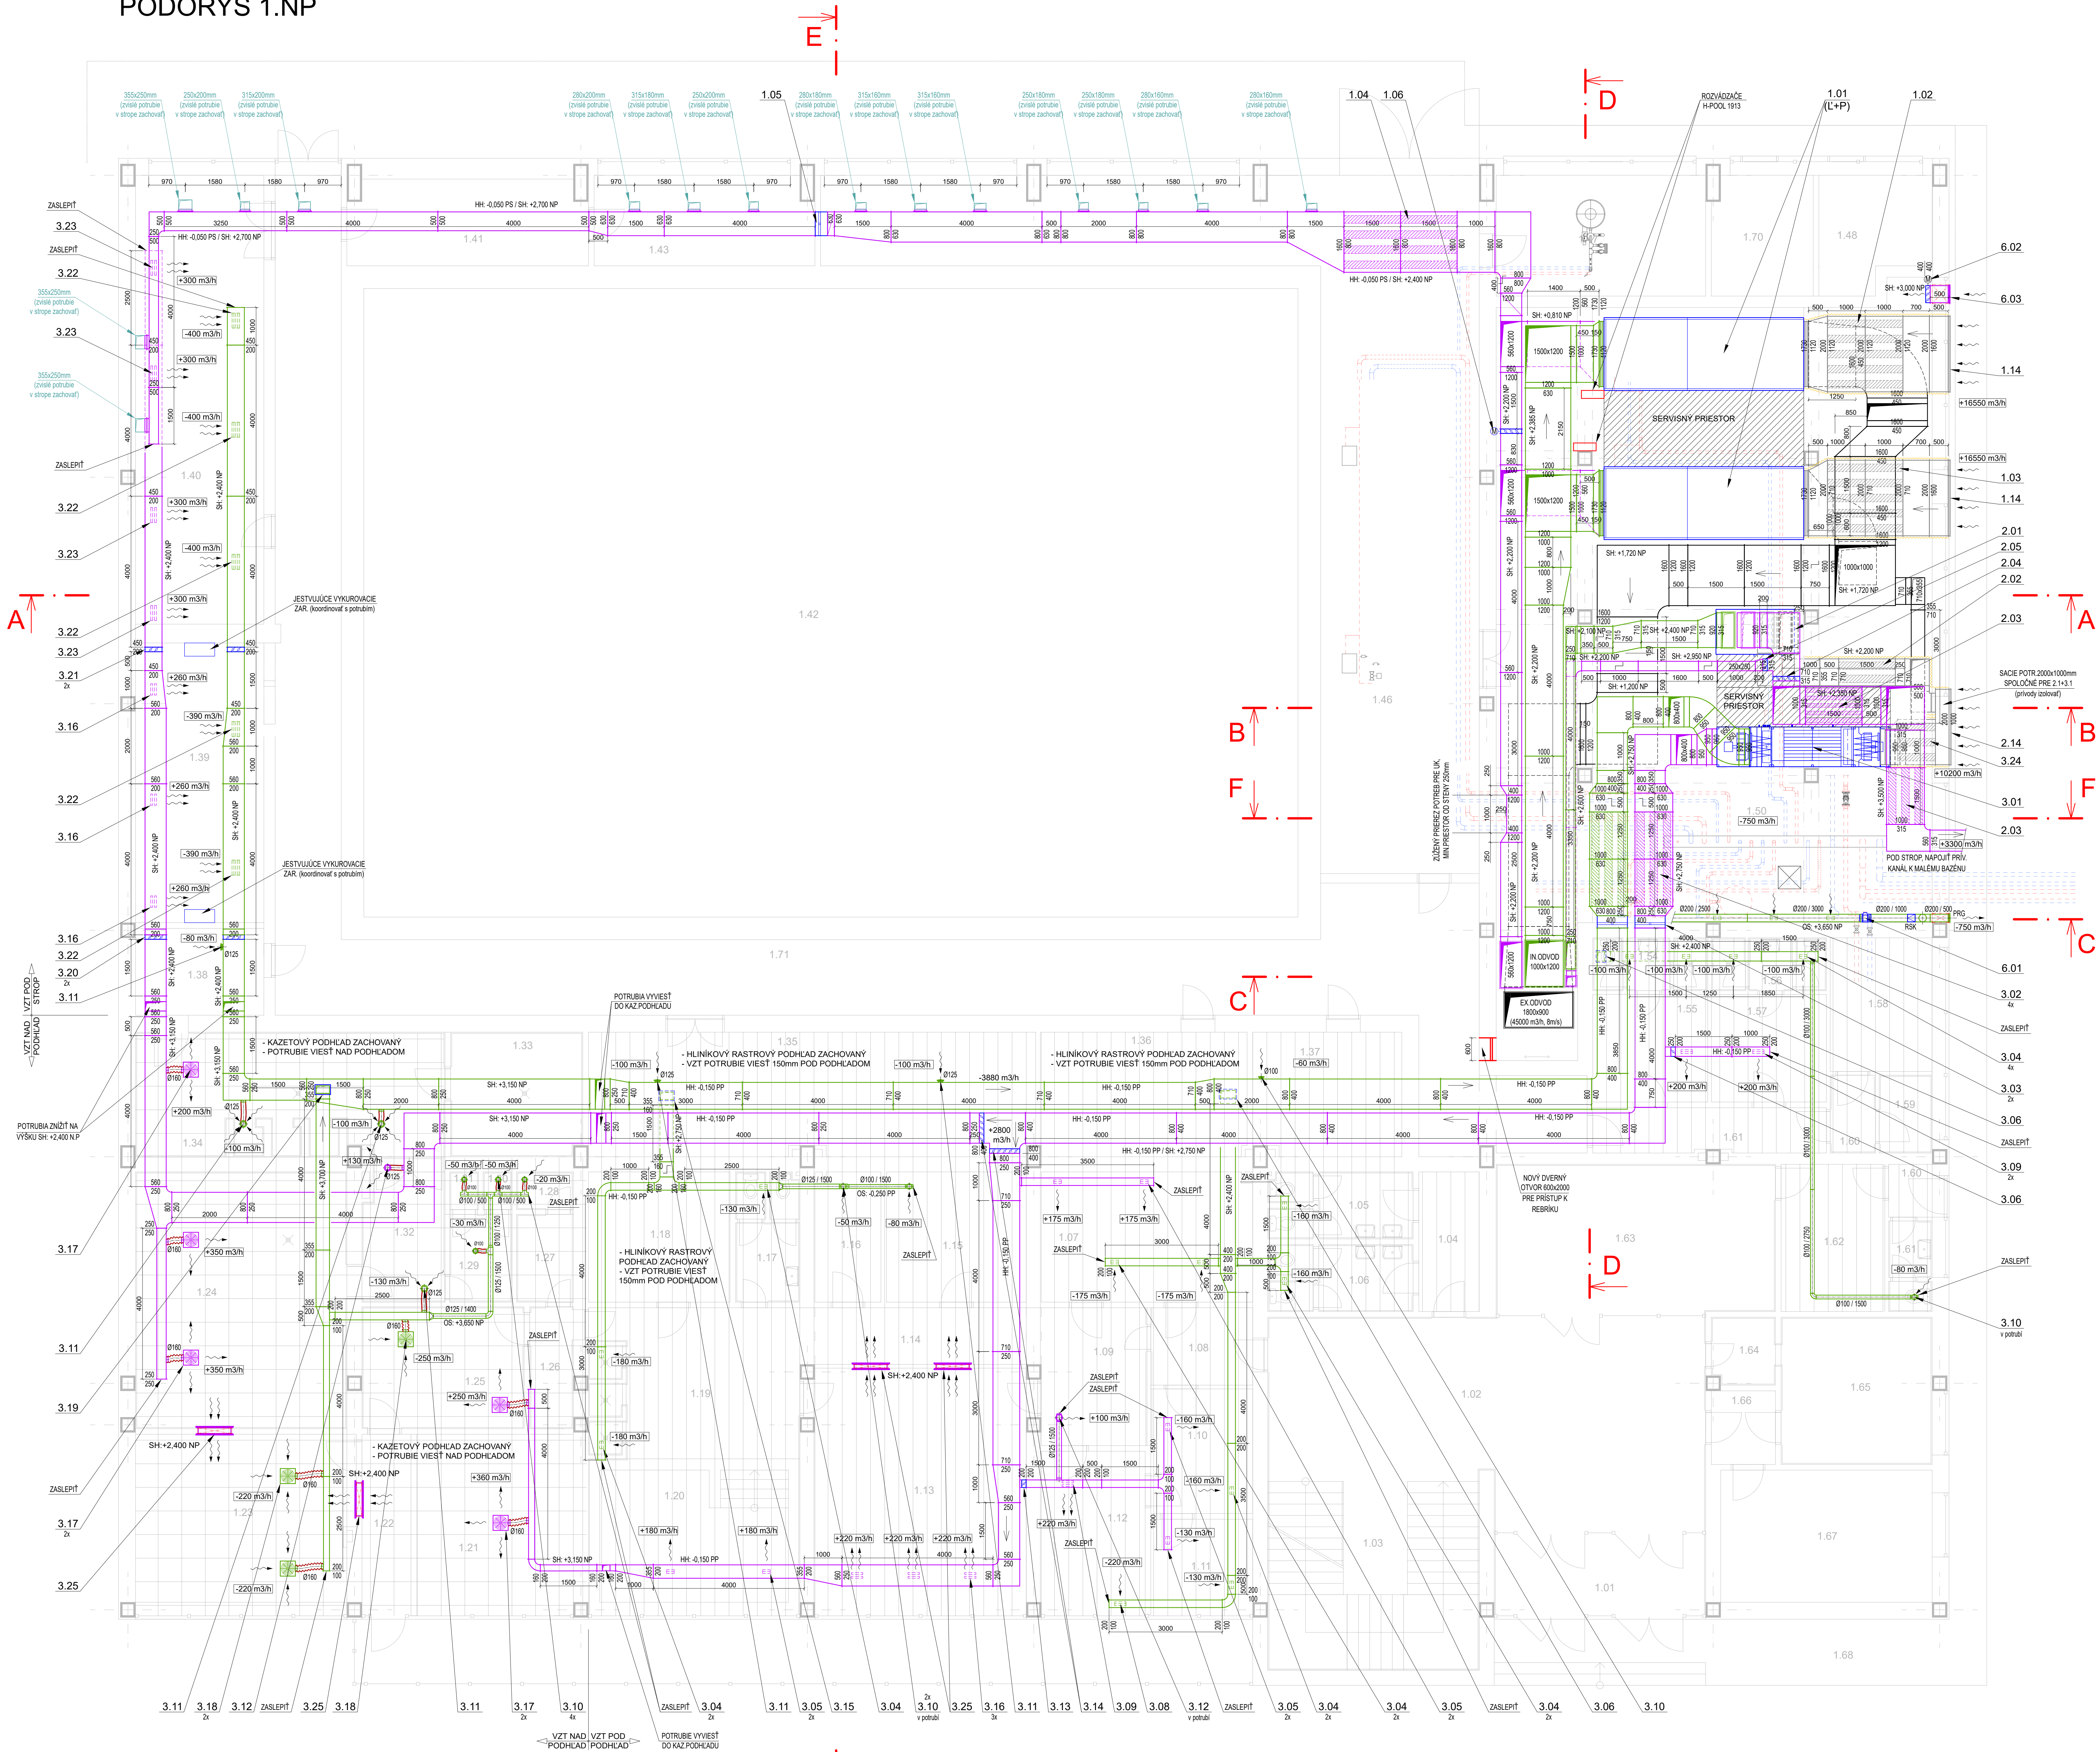

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	Názov	Plocha [m ²]
1.01	Zadverie	11,87
1.02	Chodba	56,05
1.03	Schodisko	29,68
1.04	Chodba	5,92
1.05	WC ženy	6,35
1.06	WC muži	6,39
1.07	Šatňa pre saunu	19,23
1.08	Chodba	5,47
1.09	Predaj lístkov	10,11
1.10	Masér 1	8,86
1.11	Masér 2	6,80
1.12	Masér 3	11,88
1.13	Odpočívanie	36,51
1.14	Chodba	8,40
1.15	Sklad	12,77
1.16	Ekonomat	5,95
1.17	WC pre saunu	5,53
1.18	Fínska sauna	12,94
1.19	Ochladzovacia miestnosť	20,00
1.20	Ochladzovací bazén	24,98
1.21	Masér 4	19,88
1.22	Chodba	6,25
1.23	Šatňa	25,48
1.24	Odpočívanie	38,08
1.25	Masér 5	13,40
1.26	Chodba	3,47
1.27	Chodba	3,27
1.28	Ekonomat	1,36
1.29	Chodba	3,67
1.30	WC ženy	0,68
1.31	WC muži	0,68
1.32	Masér 6	7,07
1.33	Fínska sauna	11,04
1.34	Ochladzovacia miestnosť	25,02
1.35	Sklad	38,73
1.36	Elektrozvážňa	17,94
1.37	Sklad	12,82
1.38	Výťahové pary	7,82
1.39	Súšiareň	25,19
1.40	Práčovňa	40,43
1.41	Sklad	14,24
1.42	Bazén	412,09
1.43	Sklad	13,76
1.46	Bazénová technológia	108,94
1.47	Sklad	17,76
1.48	Strojovňa vykurovania	8,31
1.50	Strojovňa vzduchotechniky	181,23
1.52	Šatňa	6,65
1.53	Výmenníková stanica	7,95
1.54	Sprcha a WC ženy	3,98
1.55	Šatňa ženy	6,69
1.56	Sprcha a WC muži	3,98
1.57	Šatňa muži	8,86
1.58	Sklad	9,56
1.59	Sklad	2,88
1.60	Zadverie bufetu	1,61
1.60	Chodba	2,47
1.61	Chodba	7,43
1.61	WC	2,64
1.62	Sklad bufetu	10,53
1.63	Bufet	28,86
1.64	Sklad kademstva	3,00
1.65	Kademstvo	15,60
1.66	Zadverie	3,31
1.67	Kancelária	19,60
1.68	Podstieň	41,09
1.69	Podstieň	52,59
1.70	Chodová	8,32
1.71	Chodba	111,54

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- POTRUBIE ČERSTVÉHO VZDUCHU
- POTRUBIE PRÍVODNÉHO VZDUCHU
- POTRUBIE ODVODNÉHO VZDUCHU
- POTRUBIE ODPADOVÉHO VZDUCHU
- POTRUBIE FLEX
- POTRUBIE KONDENZÁTU
- POTRUBIE VYKUROVANIA - PRÍVOD
- POTRUBIE VYKUROVANIA - ODVOD
- POTRUBIE STARE - ZACHOVANÉ
- TEPELNÁ ISOLÁCIA
- STAVEBNÝ OTVOR
- ŠTVORHRANNÁ VÝUSTKA
- VÝFUKOVÁ HLAVICA
- TANIEROVÝ VENTIL
- POTRUBNÝ TLMČ HLUKU
- KONDENZAČNÁ JEJNOTKA
- POTRUBNÝ VENTILÁTOR
- PRÁMY VÝPARNÍK OHREV
- PROTIPOŽIARNÁ KLAPKA
- REGULAČNÁ KLAPKA
- SPÁTNÁ KLAPKA
- REGULAČNÁ ČLONKA
- SMER PRÚDENIA VZDUCHU

POZNÁMKY

- Jestvujúce vetracie zariadenia + potrubia demontovať, zachované budú vybrané potrubia
- nové VZT potrubia budú na trase zo stropovne 1.50 k bazénovým distribúčnym prívodom príznané
- kazetový podhlad bude zachovaný, VZT potrubie v daných miestnostiach viesť nad podhladom
- AL rastový podhlad bude zachovaný, VZT potrubie v daných miestn. viesť 150mm pod podhladom
- podlame preslavy potrubí budú na hraniciach požiarnej úsekov opatrené protipožiar. klapkami
- tanierové ventily napájať na potrubie pomocou FLEX alebo priamo (voľné konce zaslepiť)
- sacie potrubia ku všetkým VZT jednotkám izolovať kaučukovou izoláciou hr.32mm
- výfukové potrubia jednotiek 4.01 + 5.01 izolovať kaučukovou izoláciou hr.32mm
- zabezpečiť senzorový prístup k zariadeniam a kontrolné dvierka, dodáva staveby
- výkres stavebných otvorov a prestupov sa vzťahuje na nový návrh VZT
- uviesť preslavy napájať pre nižšie preslavy - koordinácia na stavbe
- Galileo polypy na VZT potrubíach osadiť v rozostupoch max.50m
- závesy typu "HILTI" osadiť na potrubia v rozostupoch po 3,00m

Upozornenie!

Pri montáži zariadení dodržiavať požiadavky výrobcov, všetky platné STN,

zákony a predpisy na úseku BOZP.

PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA ZÁKLADE ODANÝCH PODKLADOV

PROJEKTANT NEMIEŠE ŽIADAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY

USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SOHLASU

Investor:	Mesto Spišská Nová Ves, Rastkova náb. 7, 052 70 Spišská Nová Ves	Vypracoval:	Ing. ROBERT BURČO
Miesto:	Za námestím 15, 052 01 Spišská Nová Ves	Zobrazil:	Ing. JUDr. MARIÁN
Stavba:	Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska	Profesia:	VZDUCHOTECHNIKA
Objekt:	SO-01	Stupeň:	SP
Číslo výkresu:	PÔDORYS 1.NP	Dátum:	04/2020
		Strana:	28 z 44
		Formát:	A4
		Merka:	1 : 50
		Číslo:	VZT-01

