



R-024

SÚSTAVA: 3+PE+N ~50Hz 230/400V, sieť TN-C,S  
 -ŽIVÝCH ČASTÍ: krytmi, izoláciou  
 -PRI PORUCHE NEŽIVÝCH ČASTÍ:  
 samočinným odpojením napájania

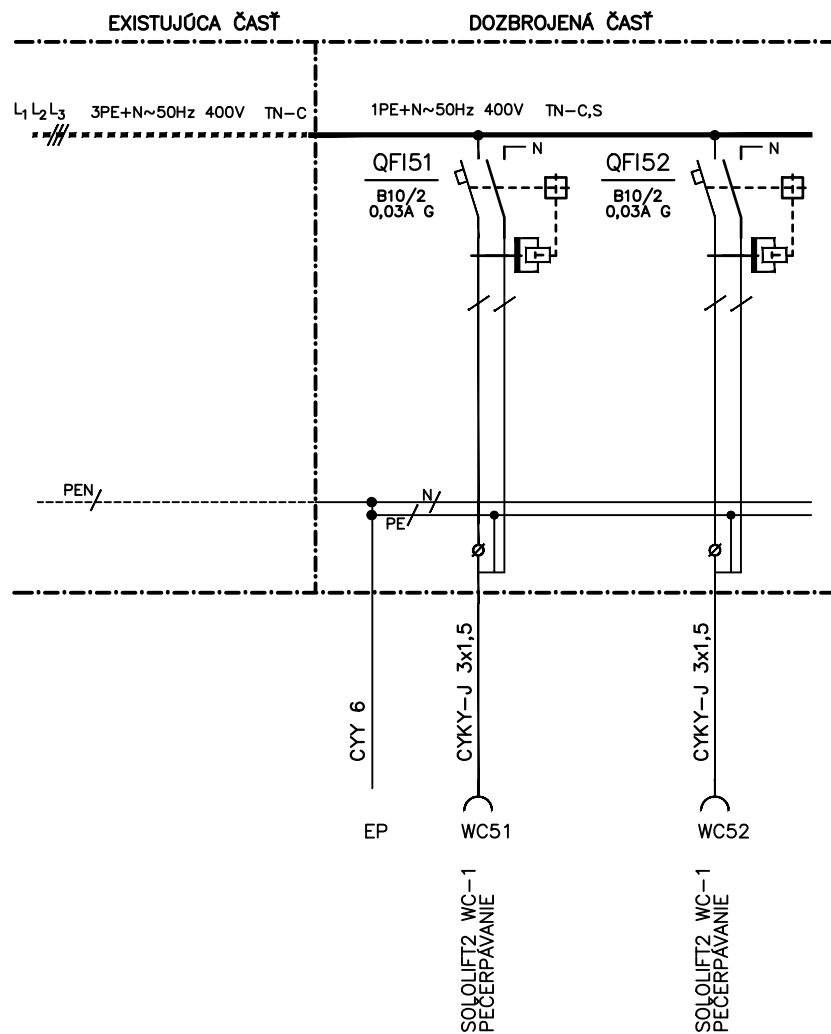

R-024 - POHLAD

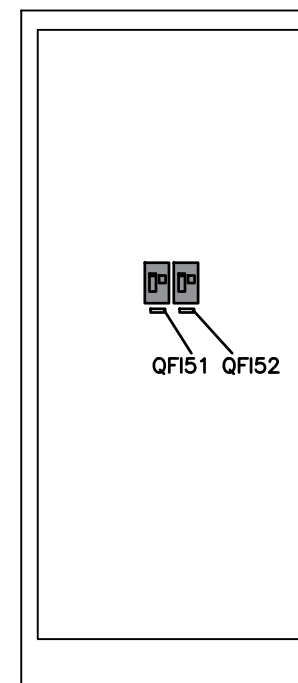

Index	Zmena	Datum	Podpis	ZODP.PROJ. : Š. TAKÁCS	STAVBA: REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE PLAVÁREŇ PASIENKY SO 01- 1.ETAPA	Č.ZÁKAZKY:
				VYPRACOVAL: Š. TAKÁCS	CAST: ELEKTROINSTALÁCIA	POČ.LISTOV: 1
				DATUM: 04/2019	OBSAH: ROZVÁDZAČ R-024 - SCHEMA, POHLAD	Č.VÝKRESU: 4
						LIST ČÍSLO: 1