
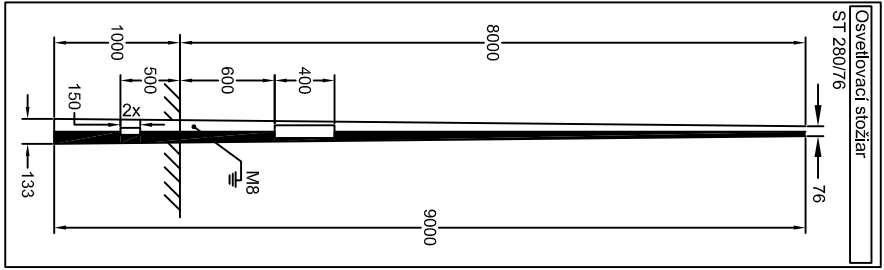


Osvetlenie prechodu

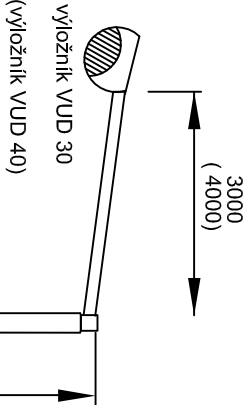

Osvetlenie stĺpač

Kotvenie v zemi

Poznámka:
Betónový základ pre stĺžiar s ukotvením v zemi pri normálnych podmienkach podložia má mať rozmery uvedené na výkrese.
Pre správnosť určenia je potrebné vykonať kontrolný výpočet vzhladom na uносnosť pôdy a taktiež overiť zhodnosť rozmerov stĺžiara a základu.

MAPÁTOVÁ SÚSTAVA: 3PEN, AC 400V, TN-C
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
PODLA STN 33 2000-4-41
IZOLOVANÍM, KRYTÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE:
PODLA STN 33 2000-4-41 SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM NAPÁJANIA, POSPÁJANÍM

- LEGENDA
- Vonkajšie osvetlenie - navrhované
 - Vonkajšie osvetlenie - jestvujúce
 - Optická chránika - jestvujúca
 - Podzemné rozvody NN - jestvujúce
 - Podzemné rozvody VN - jestvujúce
 - Kanalizácia - jestvujúce
 - Plyn - jestvujúce
 - Kábelová spojka SVČZ-M 4x16-35 Al,Cu - navrhovaná
 - P/A Parkovací automať

- VEREJNÉ OSVETLENIE
- E1- Svieidlo MEGIN M 97W/M04, alebo ekvivalent
 - S1- Stožiar ST 280/76, v=8m + GURO EKM 2035 1xE27 alebo ekvivalent
 - V1- VÝLOŽNÍK VT-15-76
 - V2- VÝLOŽNÍK VZ1-15-76
 - V3- VÝLOŽNÍK VZ1-15-76
- OSVETLENIE PRECHODU PRE CHODCOV
- E2- Svieidlo MEGIN M 115W/M04, alebo ekvivalent
 - S2- Stožiar OSUD-OP-06, v=6m + GURO EKM 2035 1xE27
 - V4- VÝLOŽNÍK VUD 30-1-OP
 - V5- VÝLOŽNÍK VUD 40-1-OP

Poznámky:
- STOŽIAR SA OSADÍ MINIMÁLNE 0,5m OD OBRUBNÍKA,
- PRED REALIZACIOU PREVERIT' TYP JESTVUJUCEHO KÁBLA VO III
- PARKOVACIE AUTOMATY BUDE PRIPOJENÉ Z NAJBLIŽŠÍCH STĺPOV VO
- DO KTORÝCH SA OSADIA IP POISTKOVÉ DOPÍNAČE ISTENÉ POISTKAMI 16A gG
PRED ZAPOČATÍM VÝKOP PRÁČ JE POTREBNÉ ZÁMERAŤ JESTV. INŽINIERSKE SÍTE (CH SPRÁVY) A SÚBEHNÝ A KRIŽOVANÝA SÍTI JE POTREBNÉ RIEŠIŤ V SÚLADE S STN 73 6005

ČÍSLO REVIZIE:	00
DÁTUM:	04.10.2020

H.I.P.		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	
Ing. KÁROL HLAVÁČ		INC. PETER HOŠŤÁK	
KRAJ:	Trenčiansky	OBEC:	Trenčianske Teplice
INVESTOR:	Mesto Trenčianske Teplice, M.R. Štefánika č. 4, 914 51	KÚ:	Trenčianske Teplice
STAVBA:	REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY, ŠTVŔŤ SNP TRENČIANSKE TEPLICE	DÁTUM:	10/2020
OBJEKT:	SO 05 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia	FORMÁT:	4x44
ČASŤ:	Vonkajšie silnoprákové rozvody	STUPEŇ:	PSP
		ZAKAZK. Č.:	20.0.19
		ARCHIV. Č.:	20.0.19-02
		MIERKA:	Čís. VYKR. 1:500
Situácia			

PROJEKČIA
BYTOP, s.r.o.
OPATOVSKÁ 246/103
TRENCÍN 911 01
ČO: 36 355 674
bytop21@gmail.com
mob. +421 905 733996