



Krytie výstuže: 30mm

BETÓN: C 25/30

OCEL: 10 505

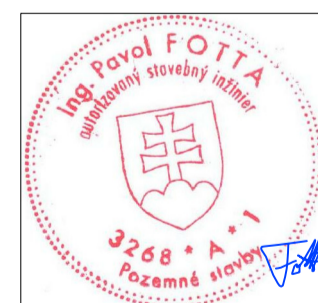

VYPRACOVANÉ: Ing. J. Čebuliak		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. P. Ftoša		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	
KRAJ: Prešovský		OKRES: Snina			
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice					
STUPEŇ: Projektové dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby					
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY				CÍSLO KAZKY:	PARÉ:
AKCIA: Starina – úpravná vody a zďvojenie prírodného potrubia				DATUM:	01. 2015
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy OBJEKT REPOJEKČIA HALY FÍLTROV – stakňa úpravy				MIERKA:	CÍSLO PRÍLOHY:
PRÍLOHA: Výstuz stropnej dosky D3 – na +6,000				1:50	EAK.2.3-17