


ULOŽENIE POTRUBIA

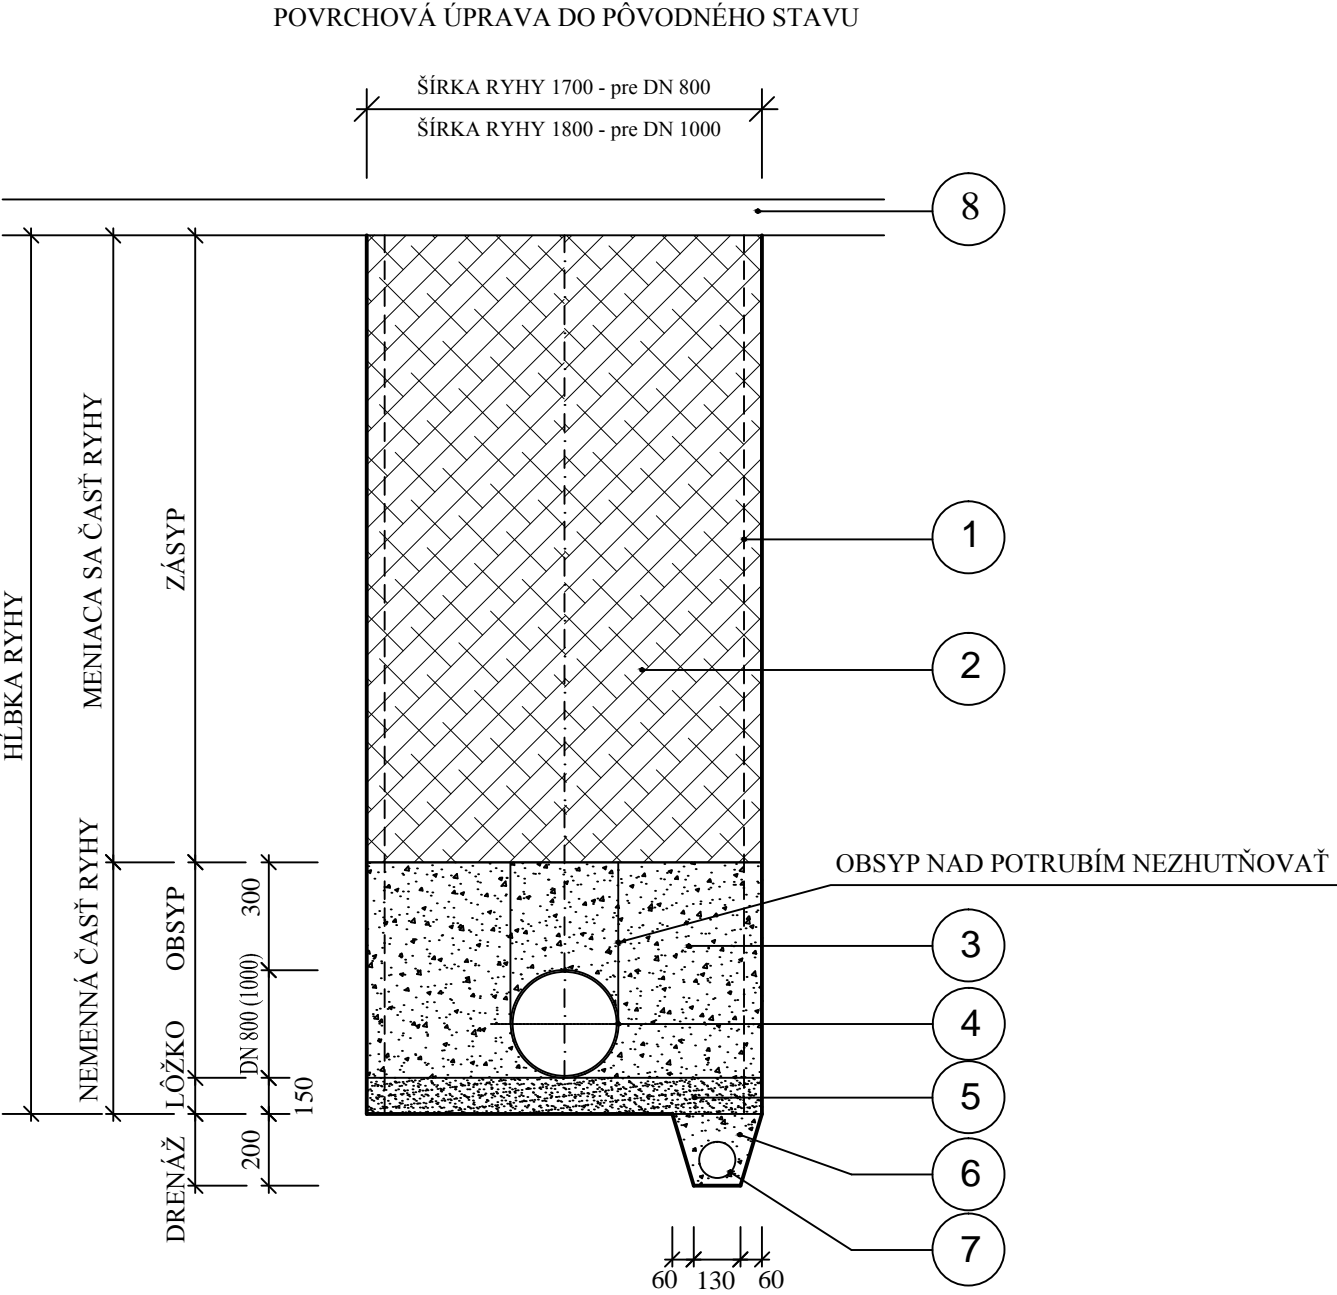

LEGENDA:

č.	POPIS
1	PAŽENIE
2	ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM V CESTÁCH ŠTRKODRVOU
3	ZHUTNENÝ OBSYP POTRUBIA NESÚDRŽNOU ZEMINOU MAX. ZRNO 20mm
4	KANALIZAČNA RÚRA OLS DN 800, DN 1000
5	LÔŽKO Z PIESKU
6	DRVENÝ KAMEŇ
7	DRENÁŽNA RÚRA DN 100
8	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO PÔVODNÉHO STAVU


POZNÁMKA:

POLOŽKY ČÍSLO 6, 7 SÚ NAVRHOVANÉ PRI ULOŽENÍ POTRUBIA V LOKALITE S VYSOKOU HLADINOU SPODNEJ VODY. DRENÁŽ PLNÍ FUNKCIU IBA POČAS VÝSTAVBY KANALIZÁCIE, SLUŽÍ NA ODVEDENIE VODY Z DNA RYHY DO ČERPACEJ JAMY.



IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore
EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Enviroline s.r.o.		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	<div>Enviroline</div> <div>s.r.o. KOŠICE</div> <div>E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52</div>	
KRAJ: Prešovský		OKRES: Snina			
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice					
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby					
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY					
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prírodného potrubia					
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy STAVEBNÉ ÚPRAVY KALOVÝCH POLÍ – POTRUBNÉ ROZVODY				ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605	PARÉ:
PRÍLOHA: ULOŽENIE POTRUBIA					
				MIERKA: -	ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.9.2–5