
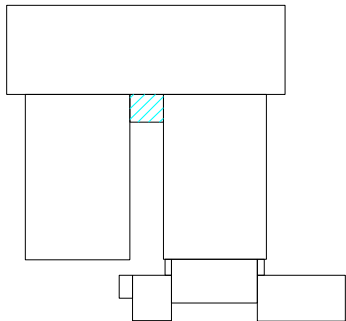


LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- RVZT - Nový rozvádzač napájania zariadení VZT v prepojovacom objekte hál filtrov,
Un=400V/50Hz, In=630A, min. IP44
- RS2C - Nový rozvádzač stavebnej elektroinštalácie - len napájanie (riešielektrotechnická časť SO)
- VZT - Odvlhčovacia jednotka, P=47kW, 400V/50Hz, In=80A (dodávka VZT)

- 1 - Káblový žlab z antikórovej ocele, rozmer 500x100, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzola príslušenstva (nerez)
- 2 - Káblový žlab z antikórovej ocele, rozmer 250x50, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzola príslušenstva (nerez)



OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

- Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania (vid Technická správa)
- Ochranné opatrenie: 412 - Dvojité alebo zosilnená izolácia (vid Technická správa)
- 415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie (vid Technická správa)
- Vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov
- Doplnkové ochranné opatrenia

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S



IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore
EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. A. Illéš	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. A. Illéš	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	Enviroline s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52
KRAJ: Prešovský	OKRES: Snina		
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice			
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby			
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY			ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605
AKCIA: Starina – úpravná vody a zdvojenie prírodného potrubia			DÁTUM: 01. 2015
OBJEKT: PS 0206 – Káblové NN rozvody a elektroinštalácia			MIERKA: 1:100
PRÍLOHA: OBJEKT PREPOJENIA HALY FILTROV – 2.NP			ČÍSLO PRÍLOHY: G.2–12