



Vytvorenie kontaktného tepelnoizolačného systému v oblasti bleskozvodu

Nadväzne na STN EN 62305 vyplýva pre zhotovovanie kontaktného tepelnoizolačného systému v oblasti bleskozvodu požiadavka ETICS s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 s vytváraním tepelnoizolačnej vrstvy podľa obr. č. 1. Uvedená požiadavka platí, ak je vyloženie kotviacich prvkov s odstupom od povrchu zateplenej plochy menej ako 100 mm. V opačnom prípade sa ETICS s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 nevyžaduje.

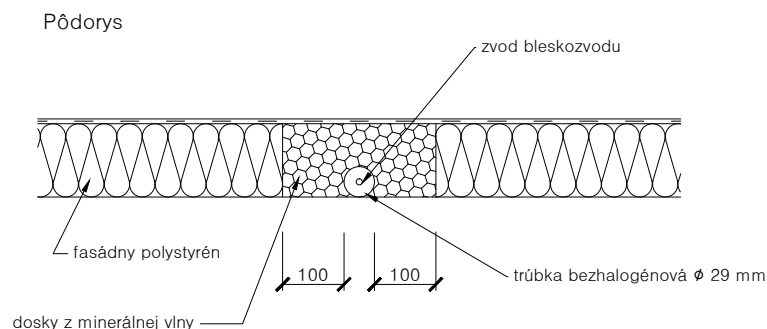

MINIMÁLNE VZDIALENOSTI DOSKY IZOLANTU PREVIAZAŤ. VÝSTUŽNÚ MRIEŽKU RIEŠIŤ V ZMYSLE STN 73 2901

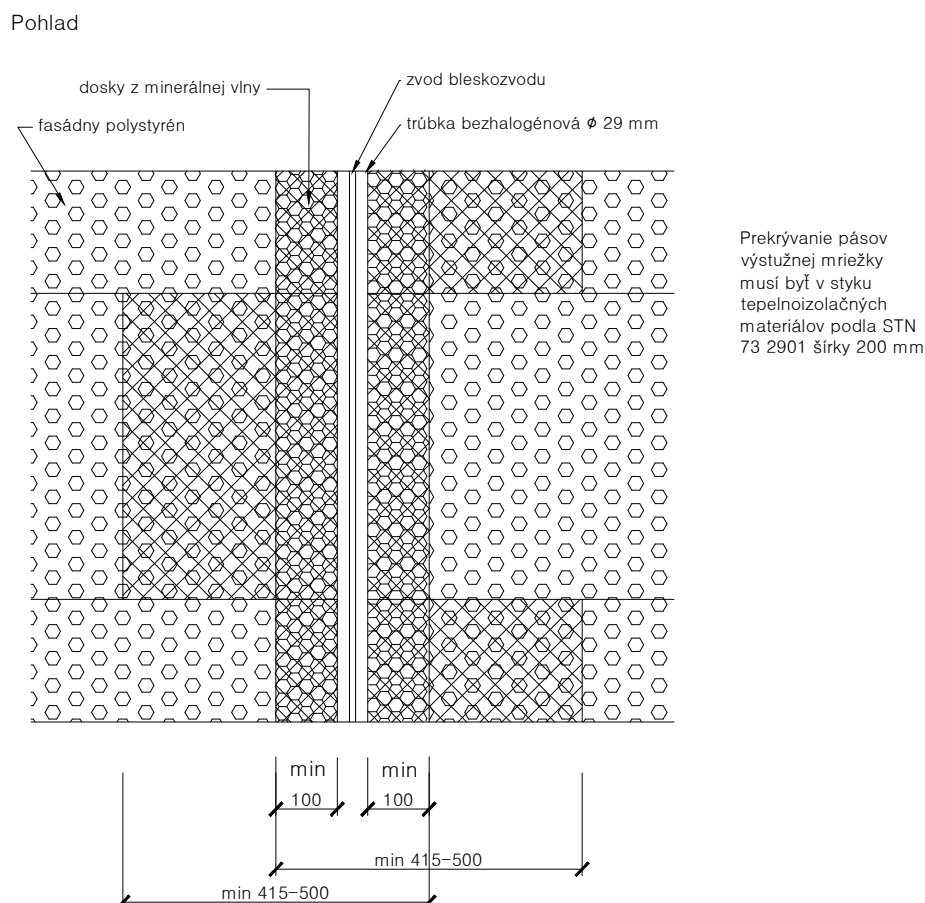

MINIMÁLNE VZDIALENOSTI DOSKY IZOLANTU PREVIAZAŤ. VÝSTUŽNÚ MRIEŽKU RIEŠIŤ V ZMYSLE STN 73 2901

Obr. 1: Vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy ETICS v mieste bleskozvodu