


ČELNÝ POHĽAD

BOČNÝ POHĽAD



Popis skrine :	Kompaktná rozvádzačová skriňa z nerezovej ocele (napr. AE 1010.600) vrátane vnútorného vybavenia		
Počet poli / delenie :	1 / -	Menovité pracovné napätie Un :	400 / 230 V
Rady pre prístroje:	--	Menovitý prúd In :	25 A
Počet modulov / kapacita skrine :	---	Menovitá frekvencia :	50 Hz
Šírka skrine (A) v mm:	cca 600	Prívodné vedenie :	5x10 mm <sup>2</sup>
Výška skrine (B) v mm:	cca 600	Silové vodiče v rozvádzači :	podľa použitých prístrojov, zberne 32A
Hĺbka skrine (C) v mm:	cca 210	Skratová odolnosť :	min. 10 kA
Stupeň krytia :	min. IP54 / IP 20	Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 2007	
Mechanická odolnosť :	--	411 - Samočinné odpojenie napájania	
Trieda ochrany :	I	Základná ochrana :	- základná izolácia živých častí
Materiál skrine / dverí :	nerezová oceľ / nerezová oceľ	Ochrana pri poruche :	- zábrany alebo kryty
Uzatváranie dverí :	nerezový otočný zámok		- samočinné odpojenie napájania
Farba skrine :	jemne zbrúsený povrch		- doplnková ochrana prúdovým chráničom
Prívodné vedenie (-la) :	vstup (-y) zhora	Rozvodný systém :	3 / N / PE AC 400 / 230V 50Hz, TN-S
Vývodné vedenie (-la) :	výstup (-y) nahor		-
		Skratové pomery :	Ik" = 0,513kA      ip = 0,74 kA
Poznámka : Rozvádzač má slúžiť ako podružný NN rozvádzač pre napájanie riadiacich jednotiek servopohonov vo vodojeme pracích vôd. Pre elektro výzbroj rozvádzača je možné použiť iné zariadenia ako sú uvedené, ktoré spĺňajú predpísané parametre a charakteristiky, rozmer skriň je možné prispôbiť konkrétnym použitým zariadeniam s ohľadom na miesto osadenia. Zapojenie prístrojov a ovládacie obvody sú závislé na konkrétne vybraných prístrojoch. Rozvádzač dodať vrátane konštrukčnej dokumentácie a príslušných výrobných dokladov.			

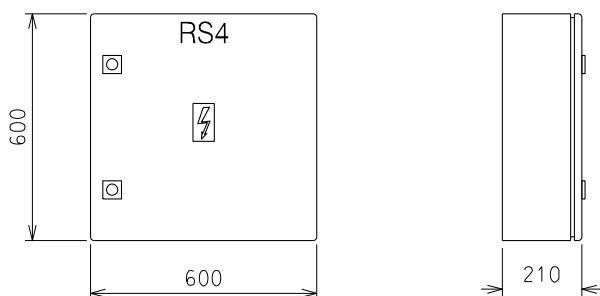

IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov  
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:		 <b>s.r.o. KOŠICE</b> E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52
Ing. Ľ. Orosi		Ing. A. Illéš		Ing. L. Hnidiak		
KRAJ:	Prešovský	OKRES: Snina				
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice						
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby						ČÍSLO ZÁKAZKY: <b>0810605</b> PARÉ: DÁTUM: <b>01. 2015</b> MIERKA: - ČÍSLO PRÍLOHY: <b>E.2.10.2-5</b>
STAVBA:						
STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY						
AKCIA:						
Starina – úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia						
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy						
Stavebné úpravy vodojemu pracích vôd – ELEKTROINŠTALÁCIA						
PRÍLOHA:						
RS4 – Rozvádzač						

