

Záznam pre pamäť

Z prezentácie III. etapy konanej dňa **15.august 2014 na VVS, a.s. Košice**
ÚV Stakčín – poloprevádzkové skúšky pre inováciu filtrácie a overenie flotácie na úpravni vody

Prítomní: vid' prezenčná listina

Dnešné pracovné rokovanie bolo zvolané pozvánkou – mailom, za účelom odovzdania podkladov – „ÚV Stakčín poloprevádzkové skúšky pre inováciu filtrácie a overenia flotácie na úpravni vody – manažérsky súhrn“, ktorý spracoval zhotoviteľ W&ET – Ing. Petr Dolejš, projektantovi (Enviroline, s.r.o., Ing. Hnídiak) a odkonzultovanie dosiahnutých výsledkov v rámci I., II. a III etapy, ako aj záverečné zhodnotenie poloprevádzkových skúšok, ktoré sa na ÚV Stakčín realizovali na základe „Zmluvy o dielo č. 888/188/2013/SN“ uzavretej v decembri 2013.

Na základe predloženého elaborátu je žiaduce v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby „Stakčín – intenzifikácia úpravne vody“ riešiť:

1. Medzidna filtrov – moderný drenážny systém
2. Filtrácia – dvojvrstvá filtračná náplň FILTRALITE , filtračná rýchlosť 6 m/h pre návrh filtrov (počet, výška náplne,).
3. Flotácia – na báze dávkovania koagulantov (predpolymerovaný hlinitý koagulant) v objekte jestvujúcich číričov, s povrchovým zaťažením 15m/h.
4. Doplnenie filtrov cez granulované aktívne uhlie
5. Dezinfekcia upravenej vody UV žiarením + 100% rezerva, náhrada za jestvujúcu chloráciu.

Zo strany prevádzkovateľa budú doplnené ďalšie požiadavky v rámci intenzifikácie celej úpravne vody tak po stavebnej stránke, ako aj po stránke oploteného areálu ÚV Stakčín v termíne do 05.09.2014, ale aj priamo na úpravni vody v priebehu projektovania.

Prítomní na pracovnom rokovaní uviedli:

- Predložený elaborát bol odovzdaný projektantovi (Enviroline, s.r.o. Košice) a na IÚ (Ing. Dunčko)
- Projekt je žiaduce riešiť tak, aby rekonštrukcia úpravne vody prebiehala počas plnej prevádzky
- Prezentácia rozpracovanej projektovej dokumentácie bude projektantom zvolaná pozvánkou v termíne do 18.9.2014,

V Košiciach 15.8.2014

Zapísala : Ing. Mydlová



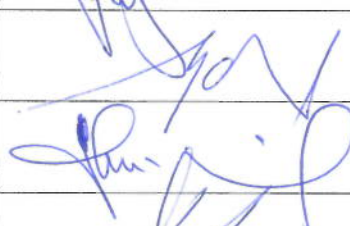
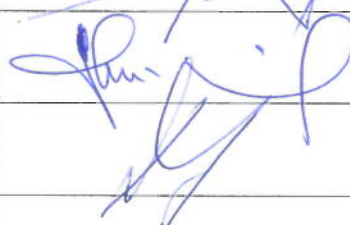

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: SK, vložka č. :1243/V
 ☎ 055/7924111 📠 fax:055/7924664

PREZENČNÁ LISTINA

Z pracovného rokovania

15.august 2014

Predmet rokovania: ÚV Stakčín – poloprevádzkové skúšky pre inováciu filtrácie a overenie flotácie na úpravni vody

P.č.	Organizácia	Priezvisko, meno, titul	Podpis
1.	VVS, a.s. Košice	Ing. Rudolf Kočiško	
2.	VVS, a.s. Košice	Ing. Róbert Hézsely	
3.	VVS, a.s. Košice	Ing. Mydlová Ingrid	
4.	Enviroline, s.r.o.	Ing. Ladislav Hnidiak	
5.	VVS a.s. Košice	Ing. HANITA DUKAČO	
			

odovzdaný elaborát n ÚV Stakčín - manažerský súhrn
 Príloha č. 6 - Ing. Dukačo
 Príloha č. 4 - Ing. Hnidiak 