

ETAPA 3

Riešená časť

LEGENDA MIESTNOSTÍ S NÚTENÝM VETRANÍM


Č.M.	Účel miestnosti	Plocha (m ²)	Objem (m ³)	Intenzita vym.vzduchu (1/h)	Mín. množstvo vet. vzduchu (m ³ /h)
2.01	Chodba	56,46			
2.02	Chodba	10,31			
2.03	Kuchynka	3,45			
2.04	Predsien + WC	4,45	14,69	5	73,50
2.05	Kancelária	25,63			
2.06	Kancelária	18,43			
2.07	Kancelária	8,80			
2.08	Kancelária	15,90			
2.09	Dieňňa II.	23,70			

OZN.	POPIS ZARIADENIA	POČET
V.1	KÚPEĽNÝ STROPNÝ VENTILÁTOR : DALAP 100 L1ZW (EAN: 4250622614079) 1x230V, 18W, 128m³/h. OVLÁDANIE : SPOĽU S OSVETLENÍM MIESTNOSTI	1
DM	HLINÍKOVÁ DYVEROVÁ KRIEŽKA NEPREZORNÁ : NOVÁ -D-2-400x150-UR1 PARAPET OTVORU : 200mm NAD PODLAHOU	1
SH	SAMOŤAHOVÁ HLAVICA TURBÍNOVÁ DALAP DORN d125	1
CHL.ext.	KLIMATIZAČNÁ ZOSTAVA FUJITSU VRF-system	1
CHL.int. 1	VONKAŠIA JEDNOTKA A1J-040LEBH, Qch: 12,1 kW; 3N, 400V; 16,0 A	1
CHL.int. 2	VNÚTORNÁ JEDNOTKA ASYA-014GCGH, Qch: 6,0 kW; 1x230 V; 0,36 A	1
	VNÚTORNÁ JEDNOTKA ASYA-009GCGH, Qch: 2,8 kW; 1x230 V; 0,22 A	2

LEGENDA OZNAČENÍ ROZVODOV

- VZT - POTRUBIE VETRANIA HYGIENICKÝCH PRIESTOROV
- AL-FLEXIBILNÉ POTRUBIA
- VZT - POTRUBIE VETRANIA HYGIENICKÝCH PRIESTOROV
- PEVNÉ SPORO POTRUBIA
- ROZVODY CHLADIVA - PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ RÚRKY
- ODVOD KONDENZÁTU - GUMOVÁ HADICA d20

RIEŠENÁ ČASŤ "B" BUDOVY KNÍŽNICE

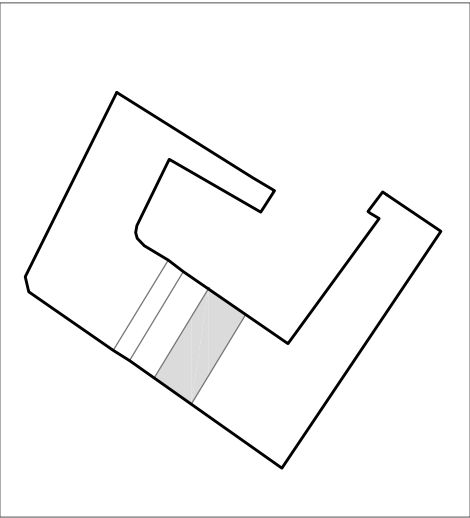

VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Robert NAGY
ING. FARKAŠ ATTILA	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY	Projektovanie TZB
INVESTOR	Banskobystrický samosprávny kraj,	Námestie SNP 23. 97401 BB	985 41 Šaňoľ 53 0905 852 879
STAVBA	Novohradská knižnica Lučenec- PD pre rekonštrukciu budovy Ulica J. Kármána 2/2 - ZMENA PD – ETAPA 3-Príslušné priestory - kancelárie	DÁTUM	12/2020
ČASŤ PD	VII. Vetrание a klimatizácia	FORMÁT	6x A4
OBŠAH	Pódorys poschodia "B"	STUPEŇ	Real. PD
		MIERKA	Č. VÝKR.
		1 : 50	1