



BLOKOVÁ SCHÉMA

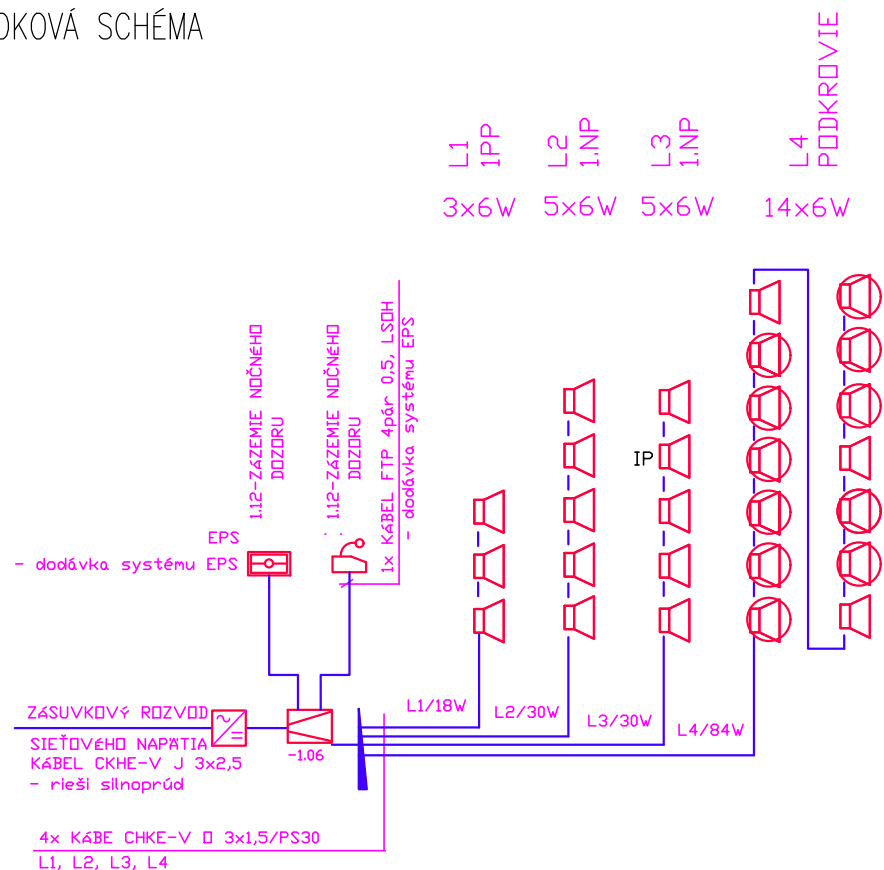

LÍNIOVÁ SCHÉMA

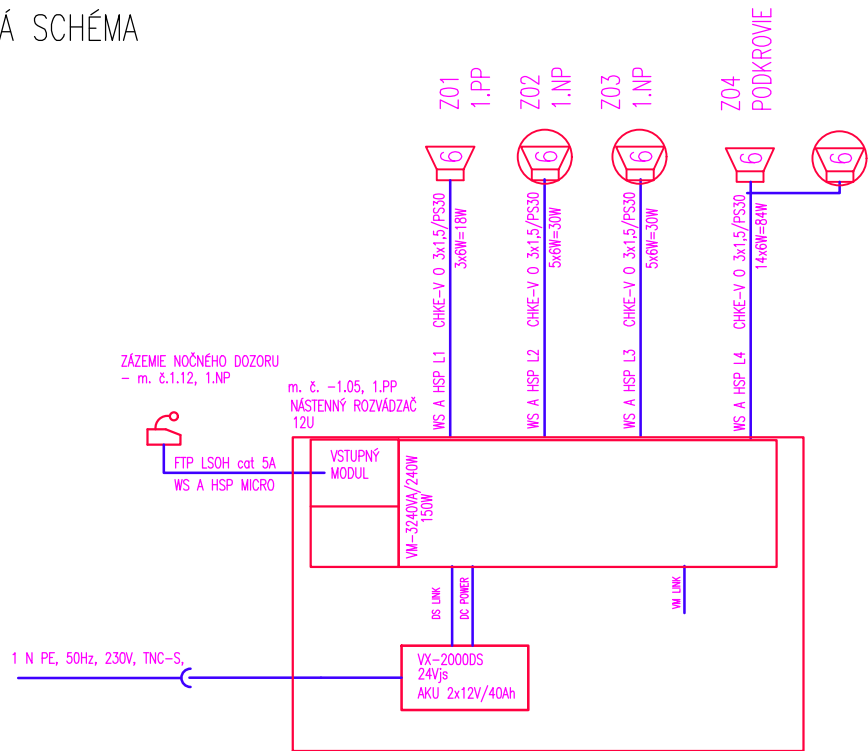

NAPÁŤOVÁ SIETĽ:

- ÚSTREDŇA HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU: 1 N PE, 50Hz, 230V, TN-S,
- REPRODUKTORY: 100V, 100 Hz - 15 kHz,

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-451 /10/2007/:

OCHRANNÉ OPATRENIE:

- 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA,
- 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA,
- 414 MALÉ NAPÄTIE SELV,
- 411 OCHRANNÉ OPATRENIE. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA,

PROSTREDIE

- VIĎ PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV V PD SILNOPRÚDU

POZNÁMKA

- REPRODUKTORY SÚ ROZMIESTNENE V SÚLADE S ROZMIESTNENÍM SVIETIDIEL, príp. ROZVODOV VZT
- KÁBLOVÉ ROZVODY SÚ RIEŠENÉ KÁBLAMI CKHE-V O 3x1,5, S FUNKČNOSŤOU 30 min,
- KÁBLE K REPRODUKTOROM SÚ ULOŽENÉ V KÁBLOVÝCH ŽLABOCH, príp. V DRÁŽKACH ZAŠKRÁBANÝCH POD OMIETKOU, V PODKROVÍ POD PODHLADOM, V SUTERÉNE V RÚRKACH BSSL,
- KÁBLE HSP SÚ V HLAVNÝCH TRASÁCH SÚ ULOŽENÉ V SPOLOČNÝCH LIŠTÁCH S EPS, KTORÉ SÚ DODÁVKOU EPS,
- REPRODUKTORY V KAŽDEJ LINKE SÚ ZAPOJENÉ ZA SEBOU,
- ÚSTREDŇA SO STANICOU HLÁSAŤELA JE PREPOJENÁ KÁBLDM FTP 4pár0,5, cat 5E, LSDH, S BEZHALOGÉNOVOU IZOLÁCIU

LEGENDA

- ÚSTREDŇA HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU
- ÚSTREDŇA EPS INTEGRAL - dodávka EPS
- STANICA HLÁSAŤELA - MIKROFÓNNY PÁULT
- Lx/6W STROPNÝ REPRODUKTOR S POŽIARNYM KRYTOM, S OZNAČENÍM LINKY A VÝKONU
- IP Lx/6W REPRODUKTOROVÁ SKRINKA, 6W/100V, BIELA (IP-DO VLHKA, KRYTIE IP65), S OZNAČENÍM LINKY A VÝKONU
- ZÁLOŽNÝ ZDROJ 230V/50Hz/0,5kVA
- KÁBLOVÝ ROZVOD SYSTÉMU HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU
- ( O -V RÚRKE NA POVRCHU, L -V KÁBLOVOM ŽLABE, -V DRÁŽKE POD OMIETKOU)

STAVBA	Rekonštrukcia nočľahárne a nízkoprahového denného centra	ZHOTOVITEL	TEKT s.r.o.	PARÉ Č.
INVESTOR	Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín	Architekt Michal Vojtek		
STUPEŇ PD	REALIZAČNÝ PROJEKT	OBEC Trenčín	ZODP. PROJEKTANT Ing. JOZEF MILDE	
STAV. OBJEKT		KAT. ÚZEMIE Trenčín	VYPRACOVAL Ing. JOZEF MILDE	
ČASŤ	1.8.2 Hlasová signalizácia požiaru-HSP	PARC. ČÍSLO 149/1, 149/2	KRESLIL	
OBSAH/MIERKA	BLOKOVÁ SCHÉMA	Č. ZÁKAZKY ZOD 01-08-18	VERZIA FINAL	
		DÁTUM TLAČE 20-12-2018		