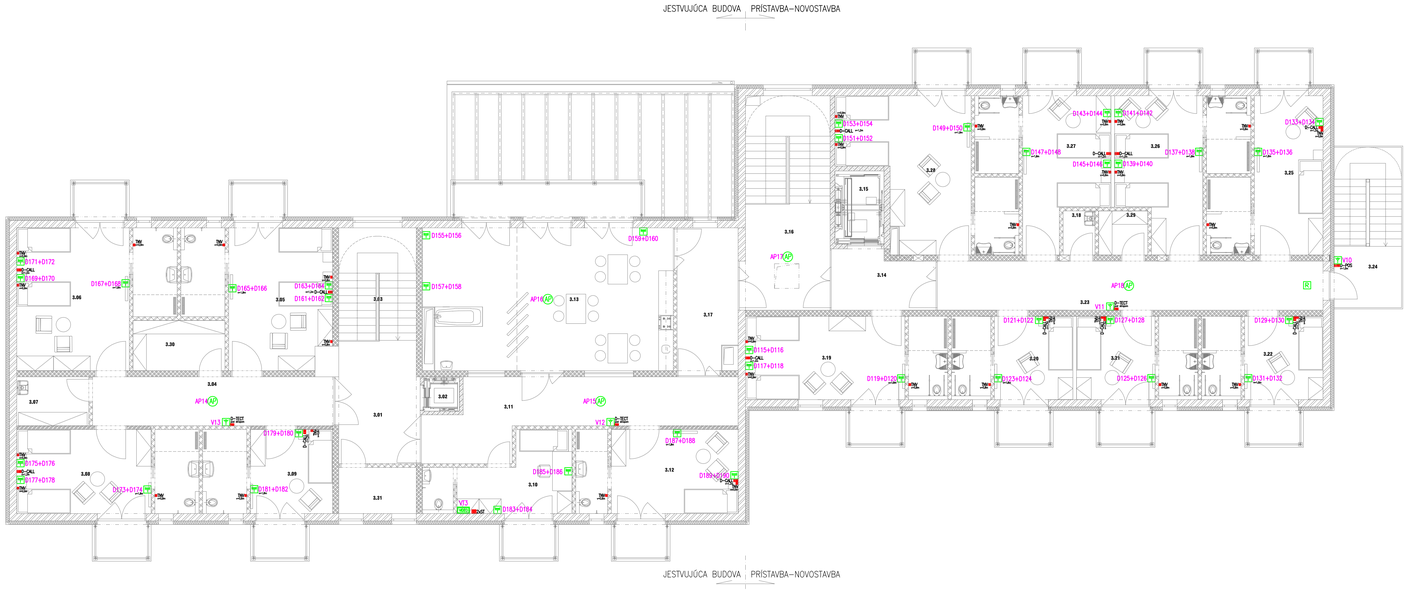

LEGENDA

R-CAT	DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ 800X800 42U - VÝZBROJ URČENÁ V TECHNICKEJ SPRÁVE		
DO1+DO2	ZÁSUVKA 2XRJ45 STP CAT 6A	AP1	PRÍSTUPOVÝ BOD WI-FI
VD1	KÁBLOVÝ VÝVOD 1XRJ45 STP CAT 6A V FXP25 UKONČENÝ V KRABICI		
KO1	IP KAMERA - DOME	KO1	IP KAMERA - BULLET
VT1	IP INTERIÉROVÁ JEDNOTKA	OUT1	OVLÁDACÍ VÝVOD
VJ1	IP EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA (KAMERA + 4 TLAČIDLÁ + RFID ČÍTAČKA)		
R	KÁBLOVÁ REZERVA 3m V STROPE PRED OVERAMI		
TNV	TLAČIDLO NÚDZOVÉHO VOLANIA, WALL PUSH & PULL		
ST	SESTERSKÝ PRENOSNÝ TERMINÁL, TREX		
D-CALL	HLASOVÁ IZBOVÁ JEDNOTKA		
D-POS	DETEKTOR ÚNIKU OSÔB		
D-TECT	OPAKOVAČ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU, STROPNÝ		
D-SERVER	SERVER UMIESTNENE RACKU		

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN 332000-4-41)	
	ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)	OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S	ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ, ZÁBRANY ALEBO KRYTY	SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE OCHR. UZEMNENIE, OCHR. POSPÁJANIE
2 DC 12V, 24V, 2 NF 100V	MALÝM NAPÄTÍM PELV, ELEKTR.ODDELENÍM	MALÝM NAPÄTÍM PELV, ELEKTR.ODDELENÍM

PROSTREDIE:
V ZMYSLE PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV, KTORÝ JE SÚČASŤOU PROJEKTU ELEKTRO.

SÚBEHY SLABOPRÚDOVÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV:
NA NEVYHNUTNOM SÚBEHU SLABOPRÚDOVÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV MUSIA BYŤ OBIDVA ROZVODY V ZMYSLE STN 33 2000-5-52 OD SEBA VZDIALENÉ ASPOŇ 3 cm PRI SÚBEHU DO 5 m, ASPOŇ 10 cm PRI SÚBEHU NAD 5 m A ASPOŇ 1 cm PRI ICH VZÁJOMNOM KRÍŽOVANÍ.

POZNÁMKY:
- VŠETKY ROZVODY MUSIA BYŤ ZREALIZOVANÉ V ZMYSLE PLATNÝCH NORIEM A PRÁVNYCH PREDPISOV.
- NEDODELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESU JE TECHNICKÁ SPRÁVA A OSTATNÉ VÝKRESY PD.
- OSADENIE KONCOVÝCH ZARIADENÍ A KÁBLOVÉ ROZVODY KOORDINOVAŤ NA STAVBE.

PRESNÉ OSADENIE ZARIADENÍ JE POTREBNÉ KOORDINOVAŤ PODĽA PLATNÉHO ZARIADOVACIEHO PLÁNU, POKYNOV HIP A INVESTORA.

POZNÁMKA:
Káble prechádzajúce cez CHÚC, Komunikácie musia mať podľa STN 73 0848 triedu reakcie na oheň podľa prílohy B - B2ca s1 d1 a1
a v ostatných priestoroch podľa EN 50 575 bezhalogénové s min triedou reakcie na oheň Eca/fca. Tĺžka sa to kabeláže vedenej len na povrchu

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2
3.01	CHODBA	16,41
3.02	VÝŤAH	3,03
3.03	SCHODISKO	14,32
3.04	CHODBA	19,30
3.05	2-POSTEĽOVÁ IZBA	30,88
3.06	1-POSTEĽOVÁ IZBA	23,42
3.07	SPRÁVCOVŇA	5,88
3.08	2-POSTEĽOVÁ IZBA	25,10
3.09	1-POSTEĽOVÁ IZBA	17,79
3.10	IZBA SESTIER	14,84
3.11	CHODBA	38,82
3.12	1-POSTEĽOVÁ IZBA	23,33
3.13	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ + TELEVÍZNA-HYGIENICKÁ ČASŤ	58,84
3.14	HYGIENA PRIESTOR	8,81
3.15	VÝŤAH - EVAKUAČNÝ	5,98
3.16	SCHODISKO	31,23
3.17	HYGIENA PRIESTOR	14,51
3.18	UPRATOVŇA + SKLAD	2,24
3.19	1-POSTEĽOVÁ IZBA	27,87
3.20	1-POSTEĽOVÁ IZBA	18,45
3.21	1-POSTEĽOVÁ IZBA	18,45
3.22	1-POSTEĽOVÁ IZBA	18,45
3.23	CHODBA	25,21
3.24	KOMANDÉ SCHODISKO	17,88
3.25	1-POSTEĽOVÁ IZBA - ÚDAJOVÁ	24,04
3.26	2-POSTEĽOVÁ IZBA	28,33
3.27	2-POSTEĽOVÁ IZBA	25,15
3.28	2-POSTEĽOVÁ IZBA	33,35
3.29	SKLAD - ČISTÉ PRÁDLO	3,80
3.30	SKLAD - ČISTÉ PRÁDLO	7,88
3.31	SKLAD - OBRÚSKY PREDMETY KRAVSKÉHO UŽÍVANIA	5,04
	SPOLU	607,14

VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY ±0,000= 482,35 m.n.m. **PROJEKT PRE REALIZÁCIU**

Autor : ARCHING SNV, ING.ARCH.HUDÁK	Zodp.projektant: ING.PULLMANN		
Investor : obec SMIŽANY		Dátum: 12.2020	Stupeň : RPD
Akcia: **ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMIŽANY**		Profesia: 07	Formát: SA4
Obsah: PÔDORYS 3.N.P. – STR		Mierka: 1:100	Výkres: **SL-613**