

LIST ČÍS.	NÁZOV	ZMENA				
		A	B	C	D	E
1	NAPAŤOVÁ SÚSTAVA					
2-4	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
5	SCHÉMA OVLÁDANIA					

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

3/PEN 400/230 V AC, 50 Hz TN-C-S

OCHRANNÉ OPATRENIE:

-SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
PODĽA STN 33 2000-4-41, čl.411

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

-PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)  
PODĽA STN 33 2000-4-41, ods.415.1  
-DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
PODĽA STN 33 2000-4-41, ods.415.2

ROZVÁDZAČ PODOMIETKOVÝ BF-U-4/96-C, EATON, 96 MODULOVÝ

**KABELÁŽ VO VYHOTOVENÍ B2ca s1,d1,a1**


PRÍVODY – ZDOLA

VÝVODY – ZHORA


## VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

## PROJEKT PRE REALIZÁCIU


Autor : ARCHING SNV		Zodp.projektant: ING.PULLMANN		Dátum: 12.2020		Stupeň : RPD	
Investor : obec SMÍŽANY				Profesia: 07		Formát: 5A4	
Akcia: <b>ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMÍŽANY</b>				Mierka:		Výkres: <b>E-613</b>	
Obsah: <b>ROZVÁDZAČ R_1 - ELEKTROINŠTALÁCIA</b>							

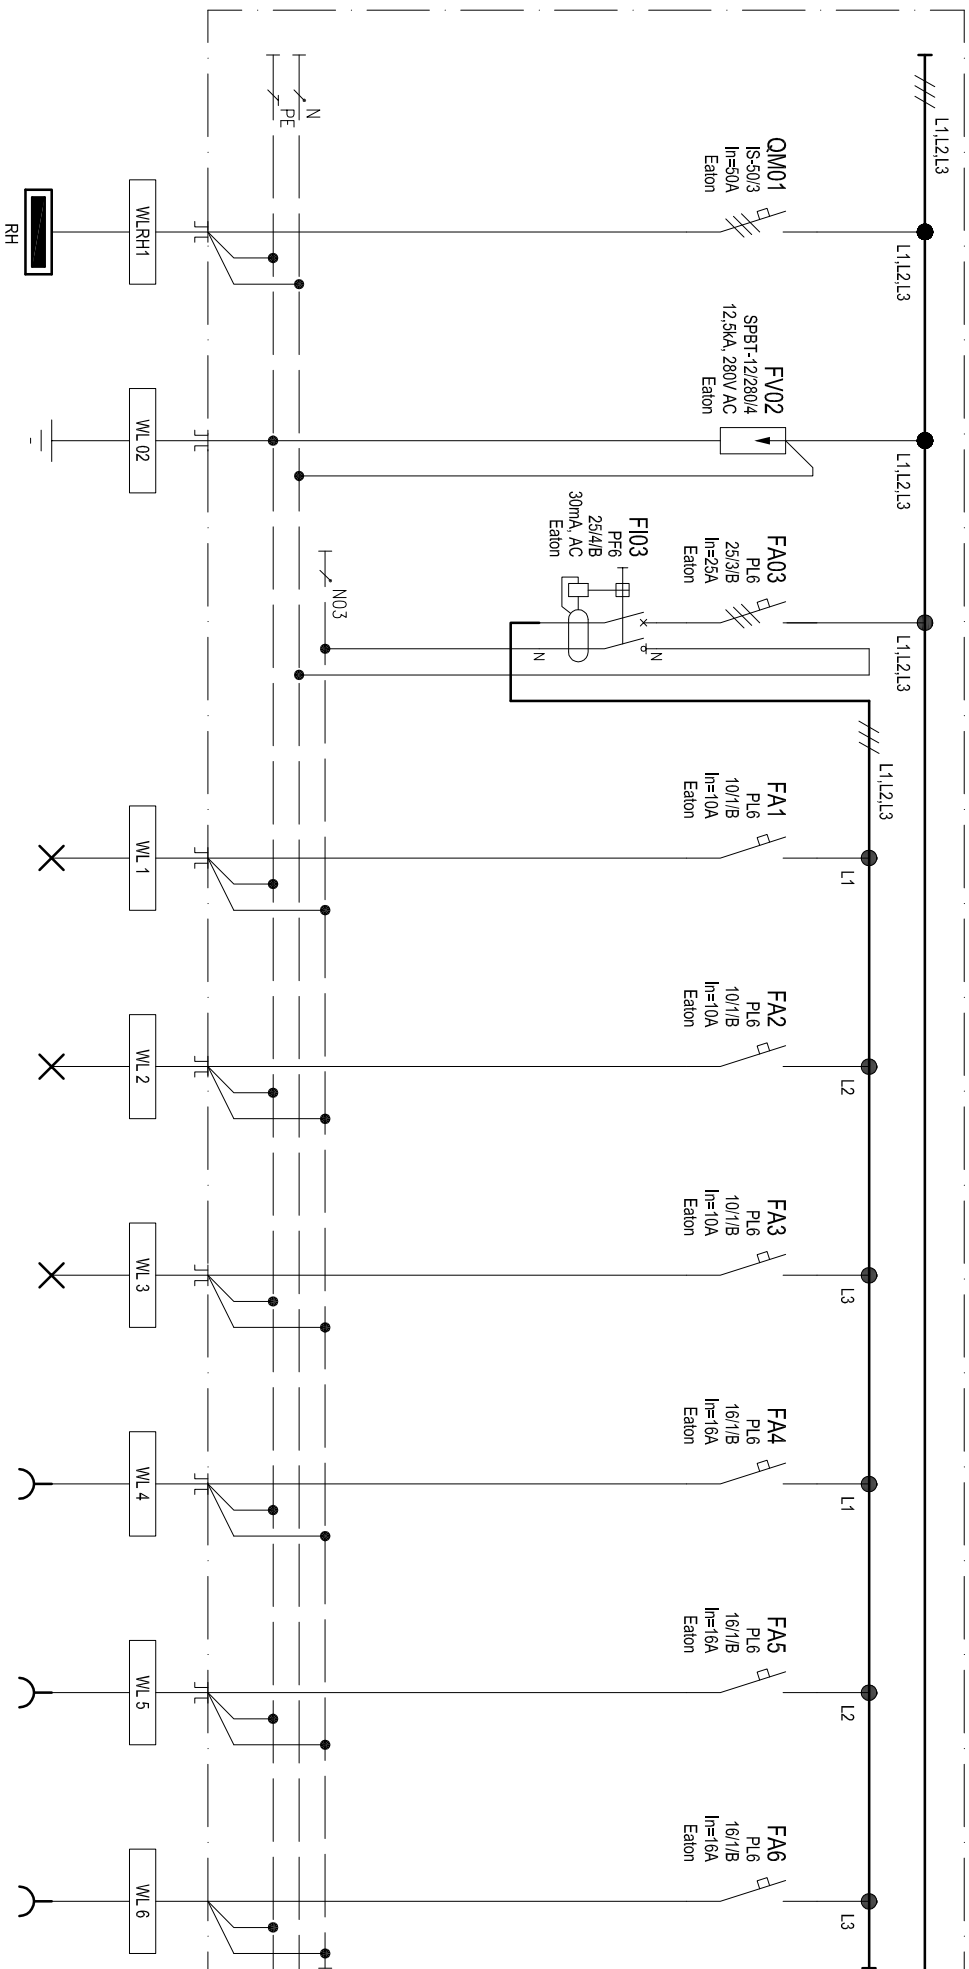


VÝVOD Č.:	WL RH1	WL 02	WL 03	S1	S2	S3	Z4	Z5	Z6		
ZARIADENIE	RH	PREPÁTOVÁ OCHRANA	PRÚDOVÝ CHRANIČ	OSVETLENIE	OSVETLENIE	OSVETLENIE	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY		
P1 (kW)	7,9	–	–	0,827	0,818	0,087	2	2	2		
KABEL	CHKE–R–J 5x16	CYA 10	–	CHKE–R–J 3x1,5	CHKE–R–J 3x1,5	CHKE–R–J 3x1,5	CHKE–R–J 3x2,5	CHKE–R–J 3x2,5	CHKE–R–J 3x2,5		
Č. KABLA	WL RH1	–	–	WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6		
MIESTO	0.02	–	–	1.29–1.38	1.39–1.45, 1.50–1.52	VSTUPY DO BUDOV, SCHODY	1.30	1.31	1.29, 1.32, 1.33, 1.35, 1.41		
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY	ZARIADENIE PRE SENIOROV ul. Rókusová 053 11 Smižany				NÁZOV VÝKRESU		ELECTRICAL SET				LIST ČÍSLO
ČÍSLO ZÁKAZY	21–2020			ROZVADZAČ							
				PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE							
STUPEŇ	RPD	ČÍSLO VÝKRESU	E–613								
				VÝROBKOVÁ							
				ING. PULLMANN							
				12/2020							2/5

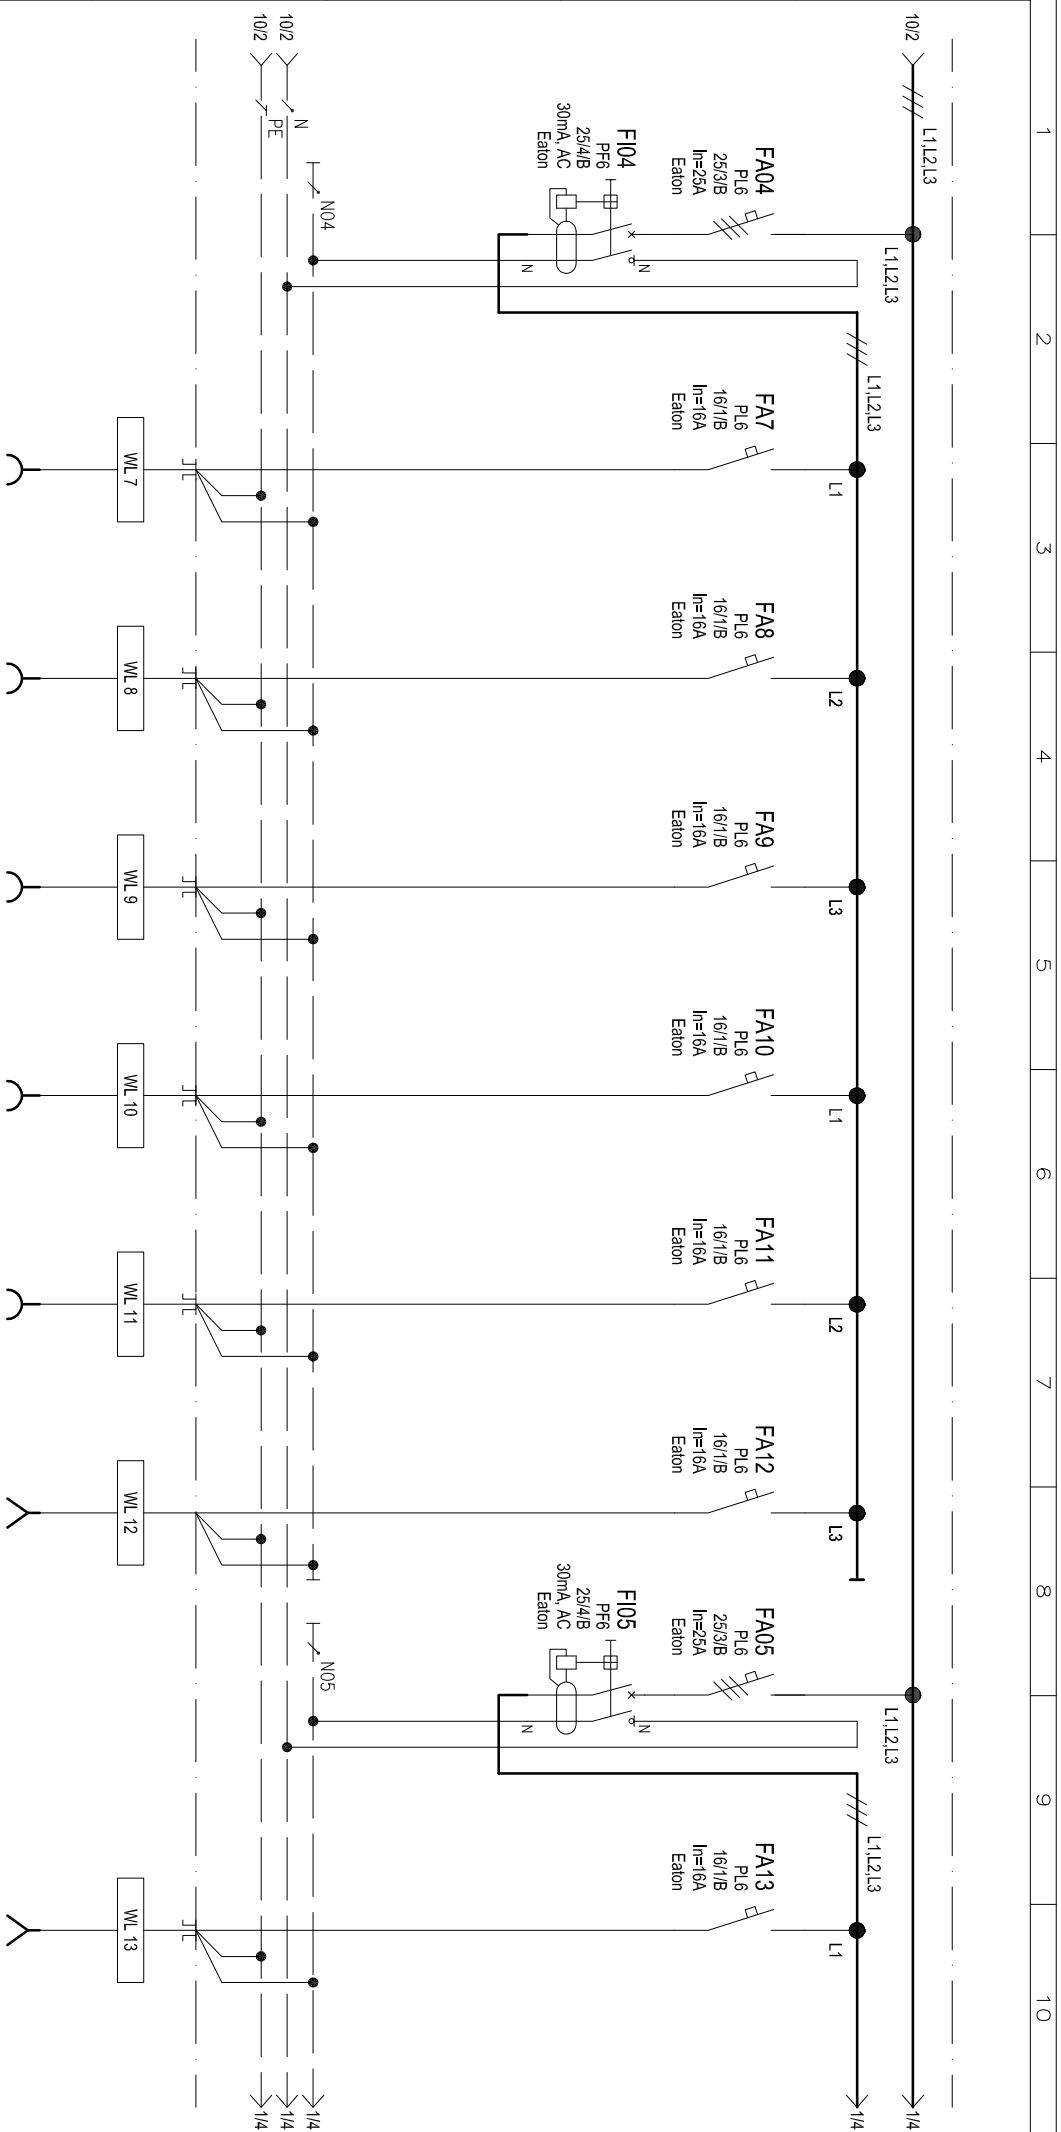

WYVOD Č.: ZARIADENIE PI (kW) KABEL Č. KABLA MIESTO	WLO4 PRÚDOVÝ CHRANIČ – – – –	Z7 ZASUVKY 2 WL 7	Z8 ZASUVKY 2 WL 8	Z9 ZASUVKY 2 WL 9	Z10 ZASUVKY 2 WL 10	Z11 ZASUVKY 2 WL 11	V12 ZDROJ EPS –	WLO5 PRÚDOVÝ CHRANIČ – –	V13 WYVOD-VZI 2.0a 1 CHKE-R-U 3x2,5 WL 13	
NAZOV A Miesto STAVBY										
ZARIADENIE PRE SENIOROV ul. Rózusová 053 11 Smitžony										
21-2020										
RPO										
ČÍSLO VÝKRESU										
E-613										
ROZVADZAČ PREHLADOVÁ SCHEMA VÝZBROJE										
R1										
ELEKTRICKÁ SEŤ										
3/PEN 400/230 V AC, 50 Hz TN-C-S										
VÝROBCA ING.PULLMANN										
DÁTUM 12/2020										
3/5										

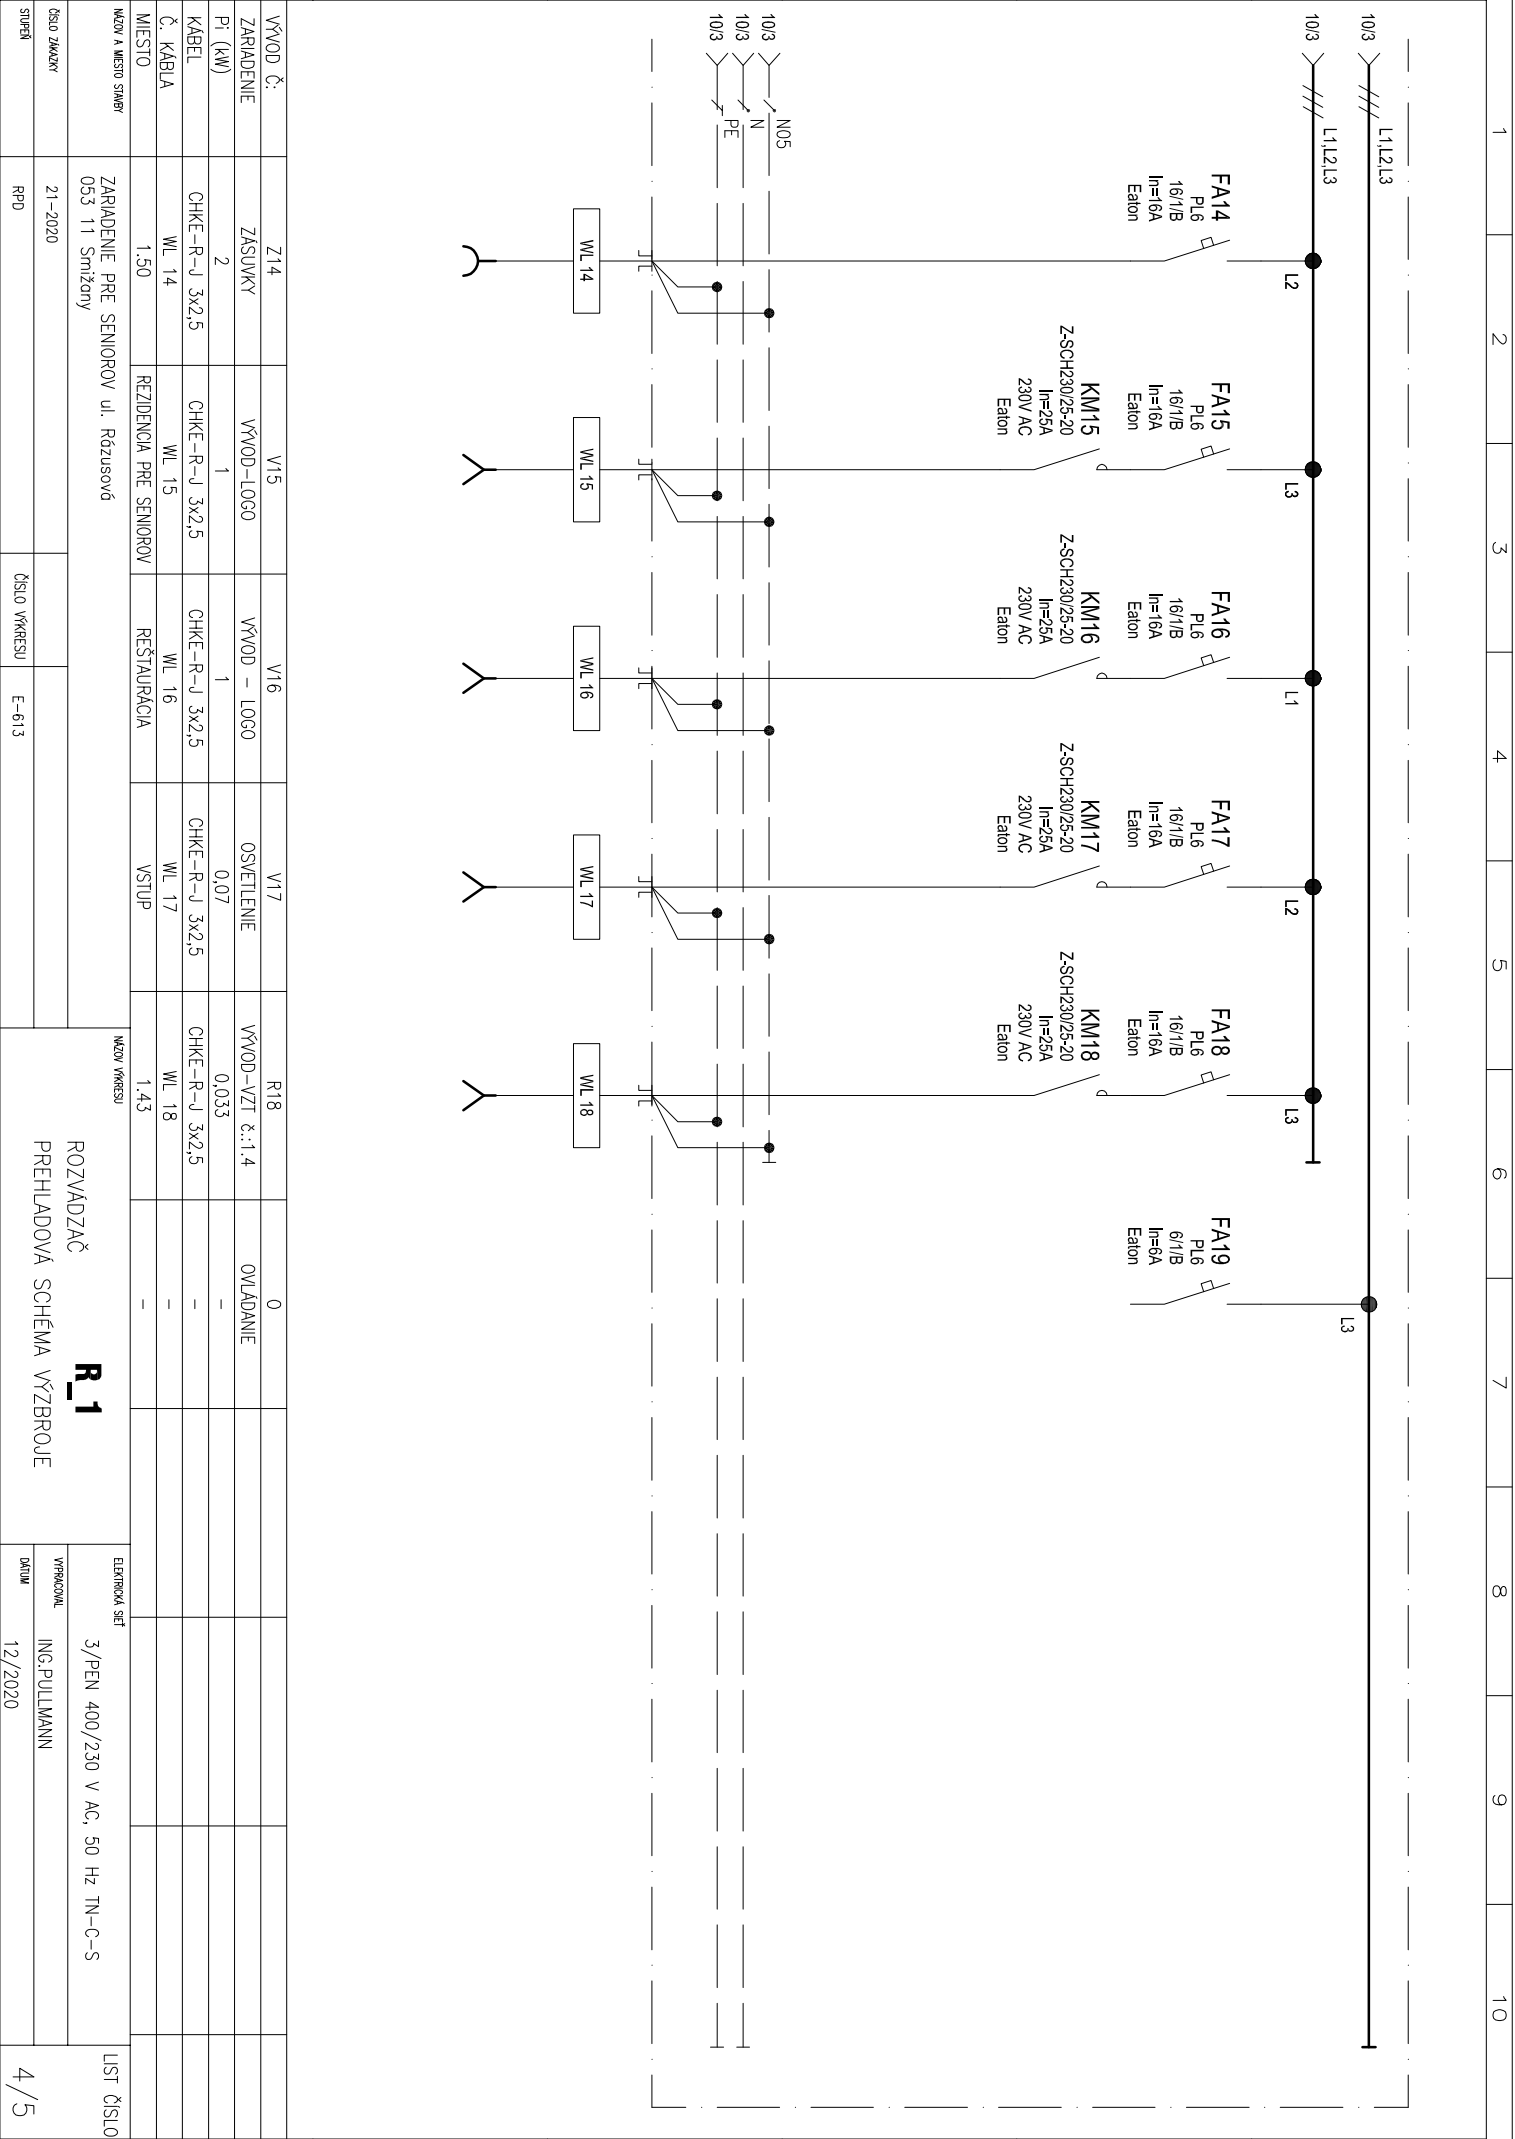

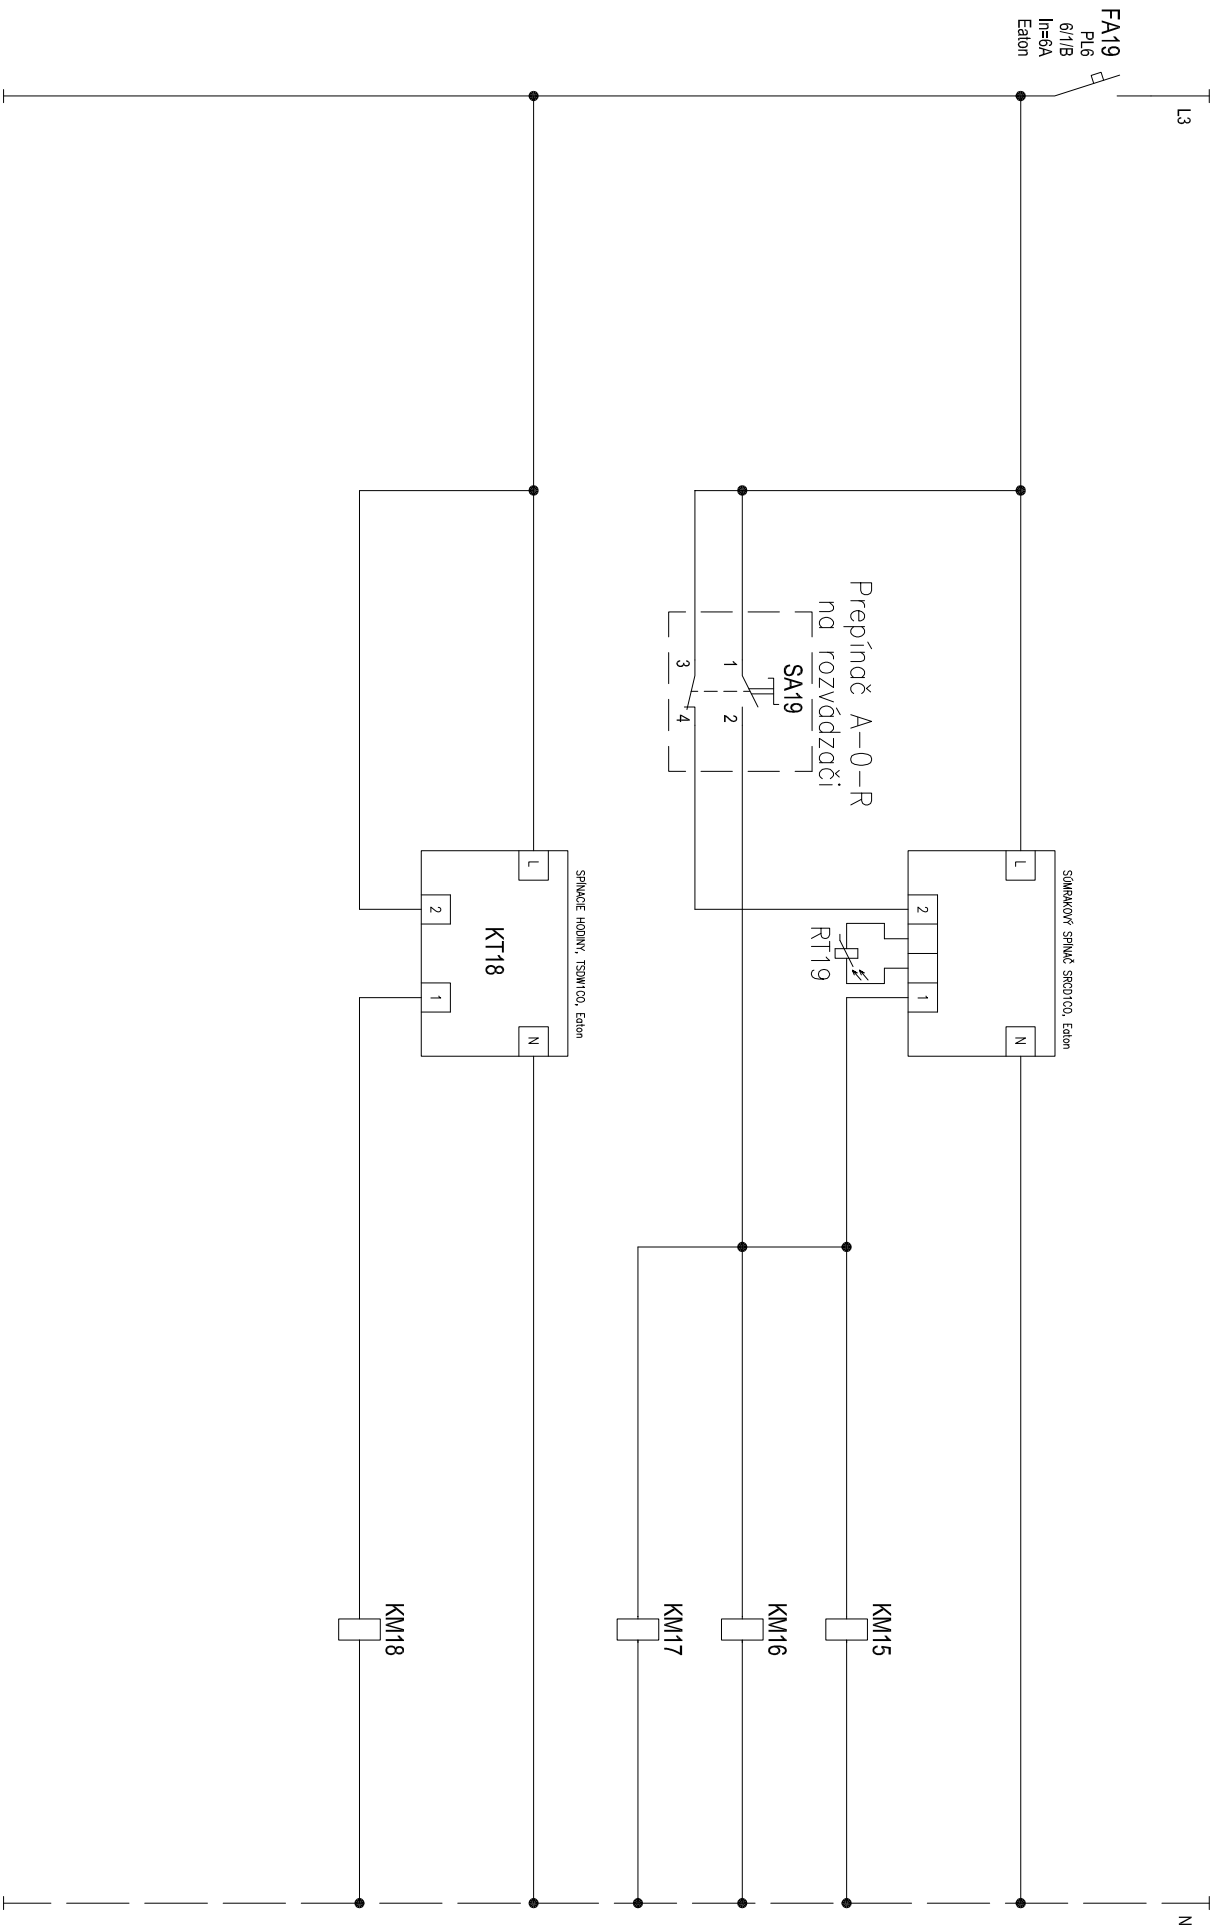

NÁZOV A Miesto STAVBY		NÁZOV VÝKRESU		ELEKTRICKÁ SIET'		LIST ČÍSLO
ZARIADENIE PRE SENIOROV ul. Rózusová 053 11 Smižany		ROZVÁDZAČ SCHEMA OVLÁDANIA		3/PEN 400/230 V AC, 50 Hz TN-C-S		
ČÍSLO ZÁKAZY		ČÍSLO VÝKRESU		VÝPRAVDNÁV ING.PULLMANN		
STUPEŇ	RPD	E-613		DÁTUM 12/2020		5/5