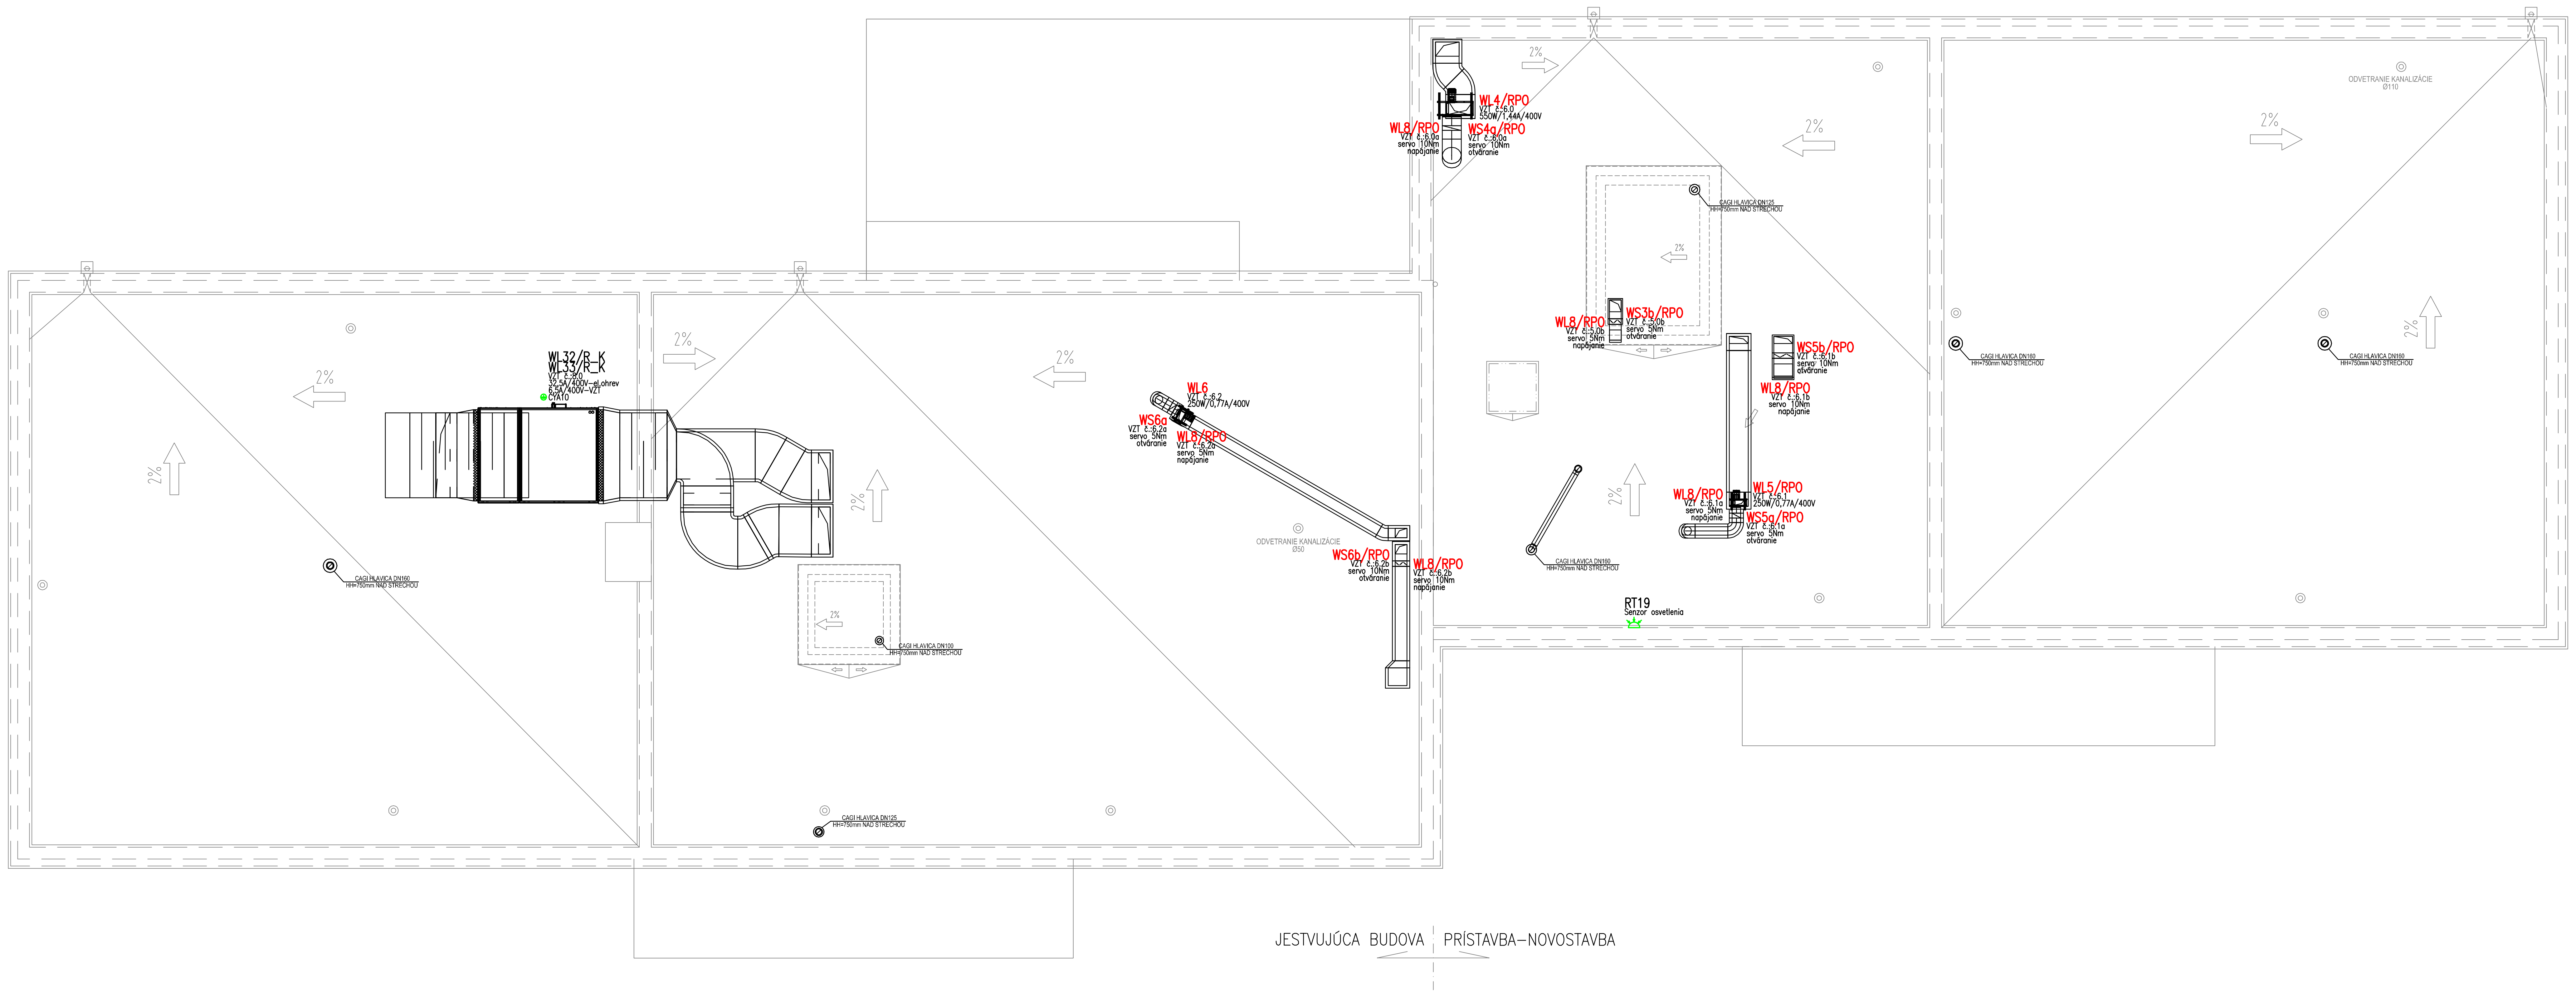

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:

3/N/PE 400/230 V AC, 50 Hz TN–S

OCHRANNÉ OPATRENIE:
–SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
PODĽA STN 33 2000–4–41, čl.411
DOPLNKOVÁ OCHRANA:
–PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)
PODĽA STN 33 2000–4–41, ods.415.1
–DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE
PODĽA STN 33 2000–4–41, ods.415.2

VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY ±0,000= 482,35 m.n.m. **PROJEKT PRE REALIZÁCIU**

Autor : ARCHING SNV, ING.ARCH.HUDÁK	Zodp.projektant: ING.PULLMANN	Dátum: 12.2020	Stupeň : RPD
Investor : obec SMIŽANY		Profesia: 07	Formát: 4A4
Akcia: **ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMIŽANY**		Mierka: 1:100	Výkres: **E-605**
Obsah: PÔDORYS STRECHY – Elektroinštalácia			