

LIST ČÍS.	NÁZOV	ZMENA				
		A	B	C	D	E
1	NAPAŤOVÁ SÚSTAVA					
2-4	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
5	SCHÉMA OVLÁDANIA					

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

3/N/PE 400/230 V AC, 50 Hz TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIE:

-SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
PODĽA STN 33 2000-4-41, čl.411

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

-PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)  
PODĽA STN 33 2000-4-41, ods.415.1  
-DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
PODĽA STN 33 2000-4-41, ods.415.2

ROZVÁDZAČ PODOMIETKOVÝ BF-U-4/96-C, EATON, 96 MODULOVÝ


**KABELÁŽ VO VYHOTOVENÍ B2ca s1,d1,a1**

PRÍVODY – ZHORA


VÝVODY – ZHORA

## VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

## PROJEKT PRE REALIZÁCIU

Autor : ARCHING SNV		Zodp.projektant: ING.PULLMANN		Dátum: 12.2020	Stupeň : RPD	
Investor : obec SMÍŽANY				Profesia: 07	Formát: 5A4	
Akcia:				Mierka:	Výkres:	
ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMÍŽANY					E-607	
Obsah: ROZVÁDZAČ R_0 - ELEKTROINŠTALÁCIA						



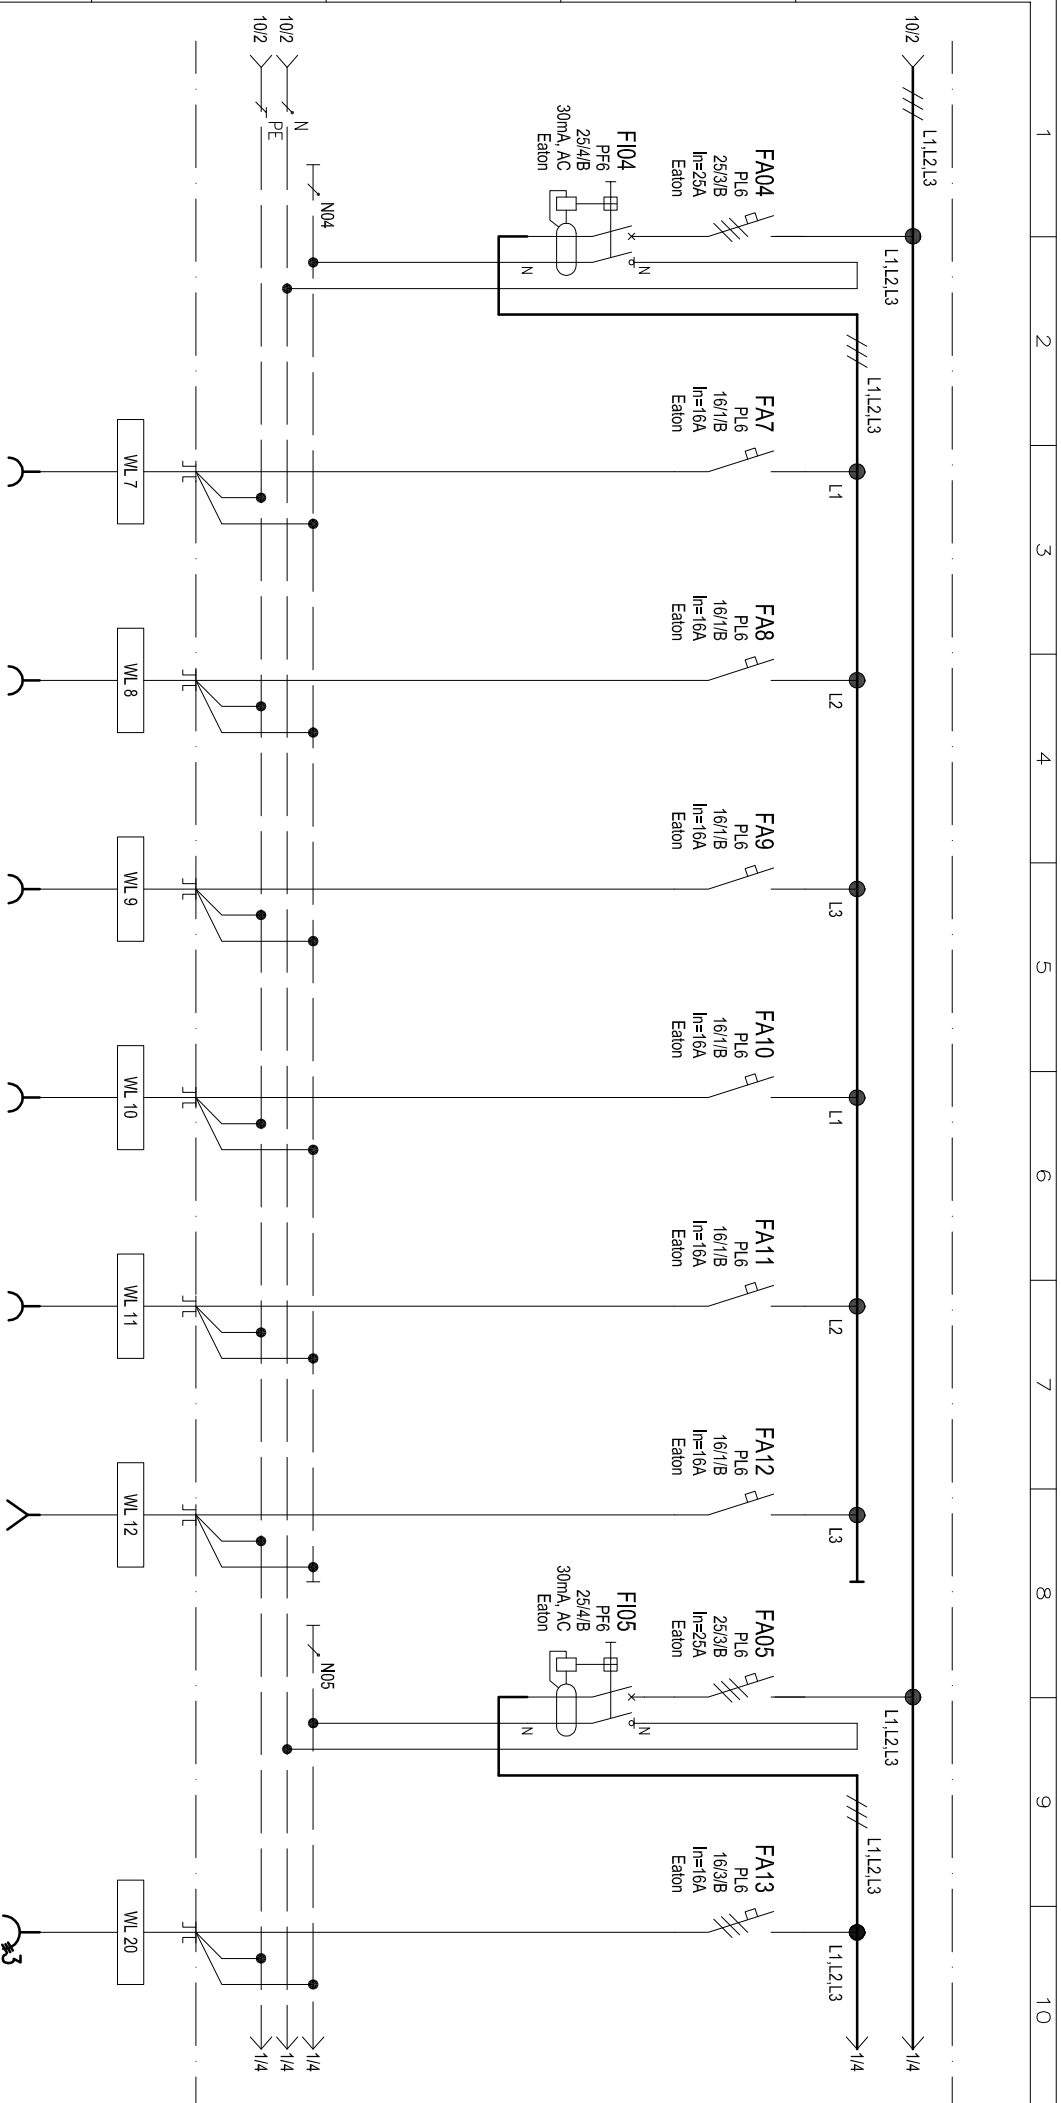

PRŮVOD Č.: ZARIADENIE PI (kW) KABEL Č. KABLA MIESTO	W104 PRŮVODY CHŔANIČ – – – –	Z7 2 3x2,5 WL 7 0,09	Z8 ZASUVKA–PŔAČKA 2 3x2,5 WL 8 0,09	Z9 ZASUVKY 2 3x2,5 WL 9 0,09	Z10 ZASUVKY–KOTOL 2x0,156 3x2,5 WL 10 0,11	Z11 ZASUVKY–ROZDELOVAČ 2 3x2,5 WL 11 0,11	Z12 ZASUVKA–ČERPADLO 2x0,36 3x2,5 WL 12 0,09, 0,11	W105 PRŮVODY CHŔANIČ – – –	Z13 ZASUVKA 4 5x2,5 WL 13 0,11	
NÁZOV A MESTO SMERY										
ZARIADENIE PRE SENIOROV ul. Rókusová 053 11 Smitóny										
ROZVÁDZAČ <b>R<sub>0</sub></b> PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE										
ČÍSLO ZNAKOV	21–2020							VÝROBKOVÁ ING. PULLMANN		
STUPEŇ	RPO	ČÍSLO VÝKRESU	E–607					DATUM	12/2020	3/5



