

Obec - Ulica
Povrch
Vzdialenosť šachiet [m]

SMIŽANY					
CHODNÍK		PRÍSTUPOVÁ CESTA			PARKOVISKO
23,3m		6,9m	25,6m	14,2m	9,1m
		1,0m			

Označenie šachiet

EŠ

ČS

Šs1


Šs2

Šs3

Schéma napojenia



SO-401 PRÍPOJKA
SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
M 1:500/100

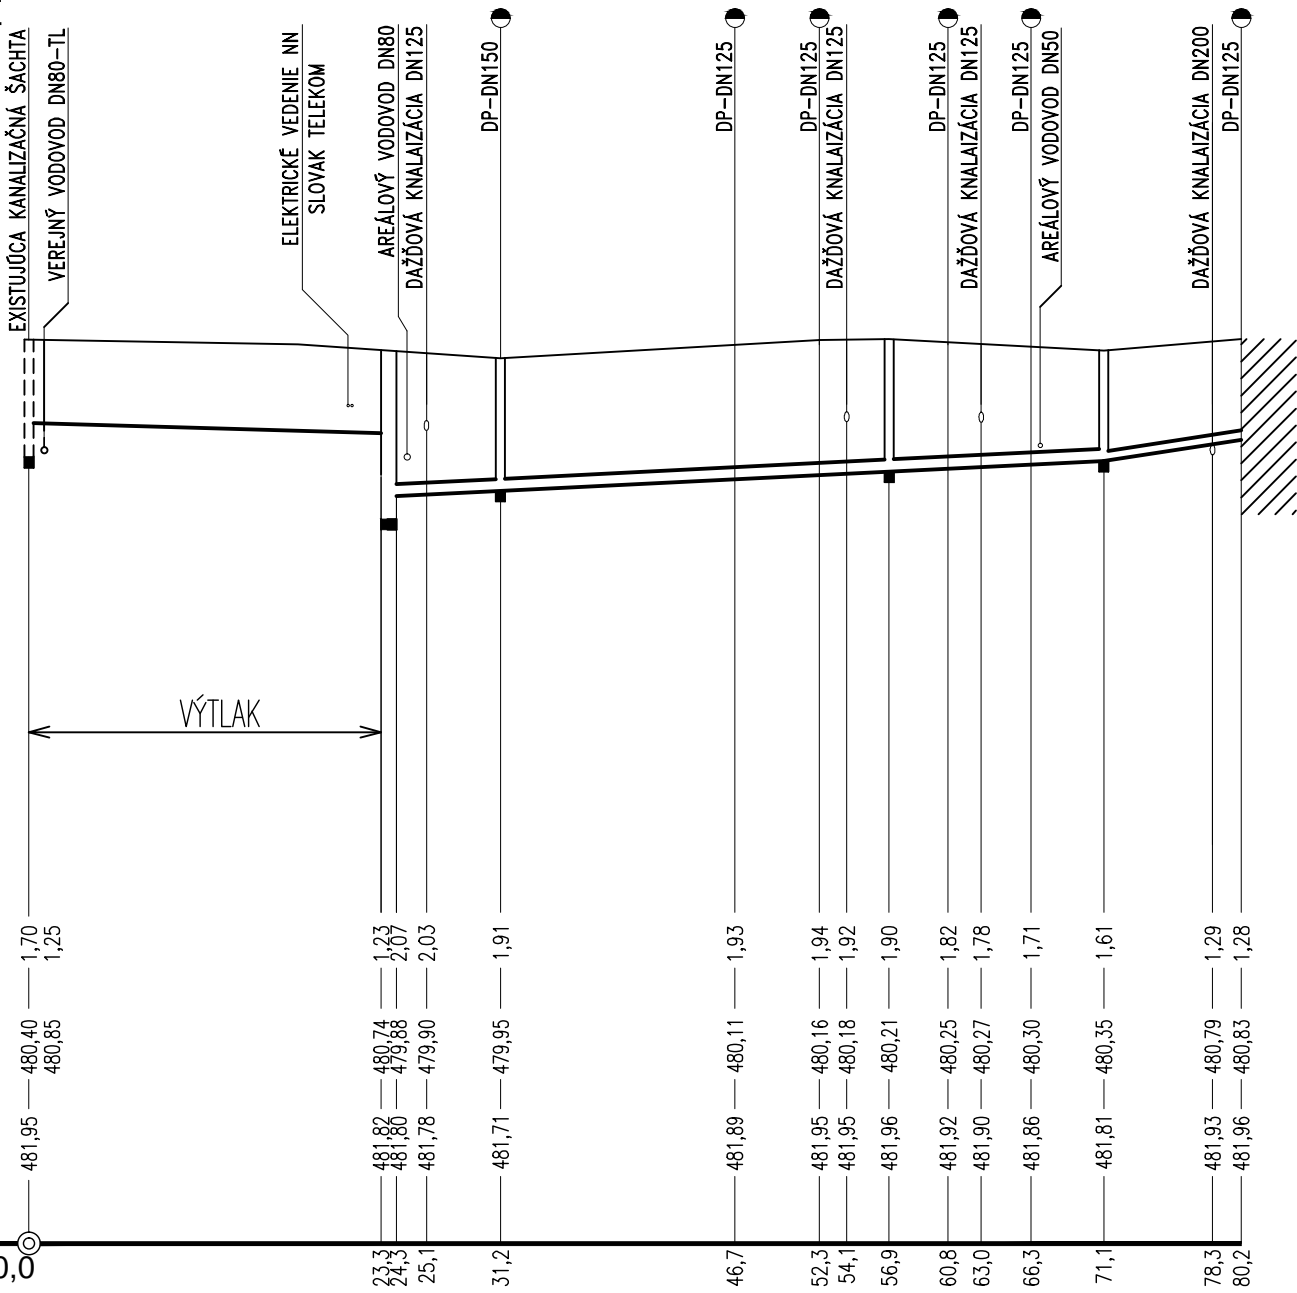

Hĺbka výkopu

Dno potrubia

Upravený terén

Zrovnávací rovina

Staničenie [km, m]


Sklon [‰] - Dĺžka [m]

Profil [mm] - Materiál - Dĺžka [m]

Kapacita [l/s] - Rýchlosť [m/s]

5	23,3	10	46,8	52	9,1
D50	HDPE	23,3	DN150 (Ø160)	PVC SN8	46,8
			13,70	0,78	19,15
			ČS		1,56

VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA POTRUBIA

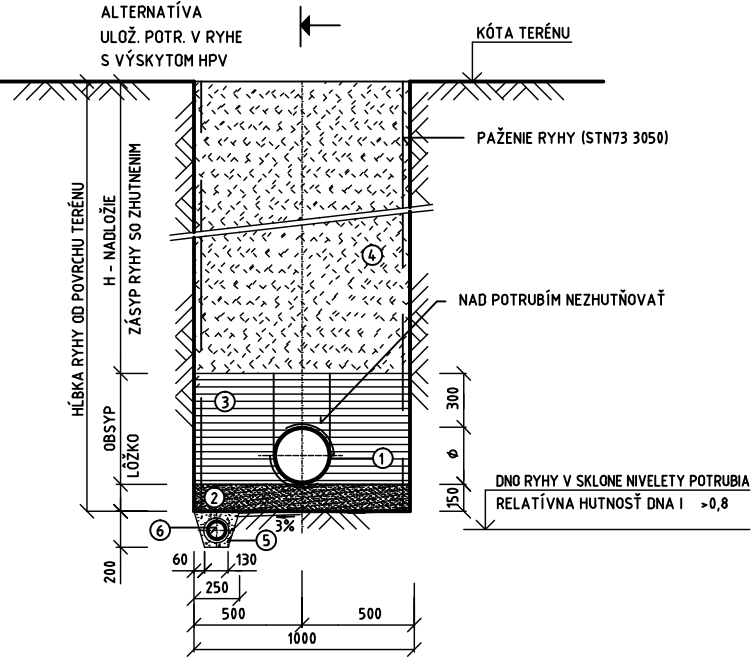

1	KANALIZAČNÁ RÚRA Z PVC DN125 až DN100
2	LOŽKO Z PIESKU HR 150 mm MAX. ZRNO 7 mm
3	TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSYP - MAX. ZRNO 7 mm VRSTVY MAX 150 mm DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL RÚRY I _{DN125} ≥ 0,8
4	ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU [ALTER. ŠTRKOPIESOK] RELATÍVNA HUTNOSŤ I _{DN125} > 0,85
5	ALTER. ULOŽENIA POD HLADINOU PODZEMNEJ VODY-ŠTRK RESP. PIESČITÝ ŠTRK
6	DRENÁŽNA RÚRKA DN 100 [ALTERNATÍVA ULOŽENIA POD HL. PODZ. VODY] - OBSYP - ŠTRK, PIESČITÝ ŠTRK

±0,000= 482,35 m.n.m.

AUTOR PROJEKTU:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:				
ARCHING SNV, ING.ARCH.HUDÁK	Ing. Laura ORBÁN	Ing. Laura ORBÁN				
INVESTOR:	obec SMIŽANY					
NÁZOV STAVBY:	ZARIADENIE PRE SENIOROV – SMIŽANY		FORMÁT:	2xA4		
MIESTO STAVBY:	SMIŽANY		DÁTUM:	12/2020		
PROFESIA:	ZDRAVOTECHNIKA	STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 401	STUPEŇ PD:	RP	
OBSAH VÝKRESU:	POZDĽŽNÝ PROFIL SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE		KÓTOVANÉ:	MM		
			REVÍZIA:	000		
			MIERKA:	1:500/100	Č. VÝKRESU:	SADA Č.:
					ZT-05	