

LIST ČÍS.	NÁZOV	ZMENA				
		A	B	C	D	E
1	NAPAŤOVÁ SÚSTAVA					
2-4	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

3/PEN 400/230 V AC, 50 Hz TN-C-S

OCHRANNÉ OPATRENIE:

-SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
PODLA STN 33 2000-4-41, čl.411

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

-PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)  
PODLA STN 33 2000-4-41, ods.415.1  
-DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
PODLA STN 33 2000-4-41, ods.415.2

ROZVÁDZAČ BP-U-DWB-600/10-EIS S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU

**KABELÁŽ VO VYHOTOVENÍ B2ca s1,d1,a1**

PRÍVODY – ZHORA

VÝVODY – ZHORA

## VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

## PROJEKT PRE REALIZÁCIU

Autor : ARCHING SNV		Zodp.projektant: ING.PULLMANN		Dátum: 12.2020	Stupeň : RPD	
Investor : obec SMÍŽANY				Profesia: 07	Formát: 4A4	
Akcia: <b>ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMÍŽANY</b>				Mierka:	Výkres:	
					<b>E-612</b>	
Obsah: <b>ROZVÁDZAČ RPO - ELEKTROINŠTALÁCIA</b>						












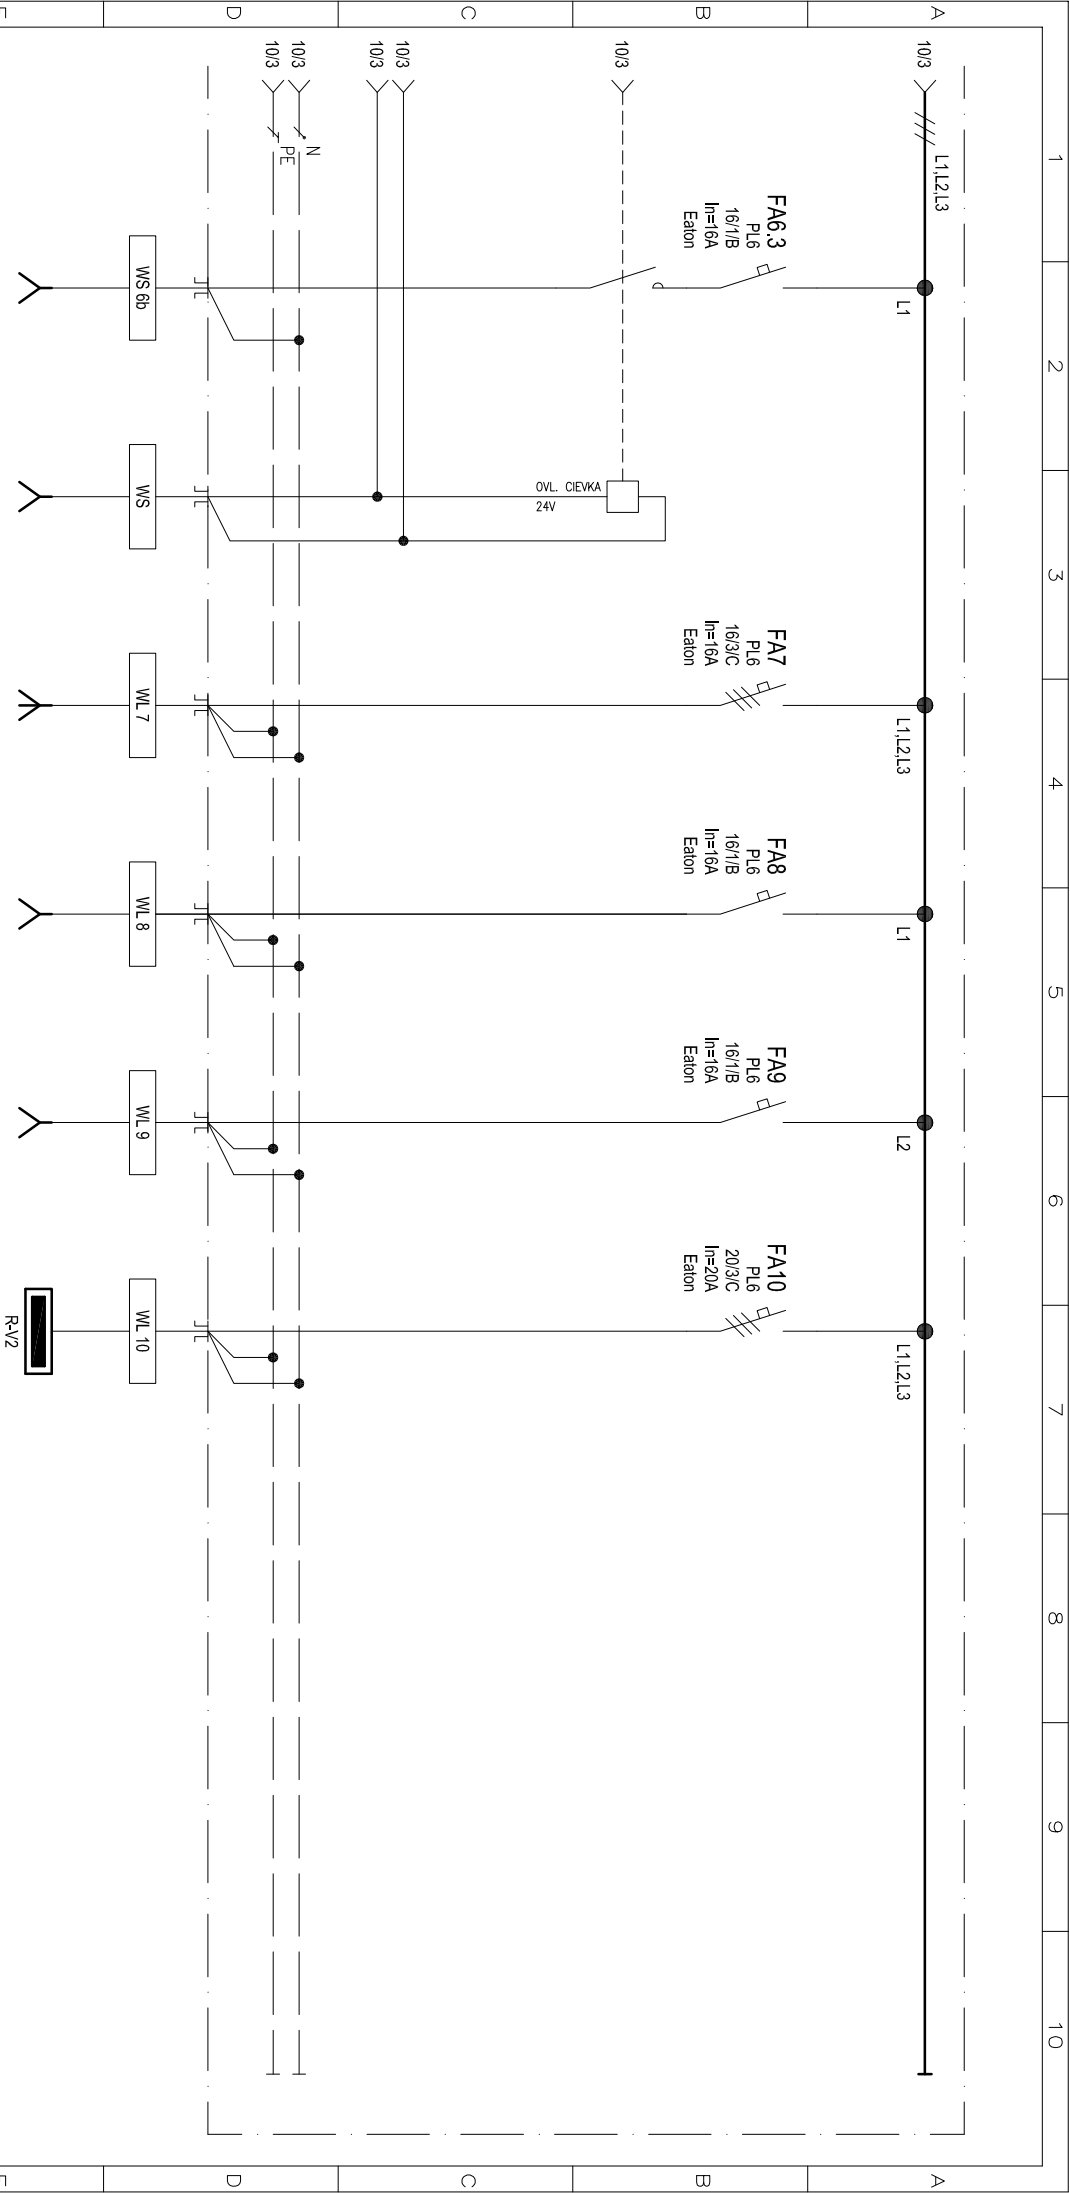

12345678910									
A									
B									
C									
D									
E									
F									
VÝVOD č.:		V6b	WS	V7	V8	V9	V10		
ZARIADENIE		VÝVOD-KLAPKA 6.2b	EPS (KOPLER)	VÝVOD PRE LC241 GRUNDOS	NAPAJANIE KLAPIEK	VÝVOD RAMPA	ROZV. VÝŤAH R-V2		
P1 (kW)		-	-	1,9kW	0,0145	1	13,6		
KABEL		N2XH-J 2x1,5 FE180/PS60	DODAVKA EPS	N2XH-J 5x2,5 FE180/PS60	N2XH-J 3x2,5 FE180/PS60	N2XH-J 5x6 FE180/PS60	N2XH-J 5x6 FE180/PS60		
Č. KABLA		WS 6b	WS	WL 7	WL 8	WL 8	WL 10		
MESTO		STRECHA	-	1,35	1,45, STRECHA	EXTERIER	3,15		
NÁZOV A MESTO STAVBY		ZARIADENIE PRE SENIOROV ul. Rozusová 053 11 Smižany				NÁZOV VÝKRESU		ELEKTRICKÁ SIEŤ	
ČÍSLO ZAKAZY		21-2020				ROZVADZAČ PREHLADOVÁ SCHEMA VÝZBROJE		3./N/PE 400/230 V AC, 50 Hz TN-S	
STUPEŇ		RPD		ČÍSLO VÝKRESU		E-612		VÝROBOK ING.PULLMANN	
								12/2020	
								4/4	
								LIST ČÍSLO	