


Dažďová kanalizácia
Lapače strešných splavín

LSS(U) - DNO - DL 2KA/SFAD - ZAUSTENIE

D1	(481,78) - (480,82) - 4,1m/1% - (480,78)
D2	(481,97) - (480,68) - 4,2m/3% - (480,55)
D3	(481,95) - (480,70) - 7,7m/5% - (481,31)
D4	(482,15) - (480,34) - 1,9m/5% - (480,24)
D5	(482,05) - (480,73) - 4,6m/5% - (480,50)

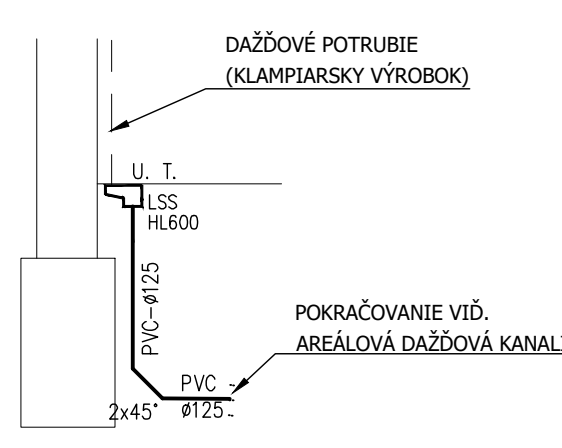

Legenda ZTI:

- POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- POTRUBIE STUDENEJ VODY
- POTRUBIE TEPLEJ VODY
- POTRUBIE CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY
- POTRUBIE POŽIARNEHO VODOVODU
- OZNAČENIE STOPÁČIEK VODY
- OZNAČENIE STOPÁČIEK KANALIZÁCIE SPLÁŠKOVEJ
- OZNAČENIE STOPÁČIEK KANALIZÁCIE TUKOVEJ
- OZNAČENIE STOPÁČIEK KANALIZÁCIE DAŽĎOVEJ
- OZNAČENIE HYDRANTOVEJ STOPÁČKY

±0,000= 482,35 m.n.m.

AUTOR PROJEKTU: ARCHING SNV, ING.ARCH.HULDAK	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Laura ORBAN	VYPRACOVANÝ: Ing. Laura ORBAN
INVESTOR: obec SMÍŽANY	ZARIADENIE PRE SENIOROV – SMÍŽANY	FORMÁT: 14x44
MESTO STAVBY: SMÍŽANY	STAVBYNÝ OBJEKT: SO 101	DATUM: 12/2020
PROFESIA: ZDRAVOTÉCHNIKA	STAVBYNÝ OBJEKT: SO 101	STUPEN POD: RP
OBŠAH VÝKRESU: ZTI SCHÉMA č.01	REKONŠTRUKCIA: ZT-06	KOTOVANIE: MM
		REKONŠTRUKCIA: ZT-06