VÝPIS NOVÝCH PODLÁH NA KLENBOVOM STROPE:

P05 DREVENÉ PARKETY (chodby)

25 MM	NÁŠĽAPNÁ VRSTVA – DREVENÉ PARKETY + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
2x20 MM	CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA (KRÍŽOM SPOJENÉ)
20 MM	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY
18 MM	CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA
	SPOLU: 103MM
50 MM	NÁSYP (existuj.)
200 MM	OCELOVOKERAMICKÝ STROP (existuj.)
25 MM	DREVENÉ DEBNENIE (existuj.)
25 MM	RÁKOSOVÁ OMIETKA (existuj.)

P06 KERAMICKÁ DLAŽBA (hygiena)

15 MM	NÁŠĽAPNÁ VRSTVA – DLAŽBA + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
2 MM	HYDROIZOLAČNÁ STIERKA
– MM	PENETRAČNÝ NÁTER
20x20 MM	CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA (KRÍŽOM SPOJENÉ)
30 MM	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY
18 MM	CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA
	SPOLU: 105MM
50 MM	NÁSYP (existuj.)
200 MM	OCELOVOKERAMICKÝ STROP (existuj.)
25 MM	DREVENÉ DEBNENIE (existuj.)
25 MM	RÁKOSOVÁ OMIETKA (existuj.)

P06´ TERAZZO (predsieň, chodba)

15 MM	NÁŠĽAPNÁ VRSTVA – DLAŽBA + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
2 MM	HYDROIZOLAČNÁ STIERKA
– MM	PENETRAČNÝ NÁTER
20x20 MM	CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA (KRÍŽOM SPOJENÉ)
30 MM	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY
18 MM	CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA
	SPOLU: 105MM
50 MM	NÁSYP (existuj.)
200 MM	OCELOVOKERAMICKÝ STROP (existuj.)
25 MM	DREVENÉ DEBNENIE (existuj.)
25 MM	RÁKOSOVÁ OMIETKA (existuj.)

P07´ TERAZZO (schodisko)

22 MM	NÁŠĽAPNÁ VRSTVA – LIATA PODLAHA TERAZZO
– MM	SANAČNÁ STIERKA (HYDROIZOLÁCIA)
50 MM	PôVODNÝ CEMENTOVÝ POTER
	SPOLU: 22MM

VÝPIS NOVÝCH PODLÁH NA ŽB STROPE:

P08 TERAZZO (schodisková hala)

22 MM	NÁŠĽAPNÁ VRSTVA – LIATA PODLAHA TERAZZO
48 MM	BETÓNOVÁ MAZANINA
0,2 MM	SEPARAČNÁ PE FÓLIA
30 MM	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY
	SPOLU: 100,2MM
200 MM	NOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
2x30 MM	SDK ROŠT (VÝŠKA ZAVESENIA PODHLADU PODLA REZOV)
12.5 MM	SDK PODHLAD

VÝPIS NOVÝCH PODLÁH NA TRÁMOVOM STROPE:

P11 DREVENÉ PARKETY (chodby, šatňa umelcov)

25 MM	NÁŠĽAPNÁ VRSTVA – PARKETY + LEPIDLO
18 MM	CEMENTOTRIESKOVÉ DOSKY
5 MM	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA "INSULPARQ" http://www.potichu.sk/materialy/insulparq/
18 MM	CEMENTOTRIESKOVÉ DOSKY
	SPOLU: 66MM
260 MM	TRÁMOVÝ STROP 220/260 (existuj.)
25 MM	PODBYTIE (existuj.)
25 MM	RÁKOSOVÁ OMIETKA (existuj.)

P12 KOBEREC (učebne)

5 MM	NÁŠĽAPNÁ VRSTVA – KOBEREC + LEPIDLO
18 MM	CEMENTOTRIESKOVÉ DOSKY
5 MM	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA "INSULPARQ"
18 MM	CEMENTOTRIESKOVÉ DOSKY
	SPOLU: 46MM
260 MM	TRÁMOVÝ STROP 220/260 (existuj.)
25 MM	PODBYTIE (existuj.)
25 MM	RÁKOSOVÁ OMIETKA (existuj.)

P13 OSB DOSKA (nevyužitá povala)

18 MM	OSB DOSKA NA REKTIFIKAČNÝCH TERČOCH
300 MM	TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY
4 MM	HLINÍKOVÁ PAROZÁBRANA
18 MM	OSB DOSKA PLNOPLOŠNÁ
	SPOLU: 340MM
260 MM	TRÁMOVÝ STROP 220/260 (existuj.)
25 MM	PODBYTIE (existuj.)
25 MM	RÁKOSOVÁ OMIETKA (existuj.)

P13a OSB DOSKA (povala - strojovňa VZT)

18 MM	DOSKA CETRIS NA DREVENÝCH HRANOLČEKOCH V 300 MM
300 MM	TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY
4 MM	HLINÍKOVÁ PAROZÁBRANA
18 MM	CETRIS DOSKA PLNOPLOŠNÁ
	SPOLU: 340MM
260 MM	TRÁMOVÝ STROP 220/260 (existuj.)
25 MM	PODBYTIE (existuj.)
25 MM	RÁKOSOVÁ OMIETKA (existuj.)

VÝPIS NOVÝCH PODLÁH NA OCEĽOVOM STROPE:

P09 KOBEREC (koncertná sála)

5 MM	NÁŠĽAPNÁ VRSTVA – KOBEREC + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
20 MM	SUCHÁ PODLAHA – DOSKA KNAUF VIDIFLOOR F131
20 MM	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY
20 MM	SUCHÁ PODLAHA – DOSKA KNAUF VIDIFLOOR F131
	SPOLU: 65MM
240 MM	NOVÝ OCEĽ. STROP S PROTIPOŽIAR. NÁTEROM (PO 60 MIN.)
240 MM	MEDZIPRIESTOR VYPLNENÝ AKUSTICKOU IZOLÁCIOU (MIN. VLNA)
30 MM	SADROKARTONOVÝ ROŠT (V ROVINE S NOSNOU KONŠTRUKCIOU)
15 MM	PROTIPOŽIARNY SADROKARTONOVÝ PODHĽAD (PO 60 MIN.)

P10 KERAMICKÁ DLAŽBA (hygiena)

15 MM	NÁŠĽAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO + PENETRAČNÝ NÁTER
2 MM	HYDROIZOLAČNÁ STIERKA
– MM	PENETRAČNÝ NÁTER
20 MM	SUCHÁ PODLAHA – DOSKA KNAUF VIDIFLOOR F131
20 MM	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY
20 MM	SUCHÁ PODLAHA – DOSKA KNAUF VIDIFLOOR F131
	SPOLU: 77MM
140 MM	OCELOVÝ STROP VYPLNENÝ AKUSTICKOU IZOLÁCIOU
30 MM	SADROKARTONOVÝ ROŠT
15 MM	PROTIPOŽIARNY SADROKARTONOVÝ PODHĽAD (PO 60 MIN.)

P14 PRESKLENÁ PODLAHA (koncertná sála)

40 MM	POCHÔDZNE BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE SKLO* PO 45 MIN.
25 MM	PODLOŽKA POD SKLO
	SPOLU: 65MM
240 MM	OCEĽOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA S PROTIPOŽIARNYM NÁTEROM PO 60 MIN.

* NEPRIEHĽADNÉ SKLO (MATOVANÉ RESP. ALEBO PODLEPENÉ MATNOU FÓLIOU)

POZNÁMKY:

- VÝŠKY VYROVNÁVACÍCH VRSTIEV PODLÁH PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM PODMIENKAM NA STAVBE
- OSADENIE VŠETKÝCH NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM ROZMEROM
- PODLAHOVÉ KRYTINY A SÚVISIACE DETAILY REALIZOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH A MONTÁŽNYCH PREDPISOV ICH VÝROBCOV
- NOVÚ HYDROIZOLÁCIU PREPOJIŤ SO SANAČNOU OMIETKOU A CHEMICKOU INJEKTÁŽOU
- V SDK PRIEČDKACH V MIESTACH OSADENIA UMÝVADIEL, WC MÍS ATD. OSADIŤ NOSNÉ PROFILY PRE KOTVENIE TÝCHTO ZARIADENÍ
- PRED VÝROBOU VÝPLNÍ OTVOROV OKIEN A DVERÍ PREKONTROLOVAŤ STAVEBNÉ ROZMERY OTVOROV
- V PRÍPADE NETYPICKÝCH DETAILOV JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA, INAK PLATÍ KNIHA DETAILOV
- BETÓNOVÉ MAZANINY PLÁVAJÚCICH PODLÁH ODDILATOVAŤ OD STIEN A MEDZI DVERAMI (PÁSIKOM ETHAFOAM HR. 2x5mm)
- PRI MONTÁŽI AL KRYTINY POSTUPOVAŤ PODLA POSTUPU, KTORÝ UDÁVA VÝROBCA
- PRI MONTÁŽI SVETLÍKOV POSTUPOVAŤ PODLA POSTUPU, KTORÝ UDÁVA VÝROBCA
- VŠETKY NOSNÉ PRVKY PODLA VÝKRESU STATIKY
- DRUH A ROZMERY SDK PODHĽADOV A STROPOV PODĽA VÝKRESOV PôDORYSOV, PRED OSADENÍM SVIETIDIEL SCHVÁLIŤ ICH POZÍCIE GP
- V PRÍPADE INÉHO SKUTKOVÉHO STAVU SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ AKO SÚ UVÁDZANÉ VO VÝKRESOCH KONTAKTOVAŤ GP
- UKLADANIE NÁŠLAPEJ VRSTVY PODLAHY P15, P15' POSTUPOVAŤ PODLA KLADAČSKÉHO VÝKRESU
- PRED VÝSTAVBOU EXTERIÉROVEJ RAMPY SO SCHODISKOM PREVERIŤ ROZMERY A SKUTKOVÝ STAV
- NADDVERNÉ PREKLADY V PÔVODNÝCH MUROVANÝCH NENOSNÝCH PRIEČKACH BOLI OSADENÉ POČAS BÚRACÍCH PRÁC
- NADDVERNÉ KERAMICKÉ PREKLADY V NOVÝCH MUROVANÝCH NENOSNÝCH PRIEČKACH (NIE SDK) SÚ VYKÁZANÉ VO VÝPISE

VÝPIS SKLADBY STIEN

S1 SKLADBA STENY - ZATEPLENÁ OBVODOVÁ

– MM	PÔVODNÉ MURIVO
7 MM	LEPIDLO
150 MM	FASÁDNA TI Z MINERÁLNEJ VLNY
7 MM	LEPIDLO VYSTÚŽENÉ SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU
– MM	PENETRAČNÝ NÁTER
3 MM	OMIETKA JEMNOZRNÁ SILIKÁTOVÁ (VIĎ POHĽADY)
	SPOLU: 165MM

S2 SKLADBA STENY - PODKROVIE

– MM	PôVODNÉ MURIVO
7 MM	LEPIDLO
150 MM	FASÁDNA TI Z MINERÁLNEJ VLNY
7 MM	LEPIDLO VYSTÚŽENÉ SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU
	SPOLU: 262MM

S3 SKLADBA STENY - CHODBA

12.5 MM	PODHLAD SDK DOSKA
4 MM	HLINÍKOVÁ PAROZÁBRANA
50 MM	SDK ROŠT
100 MM	TI Z MINERÁLNEJ VRSTVY
– MM	MÚR
	SPOLU: 166.5MM

LEGENDA MIESTNOSTÍ 3.NP

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA označ.	PODLAHA povrch	PODLAHA sokel	STENY nová om.	STENY pôv.omietka	STENY povrch.úprava	STROPY strop	STROPY 1.podhľad	STROPY pôv.omiet.	STROPY 2.podhľad
3.01	SCHODISKO	12.77	P00 P07´P11	KAM.STUPNE TERAZ./PARK.	DREVENÁ L. TER. 50mm	VAP.CEM. 15%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	OTERUVZDORNÝ DEKOR. NÁTER	PÔVODNÝ KROV	PÔVODNÝ DEB./RÁKOS	VÁPENNO–CEMENT.	SDK PO 30MIN.
3.02	CHODBA	13.54	P11	DREVENÉ PARKETY	DREVENÁ LIŠTA	VAP.CEM. 15%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	OTERUVZDORNÁ MAĽBA	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.03	UČEBŇA DYCHY	13.50	P12	KOBEREC	KOBERCOVÝ V.=50mm	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	MAĽBA	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.04	UČEBŇA SPEV	13.20	P12	KOBEREC	KOBERCOVÝ V.=50mm	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	MAĽBA	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.05	PRESIEŇ WC	1.89	P10	KERAMICKÁ DLAŽBA	---	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	KERAM. OBKLAD V=2000mm	NOVÝ KROV	---	---	SDK* PO 30MIN.
3.06	TOALETA	3.07	P10	KERAMICKÁ DLAŽBA	---	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	KERAM. OBKLAD V=2000mm	NOVÝ KROV	---	---	SDK* PO 30MIN.
3.07	PRESIEŇ WC	1.89	P10	KERAMICKÁ DLAŽBA	---	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	KERAM. OBKLAD V=2000mm	NOVÝ KROV	---	---	SDK* PO 30MIN.
3.08	TOALETA	2.58	P10	KERAMICKÁ DLAŽBA	---	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	KERAM. OBKLAD V=2000mm	NOVÝ KROV	---	---	SDK* PO 30MIN.
3.09	UČEBŇA DYCHY	20.55	P12	KOBEREC	KOBERCOVÝ V.=50mm	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	MAĽBA	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.10	POVALA	91.62	P13	OSB DOSKA SUCHÁ PODL.	---	KONTAKT. ZATEPL. S.	REŽNÉ MURIVO	VYSTUŽENÁ LEP. VRSTVA	PÔVODNÝ KROV	---	---	---
3.11	SVETLÍK		St2	---	---	---	---	----	----	---	---	---
3.12	CHODBA	10.50	P08 P06´	TERAZZO	TERAZZOVÝ V.=50mm	VAP.CEM. 25%	VÁP. CEM. / STIERKA	OTERUVZDORNÁ MAĽBA	PÔV./N.OCEĽ. MEDZISTROP	PÔVODNÝ DEB./RÁKOS	VÁPENNO–CEMENT.	SDK PO 30MIN.
3.13	PREDSIEŇ	2.82	P06´	TERAZZO	TERAZZOVÝ V.=50mm	VAP.CEM. 30%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	OTERUVZDORNÁ MAĽBA	PÔVODNÝ KROV	PÔVODNÝ DEB./RÁKOS	VÁPENNO–CEMENT.	SDK PO 30MIN.
3.13a	TOALETY ŽENY	6.25	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	---	VAP.CEM. 30%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	KERAM. OBKLAD V=2000mm	PÔVODNÝ KROV	PÔVODNÝ DEB./RÁKOS	VÁPENNO–CEMENT.	SDK* PO 30MIN.
3.13b	TOALETY MUŽI	3.19	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	---	VAP.CEM. 30%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	KERAM. OBKLAD V=2000mm	PÔVODNÝ KROV	PÔVODNÝ DEB./RÁKOS	VÁPENNO–CEMENT.	SDK* PO 30MIN.
3.14	ŠATŇA	12.43	P12	KOBEREC	KOBERCOVÝ V.=50mm	V.SAD./SDK 100%	REŽNÉ MURIVO	MAĽBA	PÔVODNÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.15	POVALA	7.02	P13	OSB DOSKA SUCHÁ PODL.	---	KONTAKT. ZATEPL. S.	REŽNÉ MURIVO	VYSTUŽENÁ LEP. VRSTVA	PÔVODNÝ KROV	---	---	---
3.16	KONCERTNÁ SÁLA	121.01	P09 P14	KOBEREC POCHÔDZ. SKLO	KOBERCOVÝ V.=50mm	VAP.CEM. 5%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	AKUSTICKÝ OBKLAD	NOVÝ OCEĽ. KROV	---	---	SVETLÍK / SDK PODH.
3.17	POVALA	174.69	P13 P13a	CETRIS/OSB SUCHÁ PODL.	---	KONTAKT. ZATEPL. S.	REŽNÉ MURIVO	VYSTUŽENÁ LEP. VRSTVA	PÔVODNÝ KROV	---	---	---
3.18	POVALA	146.88	P13 P13a	CETRIS/OSB SUCHÁ PODL.	---	KONTAKT. ZATEPL. S.	REŽNÉ MURIVO	VYSTUŽENÁ LEP. VRSTVA	PÔVODNÝ KROV	---	---	---
3.19	CHODBA	7.61	P05	DREVENÉ PARKETY	DREVENÁ LIŠTA	VAP.CEM. 15%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	OTERUVZDORNÁ MAĽBA	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.20	TOALETY	7.64	P06 P10	KERAMICKÁ DLAŽBA	---	VAP.CEM. 15%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	KERAM. OBKLAD V=2000mm	NOVÝ KROV	---	---	SDK* PO 30MIN.
3.21	ŠATŇA UMELCOV	6.75	P11	DREVENÉ PARKETY	DREVENÁ LIŠTA	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	MAĽBA	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.22	VÝŤAH		---	---	---	---	---	ŽELEZOBETÓN	NOVÝ ŽB	---	---	---
3.23	CHODBA + SCHODISKO	13.93	P00 P05	KAM.SCHODY PARKETY	DREVENÁ LIŠTA	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	OTERUVZDORNÝ DEKOR. NÁTER	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.23a	UPRATOVAČKA	6.01	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	---	VAP.CEM. 15%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	KERAM. OBKLAD V=2000mm	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.24	CHODBA	27.83	P11	DREVENÉ PARKETY	DREVENÁ LIŠTA	SDK PO 30MIN.	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	MAĽBA	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.25	UČEBŇA HUSLE	17.00	P12	KOBEREC	KOBERCOVÝ V.=50mm	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	MAĽBA	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.26	UČEBŇA GITARA	17.85	P12	KOBEREC	KOBERCOVÝ V.=50mm	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	MAĽBA	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.27	UČEBŇA HUSLE	18.03	P12	KOBEREC	KOBERCOVÝ V.=50mm	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	MAĽBA	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.28	UČEBŇA GITARA	11.71	P12	KOBEREC	KOBERCOVÝ V.=50mm	VAP.CEM. 25%	VÁPENNO–CEMENTOVÁ	MAĽBA	NOVÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.29	POVALA	15.41	P13	CETRIS SUCHÁ PODL.	---	KONTAKT. ZATEPL. S.	REŽNÉ MURIVO	VYSTUŽENÁ LEP. VRSTVA	PÔVODNÝ KROV	---	---	---
3.30	UČEBŇA SAXOFÓN	15.55	P12	KOBEREC	KOBERCOVÝ V.=50mm	SDK PO 30MIN.	REŽNÉ MURIVO	MAĽBA	PÔVODNÝ KROV	---	---	SDK PO 30MIN.
3.31	SVETLÍK	4.18	St2	---	---		VÁPENNO–CEMENTOVÁ	MAĽBA	NOVÝ SVETLÍK	---	---	---
3.32	SVETLÍK	3.67	St2	---	---		VÁPENNO–CEMENTOVÁ	MAĽBA	NOVÝ SVETLÍK	---	---	---
	SPOLU	832.57										

PO VŠETKY SDK PODHĽADY REALIZOVAŤ AKO CELOPLOŠNÉ S PREDPÍSANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU

SDK* V MIESTNOSTIACH TOALIET POUŽIŤ VODEODOLNÝ SADROKARTÓN

VÝPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV 3.NP

OZN.	ROZMERY	KS
H	HYDRANT 650x650x280 (parap. 1175)	3
VZT–1	PRIERAZ VZT 650x400x490 (parap. 600)	8
VZT–2	PRIERAZ VZT 650x300x490 (parap. 2450)	8

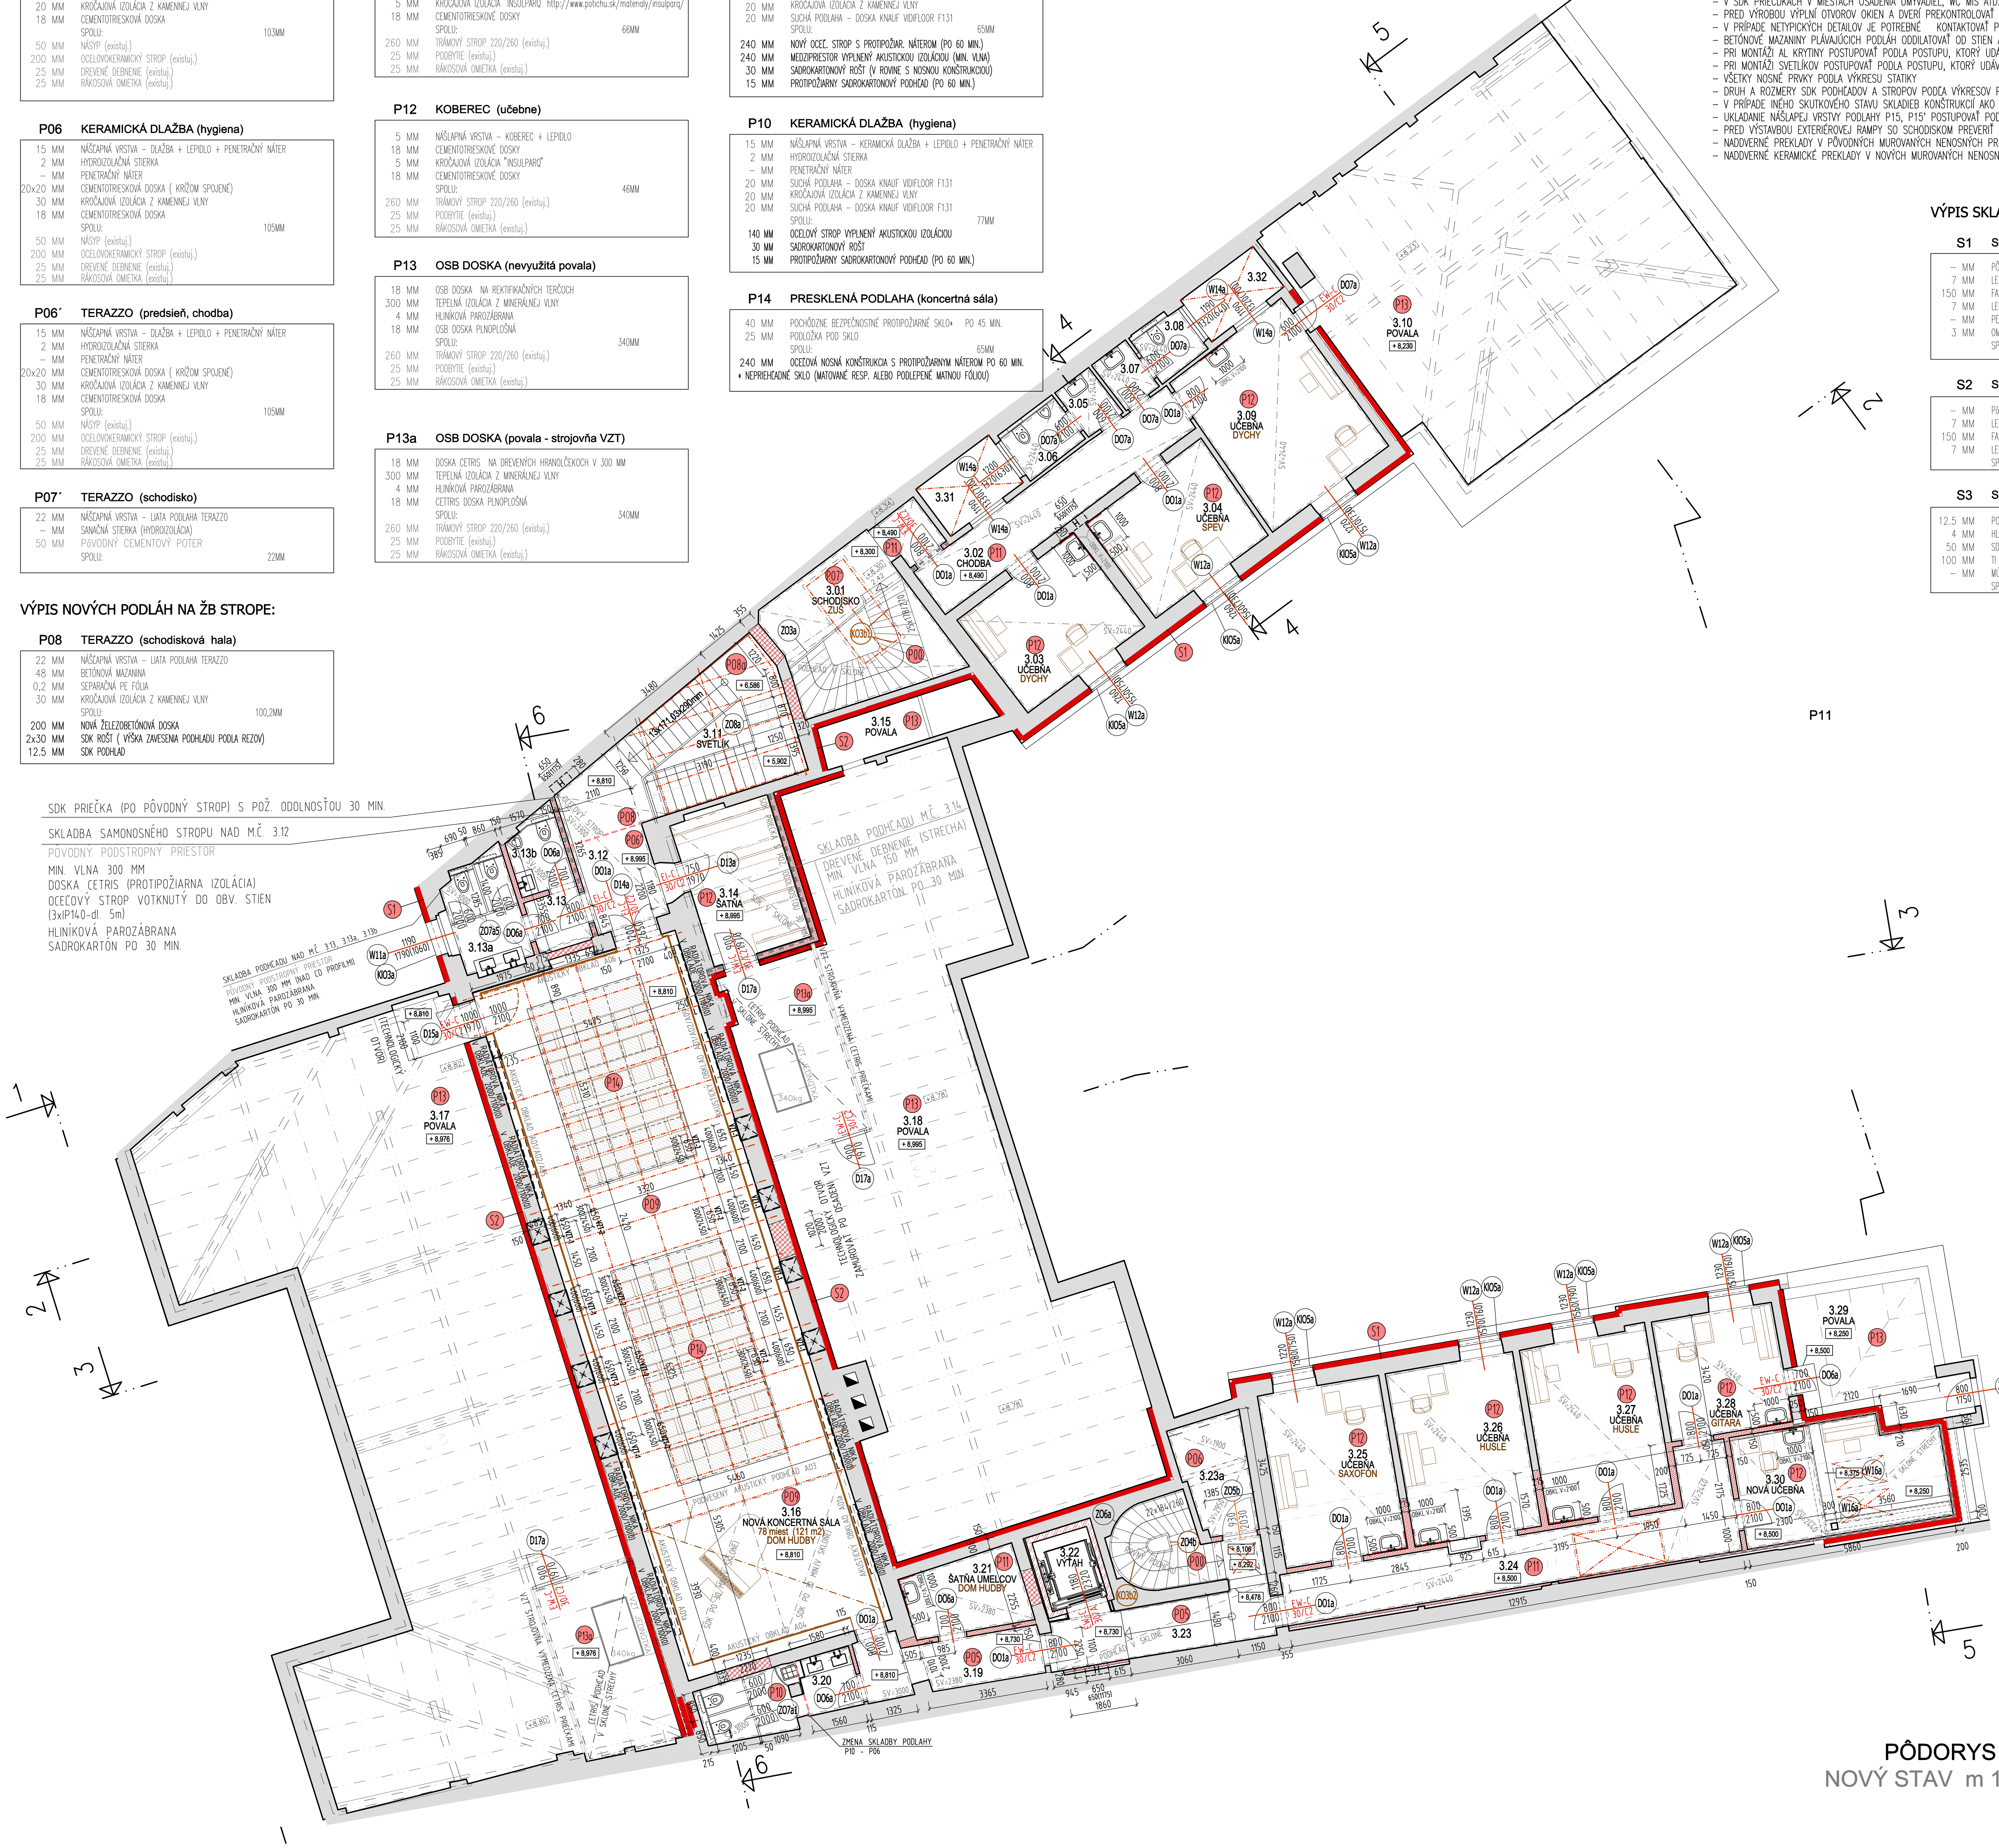

PÔDORYS 3.NP
NOVÝ STAV m 1: 100

LEGENDA MATERIÁLOV:

- PÔVODNÉ MURIVO STENY Z PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL
- NOVÉ NOSNÉ MURIVO ŽELEZOBETÓNOVÉ (VIĎ PROJEKT STATIKY)
- NOVÉ VÝPLŇOVÉ MURIVO – KERAMICKÉ / PÓROBETÓNOVÉ V NOSNÝCH STENÁCH A NENOSNÝCH PRIEČKACH
- NOVÉ MURIVO SDK PRIEČKY – MEDZI MIESTNOSŤAMI UČEBNÍ S AKUST. NEPRIEZVUČNOSŤOU 57 dB / SDK PRIEČKY S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU PO 30 MIN.

LEGENDA ZNAČIEK:

- 800/2100 NOVÁ VÝPLŇ OTVORU (DVERE ALEBO OKNO) – REPLIKA ALEBO NOVOTVAR
- 800/2100 ZACHOVANÁ REPASOVANÁ VÝPLŇ OTVORU (DVERE ALEBO OKNO) – PÔVODNÁ
- 800/2100 ZACHOVANÁ REPASOVANÁ VÝPLŇ OTVORU (DVERE ALEBO OKNO) – TRANSFEROVANÁ
- +3.87 3.98 VÝŠKOVÉ ZAMERANIE PÔVODNEJ PODLAHY A PÔVODNEJ SV. VÝŠKY MIESTNOSTI
- +3,850 VÝŠKA NOVEJ PODLAHY
- SV=3800 NOVÝ PODHĽAD S DEFINOVANOU SV. VÝŠKOU MIESTNOSTI
- OBKL. V=2100 NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD PRI UMÝVADLE V UČEBNI

NÁZOV: DOM HUDBY Obnova objektu NKP, Panenská č. 11 súp. č. 659, parc. č. 3199, Bratislava - Staré Mesto	INVESTOR: GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava		PARÉ:
AUTOR: Ing. arch. Matúš IVANIČ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Matúš IVANIČ	VYPRACOVAL: Ing. arch. Matúš Ivanič Bc. Michal Homoľa	
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA: Ing. arch. Matúš Ivanič autorizovaný architekt Povraznícka ul. č. 13 , 811 07 Bratislava tel: 02 52491221,0903 411 221 ivanicmatus@gmail.com	OBJEKT: SO 01 ČASŤ: D 1.1.2 STUPEŇ: PROJEKT STAVBY	ZÁKAZKA Č.: 35/2017 DÁTUM: 12 / 2017 FORMÁT: 8 xA4	PEČIATKA:
OBSAH: PÔDORYS 3.NP NOVÝ STAV		MIERKA: 1 : 100 Č.VÝKRESU: 1.1.2- 04	

AKCIA · SPRACOVATEĽ · VÝKRES