
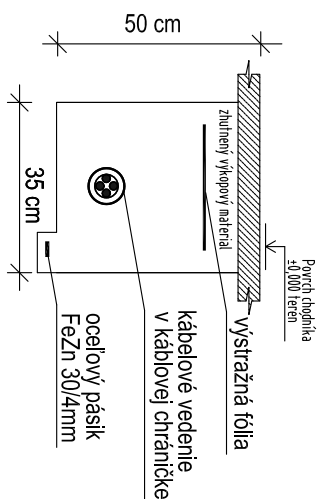



# vzdialenosti križovania a súbehov INS

<div>zbitý výkopy materiál</div>	<div>výstražná fólia</div> <div>NN kábel v chráničke</div> <div></div>	0,05m	kábel do 1kV
		0,10m	kábelovod
		0,15m	kábel do 10kV
		0,20m	kábel od 35 do 110kV
		0,30m	oznamovacie vedenie
			teplovod
		0,40m	plynovod do 0,005MPa
			vodovodné potrubia
		0,50m	stoky, kanály
			potrubná pošta
0,60m	plynovod do 0,3MPa		
1,00m	teplovod		


uloženie kábla  
pod chodníkom



## uloženie kábla vo voľnom teréne

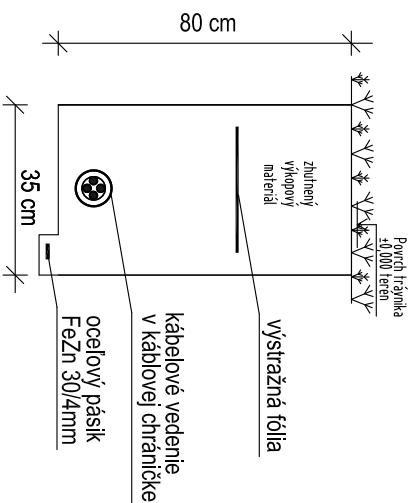

uloženie kábla pod komunikáciou

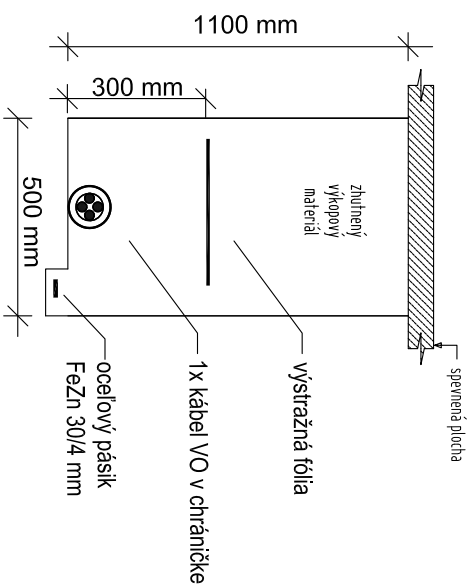

Najmenšie dovolené vzdialenosti pri križovaní a subehu podzemných vedení STN 73 6005

el. káblové vedenie	silové kábelky do			oznamovacie vedenia											
				plynovody		vodovodné potrubia									
						teplovod									
				do 0,005MPa		kábelovod									
	do 0,3MPa		stoky kanály												
	potrubná pošta														
	kolektor														
	koľajová dráha														
	najmenešie dovolené vodorovné vzdialenosti pri súbehu podzemných vedení (m)														
	do 1kV	0,05	0,15	0,20	0,20	0,30	0,40	0,60	0,40	0,30	0,10	0,50	0,50	1)	
najmenešie dovolené zvislé vzdialenosti pri krížovaní podzemných vedení (m)															
do 1kV	0,05	0,15	0,20	0,20	0,30	0,10	0,10	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	1)	1,00	

<sup>1)</sup> až k vonkajšiemu licu objektu

## POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ MUSÍ INVEŠTOR POŽIADAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH  
SIETÍ O ICH VYTÝČENIE

VŠETKY ZEMLNÉ PRÁCE BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE

NOVÉ KÁBLOVÉ VEDENIA SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA BUDÚ KLADENÉ V SÚLADE S STN 73 6005

3PEN ~ 50 Hz 230V/400 TN - C, 1NPE ~ 50 Hz 230V TN - C - S

ZÁKLADNÁ OCHRANA: IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ, ZÁBRANAMI, KRYTMI (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.2)

OCHRANA PRI PORUČHE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.3.2)

AB8, AC1, AD3, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1,

CA1, CB1

PEČIATKA A PODPIS:			
INVESTOR: Mesto Veľký Šariš, Nám. sv. Jakuba č.1, 082 21 Veľký Šariš			
STAVBA: Oddychová zóna pod hradom			
MIESTO STAVBY: kú Veľký Šariš			
Časť: SO 15 Verejně osvetlenie			
OBSAH VÝKRESU: Koordinačnā zemných prác s INS			
STUPEŇ: DSP	DATUM: 04/2018	MIERKA:	FORMAT: A4
05		Č. VÝKRESU	
KONTROLOVAL ING. RICHARD GABOR		VYPRACOVANÉ ING. ANTON IMRICH	
ING. RICHARD GABOR			