


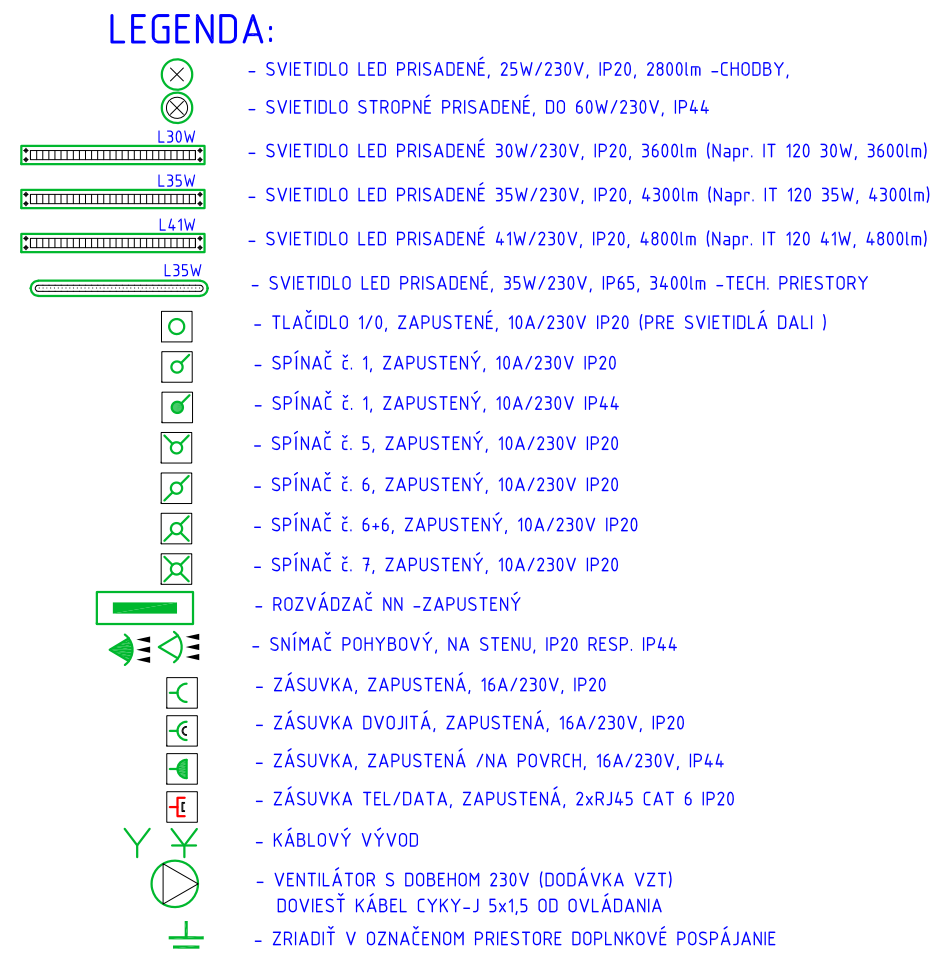

3+N+PE~50Hz 400/230V/TN-S  
1+N+PE~50Hz 230V/TN-S

- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

- 1) PRE VŠETKY VÝVODY PONECHAŤ KÁBLOVÝ REZERVU MIN. 2m
- 2) KONKREŠNÉ VPLYVY SÚ DEFINOVANÉ PROTOKOLOM O URČENÍ VONKAŠNÍCH VPLYVOV, KTORÝ JE ČASŤOU TECHNICKEJ SPRÁVY
- 3) PRESNÉ UMIESŤENIE VÝVODOV, RES. VÝŠKY ŽASUVIEK KOORDINOVAT NA STAVBE S DODAVATELEM OSTATNÝCH PROFESIÍ ALEBO ZARIADENÍ
- 4) PRESNÉ POZÍCIA SVETIELKO KOORDINOVAT S EXISTUJÚCIMI PRIEVLAČMI.
- 5) NÁPOJENIE EXISTUJÚCICH ZARIADENÍ ZACHOVAŤ
- 6) V EŽE RIEŠENIA PO NEBOLA K DISPOZÍCIÍ DOKUMENTÁCIA PO.  
-PRETO JE POTREBNÉ UPRESNIŤ TYPY KÁBLOV,  
-RIEŠENIE NUDZOVEHO OSVETLENIA  
-RESP. DALŠIE POŽIADAVKY PO (POŽIARENIE VETRANIE, CENTRAL A TOTAL STOP A POD.)

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava<br/>pinel@pinel.sk, www.pinel.sk</p>  | <p>Názov stavby / Project title</p> <p><b>ZUŠ, DALIBOROVO NÁM. 2</b></p> <p><b>REKONSTRUKCIA</b></p> <p><b>Bratislava – Petržalka</b></p> |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Objekty / Objects</p> <p>–</p>                                                                                                         | <p>Stupeň / Stage</p> <p><b>JSP0</b></p> <p>Žákarska č. / Job No.</p> <p><b>PD-21-012</b></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Časť / Discipline</p> <p><b>Elektro</b></p> <p>Investor</p> <p>–</p>                                                                   | <p>Formát</p> <p><b>A4</b></p> <p>Mierka / Scale</p> <p><b>1:50</b></p>                       |
| <p>ZODP. PROJEKTANT / RESP. DESIGNER</p> <p><b>ING. MAREK MOJTO</b></p> <p>AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER   5182+Z+14</p>                                                                                                                                  | <p>Názov výkresu / Drawing Title</p> <p><b>PODORYS 1NP</b></p>                                                                            | <p>Výkres č. / Plan No.</p> <p><b>02</b></p>                                                  |