



M=1:50

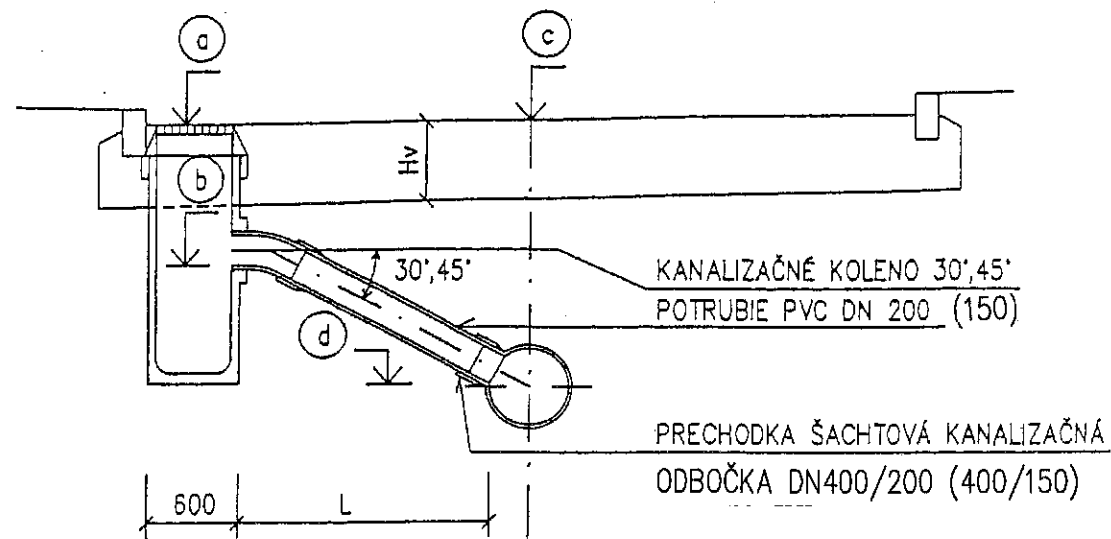

SPÁD PRIPOJKY	OBLÚK KANALIZAČNÝ
DO 360 ‰	BEZ OBLÚKA
OD 361 ‰ DO 767 ‰	30°
OD 767 ‰ DO 1303 ‰	45°

ULOŽENIE POTRUBIA PVC-U DN 200 (150)

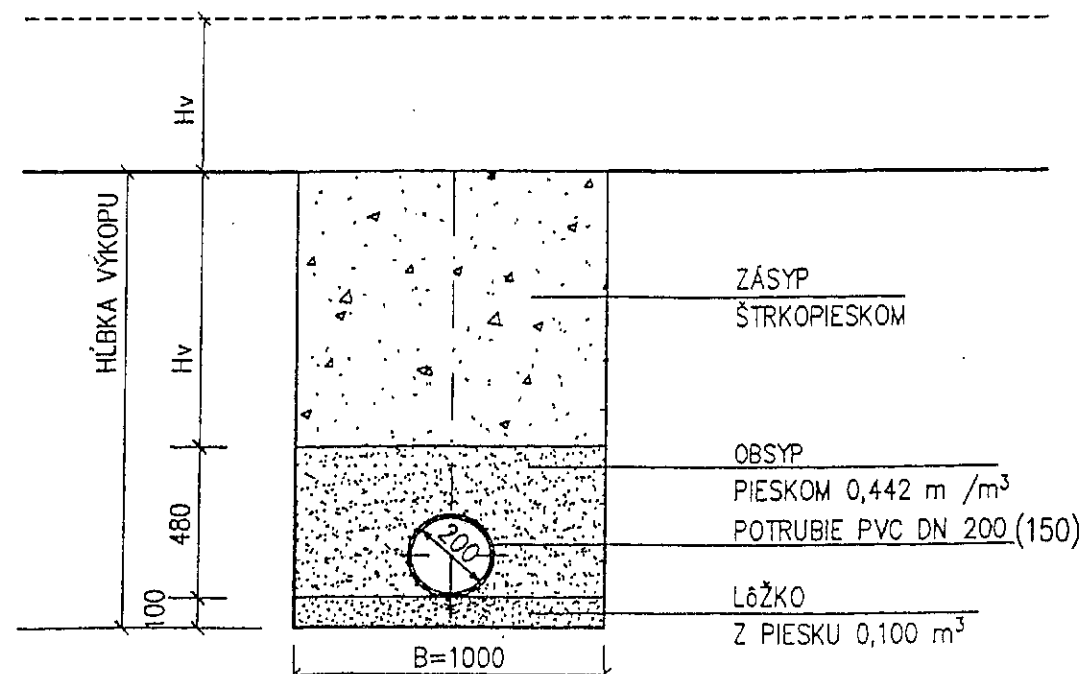

TABUĽKA PRÍPOJOK OD UV A OŽ

[illegible]

Vedúci úlohy	ING. KAROL SLIVKANIČ	Ing. Karol Slivkanič Rastislavova ul. 273 951 41 Lužianky 037/7783405	
Zodpovedný projektant	ING. MARIÁN BALÁŽ		
Vypracoval :	HELENA DEKANOVÁ		
Objednávateľ :	MESTO NITRA		
Stavba : CHODNÍK HYDINÁRSKA ULICA NITRA Objekt: SO 02 ODVODNENIE		Stupeň	PROJEKT
		Dátum	08/2017
		Formát	2 A4
		Mierka	-
Obsah :	TABUĽKA PRÍPOJOK OD UV A OŽ	Profesia INŽ. STAVBY	Č. prílohy 02.9