


TABULKA MIESTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /m²/	ÚPRAVA	POZN.
1.01	ZÁDVERIE	ČUP PTV PKO PODL. POV.	P7 J	
1.02	SLUŽBY PACIENTOV	161,00	P7 J	
1.03	STROJOVNÁ VZT	88,35	P8 J	
SPOLU :		161,00 88,35 15,10		

pv = 15,084 kg/m², a = 0,923
N1.01/N2-IV°
Predmetná rekonštrukcia je zmenou stavby 2.skupiny v zmysle STN 73 0834 s uplatnením špecifických požiadaviek požiarnej bezpečnosti (navrhujú sa z celého oddelenia jeden požiarnej úsek spolu so strojovňami VZT avšak s požiarňami oddelením od susedných priestorov / pož.úsekov I šachtiet a jadier -podrobnosti viď, technická správa PBS).

Jestv. schodisko tvorí samostatný pož.úsek - predpokladanú pôvodnú chránenú únikovú cestu typu A (CHÚC-A) - jedná sa o jestv.stav a nie je predmetom tohto riešenia

Jestv. schodisko tvorí samostatný pož.úsek - predpokladanú pôvodnú chránenú únikovú cestu typu A (CHÚC-A) - jedná sa o jestv.stav a nie je predmetom tohto riešenia

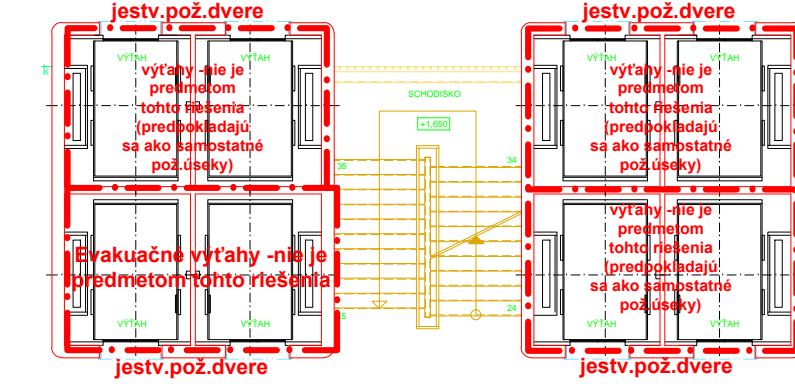


pv = 15,084 kg/m², a = 0,923
N1.01/N2-IV°
Predmetná rekonštrukcia je zmenou stavby 2.skupiny v zmysle STN 73 0834 s uplatnením špecifických požiadaviek požiarnej bezpečnosti (navrhujú sa z celého oddelenia jeden požiarnej úsek spolu so strojovňami VZT avšak s požiarňami oddelením od susedných priestorov / pož.úsekov I šachtiet a jadier -podrobnosti viď, technická správa PBS).


TABULKA MIESTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /m²/	ÚPRAVA	POZN.
1.04	CHODBA	ČUP PTV PKO PODL. POV.	41,05	
1.05	STROJOVNÁ MED. PLYNOV	10,75		
1.06	SKLAD	120,70		
1.07	STROJOVNÁ VZT	88,65		
SPOLU :		218,15 41,05		

- LEGENDA :
- MURIVÁ A KONŠTRUKCIE JESTVUJÚCE
 - ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE NAVRHOVANÉ
 - Z PROSTÉHO BETÓNU C 16 / 20
 - MURIVO NAVRHOVANÉ HR. 450 MM NAPRIKLAD Z TEHÁL POROTHERM PROFI 44 - 248 x 440 x 249 + LEPIACIA MALTA + VYROVNÁVACIA VRSTVA - ISOVER TF PROFI HR. 20 A 50 MM
 - NAVRHOVANÉ MURIVO HR. 250 MM NAPRIKLAD Z TEHÁL POROTHERM PTH 25 P + D - 375 x 250 x 238 + LEPIACIA MALTA
 - NAVRHOVANÉ MURIVO HR. 125 MM NAPRIKLAD Z TEHÁL POROTHERM PTH 11,5 P + D - 500 x 115 x 238 + LEPIACIA MALTA
 - NAVRHOVANÉ MURIVÁ Z PÓROBET. TVÁRNIC - NAPRIKLAD TYPU YTONG - PRESNÁ TVÁRNIC P4 - 600 - 125 x 249 x 599 - TENKOVSRVÁ LEPIACIA MALTA SEDA



Poznámka :
Legenda značenia a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS) sú vyznačené na samostatnej prílohe (formát 1x A4), ktorá je súčasťou tejto PD.

HL.ARCH.(INŽ.) PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT		mediprojekt s.r.o.	
ING.ARCH.J.KVETÁN	Mário PRIEVOZNÍK		projektovanie zdravotníckej a občianskej výstavby	
AUTOR PROJEKTU	Mário PRIEVOZNÍK - špecialista požiarnej ochrany	DRUH PROJ. POŽIARNA OCHRANA		
VYPRACOVAL	Mário PRIEVOZNÍK - špecialista požiarnej ochrany			
KONTROLOVAL	ING.ARCH.J.KVETÁN			
INVESTOR	Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. Hodská 373/38, 924 22 Galanta			
NÁZOV A Miesto STAVBY			DÁTUM	NOVEMBER 2016
● BLOK A, B, C, 2.NP – OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY			FORMÁT	4 A4
			Č.ŽAKAZKY	255/2016
DRUH VÝKRESU	SO 01, SO 02 BLOK B, C PÔDORYS I. NADZ. PODLAŽIA		STUPEŇ	PROJEKT
			MIERKA 1:150	ČÍS.VÝKRESU E _{1a} - 2