

PÓDORYS II. NADZ. PODLAŽIA, M. 1 : 50

TABULKA MIESTNOSTÍ :


Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /m²/			ÚPRAVA		POZN.
		ČUP	PTV	PKO	PODL.	POV.	
2.54	VRCHNÁ SESTRA	23,05			P3	E	
2.55	WC - MUŽI		11,05		P2	H	ker.ob.na.celu.výšk.
2.56	ČAKÁREŇ - DOSPELÍ	45,70			P3	B	um.nát.v=1500mm
2.57	RECEPCIA	6,70			P3	B	um.nát.v=1500mm
2.58	TRIÁŽ	6,50			P3	B	um.nát.v=1500mm
2.59	CHODBA		39,40		P3	B	um.nát.v=1500mm
2.60	VYŠETROVNÁ (SÁDROVNÁ)	21,15			P4	C	ker.ob.v=1800mm za umyvadlom
2.61	VYŠETROVNÁ	22,90			P4	C	ker.ob.v=1800mm za umyvadlom
2.62	VYŠETROVNÁ	22,95			P4	C	ker.ob.v=1800mm za umyvadlom
2.63	VYŠETROVNÁ	22,95			P4	C	ker.ob.v=1800mm za umyvadlom
2.64	CHODBA		67,10		P3	B	um.nát.v=1500mm
2.65	ZÁKROKOVÁ MIESTNOSŤ	32,70			P5	D	ant.nát.na.celu.výš.
2.66	SKLAD	2,15			P3	C2	
2.67	UMYVAREŇ		6,10		P2	I	ker.ob.na.celu.výšk. ker.ob.v=1800mm za umyvadlom
2.68	EXPEKTAČNÉ LÔŽKA -3L	34,60			P3	C	
2.69	HYGIENICKÝ BOX		3,00		P1	H	ker.ob.na.celu.výšk. ker.ob.v=1800mm za umyvadlom
2.70	MONITOROVANIE	10,65			P3	C	
2.70a	BATERKY		1,75		P3	A	um.nát.na.celu.výš.
2.71	EXPEKTAČNÉ LÔŽKA -3L	35,50			P3	C	ker.ob.v=1800mm za umyvadlom
2.72	WC - ZAMESTNANCI		4,20		P1	H	ker.ob.na.celu.výšk.
2.73	SKLAD	11,50			P3	A1	um.nát.na.celu.výš.
2.74	SKLAD	3,80			P3	A1	um.nát.na.celu.výš.
2.75	ZOSNULÝ	7,65			P3	H2	ker.ob.na.celu.výšk.
2.76	ROZVODNÁ E1		1,55		P9	A1	um.nát.na.celu.výš.
2.77	VRCHNÁ SESTRA	10,30			P3	C2	
2.78	LEKÁR	10,30			P3	C2	
2.79	VZT		1,55		P9	A1	um.nát.na.celu.výš.
2.80	EXPEKTAČNÉ LÔŽKO	12,40			P3		
2.81	WC - PACIENTI		5,00		P1	H1	ker.ob.na.celu.výšk. ker.ob.v=1800mm za umyvadlom
2.82	FILTER			3,40	P3	C	
2.83	WC - ZAMESTNANCI		1,80		P1	H1	ker.ob.na.celu.výšk.
2.84	ČISTIACA MIESTNOSŤ		9,45		P2	H	ker.ob.na.celu.výšk.
2.85	UPRATOVAČKA		1,70		P2	H1	ker.ob.na.celu.výšk.
2.86	KÚPEĽNA		11,35		P2	H2	ker.ob.na.celu.výšk.
2.87	SCHODISKO - ÚNIKOVÉ			12,05			
2.88	D. M. Z.	11,60			P3	C1	um.nát.na.celu.výš.
2.89	ČAKÁREŇ DETÍ		9,75		P3	B	um.nát.v=1500mm
2.90	WC - PACIENTI		1,85		P1	H1	ker.ob.na.celu.výšk. ker.ob.v=1800mm za umyvadlom
2.91	VYŠETROVNÁ DETÍ	11,90			P4	C	
2.92	ČAKÁREŇ	192,75			P3	B	
2.93	SCHODISKO			17,00			
	SPOLU :	569,90	60,35	138,95			

LEGENDA:

- Potrubný rozvod medicónálnych plynov v oceľovej chráničke
- Potrubný rozvod kyslíka (O₂)
- Potrubný rozvod vákuu (Vak)
- Potrubný rozvod stlačeného vzduchu pre dýchanie 0,4 MPa (SVu)
- UP-x Uzáver plynov (x-počet plynov)
- TNJ-x Terminálna nástená jednotka s rýchlospojkou (x-označenie. plynov)
- STP-x Signálna tlačka plynu klinického núdzového alarmu (x-počet snímaných plynov)
- SMP Stropný most pevný (výbava podľa technickej správy)
- NR Nástenná rampa (výbava podľa technickej správy)
- SO Stativ otočný (výbava podľa technickej správy)
- STP Stúpače potrubie
- SO Stúpače potrubie
- UZH Uzavierači ventil

POZNÁMKA:

- Potrubie pri priechode múrmi, predkami a stropom opatříť oceľovou chráničkou.
- Rozvodné potrubie je vedené v podlažnici a k odberovým miestam klesá pod omietkou
- Vývody plynov pre TNJ vyviest' zo steny vo výške 1200 mm nad štatnu podlahu
- Vývody plynov pre stropné stativy vyviest' pod strop do osi stativu a ukončiť guľovým ventilom
- Uzavierači armatúry osadiť do skrine s uzavermi plynov s dvierkami (cca 1700 mm nad podlahou). Doporučená výška spodnej hrany UP je 1400 mm nad podlahou.

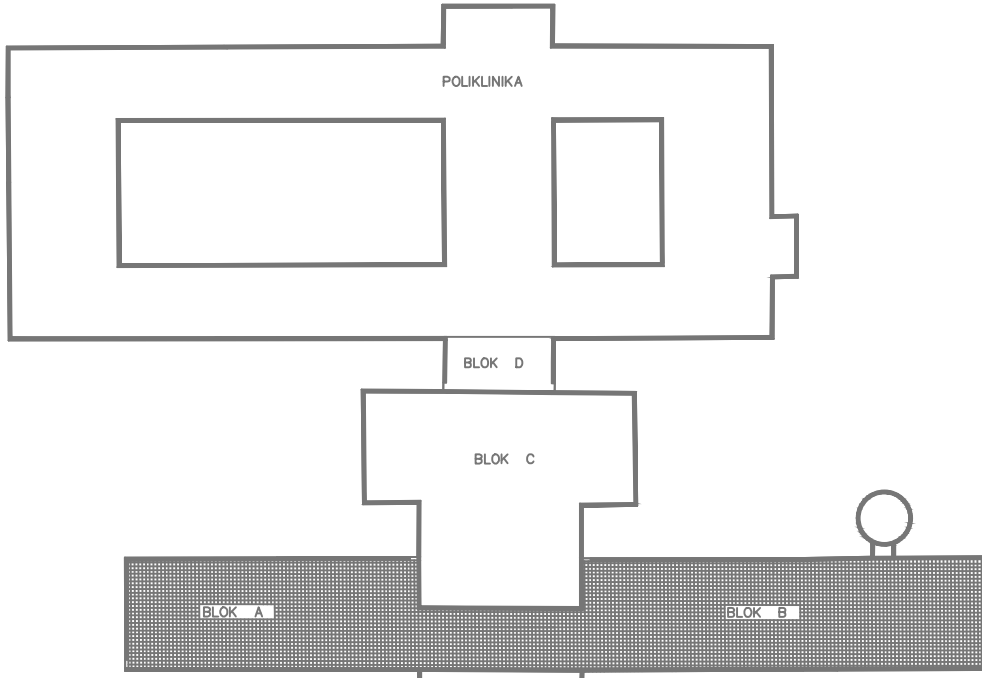

NÁVRH

PEČATKA A PODPIS	PEČATKA A PODPIS	PEČATKA A PODPIS	SADA
------------------	------------------	------------------	------

+3,300

HL.ARCH.(NÚŽ) PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT			mediprojekt		s.r.o.
ING.ARCH.J.KVETAN		ING.KNAPP JURAJ					
AUTOR PROJEKTU				ING.ARCH.J.KVETAN		DRUH PROJ.	
VYPRACOVAL				ING.VÍSEK MILAN		MEDICÍNÁLNE PLYNY	
KONTROLOVAL				ING.ARCH.J.KVETAN			
INVESTOR				Nemocnica a poliklinika Sv. Lukáša Galanta, a. s. Hodská 373/36, 924 22 Galanta			
NÁZOV A Miesto STAVBY				Nsp Sv. LUKÁŠA GALANTA		DATUM NOVEMBER 2016	
● BLOK A, B, C, 2.NP – OMIS, URGENT				●		FORMAT 12 A4	
ZMENA DOKONČENEJ STAVBY						Č.ŽAKOVAT 255/2016	
DRUH VÝKRESU		SO 02 BLOK A, C		PÓDORYS II. N.P.		STUPEŇ PPRS	
						MIERKA 1:50	
						ČÍSLO VÝKRESU E 9 - 2	