


- LEGENDA :
- R1 JESTVUJÚCI ELI ROZVÁDZAČ – m.č.0.12
 - R2 JESTVUJÚCI ELI ROZVÁDZAČ – m.č. 0.05
 - KÁBEL ČYKY – J 5x4



- KÁBLE PRE NAPOJENIE VZT JEDNOTEK ULOŽIŤ PODLA MOŽNOSTI V TRUBKE,LIŠTE ALEBO NA PRÍCHYTKÁCH
- PRE NAPOJENIE JEDNOTEK VZT OSADIŤ DO JESTVUJÚCICH ROZVÁDZAČOV IŠTIČE C32/3,32A NA LIŠTU DIN

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI
0.01	SCHODISKO
0.02	CHODBA
0.03	STROJOVNÁ VZT
0.04	SKLAD
0.05	STROJOVNÁ VZT.
0.06	OPRAVŇA VODY
0.07	SKLAD CHLÓRU
0.08	SKLAD CHEMIKÁLII
0.09	DIELŇA UDRŽBA
0.10	SOCIÁLKY
0.11	STROJOVNÁ ÚK
0.12	ROZVODNÁ EL.

1P.P.– R1,R2
JESTVUJÚCI ROZVÁDZAČ

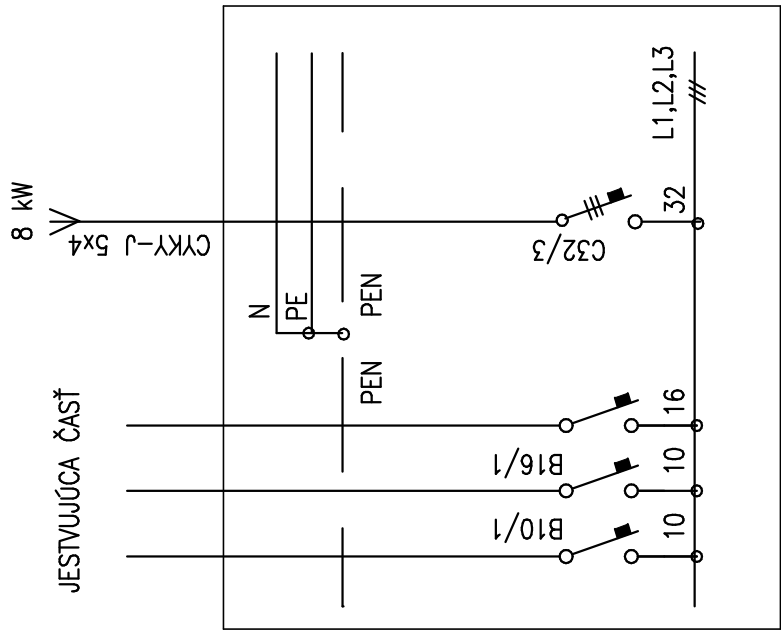

EL. SIĽ ROZÁDZAČOV:
PRÚDOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
PRÚDOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

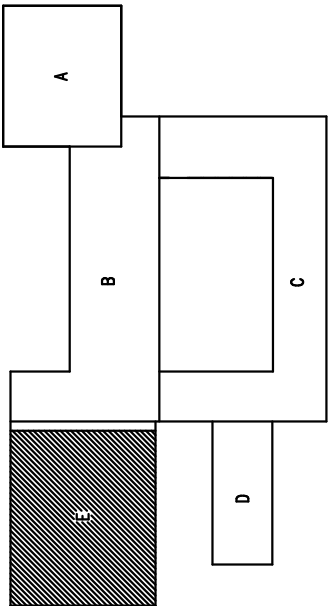

VYPRACOVAL: I.MIKUŠOVÁ	STAVBA: PREŠOV, ZŠ Mírka Nešpora – REKONŠTRUKCIA	S'TAVOPROJEKT S.R.O. Jarková 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk			
PROJEKTANT: I.MIKUŠOVÁ	OBJEKT: E – BAZÉN	DATUM: 07/2021	FORMÁT: 3x44	STUPEŇ: P	ZAK.Č.: 21065
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. A.KOMANICKÝ	ČASŤ: E-STAVEBNÁ	KÓTY V: MM	PRÍL.Č.: 4		
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNÝ	OBSAH: PŮDORYS 1.PP NAPOJENIE VZT JEDNOTEK				