


NÁVRH USPORIADANIA DÁTOVÉHO ROZVÁDZAČA DR1 18U, 600x495mm

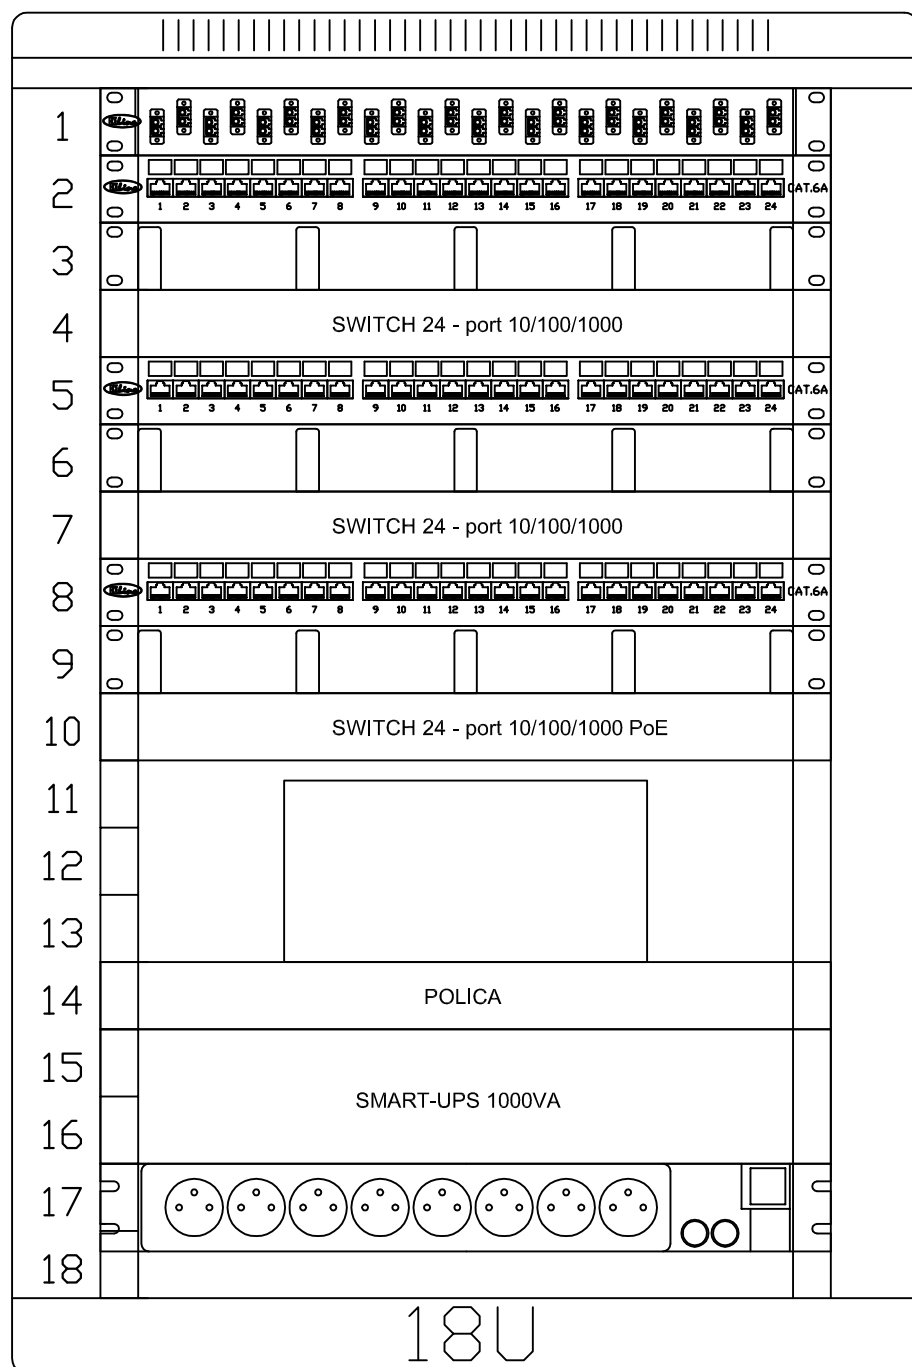

- 1 OPTICKÝ PATCH PANEL 24xSC
- 2 PATCH PANEL CAT.6A 24xRJ45/s
- 3 DRŽIAK PATCH KÁBLOV, KOVOVÝ 1U
- 4 SWITCH 24-PORT 10/100/1000
- 5 PATCH PANEL CAT.6A 24xRJ45/s
- 6 DRŽIAK PATCH KÁBLOV, KOVOVÝ 1U
- 7 SWITCH 24-PORT 10/100/1000
- 8 PATCH PANEL CAT.6A 24xRJ45/s
- 9 DRŽIAK PATCH KÁBLOV, KOVOVÝ 1U
- 10 SWITCH 24-PORT 10/100/1000
- 11-13 REZERVA - UMIESTNENIE SERVERA MEDICALL
- 14 POLICA 450mm
- 15-16 SMART-UPS 1000VA
- 17 ROZVODNÝ PANEL 8x230V

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	MGR. MAREK HALAČ	<div>DOMINO PROJEKT</div> <div>ING.JURAJ ŠUTY</div> <div>AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER</div> <div>BERLINSKA 19, KOŠICE</div> <div>TEL. 0905 406 874</div> <div>mail: suty@iol.sk</div>	
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.JOZEF HALAČ		
KRAJ	TREŇČIANSKY	MIESTO	TREŇČÍN		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TREŇČÍN				
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY - KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI DAIM FN TREŇČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TREŇČÍN			ZAK.Č.	30072021
Čís.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			STUPEŇ	RP
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY DAIM			FORMÁT	1x A4
PROFESIA	V Ý K R E S			DÁTUM	IX.2021
SLP	NÁVRH USPORIADANIA PODRUŽNÉHO DÁTOVÉHO ROZVÁDZAČA DR1			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	SLP-04