



REZ-ODVOD SPALÍN



PÔDORYS-ODVOD SPALÍN

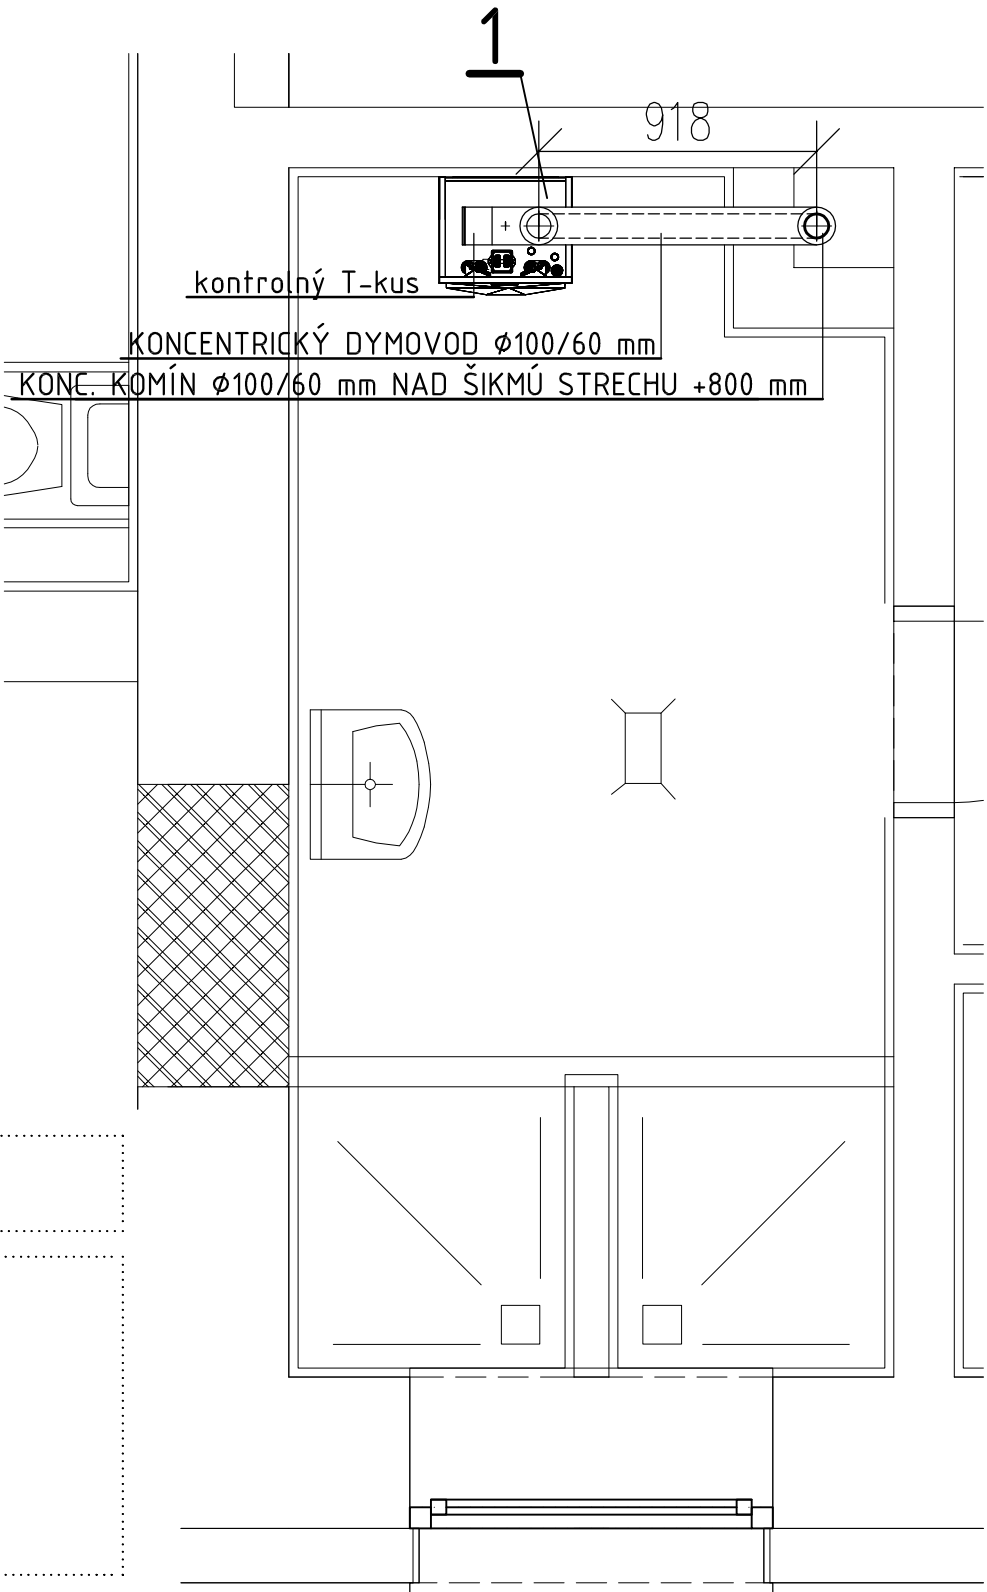

LEGENDA :

- 1 PLYNOVÝ KOTOL KONDENZAČNÝ KOTOL VISSMANN Vitodens 300-W Q=3,8-13,0 kW, ZP= 1,77 m3/hod.
- 3 EXPANZOMAT MEMBRÁNOVÝ V=18 L - 3 bar

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS	<div>*** em.ve® s.r.o. — projektý TZB a oceňovanie stavebných prác —</div>
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS	
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS	

Autor projektu		Golis Bau Service spol. s r.o.			
Hlavný projektant		Ing. Oliver Golis			
Investor		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribrinova č. 2, 812 72 Bratislava			
katastrálne územie		Parcela		Stupeň	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
Miesto		Obvodné oddelenie PZ Pribovce		Profesia	VYKUROVANIE
				Dátum	12./2017
				Č. zák.	52/MV/2017
Názov		Príbovce Obvodné oddelenie PZ		Formát	
		rekonštrukcia a modernizácia objektu		2xA4	Mierka
				1 : 25	
Obsah		Odvod spalín Ø100/60 mm		Profesia	Číslo výkresu
				V	E1.1SO-01.4.04