


KOORDINAČNÁ SITUÁCIA M 1:500

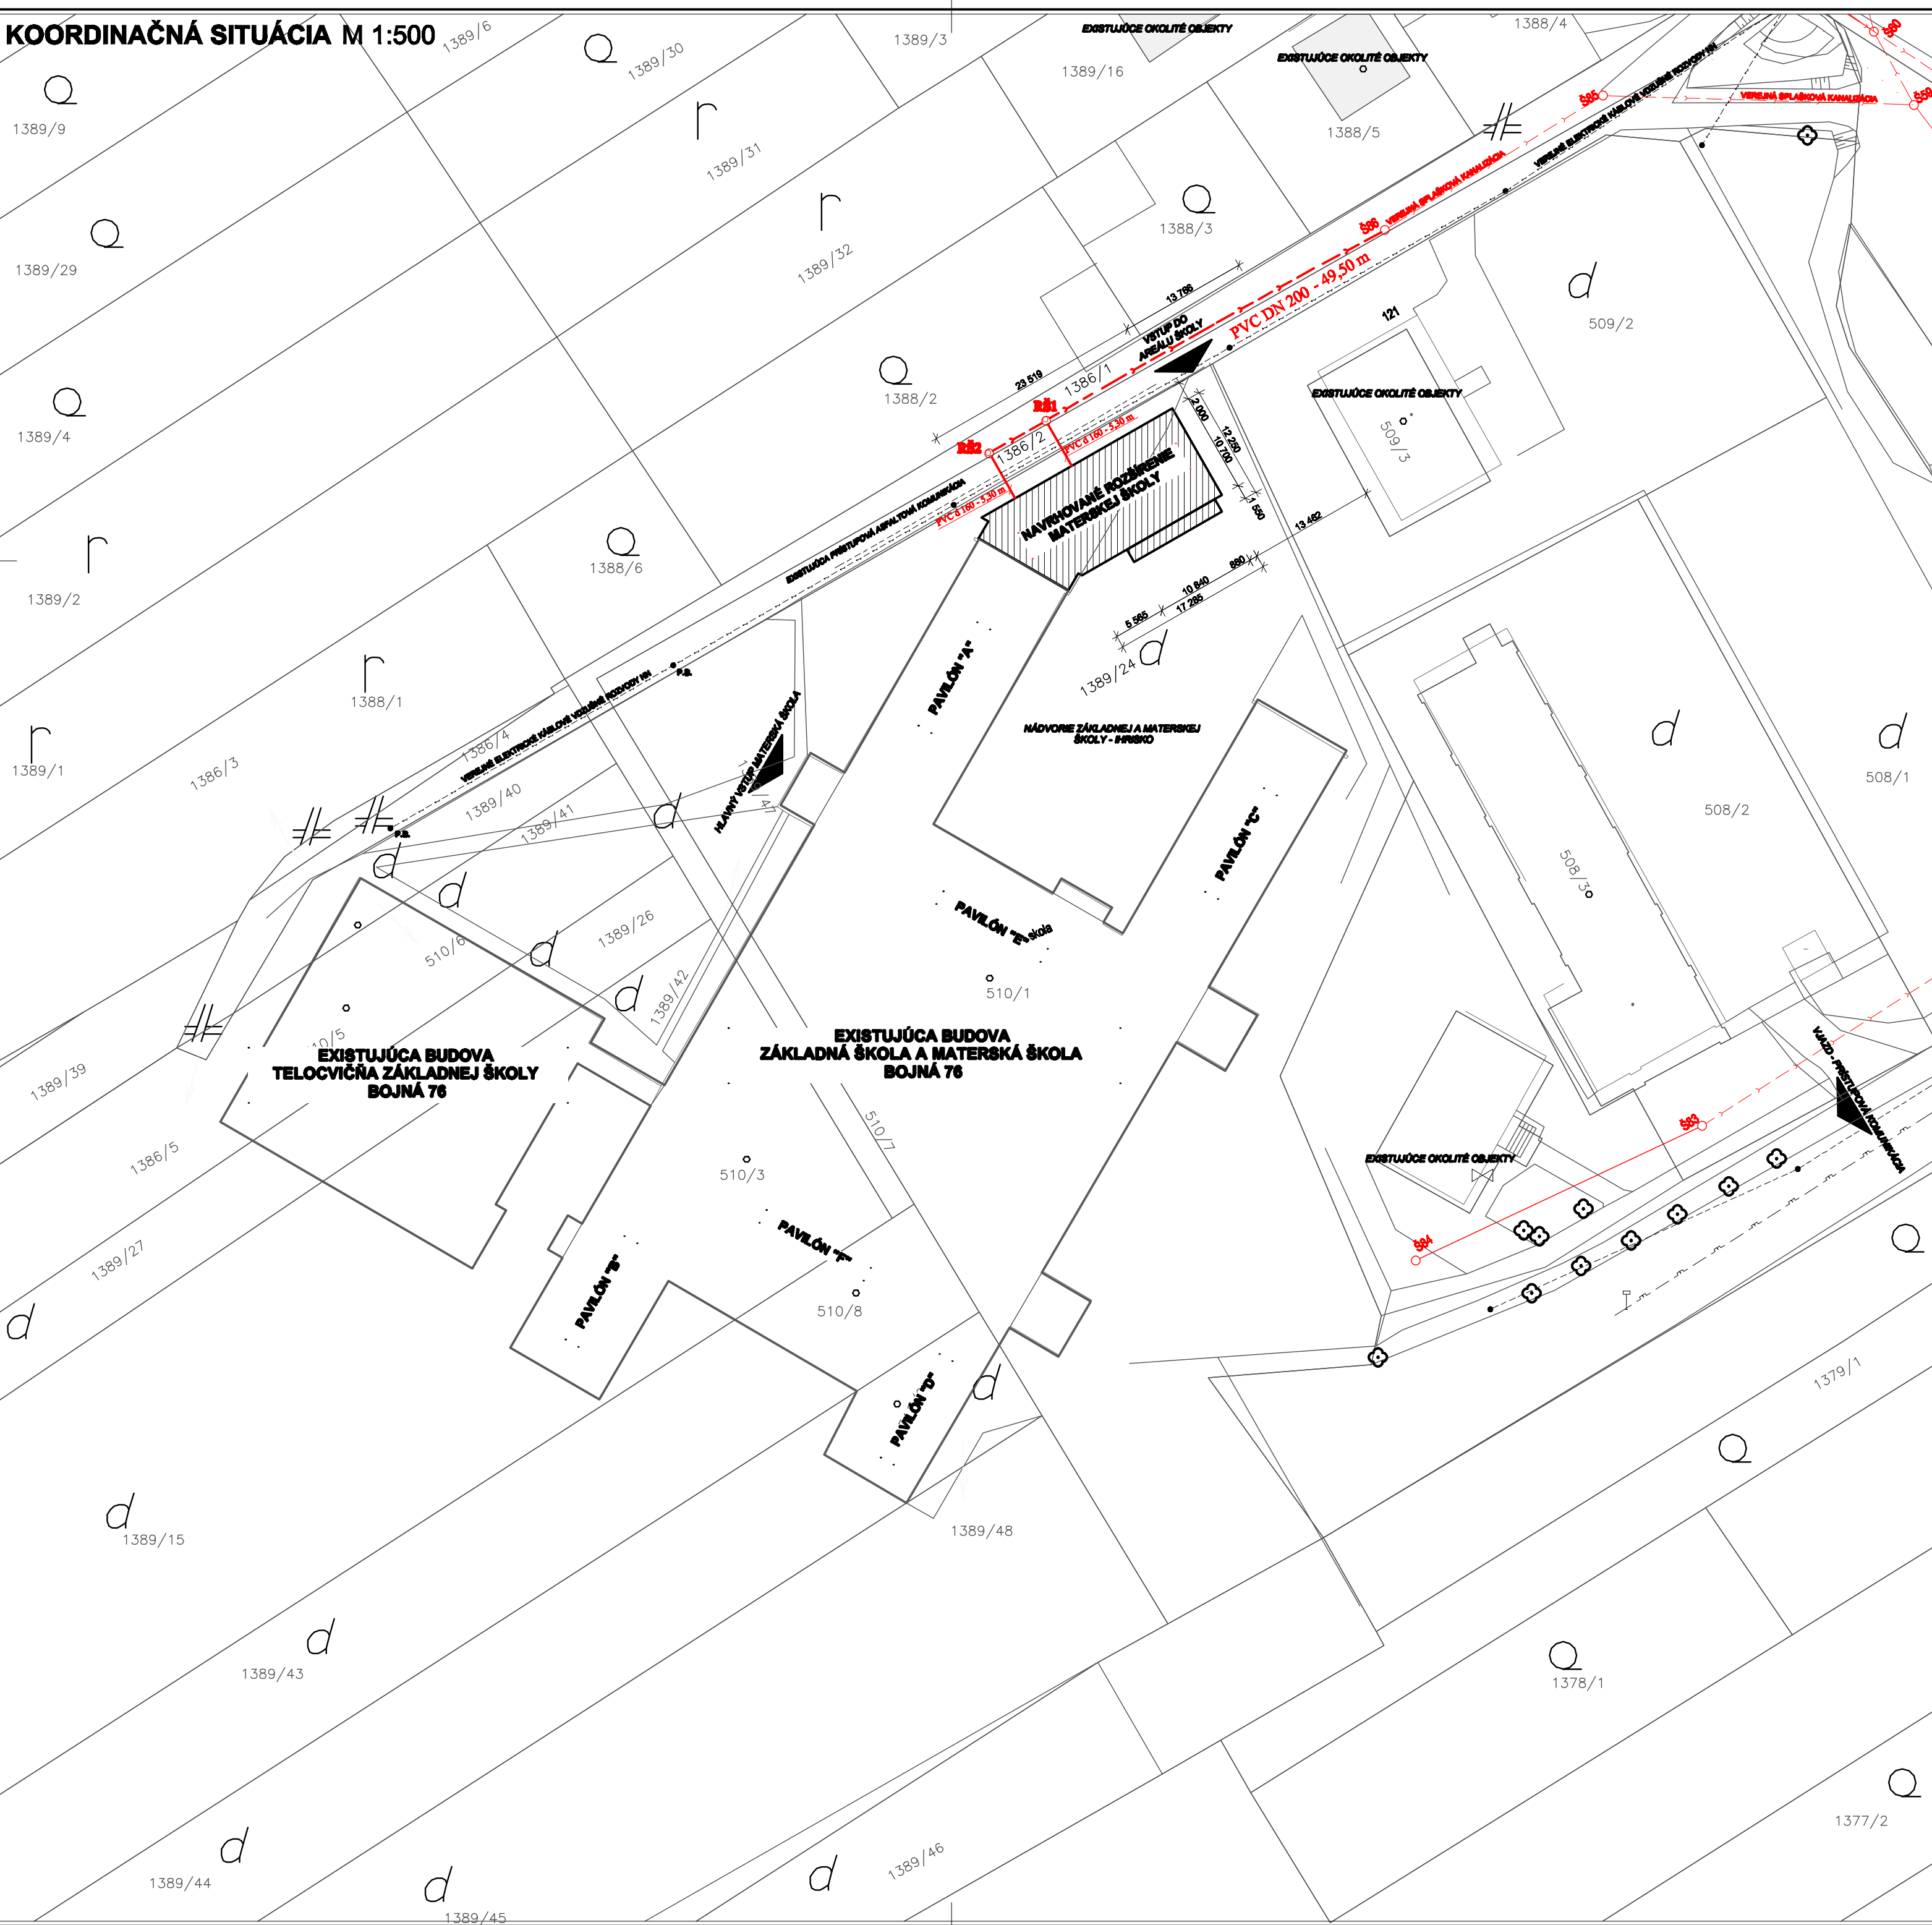

LEGENDA:

- Š Existujúca revízia šachty na verejnej kanalizácii
- RŠ1,2 Navrhovaná revízia kanalizačná šachta betónová Ø 1000 mm s liatinovým poklopom 400 kN
- Navrhovaná vonkajšia kanalizácia z PVC DN 150, SN8 - d 160 mm - 10,60 m
- Navrhovaná kanalizačná prípojka z PVC DN 200, SN8 - d 200 mm - 49,50 m
- Verejná kanalizácia
- Verejný plynovod
- Telekomunikačné vedenie
- Elektrické NN vedenie

POZNÁMKA:

- Inžinierske siete a prípojky sú zakreslené len orientačne. Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť ich presnú polohu. Je nutné overiť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené.
- V blízkosti inžinierskych sietí a podzemných vedení zemné práce realizovať výlučne ručne, bez mechanizmov.
- Odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie cez RŠ1,2,3.
- Investor je povinný zabezpečiť skúšku vodotesnosti kanalizačnej prípojky.

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21, ods. d) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

0,000 = +0,200 od úrovne miestnej verejnej komunikácie pred pozemkom (výškový systém relatívny)

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ		
VYPRACOVAL	Ing. ALFRÉD GÁSPÁR		
INVESTOR	Obec Bojná, č. 201, 956 01 Bojná		SADA Č.
MIESTO STAVBY	k.ú. Bojná, č. parc. 1389/24, 1388/1, 1388/2 Nitriansky kraj, okres Topoľčany, SR		
NÁZOV STAVBY	ÚČEL / STUPEŇ P-SP		
ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BOJNÁ		PROFESIA ZDRAVOTECHNIKA	
		DÁTUM 01/2019	
OBJEKT / ČASŤ STAVBY	FORMÁT 420x840		
OBSAH VÝKRESU	ČÍSLO ZÁKAZKY		
	MIERKA		
SITUÁCIA		1 : 500	ZT-1