


LEGENDA ZARIADENÍ:

- 1 NÁSTENNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Typ ATAG Q51S
MAX. VÝKON 48,7 kW, MIN. VÝKON 10 kW 2ks
SPOTREBA PLYNU 1,0 – 4,86 m³/hod, PRIPOJKA ZP– DN20
EL. PRÍKON p=66W, 230V, 50Hz

LEGENDA POTRUBÍ

- ROZVODNE POTRUBIE PLYNU – NOVONAVRHOVANÉ
— ROZVODNE POTRUBIE PLYNU – EXISTUJÚCE
— ODVETRAVACIE POTRUBIE PLYNU

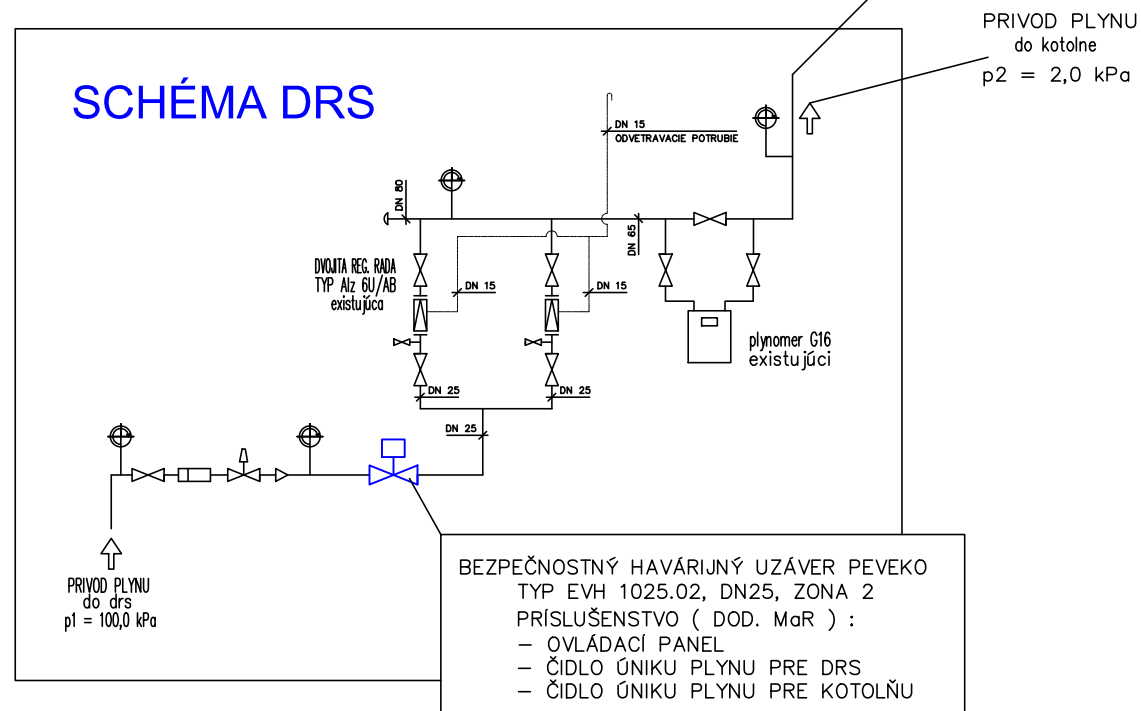

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODST. d) ZÁKONA Č.383/1997 Z.z.

ING.JOZEF PETRÍK - PROJEKČNÝ ATELIER, JÁNA STILLA 77, 059 86 NOVÁ LESNÁ
TELEFÓN: 0907 938 347, MAIL: JOZEF.PETRIK@PROJEKCNY-ATELIER.SK, WWW.PROJEKCNY-ATELIER.SK

obsah výkresu

PLYNOFIKÁCIA - AXONOMETRICKÁ SCHÉMA

názov dokumentácie

Starý Smokovec OO PZ,
rekonštrukcia a modernizácia objektu

investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
miesto stavby	parc.č. 294/4, OO PZ Vysoké Tatry, Starý Smokovec 20, 062 01 Starý Smokovec
autor projektu	Ing.Jozef Petrik
zodp. projektant	Ján Varhol
profesia	VYKUROVANIE
druh projektu	projekt stavby

formát	2xA4
dátum	11/2019
mierka	-

číslo výkresu
UK-14