


PRÍKLAD HLAVNÉHO A DOLPŇUJÚCEHO POSPÁJANIA

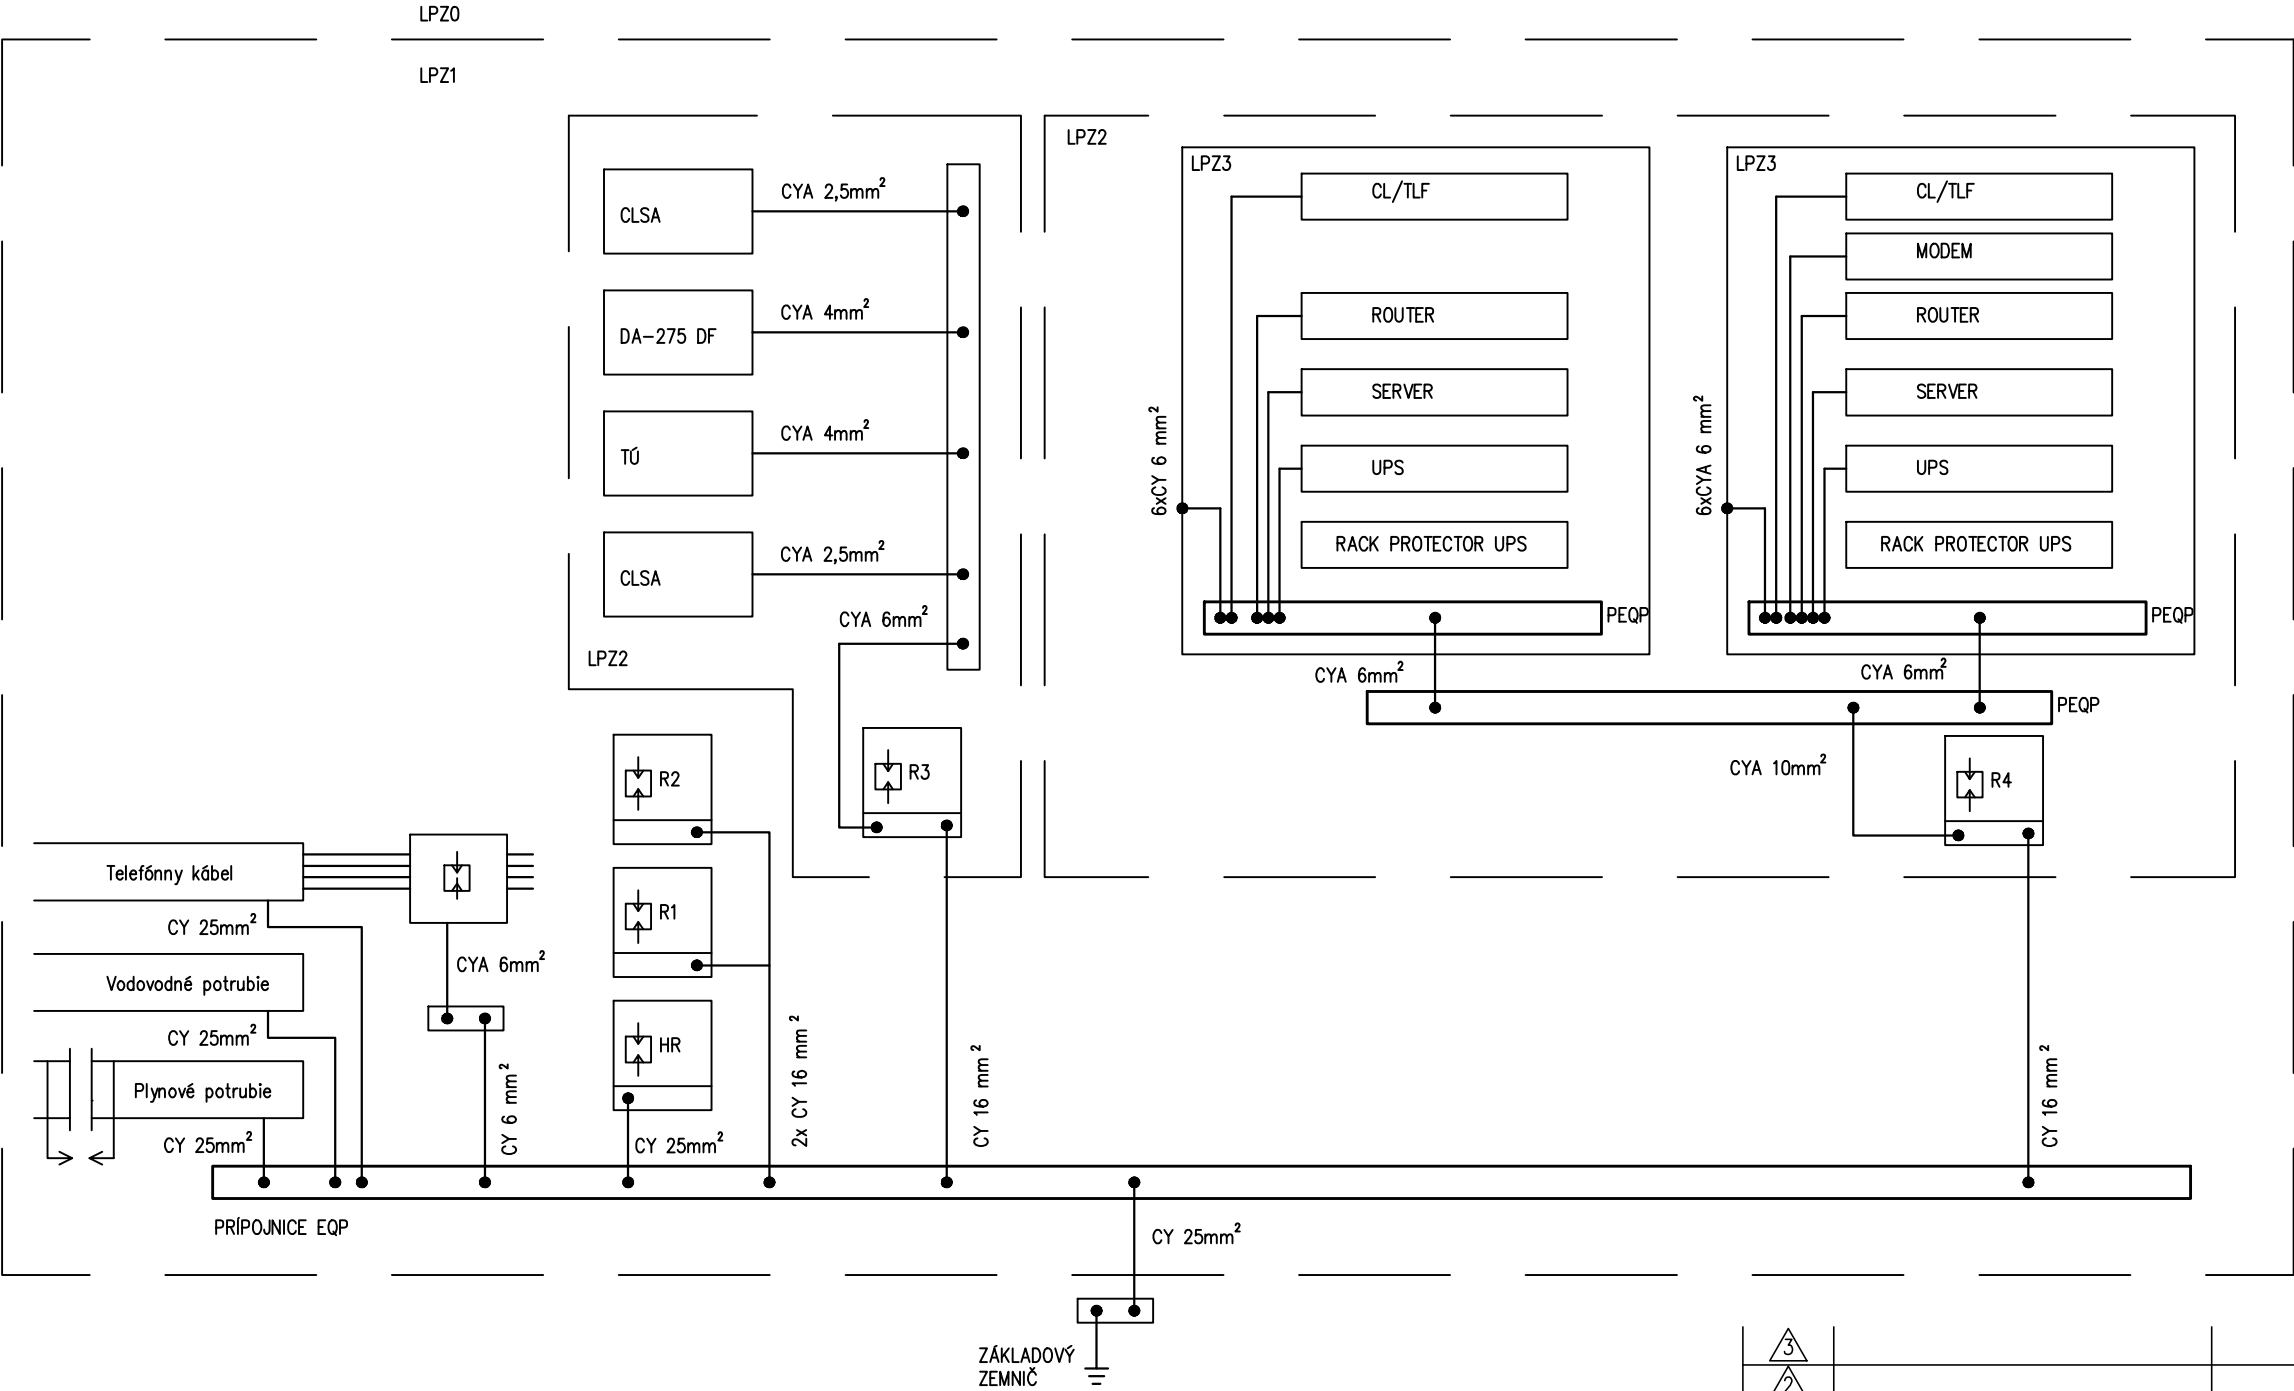

Hladina ochrany pred bleskom	Maximálny parameter blesku podľa LPL
LPL I	200 kA
LPL II	150 kA
LPL III	100 kA
LPL IV	100 kA

3				
2				
1				
Číslo zmeny	Popis zmeny	Dátum	Vykonal	Podpis

NÁZOV AKCIE		Číslo výkresu	EL-3.2
<b>ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO</b> <b>PARKOVACÍ DOM - ŽELEZNIČNÁ - I. etapa</b>			
MIESTO STAVBY		Kótované ( mm )	1: —
SENEC p.č. 2566/1, 2598/2			
PROJEKTANT	0011—ITN/2002 P A B E3,0043—ITN/2002 P A E1		
	Ing. Ján L Ŏ Č E I		
INVESTOR	MESTO SENEC , MIEROVÉ NÁM. č. 8 , 903 01 SENEC		
NÁZOV VÝKRESU	<b>POSPÁJANIE</b>		
OSVETLENIE			
	Účel	P.S.P	
	Formát	2 A4	
	Dátum	10/2019	