



uloženie káblov pri súbehu a križovaní IS

VN KÁBEL

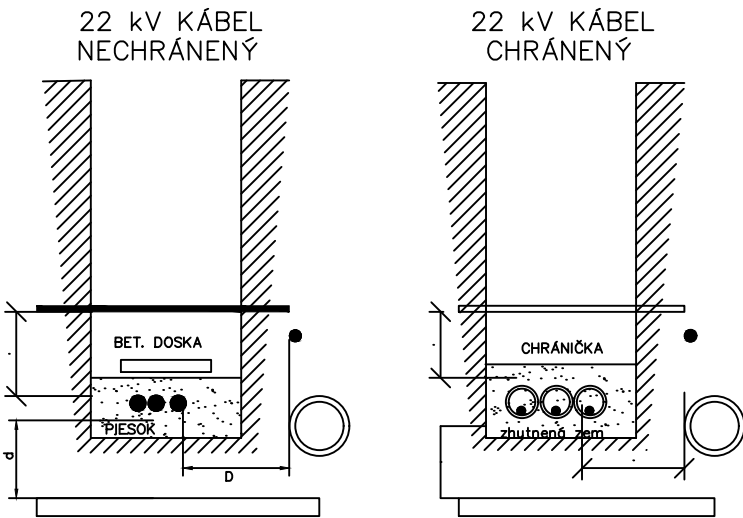


volný terén, chodník
A – A

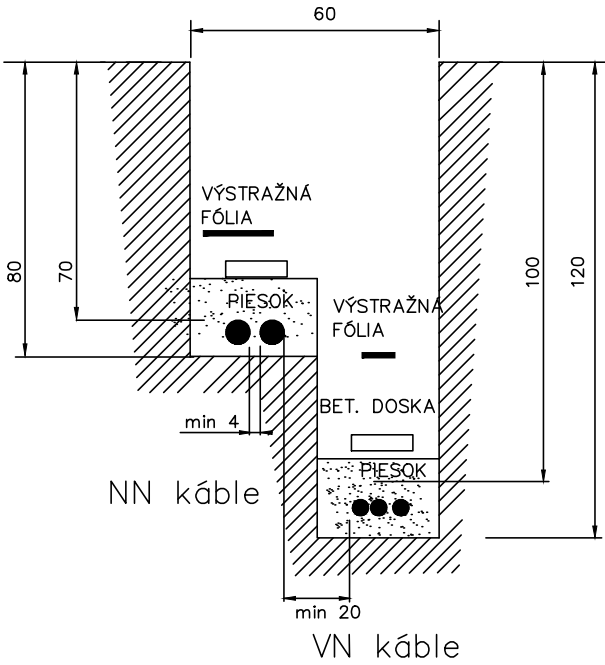


podkryžovanie ulice

B – B

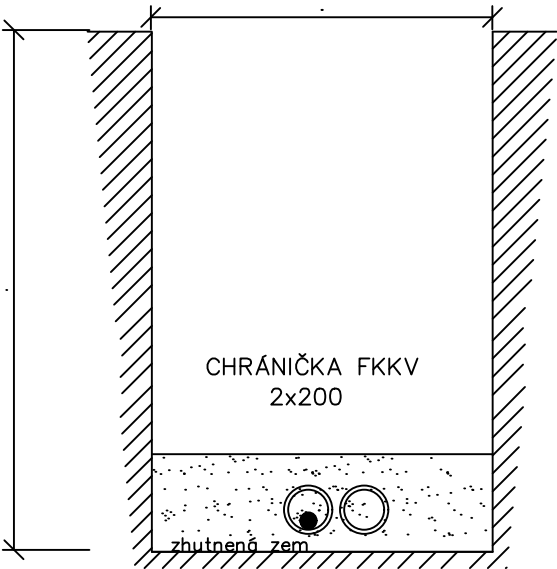

NN KÁBEL

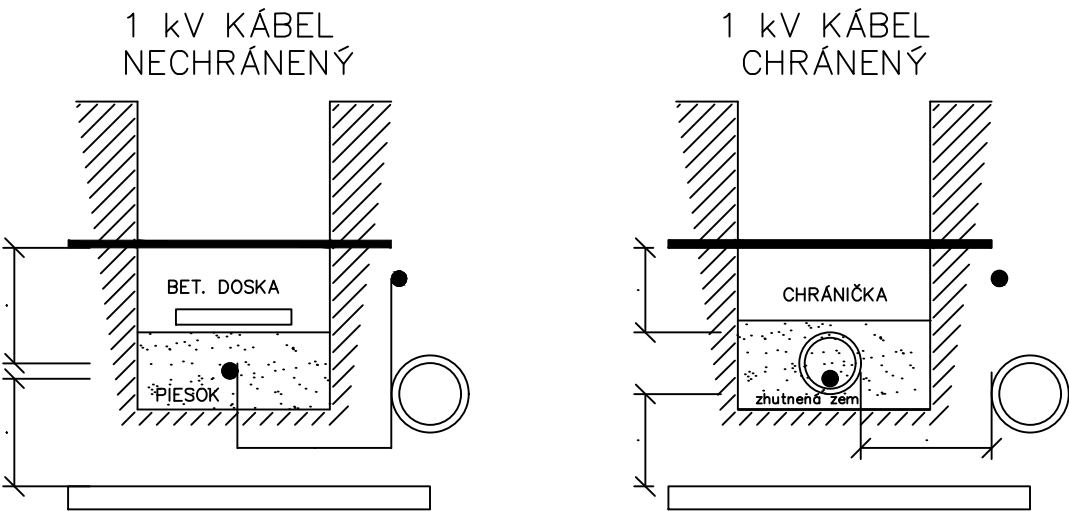

3				
2				
1				
Číslo zmeny	Popis zmeny	Dátum	Vykonat	Podpis

STN 73 6005

1 kV KÁBEL NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI STYKU S OSTAT. INŽ. SIETAMI			SILOVÉ KÁBLE			PLYNOVOD		OZNAM. KÁBLE	VODOVOD	STOKY
			1kV	22kV	35kV	NTL	STL			
SÚBEH	CHRÁNENÝ	D/D1	5	15	20	40	60	30/10	40	50
KRIŽOVANIE	NECHRÁNENÝ/ CHRÁNENÝ	d/d1	5	20	20	10	10	30/10	40/20	30

NÁZOV AKCIE		Číslo výkresu	NN-7.0
ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO PARKOVACÍ DOM - ŽELEZNIČNÁ - I. etapa			
MIESTO STAVBY		Kótované (mm)	1: —
SENEC p.č. 2566/1, 2598/2			
PROJEKTANT	0011–ITN/2002 P A B E3,0043–ITN/2002 P A E1		
	Ing. Ján L Ŏ Č E I		
INVESTOR	MESTO SENEC , MIEROVÉ NÁM. č. 8 , 903 01 SENEC		
NÁZOV VÝKRESU	ULOŽENIE VEDENIA		
EL. PRÍPOJKA NN			
	Účel	P.S.P	
	Formát	2 A4	
	Dátum	10/2019	