
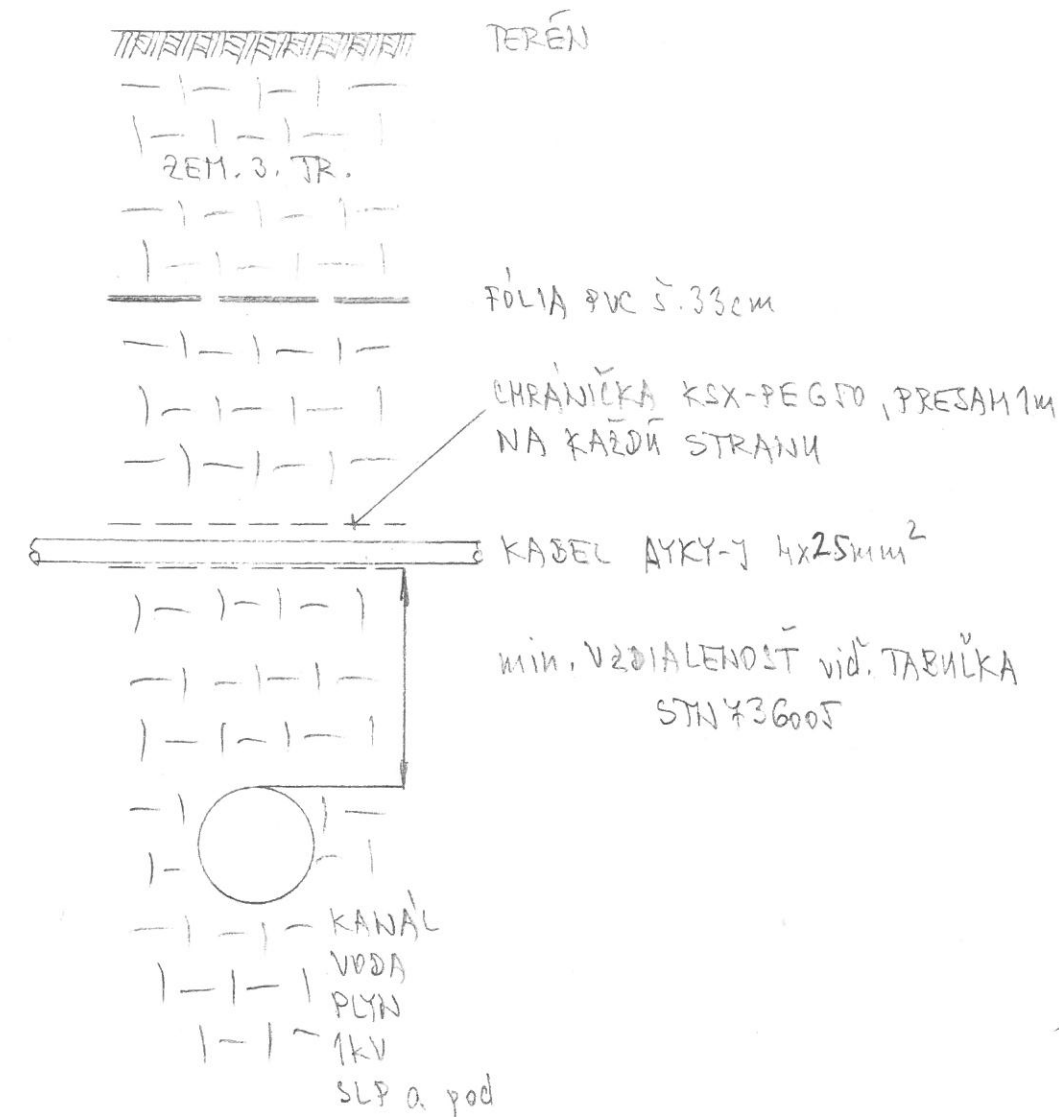


# ULOŽENIE KABELOV V ZEMI - VZOROVÉ REZY:

VO VOĽNOM TERÉNE

POD CESTAMI A SPEVNENÝMI PLOCHAMI

KRÍŽOVANIE S PIS

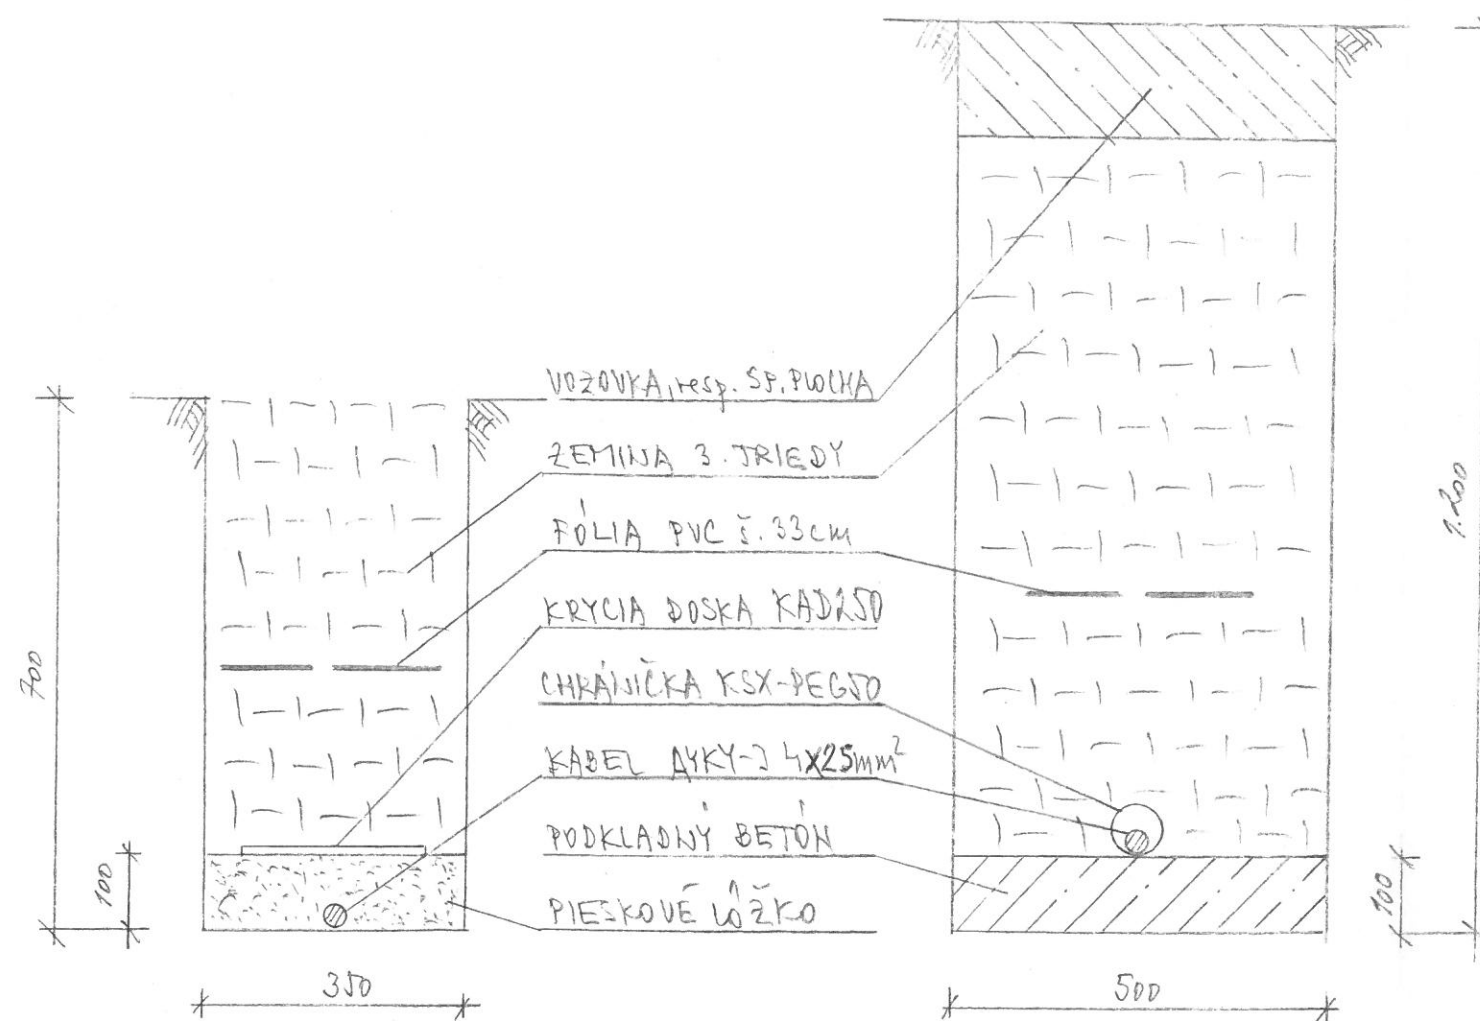

MINIMÁLNE VZDIALENOSTI (m):

DRUH VEDEŇIA	1KV	SLP	PLYN 0,005 MPa	PLYN 0,3 MPa	VODA	KANÁL
1KV - súbeh	0,05	0,30 0,10*	0,40	0,60	0,40	0,50
1KV - krížovanie	0,05	0,30 0,10*	0,10*	0,10*	0,40 0,20*	0,30

\* V CHRAŇIČKE

091/3/2004-EZ-P-E1.1-A.81

ZOD. PROJEKTANT	ING. BUZGÓ	VYPRACOVAL	ING. BUZGÓ	KONTROLOVAL	ING. BUZGÓ JUD
INVESTOR	ARCHITECTURE AND DESIGN STUDIO, s.r.o.	STAVEB	DRS	DATUM	10/2016
STAVBA	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.g. HRABOVEC NAD LABORCOM	FORIAT	2A4	MIERKA	1:10
OBJEKT	SO-05, ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE	C. ZAPŇAZKY	C. VYKRESU		
OBSAH	ULOŽENIE KABELOV V ZEMI - VZOROVÉ REZY	E-77-2016	E-6		