




POPIS PRVKOV ZÁVORY

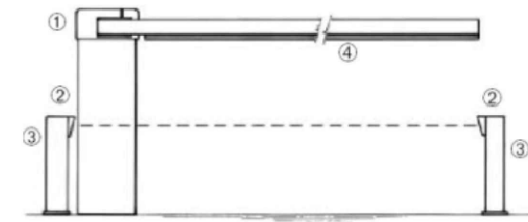


1. Závora ECO - RAPID
2. Fotobunky
3. Stojan fotobunky
4. Gumový ochranný profil
5. Indukčná slučka
 - Kľúčový ovládač
 - Ladená anténa
6. NOHA LOMENÁ

Privedený zemniaci kábel 6mm (CYKY)
Rack - závora 2xFTP
Noha lomená - závora – 1xFTP
Závora – stojan fotobunky – 1x FTP

PRÍPRAVA PRE ZÁVORU

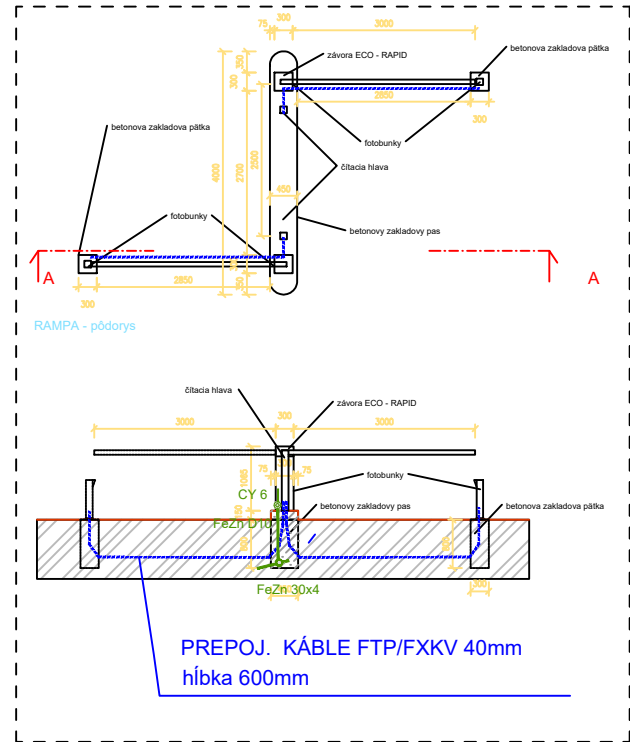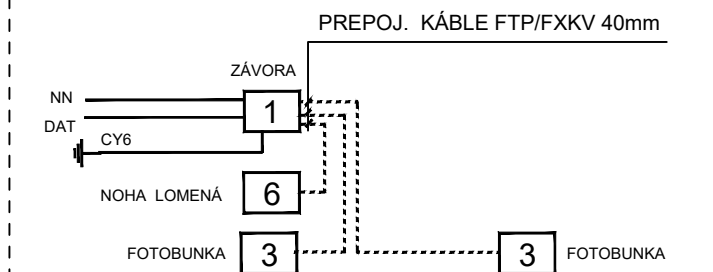

GENERÁLNY PROJEKTANT			ZODP. PROJ. ČASTI SPEV. PLOCHY A KOM.:		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		
<div>CITYPROJEKT, s.r.o.</div> <div>Adámiho 3, 841 03 Bratislava</div> <div>tel.: 0902 37 82 16</div> <div>skype: cityprojekt</div> <div>e-mail:cityprojekt@cityprojekt.sk</div> <div>www.cityprojekt.sk</div>							
Autori:	<div>Ing.arch.</div> <div>Pavol Citovický</div> <div></div>	Spolupráca:	Vypracoval:	Kontroloval:			
Zodp. projektant:	<div>Ing.</div> <div>Ján Jurčovič</div>		Ing. Ján Jurčovič	Ing.arch. Pavol Citovický			
projektant:			CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava			Mierka:	---
Investor:			Dopravný podnik a.s., Olejkárska1, 814 52 Bratislava			Obec:	Bratislava
Názov stavby:			DPB-Rampa parkovisko Bojnicka			Okres:	Bratislava II
Miesto:			Bratislava,k.ú.Nové Mesto p. č. 13608/3,27,94,95			Formát:	4 A4
Časť:			ROZVODY ELEKTRO			Dátum:	03/2022
Názov výkresu:			SITUAČNÁ SCHÉMA			Stupeň:	RD
						Číslo výkresu:	Číslo paré:
						03	

Sieť: 1 / N / PE, AC, 50Hz, 230V, TN-S
bod rozdelenia PEN na N a PE v rozvodnici napojenia

OCHRANNÉ OPATRENIA:
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019
požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl. 411.2
príloha A: A1 - základná izolácia živých častí
A2 - zábrany alebo kryty

požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné spájanie - čl. 411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2
- doplnková ochrana - čl. 411.3.3

požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom):
systém TN - čl. 411.4

OCHRANNÉ OPATRENIA:
- DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019
požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2

UZEMNENIE PODĽA STN 33 2000-5-54

PROSTREDIE: PODĽA STN 33 2000-5-51

VONKAJŠIE VPLYVY: AB8, AC1, AD4-déžd', AE4, AF2, AG1, AH1, AK2, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ2, AS3, AT1, AU1, BA1, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1