


RH - Rozvádzač cca 140 modulov

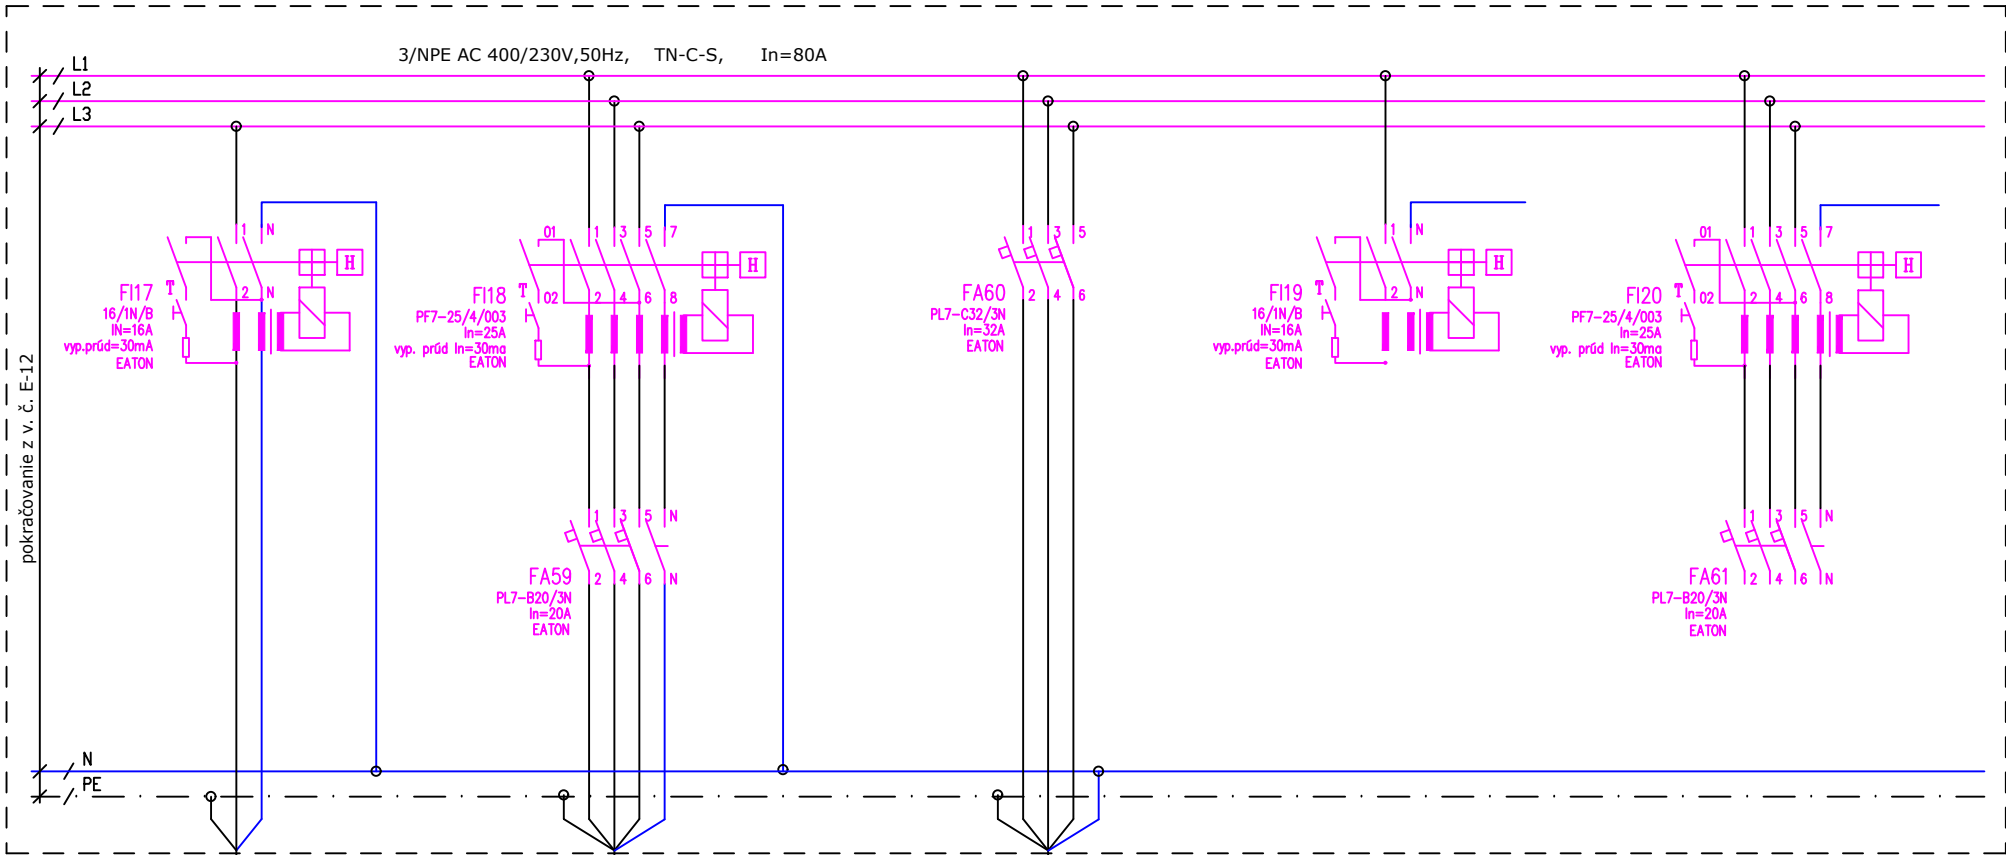

Bojler 2 - m.č.: -1.01

Varná doska - m.č.: 1.03

Rozvádzač výťahu

Rezerva

Rezerva

Sústava: 3/NPE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S  
Ochranné opatrenie : Samočinné odpojenie od napájania

NÁZOV: **Denný stacionár v meste Tlmače**  
k.ú.: Tlmače, č.p.: 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR  
**ROZVÁDZAČ RH - PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝVODOV**

STUPEŇ  
DSP  
DÁTUM  
02/2019

Navrhol:  
Kreslil:  
Kontroloval:  
Schválil:

MENO

Juraj VARGA

PODPIS

ZMENA

Č.zákazky:

Výkres

Rozmer

Archívne číslo

Číslo

Načítané

-

-

A4

E-13

-