

POZNÁMKY:

- ZEMONTOVANÉ KOMPONENTY BLESKOZVODU NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ NA ZNOVU MONTÁŽ PO ZREALIZOVANÍ ZELENEJ STRECHY LEBO DOBOU ULOŽENIA A VPLYVOM POČASIA SÚ POŠKODENÉ.ZNEHOODNOTENÉ A NESPLŇAJÚ BY FUNKČNOSŤ OCHRANY OBLIEKTU PRED VONKAŠNÍM OÚČINKAMI BLESKU
- ZACHYTÝVACIA SÚSTAVA VODIČOM ALMGSi 8 mm NA PODPERÁCH PV21 OCELI/100mm NA ZELENEJ STRECHE,PV23 NA OPLECHOVANEJ ATIKE
- JEDNOTLIVÉ ZVODY BLESKOZVODU VODIČOM ALMGSi 8 mm REALIZOVAŤ NA POUKROHU NA DRŽIAKACH VEDENIA DO ZATEPLENIA PVI7cca 130mm
- ZVODY BLESKOZVODU ZERAZOVAŤ ZO STRECHY AŽ PO SKÚŠOBNÚ SVORKU OSADENÚ cca 0,30m OD UPRAVENÉHO TERENU.
- PREPOJENIE SKÚŠOBNA SVORKA- ZEMIAČE TYČE,ZEMIAČI PÁSKO VODIČOM FeZn 16/10mm S VRSTVOU PVC.
- ZVODY 6,12,4,5,6,7 SÚ NA POUKROHÝCH ZVODOCH, ZVODY 6,3,8 SÚ NOVÉ DOPLENIE.
- UZEMŇOVACIA SÚSTAVA JE NAVRHNUTÁ ULOŽENÍM ZEMIAČOCH TYČÍ cca 1m OD FASÁDY A UZEMŇOVACOU PÁSKOU VO VÝKROPE 1 m OD BUDOVY V HĺBKЕ 0,30m OD ÚT.
- PRED ZAHŤAENÍM ZEMNÝCH PRÁČ TREBA VYTÝČÍ EXISTUJÚCE PIS


LEGENDA STRECHA:

- (S1) EXTENZÍVNA ZELENA STRECHA S KRYTOM Z min.
- (K12) POISTNÝ PREPAD (ako napr. TOPWET TWPP 75 BIT) DN 70mm, DL. 700mm
- (Z1) oceľový rebřík 400x 4500mm kotvený na fasádu, povrch. úprava pozink
- (K1) OPLECHOVANIE ATIKY ŠÍR. 460mm Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm

LEGENDA BLZ:

- ZVODOVÝ VODIČ Ø 8 mm
- ZEMIAČI VODIČ FeZn 16/10mm (PVC)
- UZEMŇOVACIA PÁSKA FeZn 30x4
- SK SVORKA KRÍŽOVÁ
- SS SVORKA SPOJOVACIA
- SP1 SVORKA PRE PRIPOJENIE KOVÝCH ČASŤI
- SZ SVORKA SKÚŠOBNÁ
- SR03 SVORKA UZEMŇOVACIA SVORKA
- ZT ZEMIAČIA TYČ dl.1m
- PV 17 PODPERA VEDENIA DO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU
- PV21 PODPERY VEDENIA NA PLOCHE STRECHY OCELI/100mm
- PV23 PODPERY VEDENIA NA PLECHOVÉ STRECHY
- ① OZNAČOVACÍ ŠTÍTKO ZVODU

SCHEMA

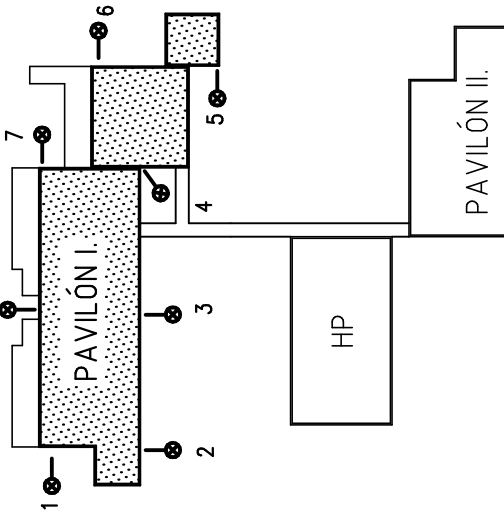

VYPRACOVAL: I.MIKUŠOVÁ	STAVBA: SVIDNÍK - MŠ ul. Ľ. Štúra	STAVOPROJEKT s.r.o.
PROJEKTANT: I.MIKUŠOVÁ	OBJEKT: Vybudovanie zelenej strechy	Jarková 31, 080 01 Prešov
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: I.MIKUŠOVÁ	OBJEKT: PAVILÓN I. - Zelená strecha	www.stavoprojekt.sk
ING. A. Komanický	ČASŤ: D-STAVEBNÁ	DÁTUM: 07/2020
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNÝ	DIEL: BLZ-BLESKOZVOD	FORMÁT: BxA4
	OBSAH: STRECHA - BLESKOZVOD - MONTÁŽ	STUPEŇ: DSP
		ZAK.Č.: 20082
		KÓTY V: MM
		PRÍL.Č.: 3
		MIERKA: 1:100