

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	VYKUROVANIE		OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	VYKUROVANIE		PRIKON	TELESO	VENTIL DN 15 NAST/TLAK
			PRIKON	TELESO				PRIKON	TELESO			
2.01	SCHODISKO	14,76			2.26	CHODBA	1,21					VENTIL DN 15 NAST/TLAK
2.02	CHODBA	19,28			2.27	SKLAD	6,78					
2.03	KANCELÁRIA	8,12	572 W	1x 22 1400/600	2.28	KOTOLŇA	11,76					
2.04	KANCELÁRIA	10,74	666 W	1x 22 1000/600	2.29	CHODBA	23,53					
2.05	SKLAD	4,01	597 W	1x R 1000/600	2.30	SPOLOČENSKÁ MIESTN.	25,77	1796 W	1x 22/800/600			8,5/9,8
2.06	SKLAD	3,23			2.31	KUCHYŇA	17,88	1291 W	1x 22/800/600			6,0/7,9
2.07	ARCHIV	20,01	991 W	1x 22/1000/600	2.32	KOTOLŇA	8,41					
2.08	CHODBA	4,91			2.33	WC	1,81					
2.09	CHODBA	2,31			2.34	CHODBA	9,84					
2.10	CHODBA	16,34	536 W	1x 22/1000/600	2.35	CHODBA	3,60					
2.11	CHODBA	3,55			2.36	IZBA	15,12	585 W	1x 22/600/600			3,0/5,2
2.12	WC	1,26			2.37	KÚPEĽŇA	4,86	336 W	1x R 600/1000			1,5/4,3
2.13	SKLAD	2,38	251 W	1x R 1000/600	2.38	KÚPEĽŇA	8,24	570 W	1x R 600/1000			2,5/5,2
2.14	KANCELÁRIA	12,74	781 W	1x 22/600/600	2.39	IZBA	12,89	521 W	1x 22/600/600			2,5/5,0
2.15	KANCELÁRIA	12,63	777 W	1x 22/600/600	2.40	CHODBA	3,19					
2.16	SKLAD	2,60	251 W	1x R 1000/600	2.41	CHODBA	3,32					
2.17	WC	1,26			2.42	KÚPEĽŇA	4,68	324 W	1x R 600/1000			1,5/4,2
2.18	CHODBA	3,14			2.43	IZBA	25,11	1112 W	1x 22/600/600 1x 22/800/600			2,5/5,1
2.19	CHODBA	2,97			2.44	IZBA	18,85	770 W	1x 22/800/600			3,5/5,9
2.20	ARCHIV	19,18	910 W	1x 22/700/600	2.45	KÚPEĽŇA	6,46	762 W	1x R 600/1400			3,5/5,9
2.21	WC	2,15			2.46	CHODBA	4,06					
2.22	SPRCHA	5,51	694 W	1x22/400/600	2.47	KÚPEĽŇA	6,46	762 W	1x R 600/1000			3,5/5,9
2.23	ARCHIV	8,63	904 W	1x 22/700/600	2.48	CHODBA	6,06					
2.24	SPRCHA	1,68			2.49	IZBA	11,25	936 W	1x 22/400/600			4,5/6,5
2.25	WC	1,55										

LEGENDA MIESTNOSTÍ

LEGENDA ZNAČIEK UVK

1600/600

600/600

POVODNE VYKUROVACIE TELESO


POVODNE REBRIKOVE VYKUROVACIE TELESO


VYKUROVACIE TELESO 22 – VSETKY VYKUROVACIE TELESÁ SU 2 DOSKY, 2 KONVEKTORY  
DĽŽKA 1600, VÝSKA 600

VYKUROVACIE TELESO REBRÍK, SÍRKA JEDNOTNÁ 600mm, VÝSKA 1400 mm  
– VSETKY REBRÍKY MAJU JEDNOTNÚ SÍRKU 600mm

PRIETOK 75 kg/h  
NASTAVENIE 7,5  
MIN. TLAK 8,8 kPa

POZADOVANY PRIETOK  
NASTAVENIE VENTILU  
MIN. POZADOVANY TLAK

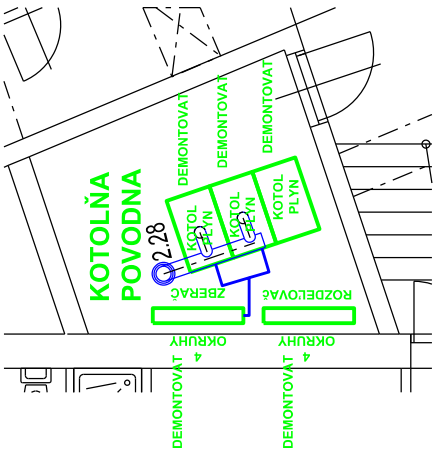

ZODP. PROJEKTANT: Ing. D. KOŠIČANOVÁ, PhD.	KONTROLOVAL: Ing. D. KOŠIČANOVÁ, PhD.	KRESLIL: Ing. D. KOŠIČANOVÁ, PH.D.		
GEN. PROJEKTANT:	JMI s.r.o.			MIESTO STAVBY: kati.ú. Gemerská Poloma okr.ROŽŇAVA
INVESTOR:	Obec Gemerská Poloma			
NÁZOV STAVBY: OBEČNÝ ÚRAD V OBCI GEMERSKÁ POLOMA				FORMÁT: 3x44
OBJEKT: SO 01- OBEČNÝ ÚRAD - VYKUROVANIE				DÁTUM: SEPTEMBER 2021
				STUPEŇ PD: DSP
				MIERKA: 1:100
NÁZOV VÝKRESU: PÓDORYS 2.NP- NAVRHOVANÝ STAV				OZNAČENIE VÝKRESU: 02