

DOPORUČENÁ SCHEMA ZAPOJENIA



- LEGENDA**
- POTRUBIE PRÍRODNÉ, MATERIÁL MEĎ, SOLAR
  - POTRUBIE VRÁTNE, MATERIÁL MEĎ, SOLAR
  - POTRUBIE PRÍRODNÉ, MATERIÁL UHLIKOVÁ OCEĽ
  - POTRUBIE VRÁTNE, MATERIÁL UHLIKOVÁ OCEĽ

- 1 KOTOL 30 KW KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ
- 2 KOLEKTOR
- 3 RAZ HLAVNÝ ROZDELOVÁČ A ZBERAČ 5 OKRUHOVÝ
- 4 ČERPADLOVÁ SKUPINA MIX DN 25
- 5 RAZ HLAVNÝ ROZDELOVÁČ A ZBERAČ 5 OKRUHOVÝ
- 6 HODI HYDRAULICKÝ VYROVŇAVÁČ DYNAMICKÝCH TLAKOV (ANULOID) 3M3/HOD
- 7 EXPANZNÁ NADoba OBJEM 80 LITROV

- PNES** PRÍPOJNÁ ELEKTRICKÁ SIŤ  
**KZKX** KONDENZÁT ZASŤIŠŤ DO KANALIZÁCIE

- LEGENDA**
- R Zmena dimenzie potrubia
  - FA Sčítač vnútornej teploty
  - FI Sčítač vnútornej teploty referenčnej miestnosti
  - FK Sčítač teploty na Anulotide
  - FV1,2 Sčítač teploty
  - GV Guľový ventil
  - AOV15 Automatický odzdušňovací ventil DN15
  - VK10 Vypúšťací kohút DN10

- LEGENDA**
- IZ TEPELNÁIZOLÁCIA
  - F FILTER 6 MPa 120 C
  - SV ZPÄTNÝ VENTIL DO VOD. ALEBO ZVYŠLÉHO POTRUBIA ZÁVITOVÝ
  - TLAKOMER 0-120 C
  - CT Číslo teploty

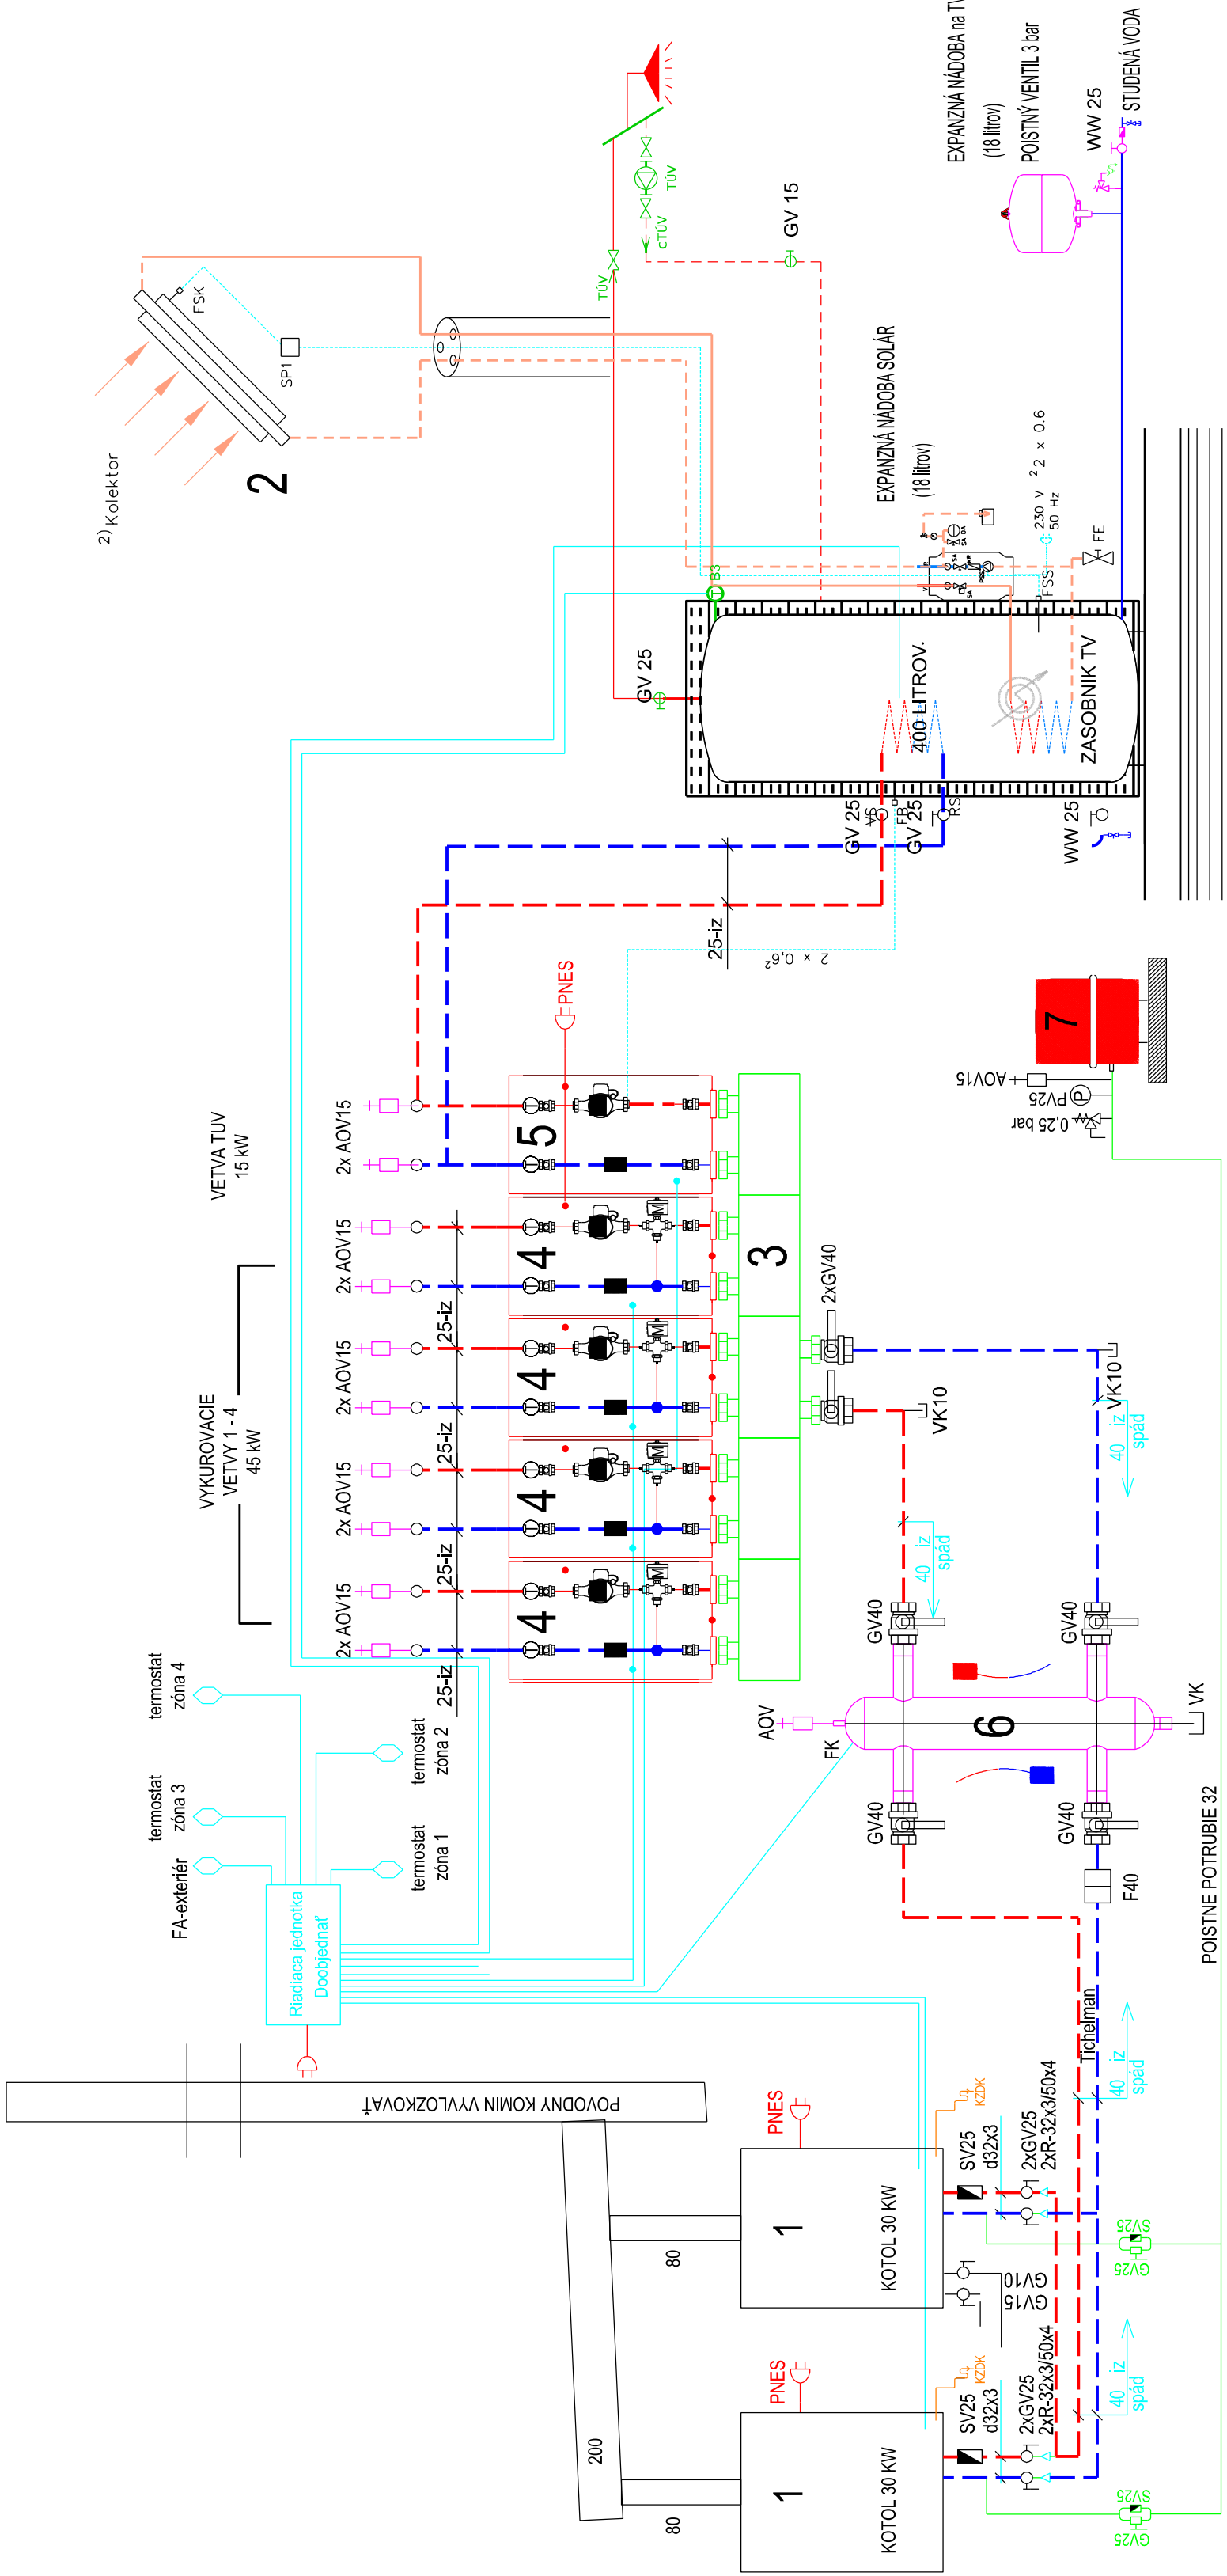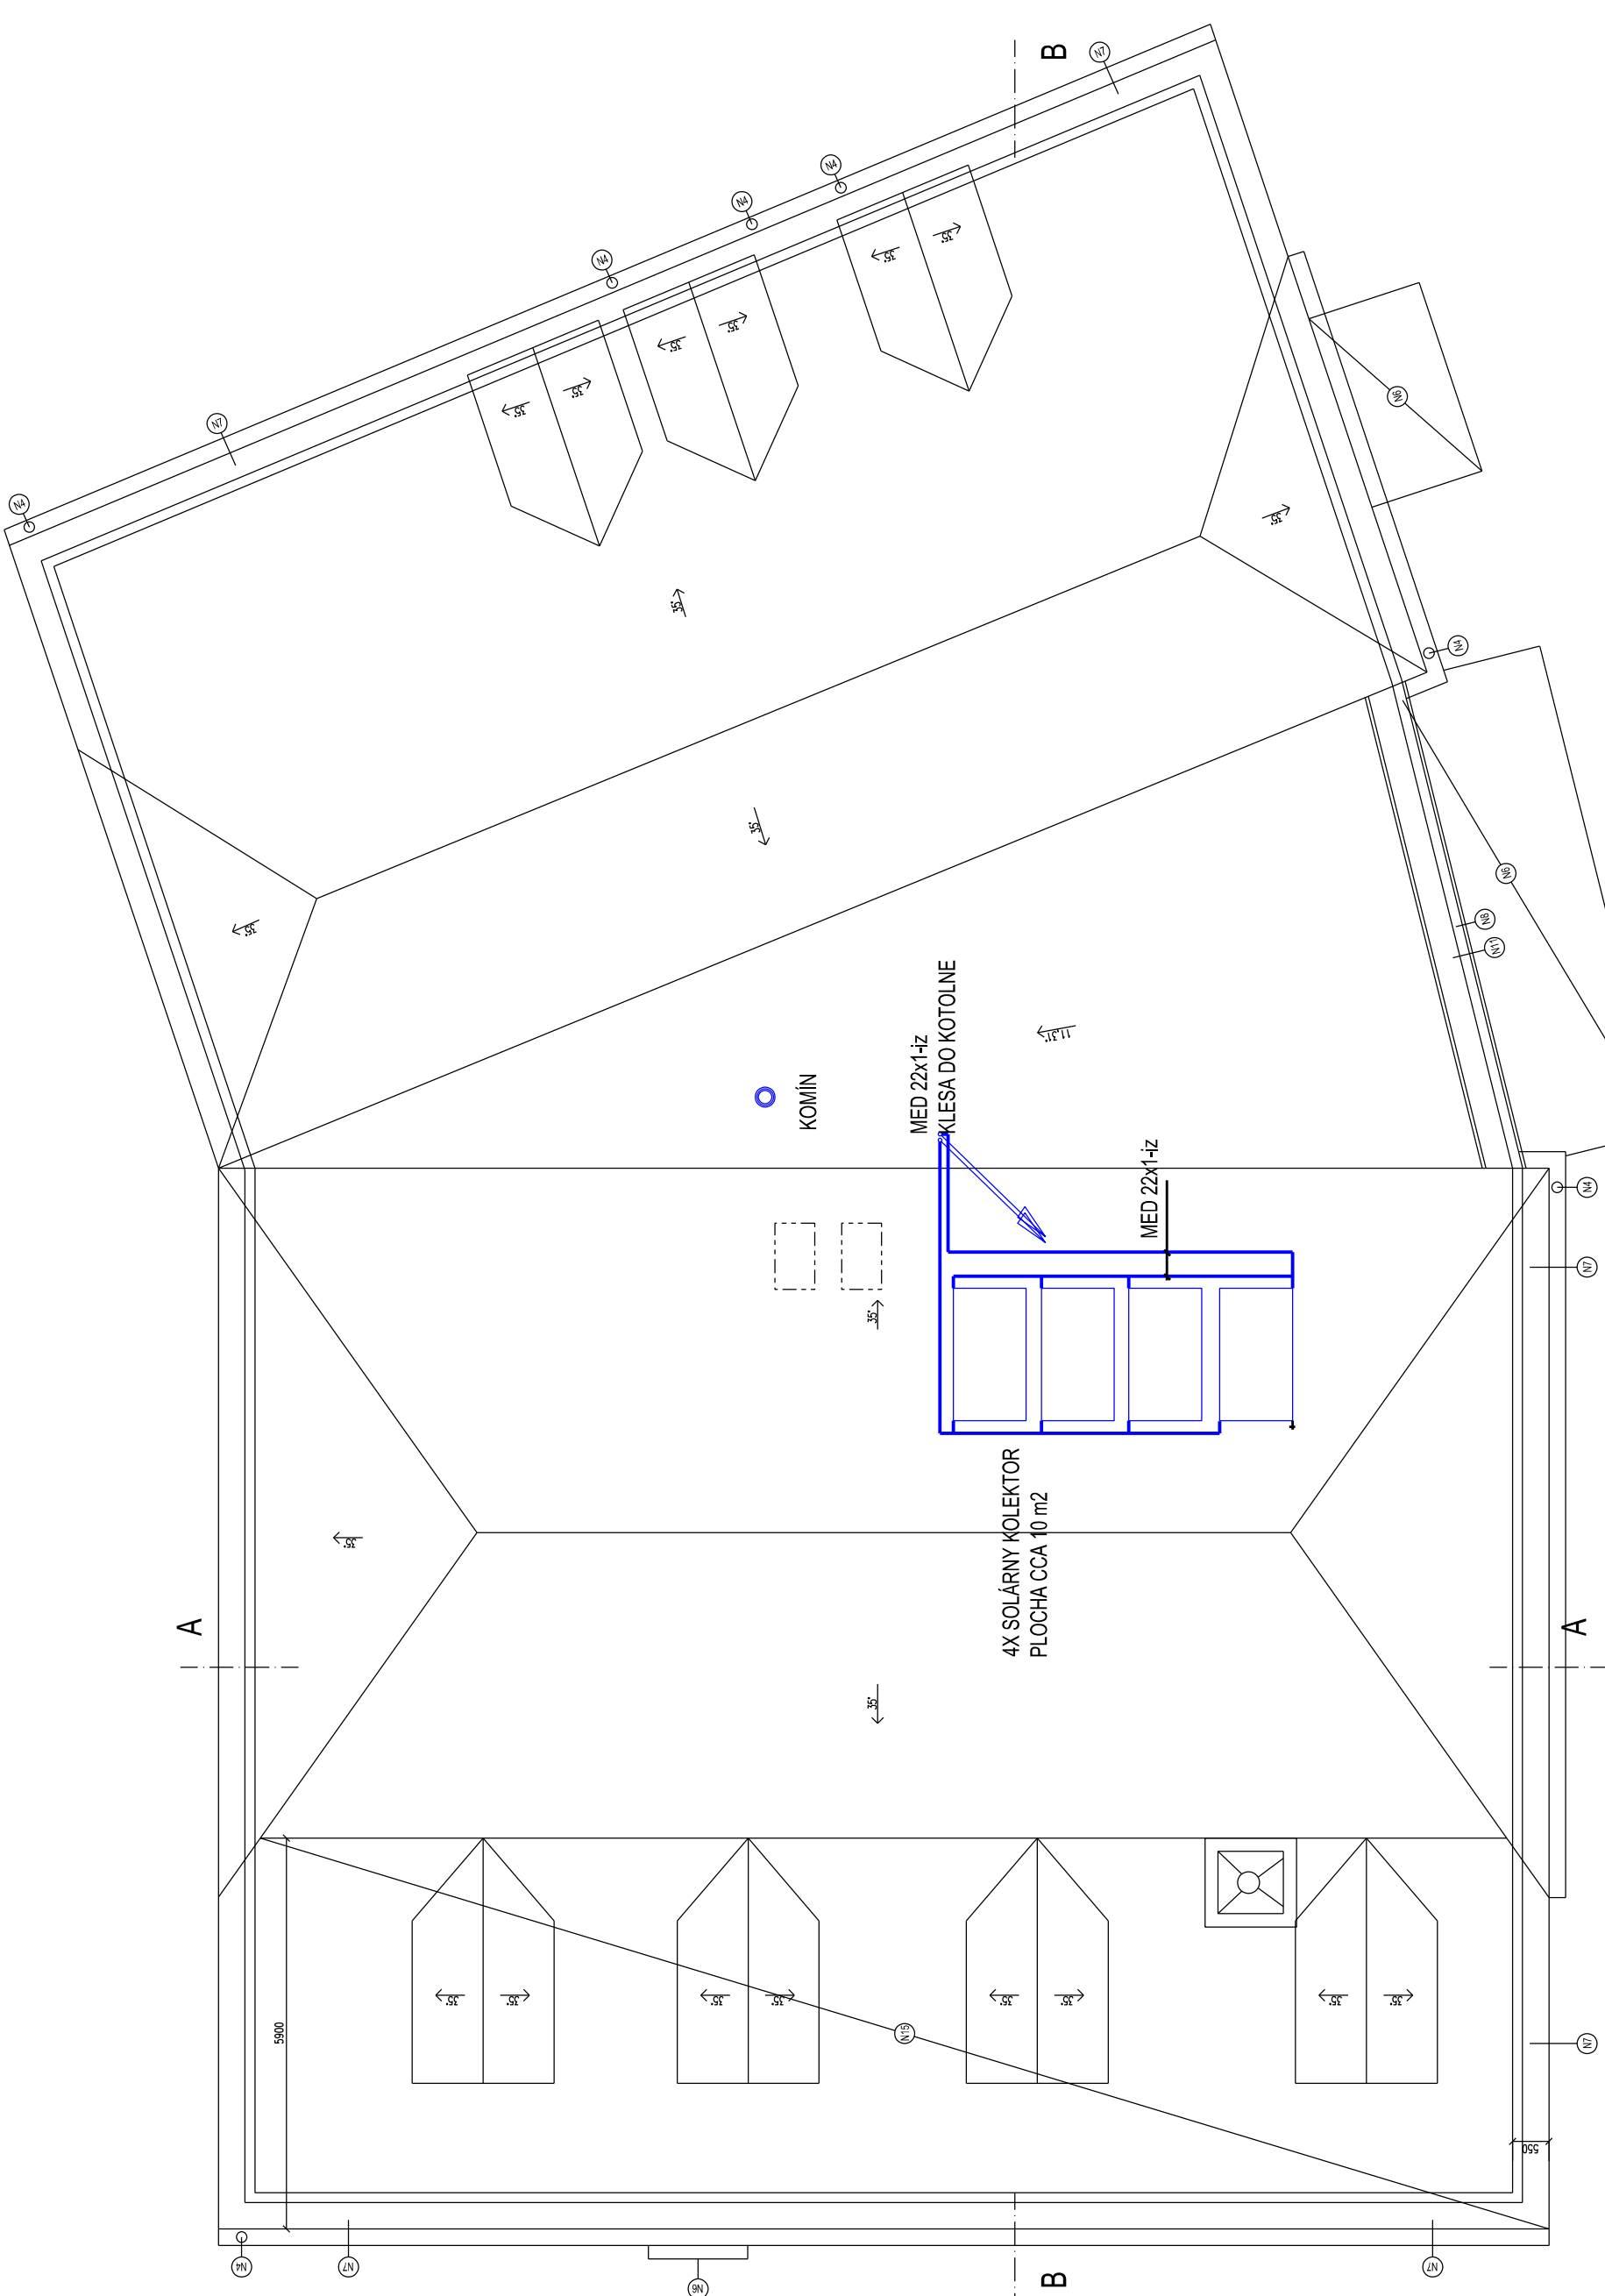

ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	
Ing. D. KOŠIČANOVÁ, PHD.	Ing. D. KOŠIČANOVÁ, PHD.	Ing. D. KOŠIČANOVÁ, PHD.	
GEN. PROJEKTANT:	JM1 s.r.o.	Miesto stavby:	
INVESTOR:	Obec Gemerská Poloma	Obec Gemerská Poloma	
NÁZOV STAVBY:	OBEČNÝ ÚRAD V OBCI GEMERSKÁ POLOMA		
OBJEKT:	SO 01- OBEČNÝ ÚRAD - VYKUROVANIE		
NÁZOV VÝKRESU:	PÓDORYS STRECHA + SCHEMA		
FORMÁT:	5x44	FORMÁT:	5x44
DATUM:	SEPTEMBER 2021	DATUM:	SEPTEMBER 2021
STUPEŇ PD:	DSP	STUPEŇ PD:	DSP
MIERKA:	1:100	MIERKA:	1:100
OZNACENIE VÝKRESU:	03	OZNACENIE VÝKRESU:	03