


L1,L2,L3 3/PEN, str. 50 Hz AC 230/400 V,

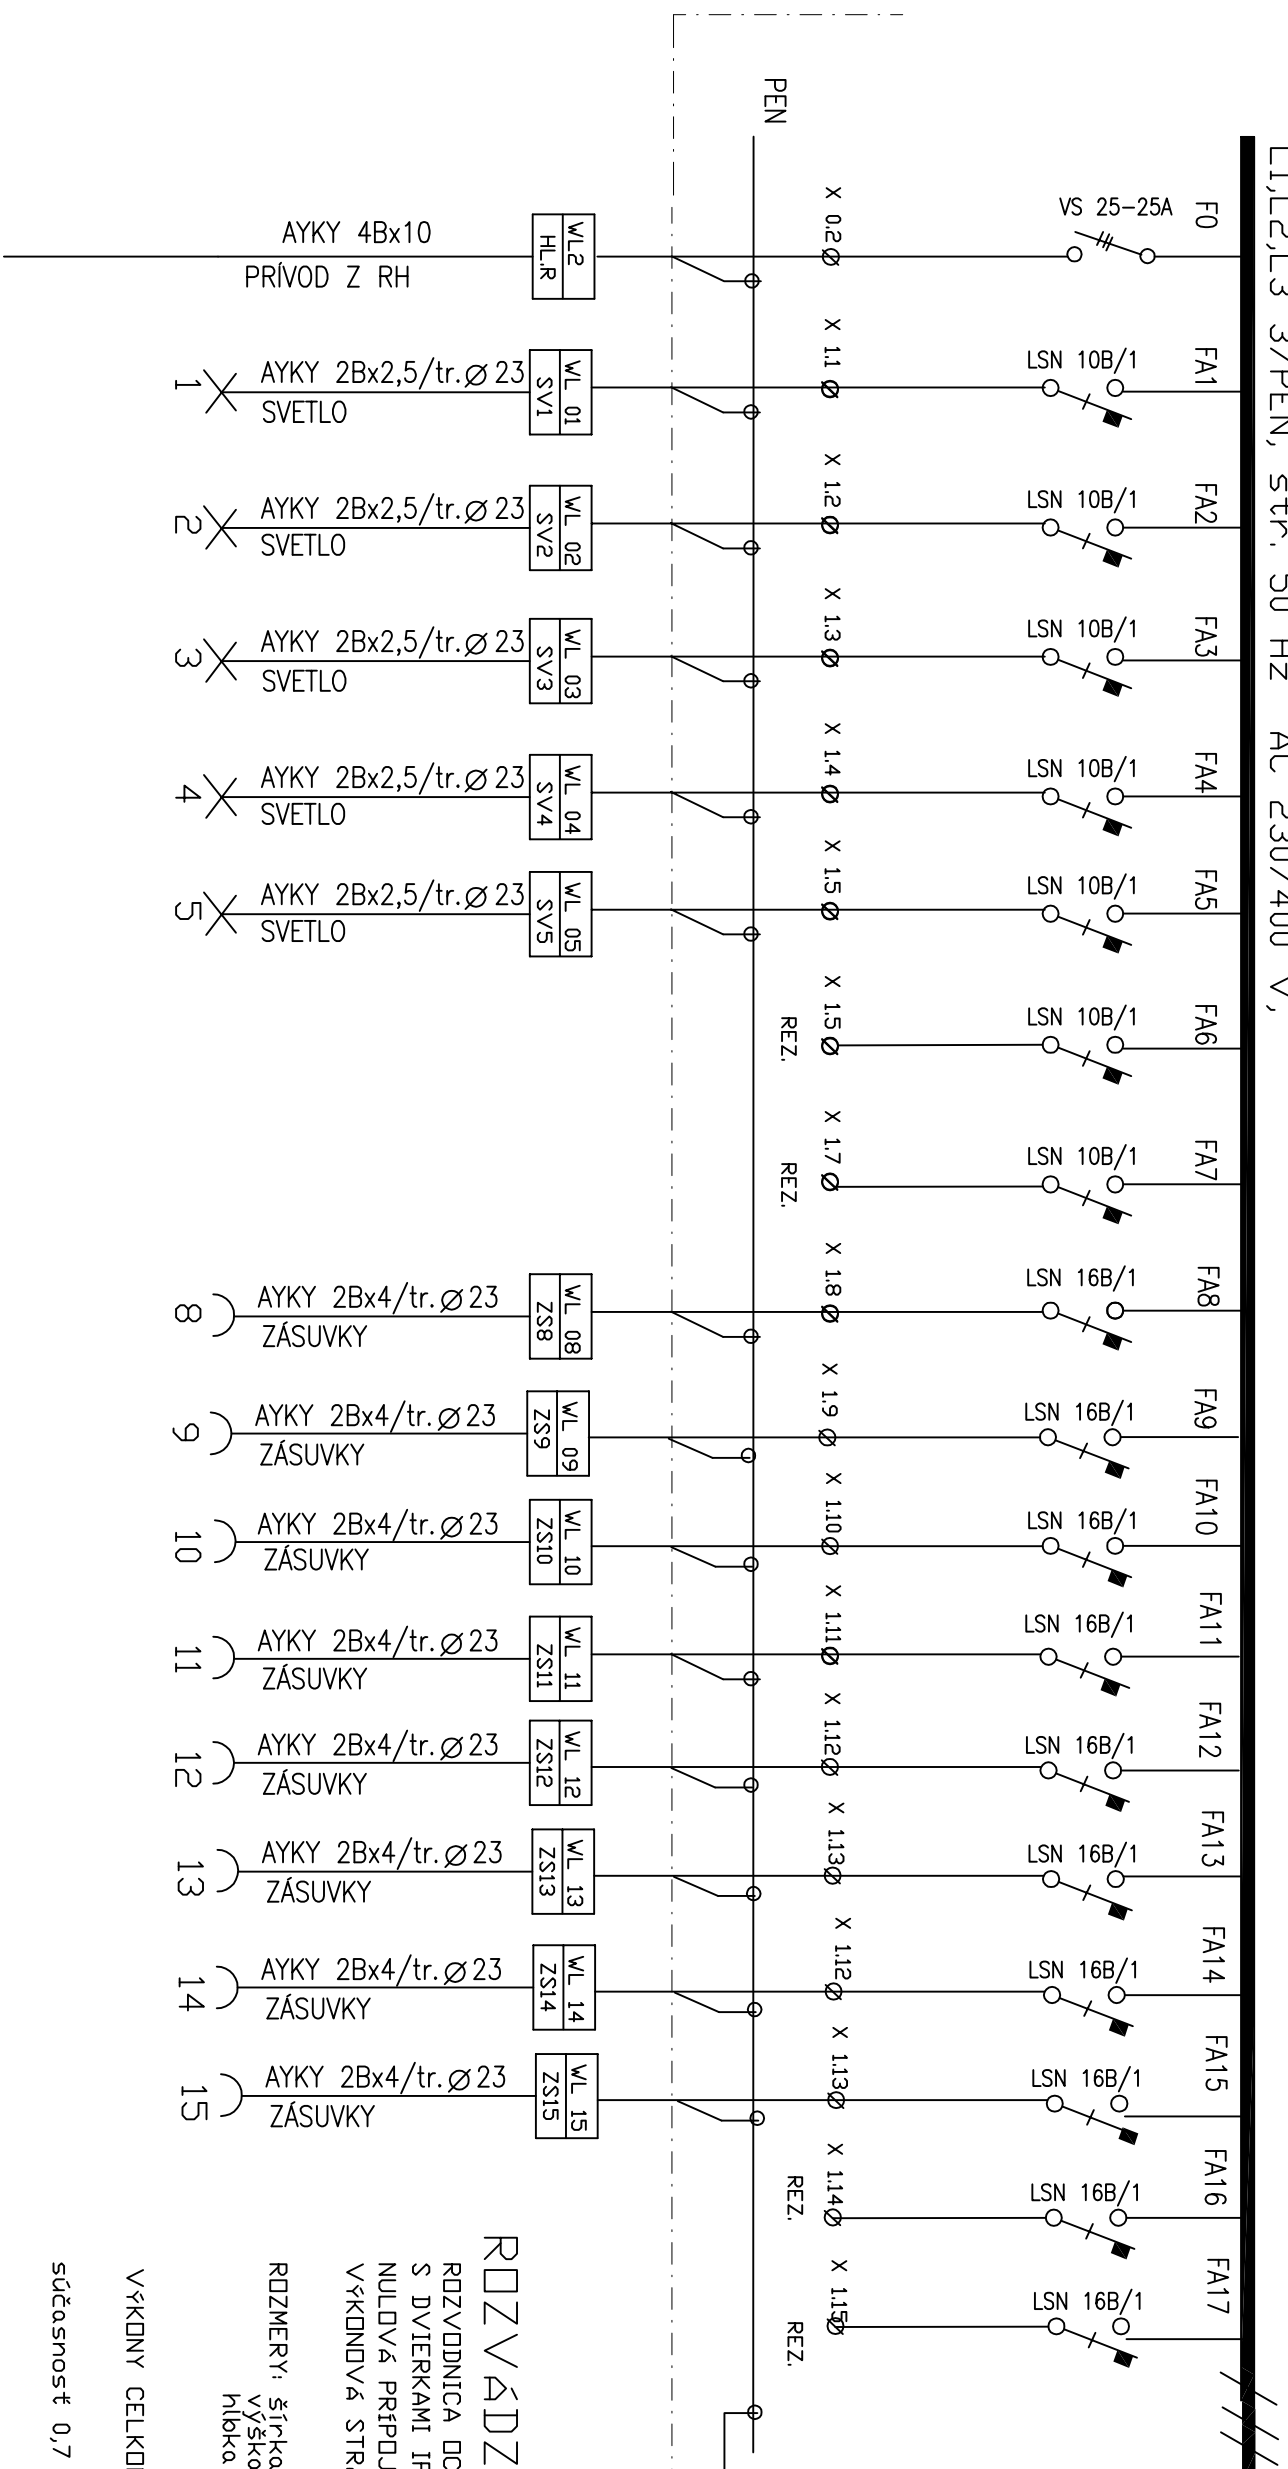

Rozvázka R2

ROZVEDNICA DCEL PLECHOVÁ - ZAPUSTENÁ

S DVIERKAMI IP 40

NULOVÁ PRÍPOJNICA AL 25/3mm

VÝKONOVÁ STRÁTA 21W

ROZMERY: šírka 600mm

výška 600mm
hlbka 200mm

h/bka 200mm

VÝKONY CELKEM: P_i=10,50kW

$P_P = 7,35 \text{ kW}$

súčasnost 0,7

EL. SIET : 3PEN, STR.50HZ, 230/400V

DCHRNA PRED URAZOM EL. PRUDDOM

PODLA STN 33 2000-4-41

V NURMALNEJ PREVADZKE ZÁKLADNÁ OCHRANA

- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

- KRYTMI

DCHRANA ZVÝŠENÁ

- OCHRANNÝM POSPAJANÍM V SDC.ZARIADENÍ

DCHRA NA PRI PORUCHE

- SAMOČINNÝM ODPD JENÍM NAPÁJANIA

Elektrotechnik špecialista-projektovanie a/zahraden Osvedčenie: E.I.C. Engineering Inspection company s.r.o. Číslo osvedčenia: S 2008/00172/15/IEC COO/IEZ			
PROJEKTANT AP		Ing. Cyril Kollar	
PROJEKTANT ELI		M.Pavlišinová	
OKRES/KRAJ: SVIDNÍK/PREŠOVSKÝ		OČÚ: GIRALTOVCE	
INVESTOR: MESTO GIRALTOVCE, IČO: 00321982			
DUKELSKÁ 77/75, 087 01 GIRALTOVCE			
STAVBA: OBNOVA BUDOVY MsÚ V GIRALTOVCIACH			
parc. č. KN 538/3 a 538/4 k.č. GIRALTOVCE			
OBSAH: ROZVÁDZAČ R2		MIERKA	ČÍSLO VÝKRR
		ARCH 11/16	ASR
		FORMÁT	1 x A4
		DAŤUM	1/2021
		ÚČEL	DRS