



Rozváděč: pole 2000x800x500 In = 250A
Stupeň krytí: IP30
Dveře: plechově plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Podstavec: ANO
Konstrukce: uchycení DIN lišty a montážních plechy
Vstup/výstup vedení: vrchem


ZMĚNA	c		PROVEDL		DATUM		PODPIS		
	b								
	a								
VYPRACOVAL		ODP. PROJEKTANT		INVESTOR		MILAN TRÁVNÍČEK Vaníčkova 22, Olomouc tel: 604 957 033			
Milan Trávníček		Milan Trávníček		Město Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk					
PROJEKT						DATUM		06/2022	
Domov pro seniory Šternberk						FORMÁT		A4	
ČÁST/PŘÍLOHA		OBJEKT				STUPEŇ		RDS	
D.1.4.5		Silnoproudá elektrotechnika				MĚŘITKO		-	
NÁZEV						Č. P.		Č. V.	
Schema rozvaděče RH								8	

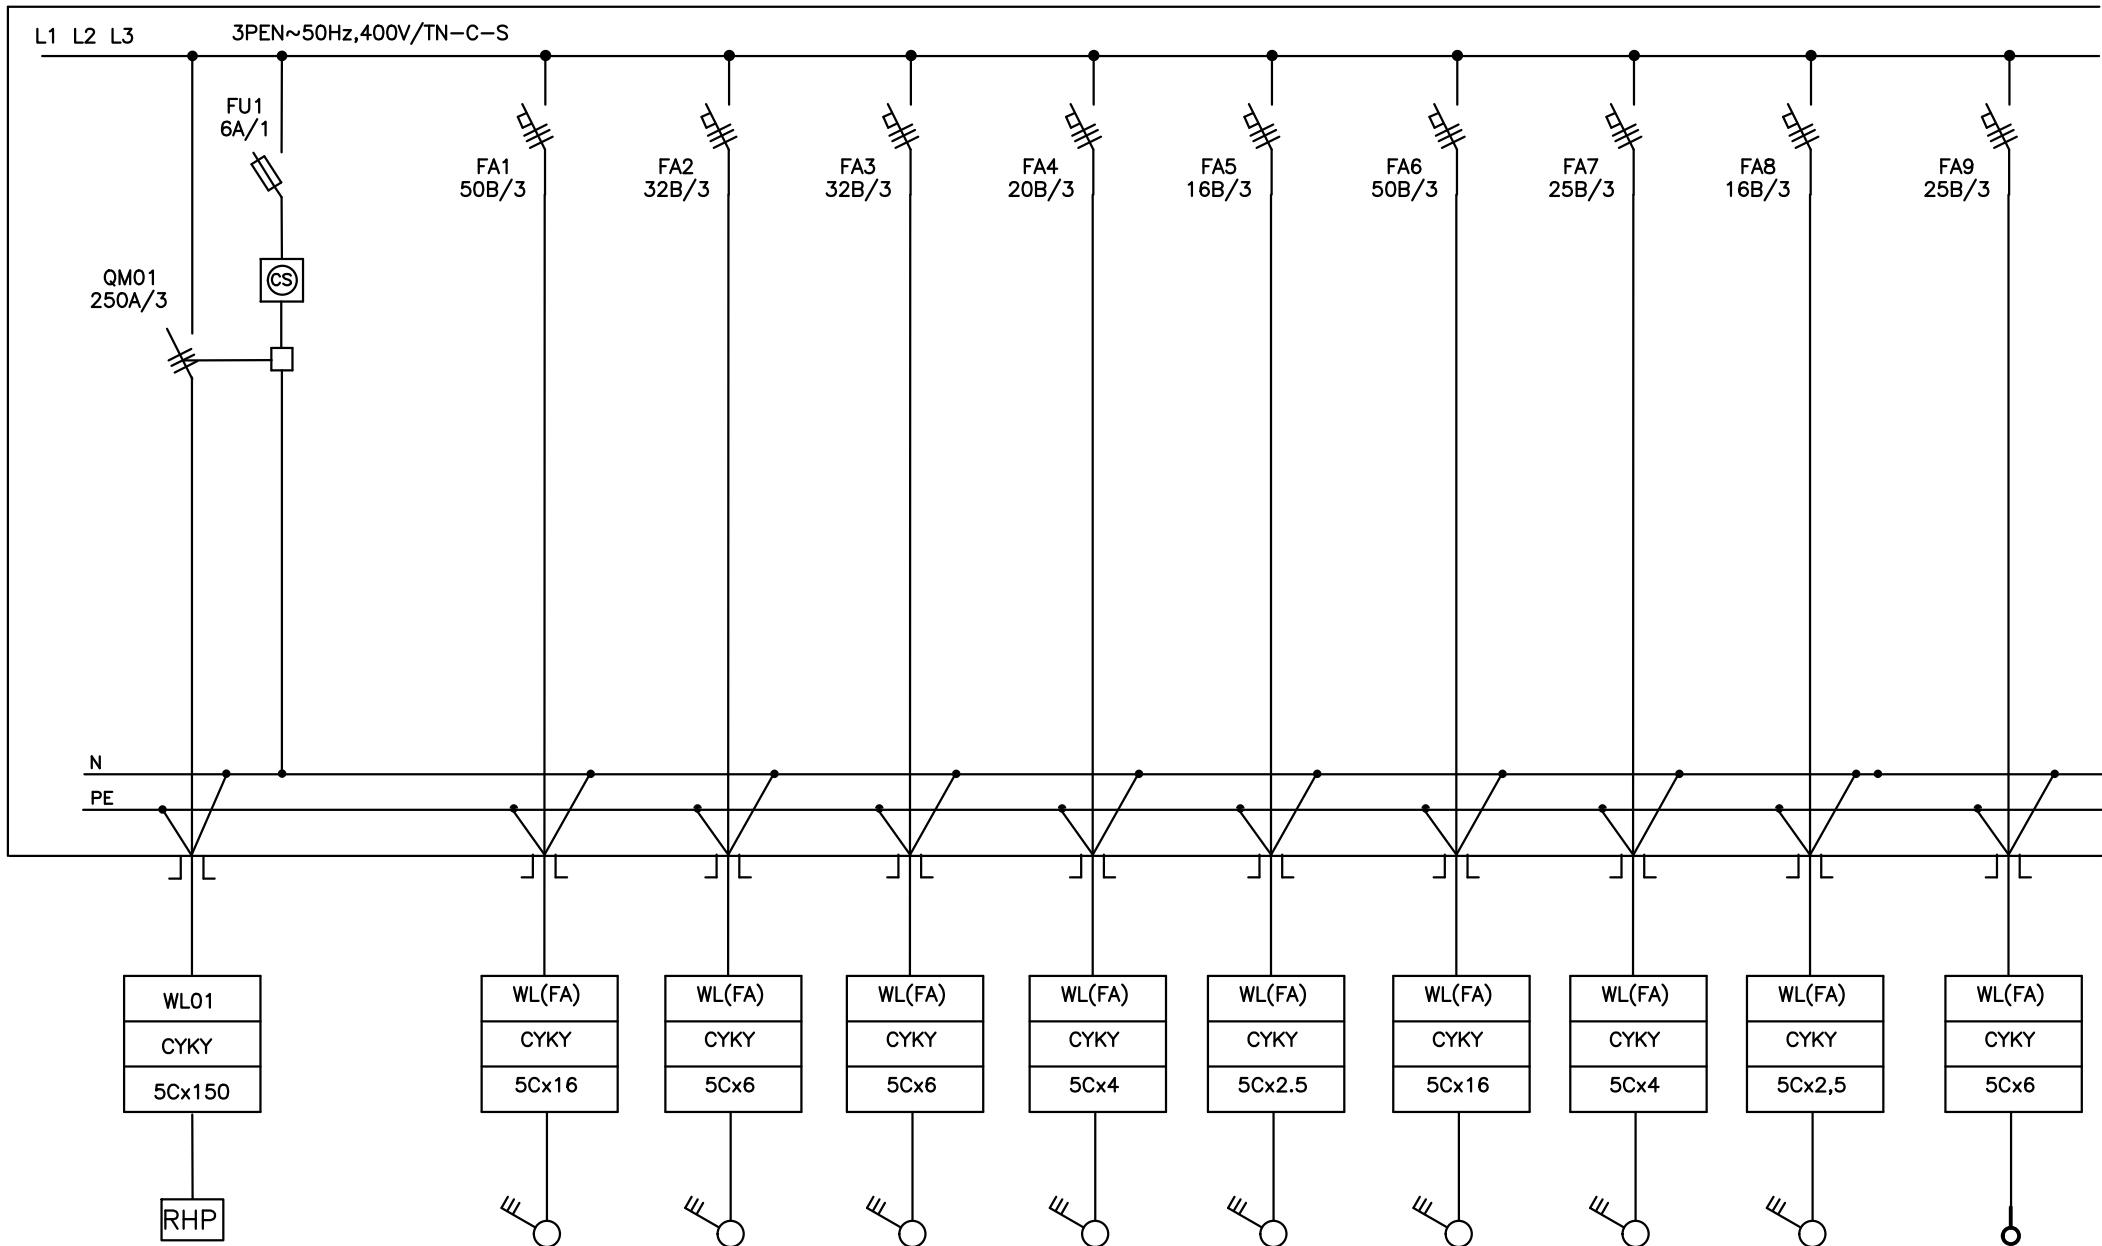


ZAŘÍZENÍ	RS1		MANDL	PR1	PR2	PR3	PR4	SUŠ1	SUŠ2	ŽEHL	Rzah
UMÍSTNĚNÍ	1NP		místn. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD
POZNÁMKA	napájení		mandl I33-200	pračka FXB180	pračka FXB180	pračka FX105	pračka FC70	sušička T24	sušička T11	žehlení FVC 902	vývod zahrada
ZMĚNY:	VÝKRES: ROZVADĚČ RH			ČÁST: PŘEHLEDOVÉ SCHEMA			ARCH. ČÍSLO:			LIST: 2/8	

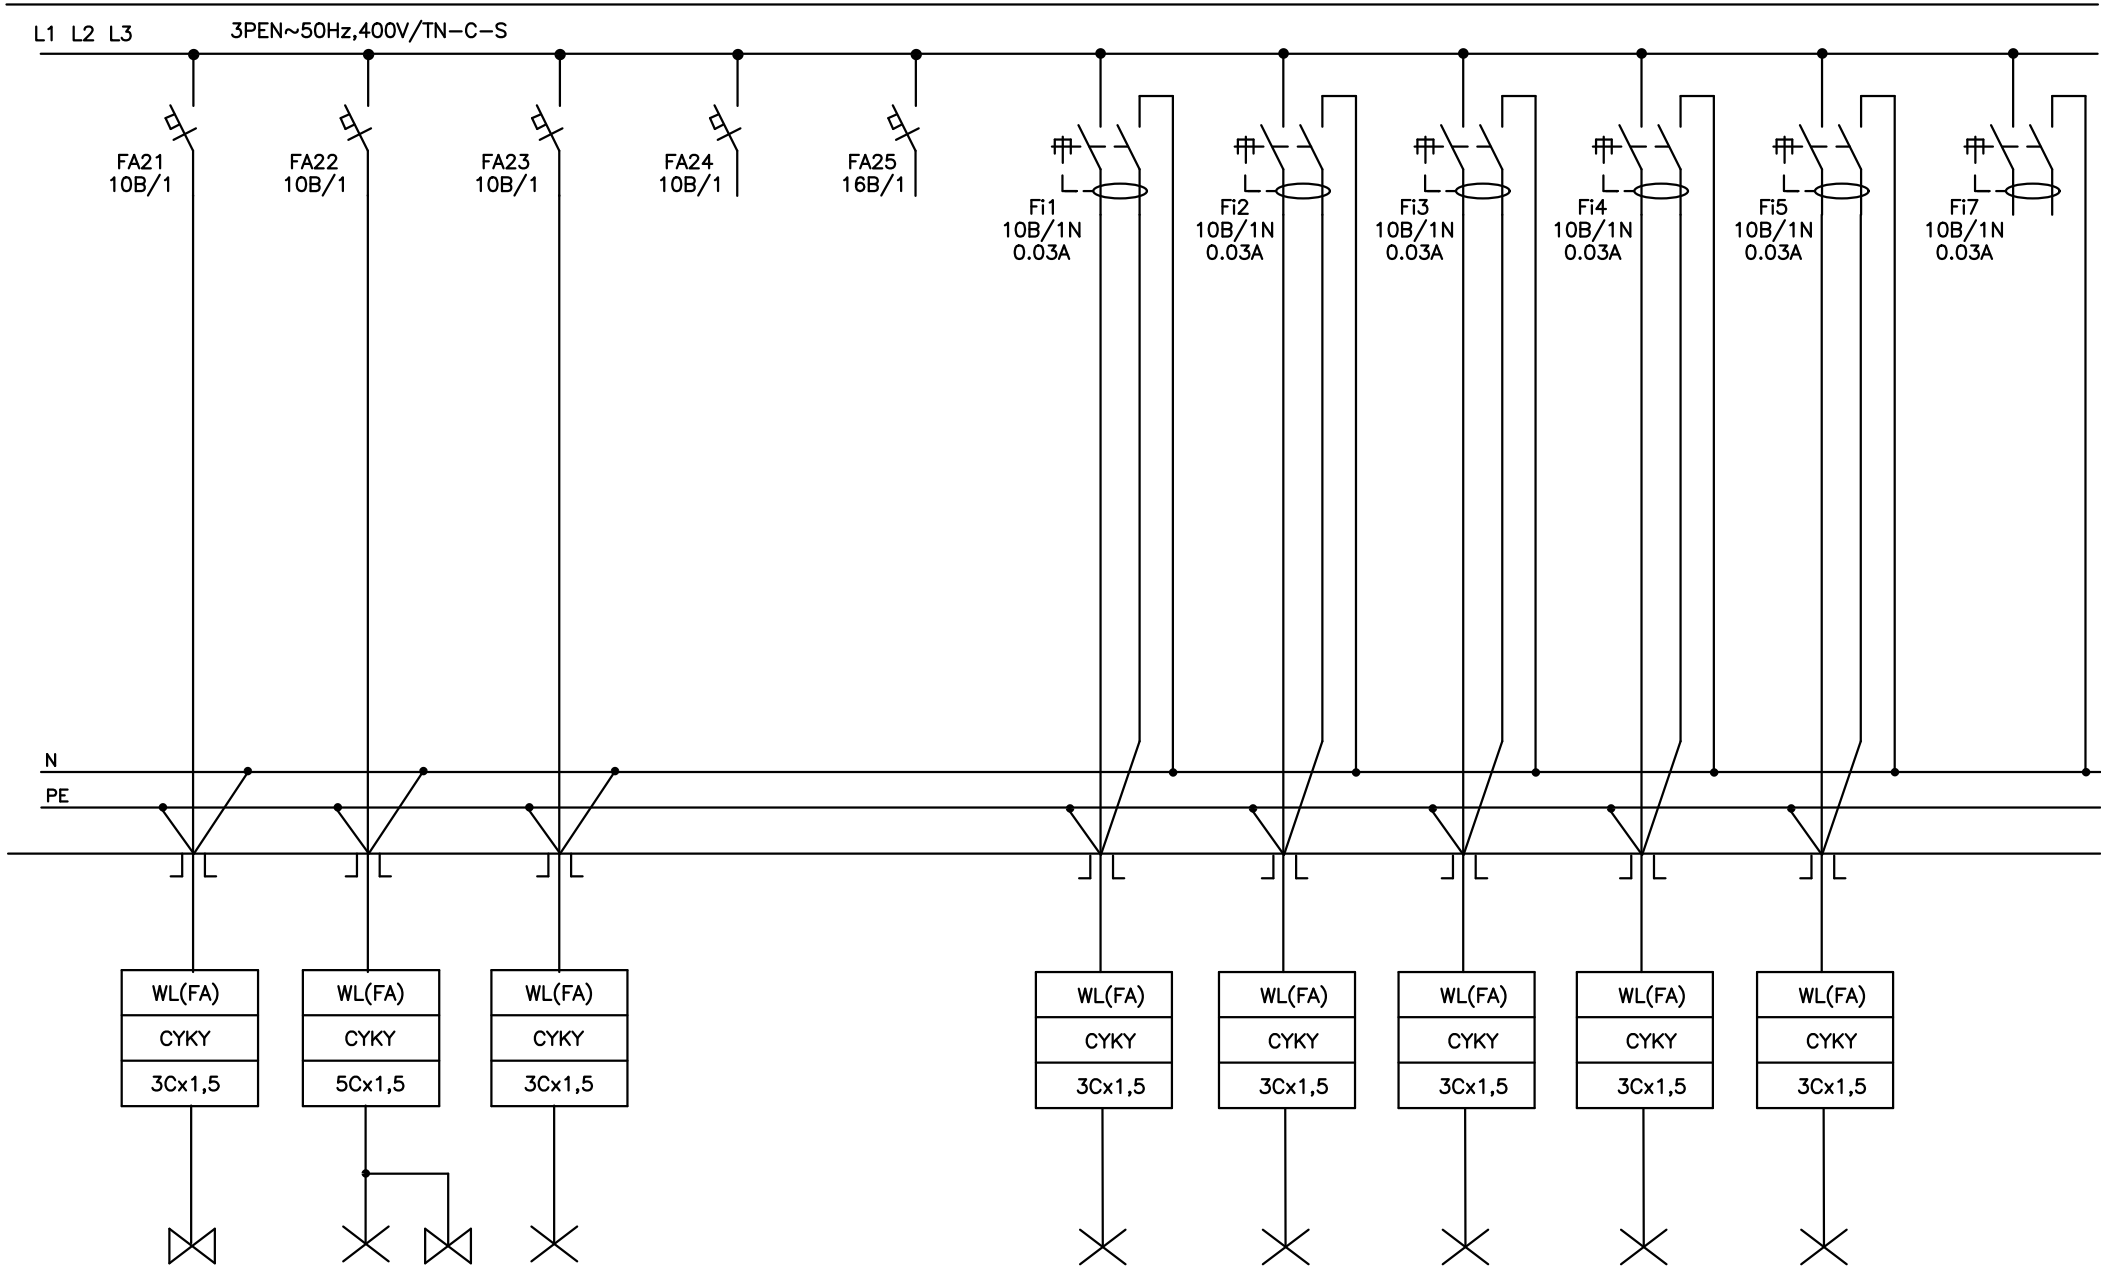


ZAŘÍZENÍ	NO	S1	S2			S3	S4	S5	S6	S7	
UMÍSTNĚNÍ	místn. dle PD	chodba	místn. dle PD			místn. dle PD	místn. dle PD	místn. dle PD	místn. dle PD	místn. dle PD	
POZNÁMKA	nouz. osv.	ovl. osvětlení	osvětlení	rezerva	rezerva	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	rezerva
ZMĚNY:	VÝKRES: ROZVADĚČ RH			ČÁST: PŘEHLEDOVÉ SCHEMA			ARCH. ČÍSLO:			LIST: 4/8	

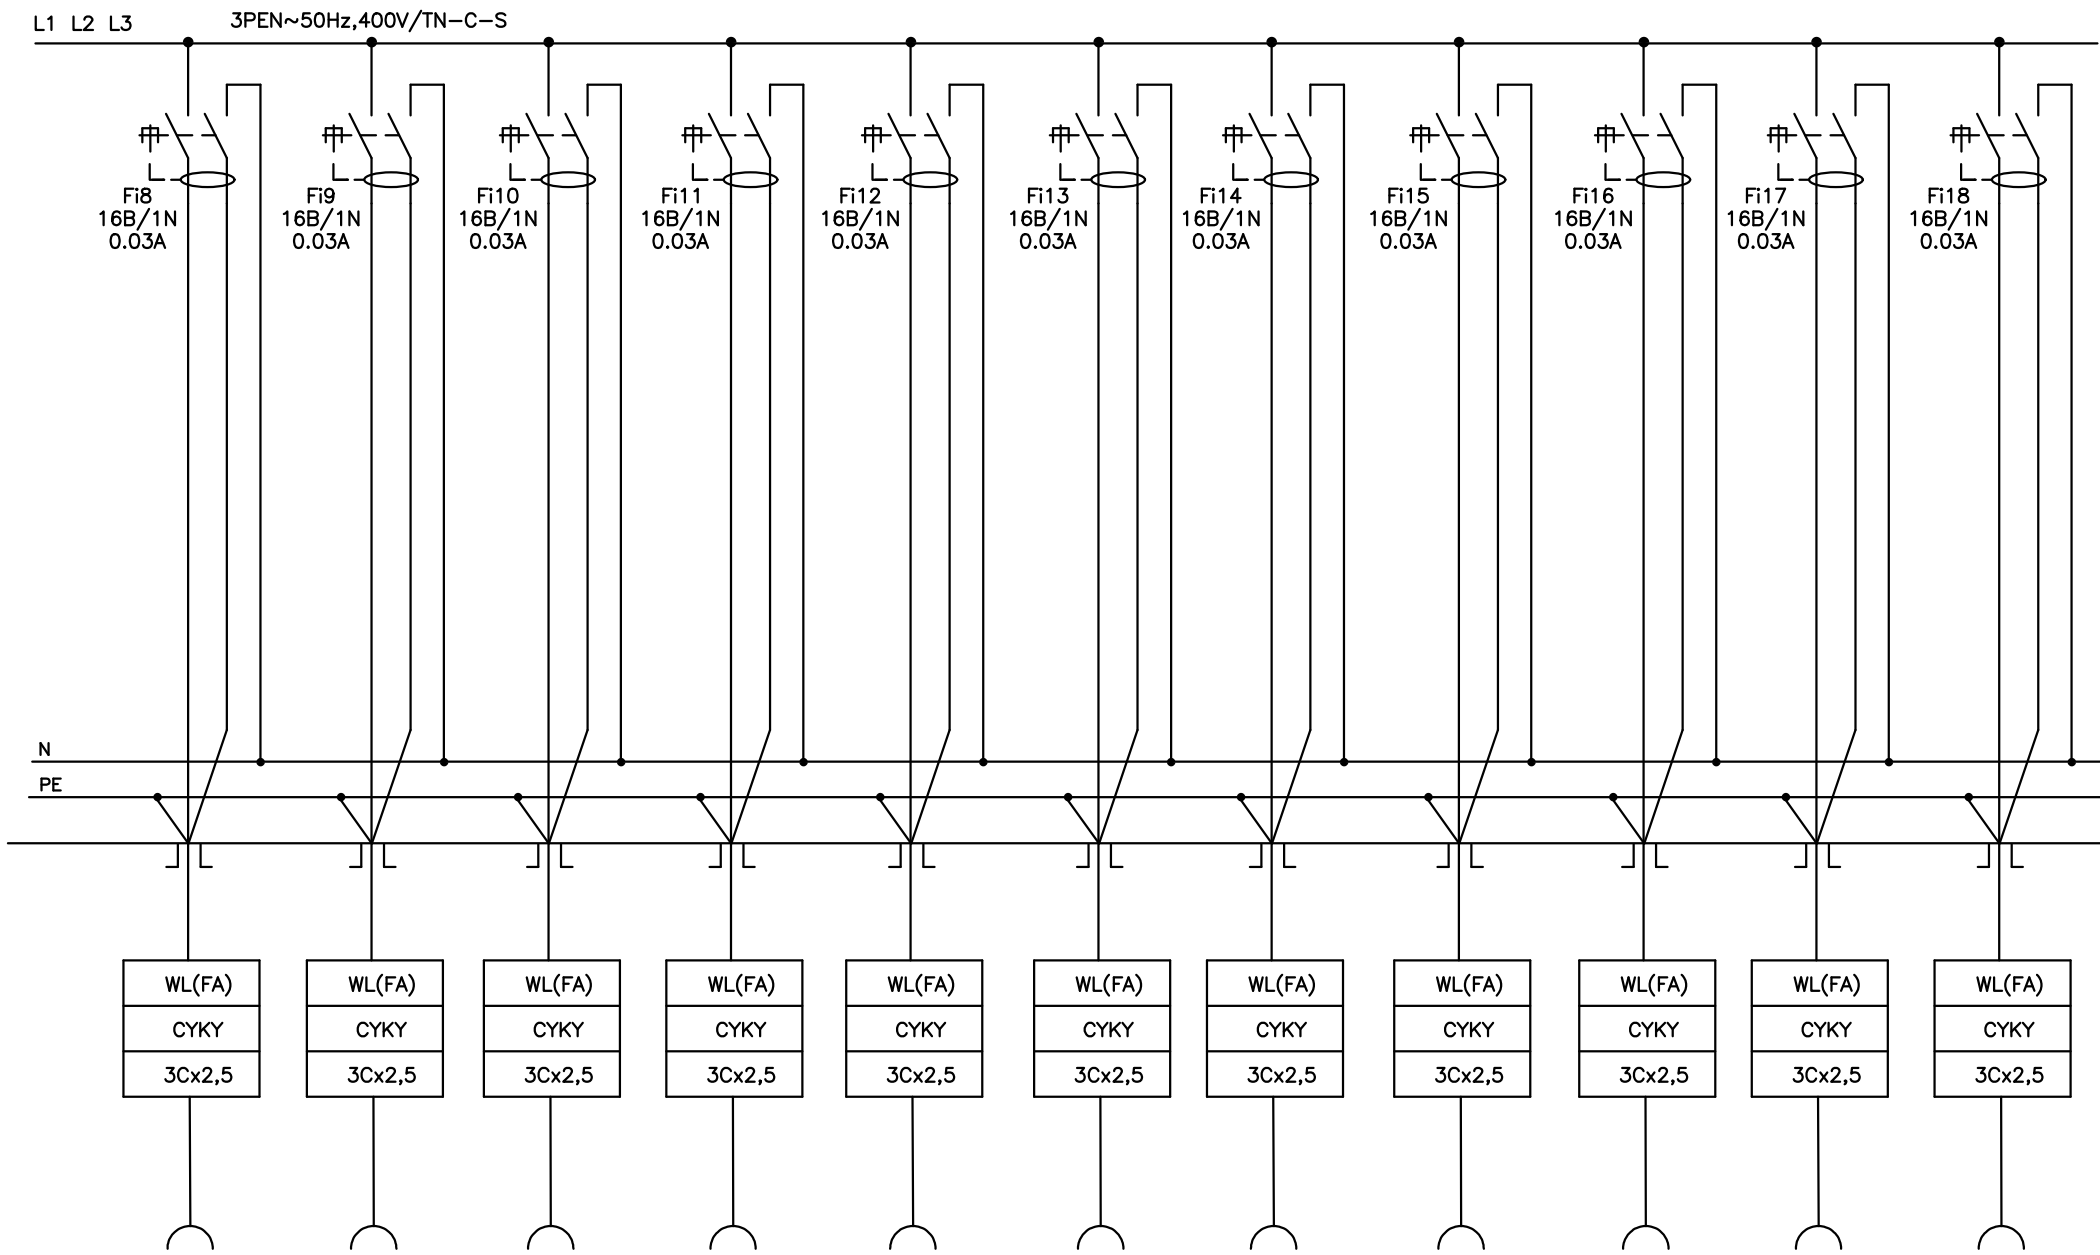


ZAŘÍZENÍ	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10	Z11	
UMÍSTNĚNÍ	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	
POZNÁMKA	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	
ZMĚNY:	VÝKRES: ROZVADEČ RH			ČÁST: PŘEHLEDOVÉ SCHEMA			ARCH. ČÍSLO:			LIST: 5/8		

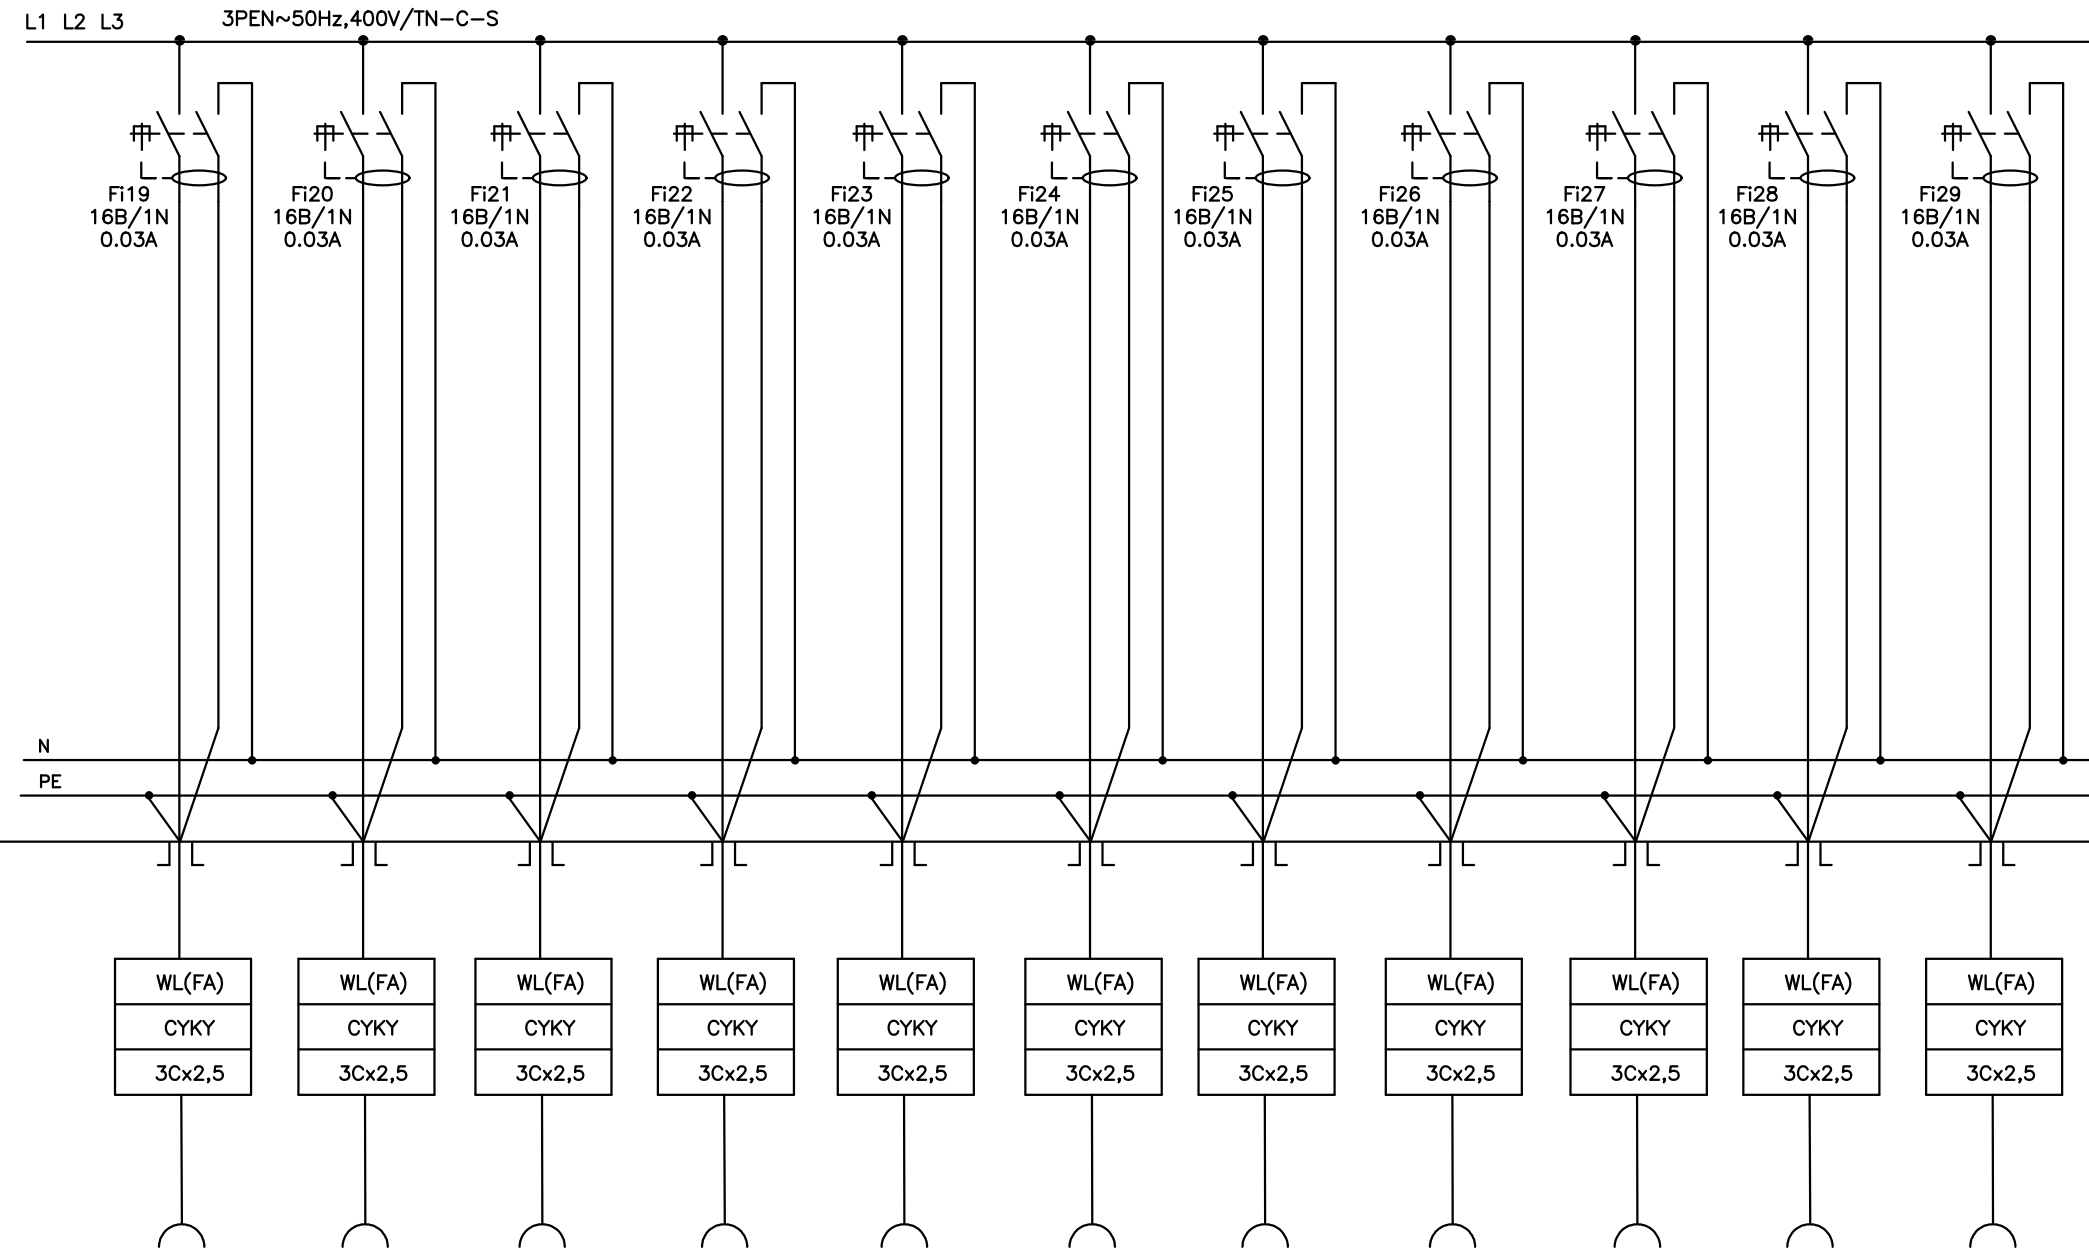

ZAŘÍZENÍ	Z12	Z13	Z14	Z15	Z16	Z17	Z18	Z19	Z20	Z21	Z22
UMÍSTNĚNÍ	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD
POZNÁMKA	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V	Z230V
ZMĚNY:	VÝKRES: ROZVADĚČ RH			ČÁST: PŘEHLEDOVÉ SCHEMA			ARCH. ČÍSLO:			LIST: 6/8	

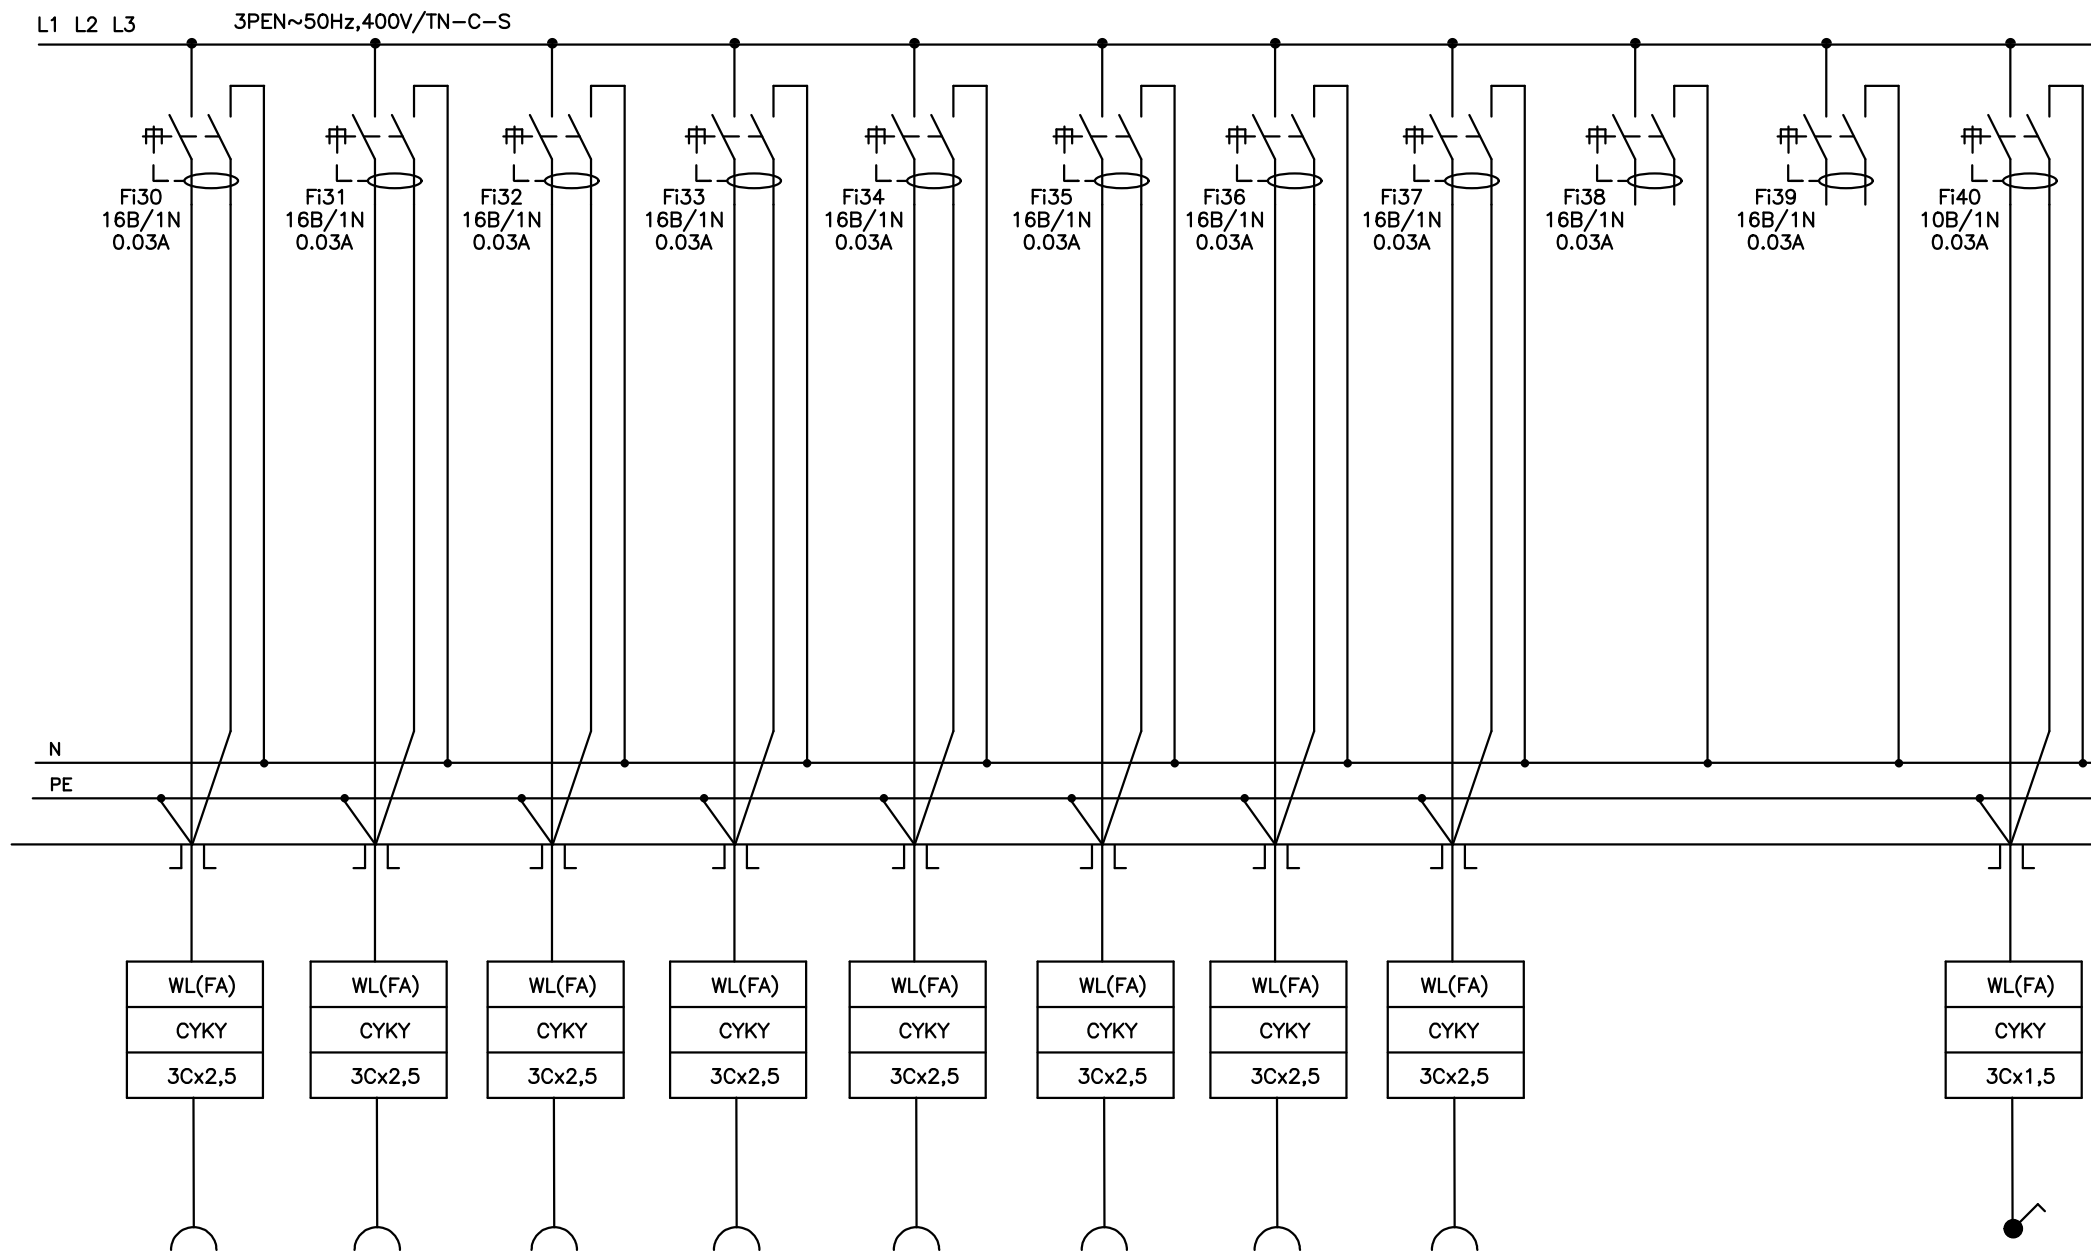

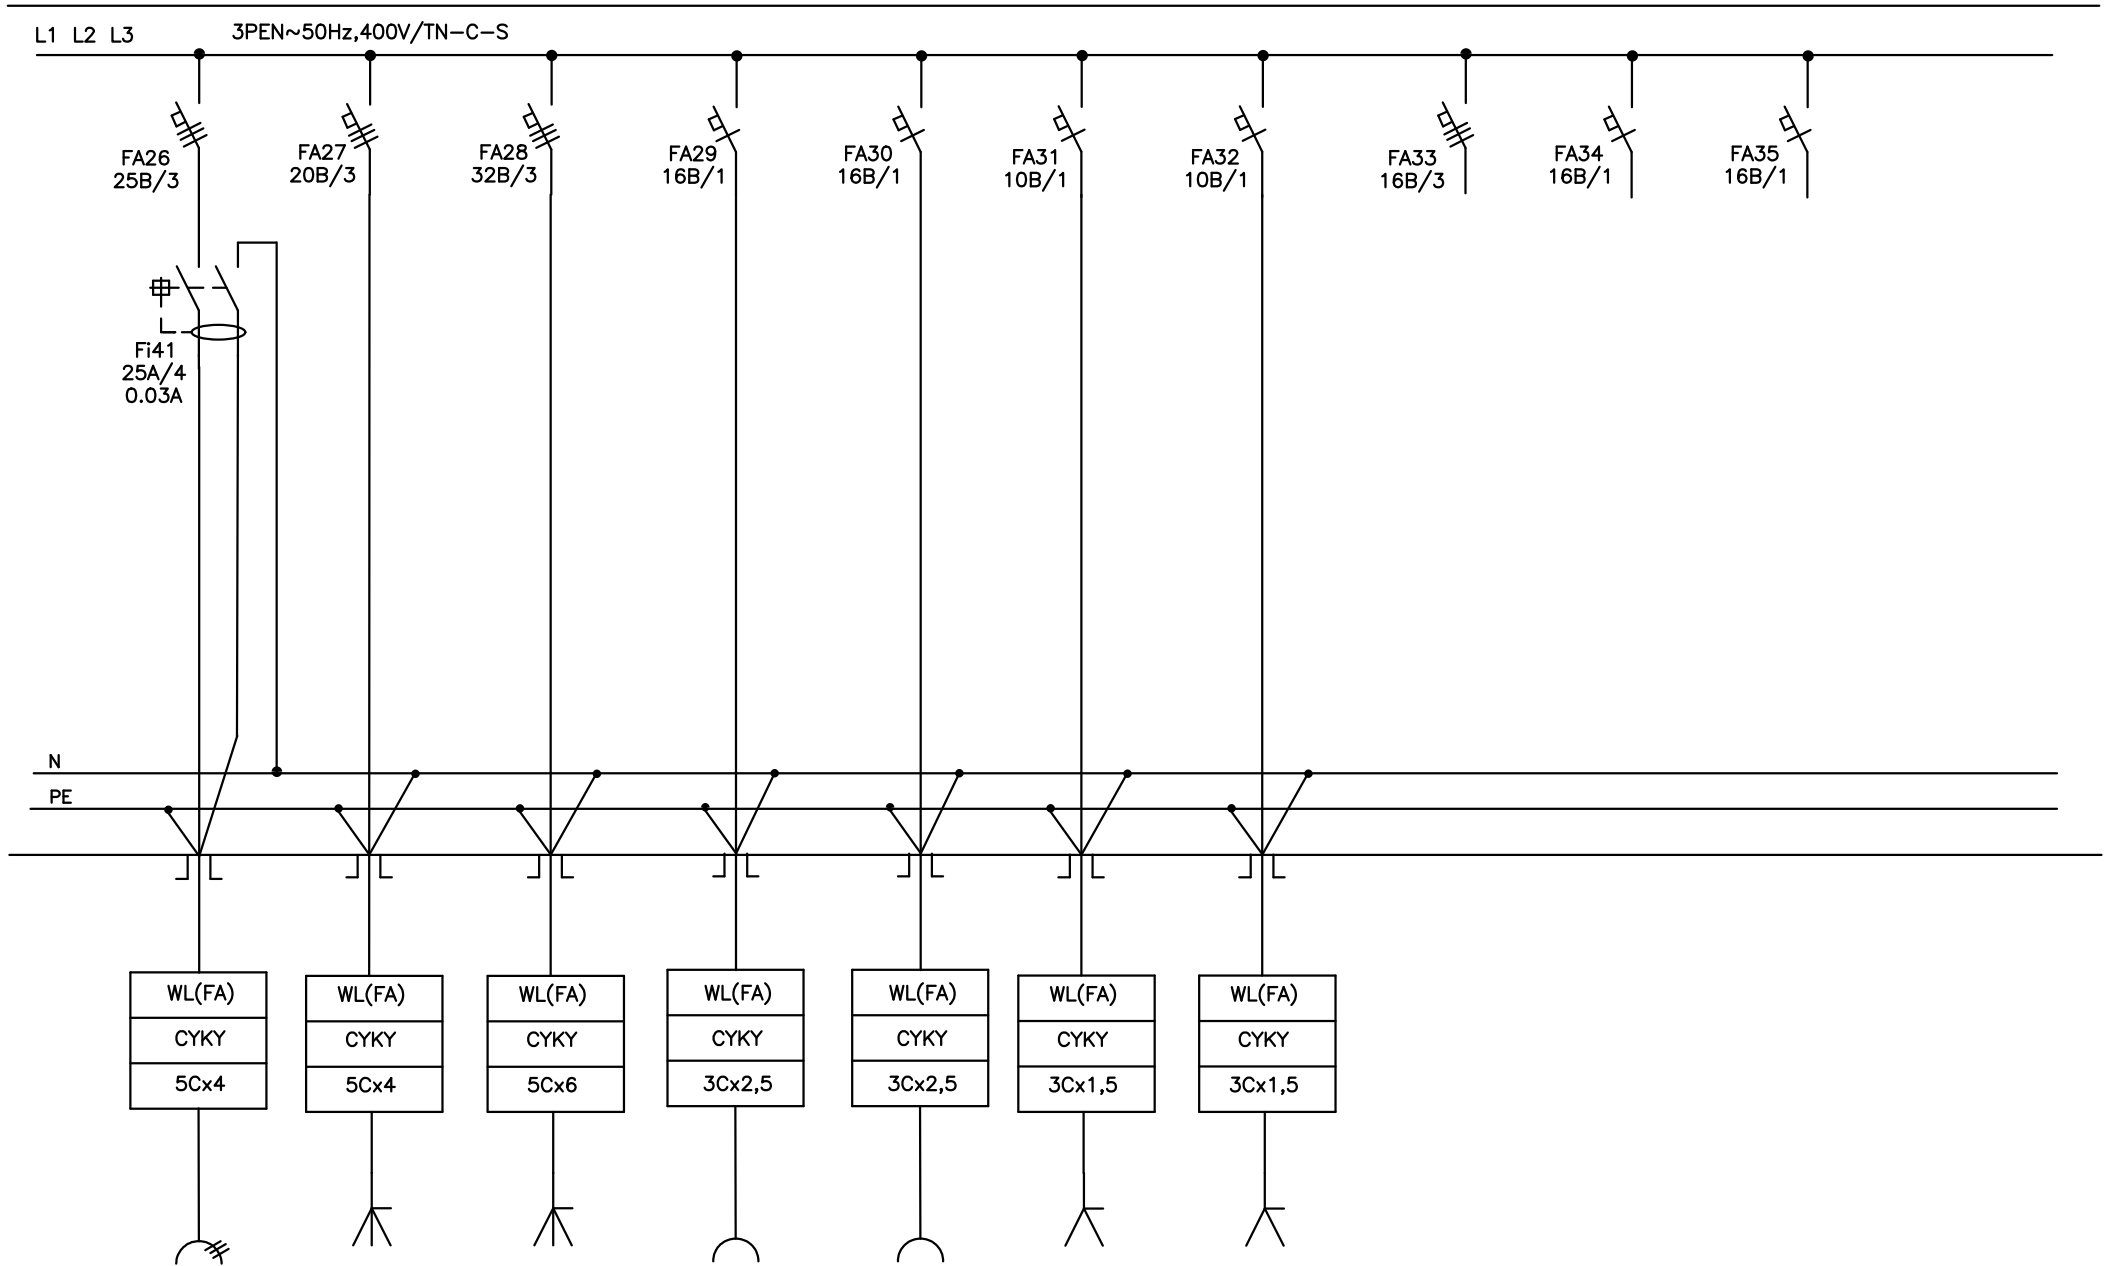

ZARÍZENÍ	Z33	VÝTAH	RMaR	RACK1	RACK2	EZS	EPS				
UMÍSTNĚNÍ	místn. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD	místn. dle PD	místn. dle PD	míst. dle PD	míst. dle PD				
POZNÁMKA	zás. 400V/32A	vývod výtah	rozsaděč MaR	zás.230V PC	zás.230V PC	napájení	napájení	rezerva	rezerva	rezerva	
ZMĚNY:	VÝKRES: ROZVADĚČ RH			ČÁST: PŘEHLEDOVÉ SCHEMA			ARCH. ČÍSLO:			LIST: 8/8	