

LCS2 – 19” ventilačná doska na strope 3x ventilátor, 464 88 + termostat, 348 48

LCS2 – 19” nástenný rozvádzač 21U, 600x1000 hlbka 580mm, 462 09

LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

LCS2 – Modulárna optická vaňa, 2x optický blok LC, 2x záslepka, 335 10 + 2x 335 18 + 2x 335 91

LCS2 – Systémový patch panel 24xRJ45, Cat.6 STP 1U, 335 63

1U optický switch

LCS2 – Rýchloupínacia polica 450mm 1U, 465 05

LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

LCS2 – Systémový patch panel 24xRJ45, Cat.6 STP 1U, 335 63

LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

LCS2 – Systémový patch panel 24xRJ45, Cat.6 STP 1U, 335 63

LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

LCS2 – Systémový patch panel 24xRJ45, Cat.6 STP 1U, 335 63

LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

1U 48 port switch


LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

1U 48 port switch

LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

LCS2 – Napájací blok 6x zásuvka 2P+T + prepäťová ochrana + spínač so signálkou, 332 78

server

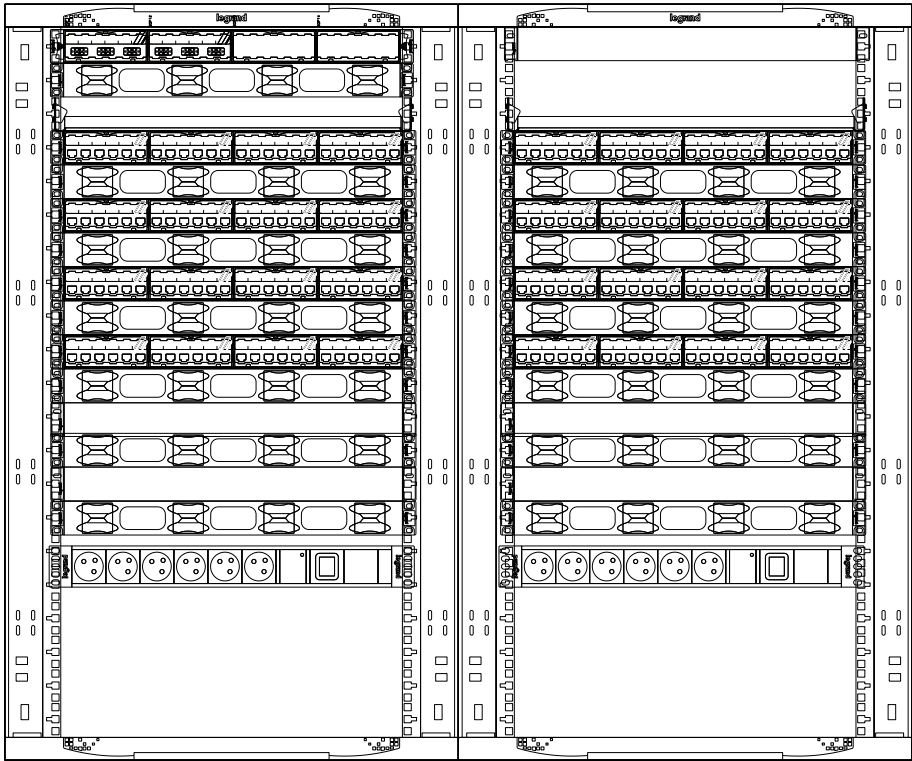

LCS2 – 19” ventilačná doska na strope 3x ventilátor, 464 88 + termostat, 348 48

LCS2 – 19” nástenný rozvádzač 21U, 600x1000 hlbka 580mm, 462 09

firwwool

LCS2 – Rýchloupínacia polica 450mm 1U, 465 05

LCS2 – Systémový patch panel 24xRJ45, Cat.6 STP 1U, 335 63

LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

LCS2 – Systémový patch panel 24xRJ45, Cat.6 STP 1U, 335 63

LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

LCS2 – Systémový patch panel 24xRJ45, Cat.6 STP 1U, 335 63

LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

LCS2 – Systémový patch panel 24xRJ45, Cat.6 STP 1U, 335 63

LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

1U 48 port switch

LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

1U 48 port switch

LCS2 – Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22

LCS2 – Napájací blok 6x zásuvka 2P+T + prepäťová ochrana + spínač so signálkou, 332 78


UPS


Neodeliteľnou súčasťou tejto výkresovej dokumentácie je technická správa.

REVÍZIA ČÍSLO:	DÁTUM:	ZMENIL:	POPIS:

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č. 185/2015 Z. z.

AUTOR:		VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:				
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.		Ing. Daniel Urbanovič		Ing. Daniel Urbanovič				
<div>NÁZOV A MIESTO STAVBY:</div> <div>Materská škôlka Svit</div> <div>SO 1.1 Prístavba materskej škôlky, SO 1.2 Nadstavba časti materskej škôlky</div> <div>MIESTO: Mierová ul, Svit</div>								
INVESTOR: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit						MIERKA:		Č. VÝKRESU 6512 212244
DIEĽČIA ČASŤ: Elektroinštalácia		OBSAH VÝKRESU: Prehľadová schéma rozvádzača rack				STUPEŇ:	RP	
						FORMÁT :	A4	
						DÁTUM:	17.12.2021	

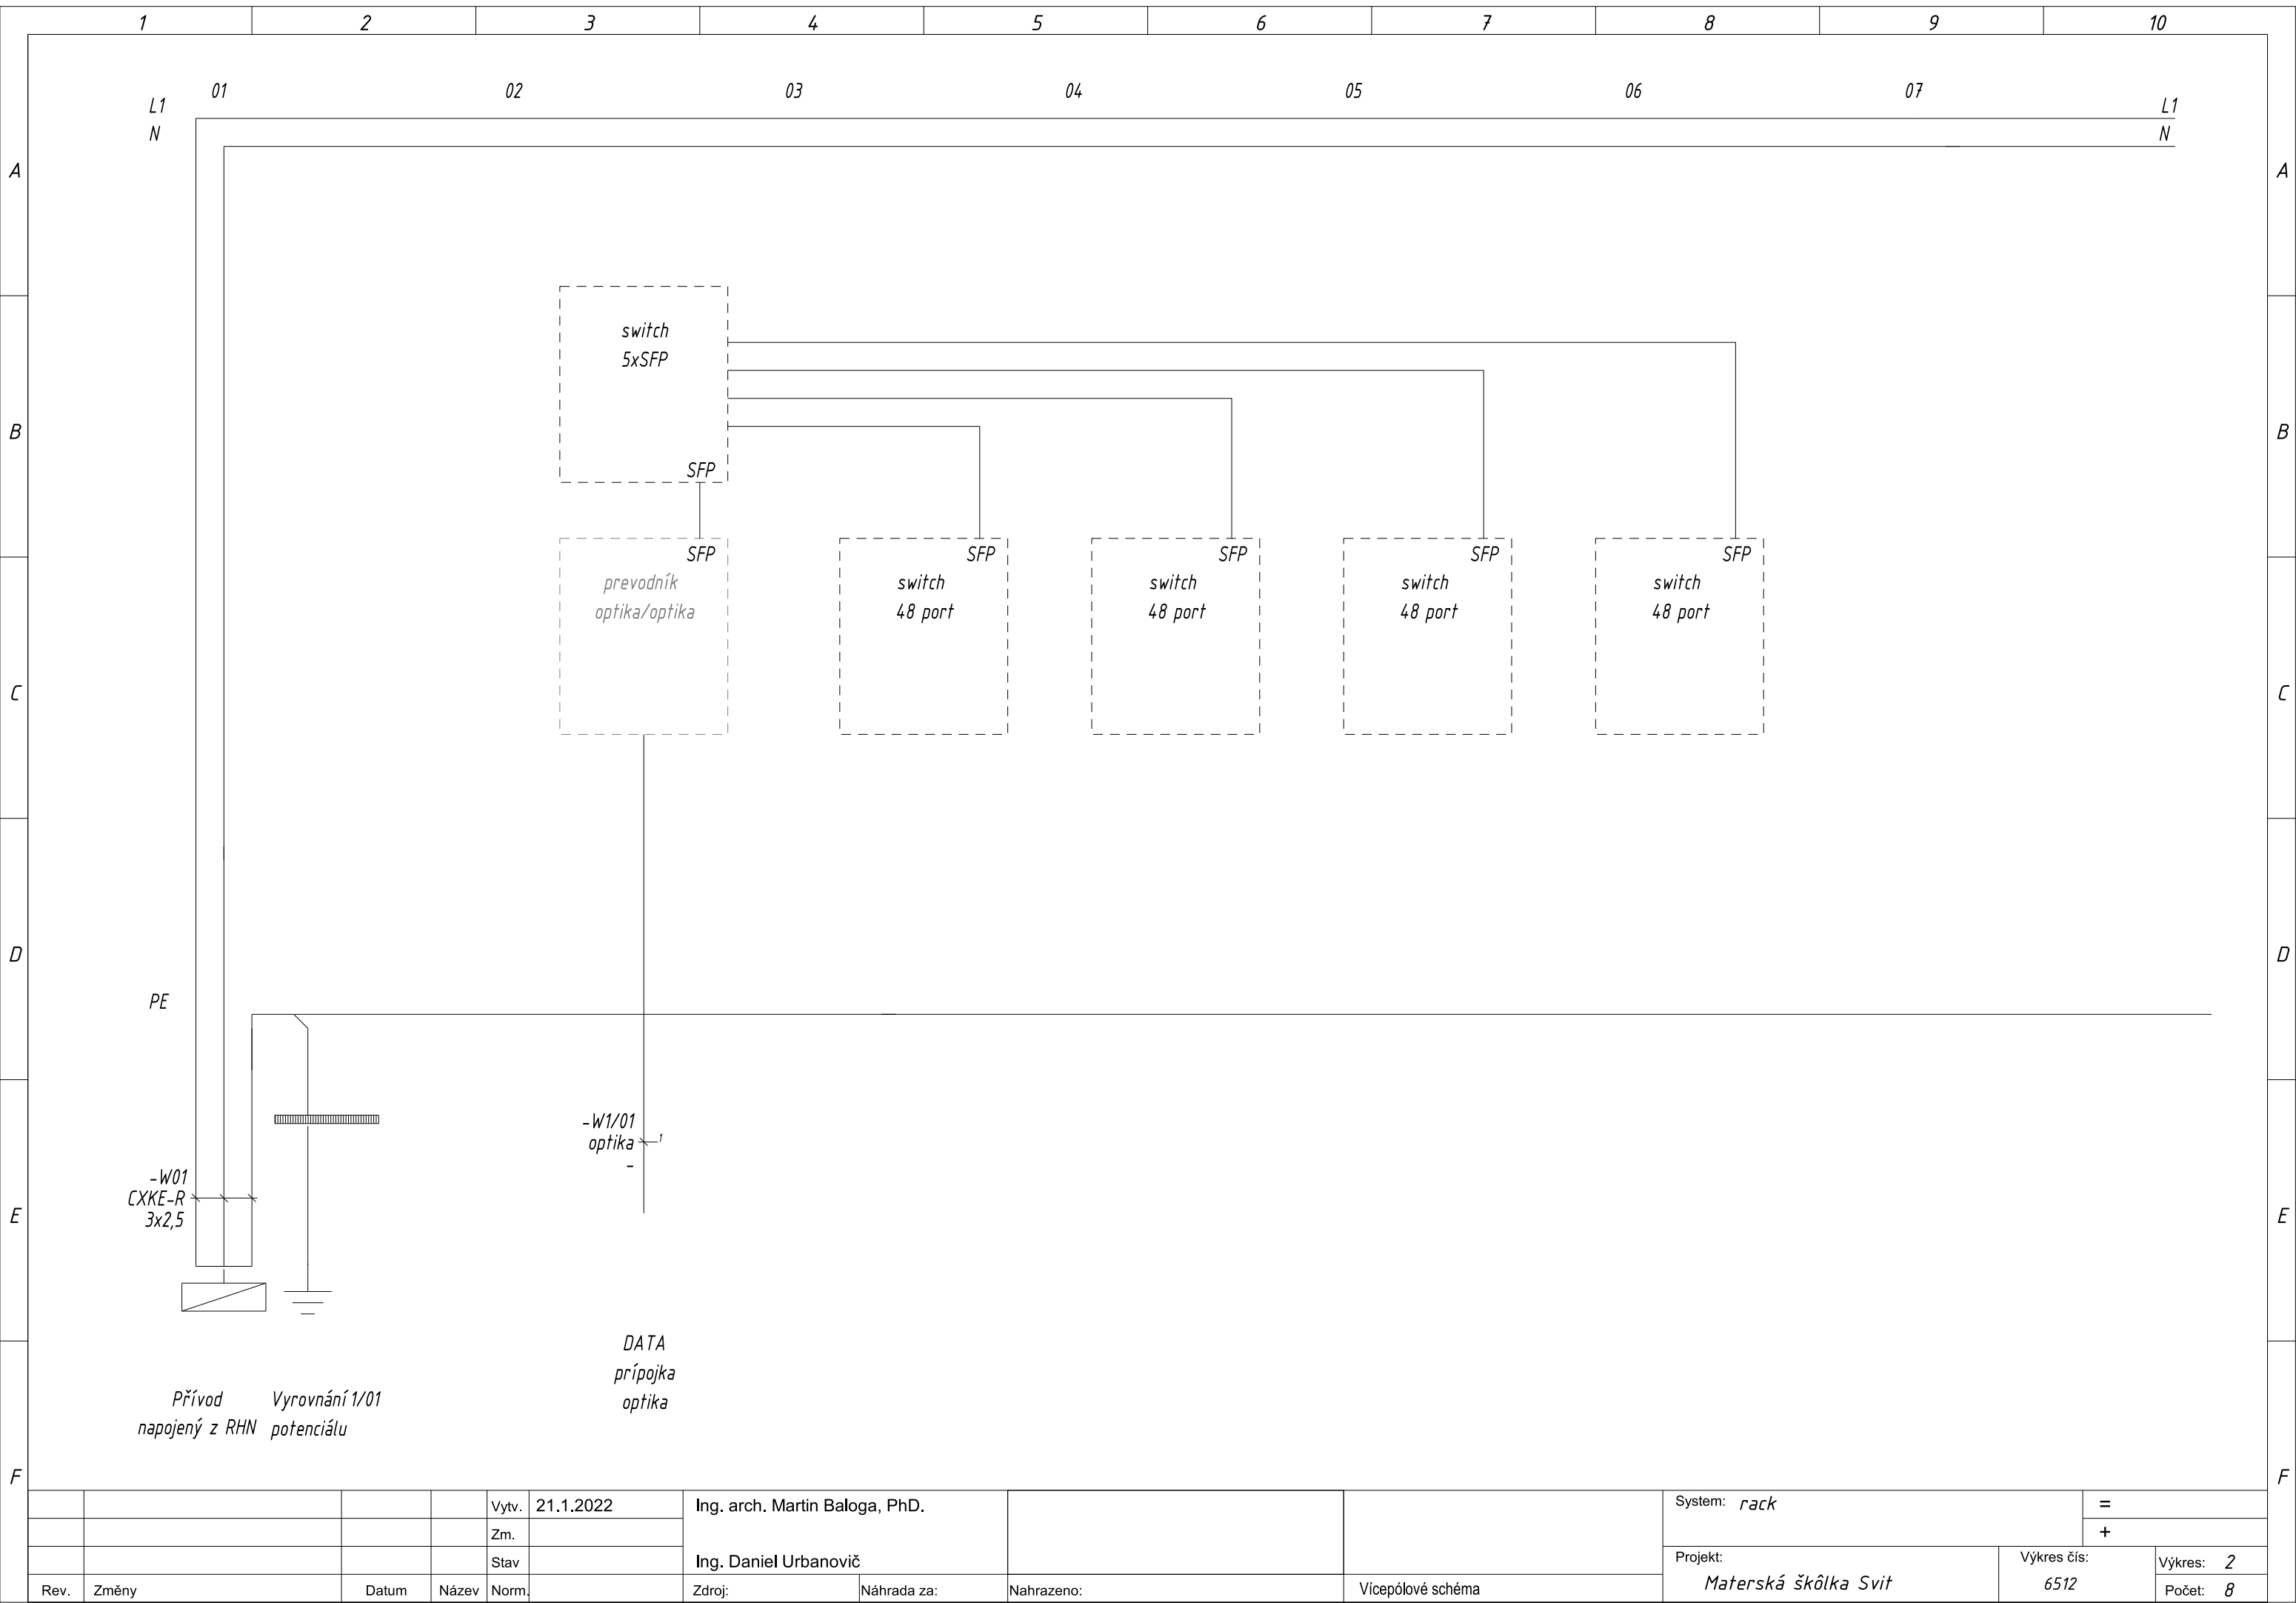

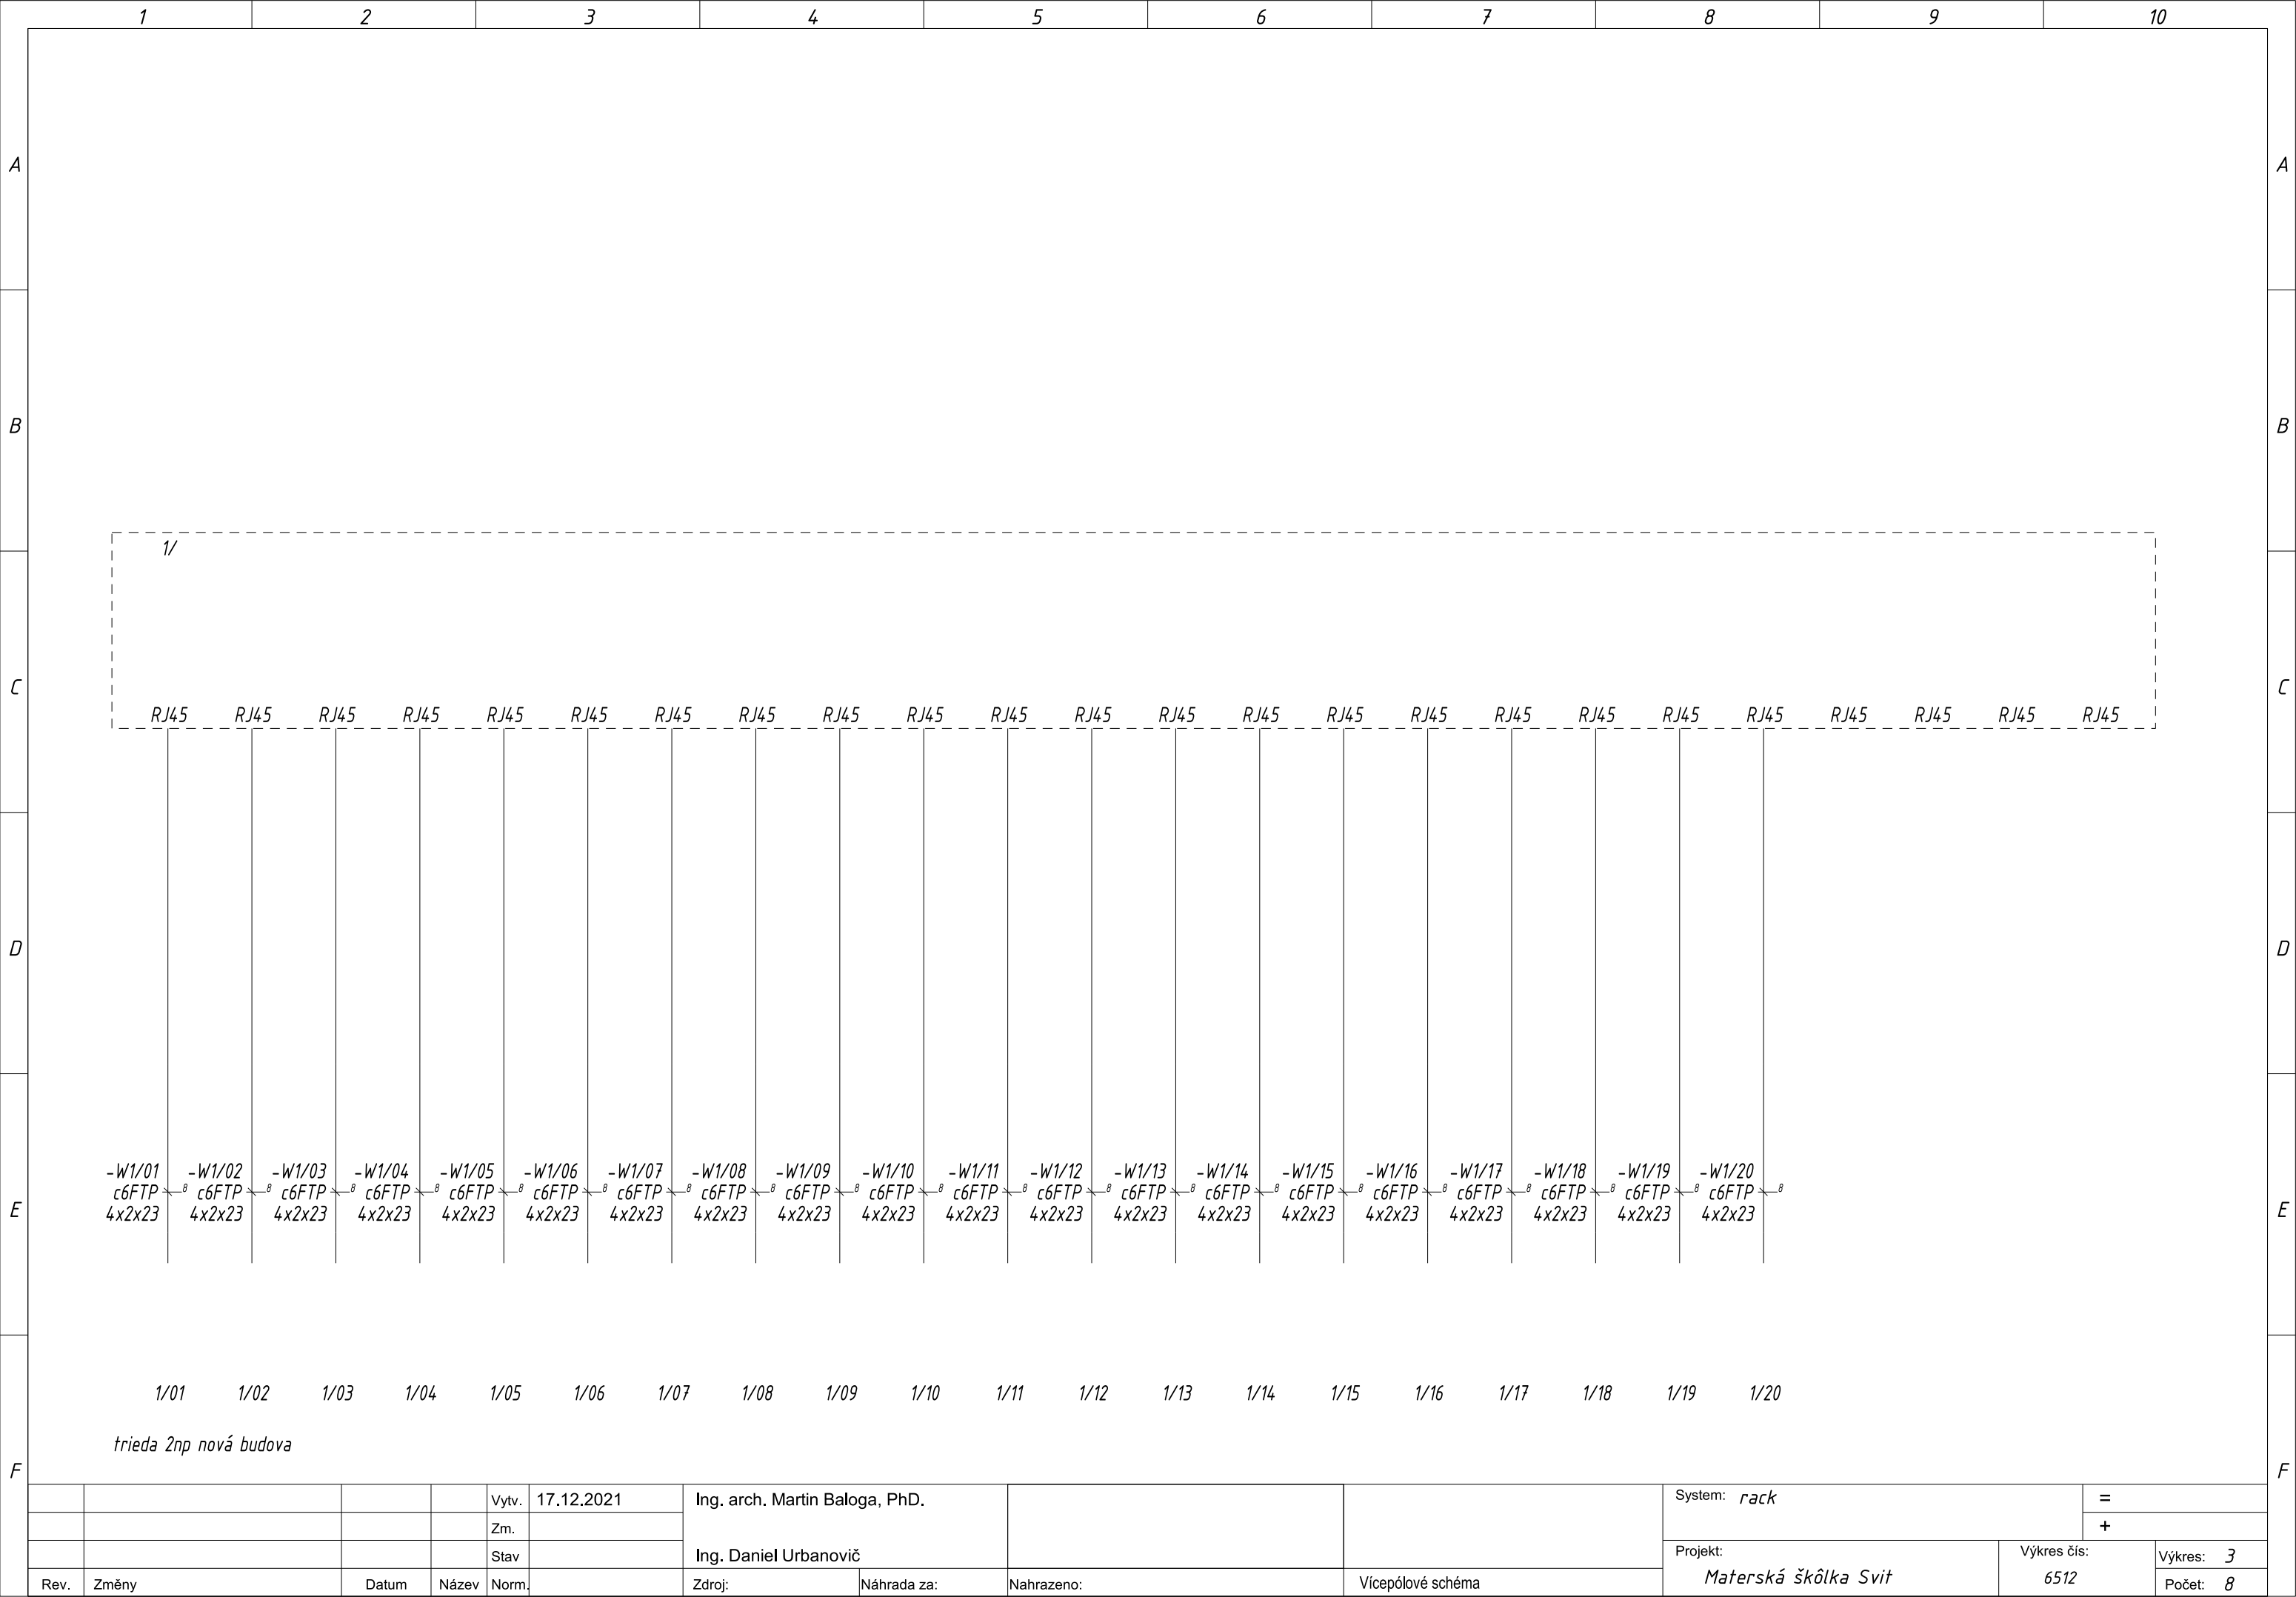

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
A																			
B																			
C																			
D																			
E																			
F																			

2/

RJ45

-W2/01
c6FTP
4x2x23

-W2/02
c6FTP
4x2x23

-W2/03
c6FTP
4x2x23

-W2/04
c6FTP
4x2x23

-W2/05
c6FTP
4x2x23

-W2/06
c6FTP
4x2x23

-W2/07
c6FTP
4x2x23

-W2/08
c6FTP
4x2x23

-W2/09
c6FTP
4x2x23

-W2/10
c6FTP
4x2x23

-W2/11
c6FTP
4x2x23

-W2/12
c6FTP
4x2x23

-W2/13
c6FTP
4x2x23

-W2/14
c6FTP
4x2x23

-W2/15
c6FTP
4x2x23

-W2/16
c6FTP
4x2x23

-W2/17
c6FTP
4x2x23

-W2/18
c6FTP
4x2x23

-W2/19
c6FTP
4x2x23

-W2/20
c6FTP
4x2x23

2/012/022/032/042/052/062/072/082/092/102/112/122/132/142/152/162/172/182/192/20

trieda 2np nová budova

				Vytv.	17.12.2021	Ing. arch. Martin Baloga, PhD.				System: rack		=			
				Zm.		Ing. Daniel Urbanovič				Projekt:		Výkres čis:		Výkres: 4	
				Stav				Materská škôlka Svit		6512		Počet: 8			
Rev.	Změny	Datum	Název	Norm.		Zdroj:	Náhrada za:	Nahrazeno:		Vícepólové schéma					

