



ISTN. ST. SŁUP. NR 208340 obw. SLP nr 208438 sieć napowietrzna
ZASILANY ZE ST.TRANSF SN/nN A611 Budziska Leśna/nN/1/2

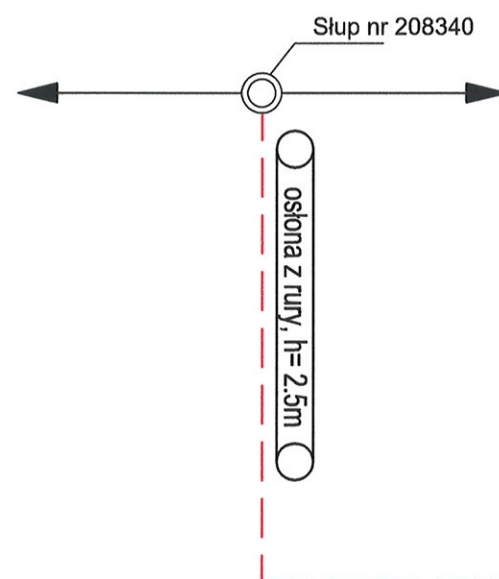


NA2XY-J 4x35mm²

ZŁĄCZE POMIAROWE ODRĘBNE OPRACOWANIE

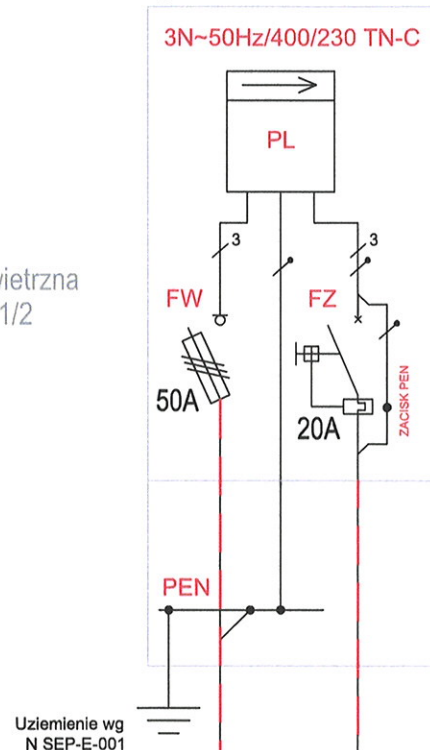

proj. Złącze kablowe ZK

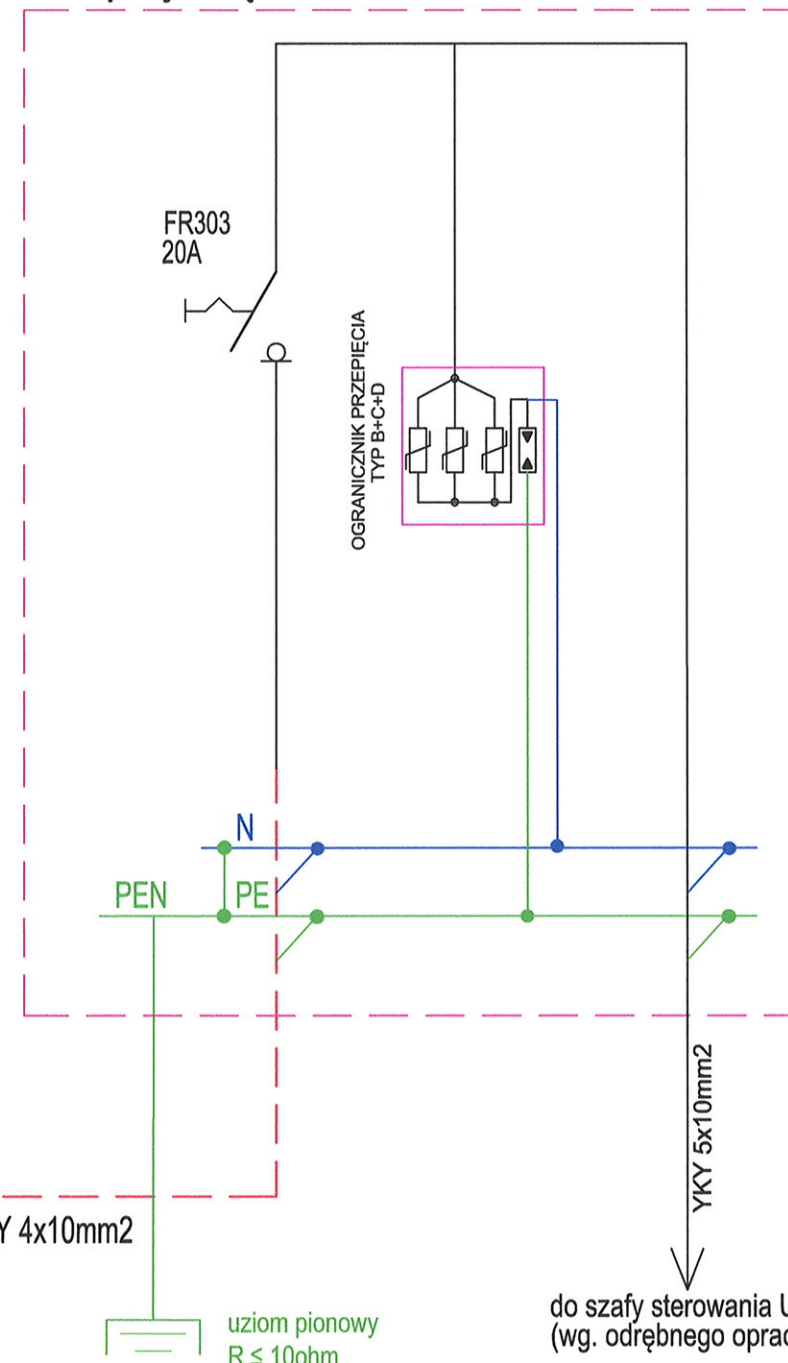

do szafy sterowania UZ
(wg. odrębnego opracowania)

pręt stalowy pomiedziowany
fi 16mm o dł. min. 6m

uziom pionowy
R ≤ 10ohm

UWAGA: ZESTAWY ZŁĄCZOWO-POMIAROWE ZOSTANĄ
ZREALIZOWANE WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Nazwa rysunku:				
Schemat zasilania pompowni PO4				
Obiekt:				
Przepompownie ścieków PO4 Budziska , ulica Leśna - dz. nr 518				
Projektant	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Stadium: PB
	mgr inż. Sebastian Kulik	SLK/4170/POOE/12		Branża: Elektryczna
Sprawdzający	mgr inż. Adrian Derner	OPL/1603/PWBE/18		Skala: -:-
Asystent projekt.	mgr inż. Przemysław Majczak			Nr rysunku: E3.4
Data: Styczeń 2021 r.		Firma : "SAWAND-BUD" 47-400 Racibórz Ul. Spółdzielcza 4/5		