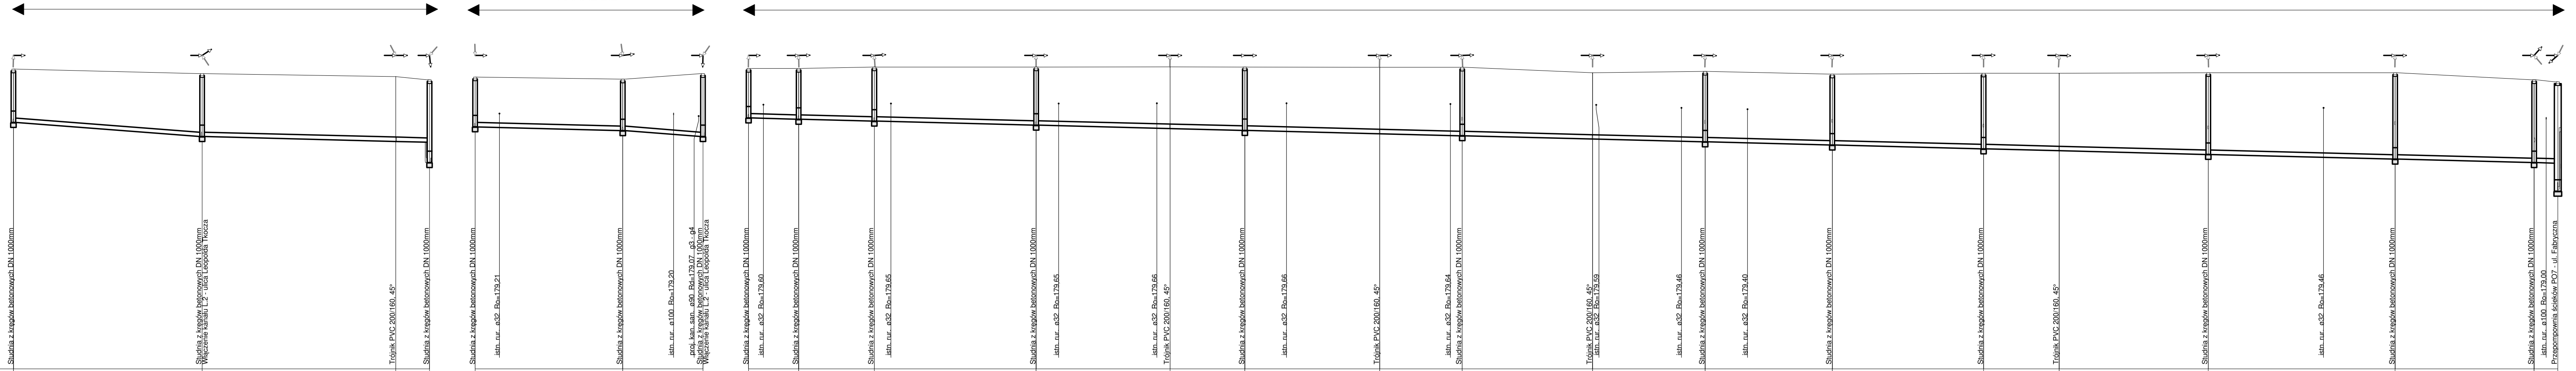
KANAŁ L.1
KANAŁ L.2
KANAŁ M.1
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
Włączenie kanału L.2 - ulica Leopolda Tkocza
Trójnik PVC 200/160, 45°
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
istn. rur. ø32 Ro=179,21
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
istn. rur. ø100 Ro=179,20
proj. kan. san. ø90 Rd=179,07 g3 - g4
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
Włączenie kanału L.2 - ulica Leopolda Tkocza
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
istn. rur. ø32 Ro=179,60
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
istn. rur. ø32 Ro=179,65
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
istn. rur. ø32 Ro=179,65
istn. rur. ø32 Ro=179,66
Trójnik PVC 200/160, 45°
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
istn. rur. ø32 Ro=179,66
Trójnik PVC 200/160, 45°
istn. rur. ø32 Ro=179,64
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
Trójnik PVC 200/160, 45°
istn. rur. ø32 Ro=179,59
istn. rur. ø32 Ro=179,46
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
istn. rur. ø32 Ro=179,40
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
Trójnik PVC 200/160, 45°
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
istn. rur. ø32 Ro=179,46
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
istn. rur. ø100 Ro=179,00
Przepompownia ścieków PO7 - ul. Fabryczna

Poziom porównawczy 168,00 m n.p.m.

	S143	S144	T55	S145
Rzędna terenu projektowanego	181.16	180.96	180.83	180,70
Rzędna terenu istniejącego	181.16	180.96	180.83	180,70
Rzędna dna kanału	178.83	178.21	177.99	177,96
Zagłębienie dna kanału [m]	2.33	2.75	2.84	2,74
Spadek / Odległości [m]	15 ‰ L=41,4	5 ‰ L=49,9		
Materiał	200×5,9 PVC-U_SDR34_l_d			
Długość trasy [m]	0.0	41.4	83.9	91,3

	S147	S146	S144
Rzędna terenu projektowanego	180.81	180.72	180,96
Rzędna terenu istniejącego	180.81	180.72	180,96
Rzędna dna kanału	178.63	178.47	178,21
Zagłębienie dna kanału [m]	2.18	2.25	2,75
Spadek / Odległości [m]	5 ‰ L=32,4	15 ‰ L=17,6	
Materiał	200×5,9 PVC-U_SDR34_l_d		
Długość trasy [m]	0.0	32.4	50,0

	S158	S157	S156	S155	T59	S154	T58	S153	T57
Rzędna terenu projektowanego	181.20	181.20	181.25	181.25	181.26	181.25	181.24	181.24	181.00
Rzędna terenu istniejącego	181.20	181.20	181.25	181.25	181.26	181.25	181.24	181.24	181.00
Rzędna dna kanału	179.02	178.97	178.89	178.71	178.56	178.48	178.33	178.24	178.10
Zagłębienie dna kanału [m]	2.18	2.23	2.36	2.54	2.70	2.77	2.91	3.00	2.90
Spadek / Odległości [m]	5 ‰ L=396,9								
Materiał	200×5,9 PVC-U_SDR34_l_d								
Długość trasy [m]	0.0	11.0	27.6	63.1	92.4	108.9	138.4	156.5	185.1

	S152	S151	S150	T56	S149	S148	S145	PO7
Rzędna terenu projektowanego	181.06	180.95	180.98	180.98	181.00	181.00	180.70	180,60
Rzędna terenu istniejącego	181.06	180.95	180.98	180.98	181.00	181.00	180.70	180,60
Rzędna dna kanału	177.97	177.84	177.67	177.59	177.42	177.22	177.07	177,04
Zagłębienie dna kanału [m]	3.09	3.11	3.31	3.39	3.58	3.78	3.63	3,56
Długość trasy [m]	209.8	237.7	270.9	287.5	320.1	361.1	391.6	396,9

Nazwa rysunku:

Profil podłużny

Obiekt:

Sieć kanalizacji sanitarnej w Budziskach

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
				Stadium: PB
Projektant	inż. Andrzej Sawicki	69/2000		Branża: Sanitarna
Sprawdzający	inż. Jacek Biela	715/01		Skala: 1:100/500
Asystent projekt.	mgr inż. Aleksandra Sawicka			Nr rysunku: 15

Data: Czerwiec 2021 r.

Firma : **"SAWAND-BUD"**
47-400 Racibórz
Ul.Spółdzielcza 4/5