


poz. č.	popis	m.j.	počet m.j.	jednotk. cena	dodávka	montáž
	Vykurovanie					
	Priamovýhrevný elektrický konvektor s termostatom, s výkonom Q = 500 W	ks	4			
	Priamovýhrevný elektrický konvektor s termostatom, s výkonom Q = 2000 W	ks	2			
	Vzduchotechnika					
I 1	Jednotka Carrier 42 XPP 070	kpl	3			
	montáž	kpl	3			
I 2	Jednotka Carrier Xpower inverter 38 XPS 065 H7 230V 1,995 kW chladiaci výkon 6 kW vykurovací výkon 6,7 kW príslušenstvo: prepojujacie potrubie a kábel (priemerne 10m), infra ovládač, prvá náplň chladiva, konzoly na stenu	kpl	3			
	montáž	kpl	3			
V1	Ventilátor Systemair K 160 M 230-1-50 59W 0,26A príslušenstvo- 2x pružný spoj FK 160	kpl	2			
	montáž	kpl	2			
V2	Tanierová výustka odvodná EFF 125 príslušenstvo: montážny krúžok RFU	ks	7			
	montáž	ks	7			
V3	Flexo hadica SONODEC 25 priemer 160	m	5			
	montáž	m	5			
	Potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu vrátane závesov podľa kusovníka	kpl	1			
	montáž	kpl	1			
-	Montážny materiál	kg	10			
	montáž	ks	10			
-	Spojovací a tesniaci materiál	kg	2			
	Zaregulovanie zariadenia	kpl	1			

KUSOVNIK POTRUBIA SPIRO:

V.5	ZT - ZÁSLEPKA NA TVAROVKU - DN 160	2 ks
V.6	TNR 90- T-KUS S NÁSTAVCOM RÚROVÝM - DN 160/125	7 ks
V.7	SR - SPIRO RÚRA - DN 125	2 m
V.8	SR - SPIRO RÚRA - DN 160	7 m
V.9	KS - KOLENO SPIRO 90° - DN 160	2 ks
V.10	VKS - VÝFUKOVÉ KOLENO SO SITOM - DN 160	2 ks
V.11	ZT - ZÁSLEPKA NA TVAROVKU - DN 125	1 ks
V.12	TNR 90- T-KUS S NÁSTAVCOM RÚROVÝM - DN 125/125	1 ks
V.13	PTS - PRECHOD TVAROVKOVÝ SPIRO - DN 160/125	1 ks



CINTORÍN NITRA – CHRENOVÁ, lokalita Selenec

miesto stavby: kraj – NITRIANSKY; okres - NITRA; kat územie – CHRENOVÁ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

pre

STAVEBNÉ POVOLENIE a REALIZÁCIU STAVBY

časť :

D.1.1.	SO – 101	OBJEKT S OBRADNOU SIEŇOU
D.1.1.3.		VYKUROVANIE
D.1.1.4		VZDUCHOTECHNIKA

D.1.1.3. - 4.3. Zoznam strojov a zariadení

investor – stavebník :

Mesto NITRA, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra


zhotoviteľ PD :

IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, 949 01 Nitra

zodpovedný projektant :

ing. Peter VALENT, Južná 2, 949 01 Nitra



Ladislav ORAVEC, Piaristická 2, 949 01 Nitra



2





apríl 2009

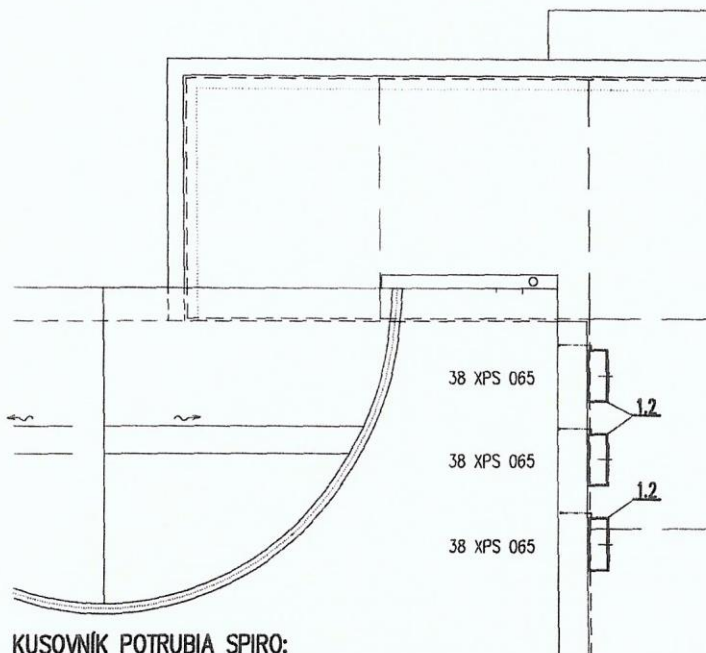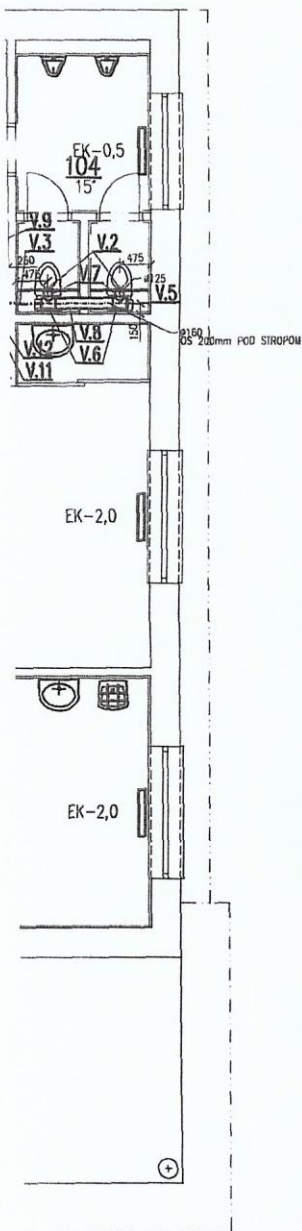

KUSOVNÍK POTRUBIA SPIRO:

V.5	ZT - ZÁSLEPKA NA TVAROVKU - DN 160	2 ks
V.6	TNR 90- T-KUS S NÁSTAVCOM RÚROVÝM - DN 160/125	7 ks
V.7	SR - SPIRO RÓRA - DN 125	2 m
V.8	SR - SPIRO RÓRA - DN 160	7 m
V.9	KS - KOLENO SPIRO 90° - DN 160	2 ks
V.10	VKS - VÝFUKOVÉ KOLENO SO SITOM - DN 160	2 ks
V.11	ZT - ZÁSLEPKA NA TVAROVKU - DN 125	1 ks
V.12	TNR 90- T-KUS S NÁSTAVCOM RÚROVÝM - DN 125/125	1 ks
V.13	PTS - PRECHOD TVAROVKOVÝ SPIRO - DN 160/125	1 ks

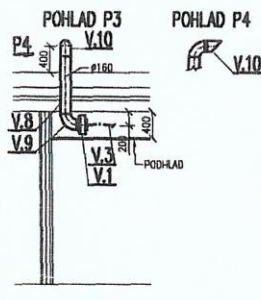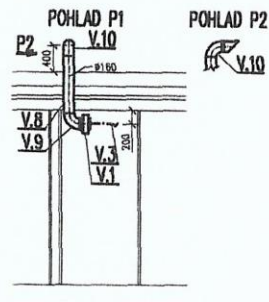

te = -11 °C

±0,000 = 158,05

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALÍ PO VYROVNANÍ, SÓRADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK

OBJEDNÁVATEL, STAVEBNÍK : Mesto NITRA Štefánikova 60, 950 06 NITRA	
ZHOTOVITEL : IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, 949 001 NITRA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Peter VALENT, Ladislav ORAVEC Južná 2, 949 01 NITRA	
VYPRACOVAL : Jana MEZEIOVA	
STAVBA : CINTORÍN NITRA - CHRENOVÁ, lokalita Selenec	
MIESTO STAVBY : kraj - NITRANSKÝ; okres - NITRA; katastrálne územie - CHRENOVÁ	

PRIAMOVÝHREVNÝ ELEKTRICKÝ KONVEKTOR PROTHERM
S NASTAVITELNÝM TERMOSTATOM, 230V, VÝKON V kW

STUPEŇ PD :	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY	DÁTUM : apríl 2009
OBJEKT :	D.1.1. SO-101 OBJEKT S OBRADNOU SIEŇOU	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.3.-4.2
ČASŤ PD :	D.1.1.3. VYKUROVANIE D.1.1.4. VZDUCHOTECHNIKA	
OBSAH VÝKRESU :	PÓDORYS PRÍZEMIA, STRECHY, POHLADY	m 1: 75