TS 531

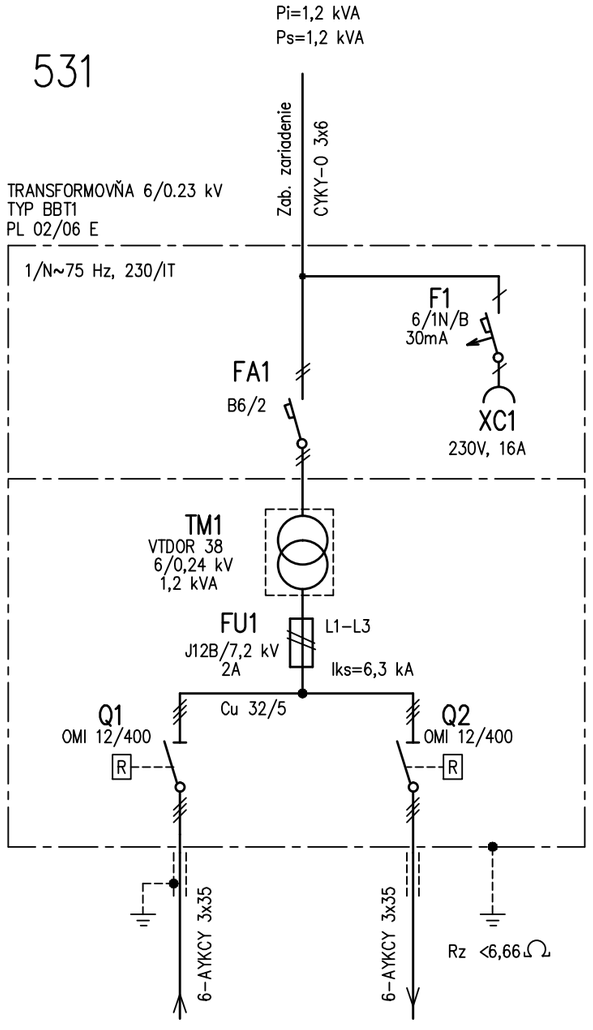

ROZVODNÁ SÚSTAVA VN: 3~75Hz, 6kV/IT

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM – STN EN 651936-1, (33 3201)

OPATRENIA PRED PRIAMYM DOTYKOM čl. 8.2.1.1:

- KRYTOM
- ZÁBRANOU

OPATRENIA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM čl. 8.3 :

- UZEMNENÍM V SIEŤACH S IZOLOVANÝM NEUTRÁLNYM BODOM – KAP. 10 a STN EN 50522

ROZVODNÁ SÚSTAVA NN: 3/N~50Hz, 230/400V/IT

OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM STN 33 2000-4-41:

-SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA V SÚSTAVE IT čl. 411.6 (+ príloha N2)

ZMENY DOKUMENTACIE

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

REMING CONSULT A.S.

RIEŠENÁ ZÓNA **Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka**

PRACOVNÉ OZNAČENIE ÚZEMIA

C

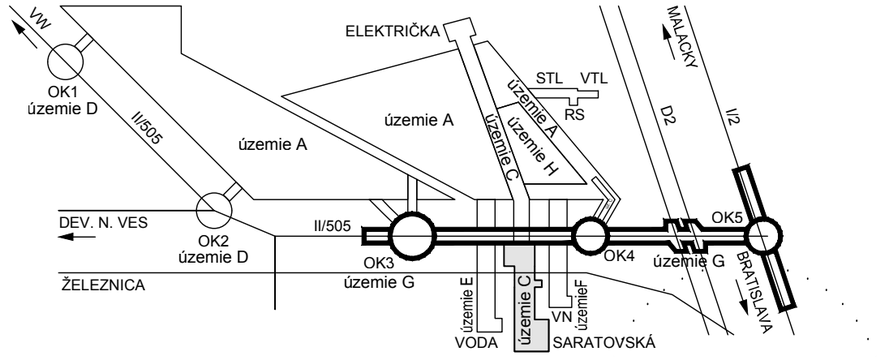

Manažér projektu:	Ing. Ján Kušnír

GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY

Zákazkové číslo:	1514	Stupeň - účel:	DSP

Investor:

REMING CONSULT A.S.
Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA
Generálny riaditeľ:
Ing. Slavomír Podmanický

Manažér projektu:	Ing. Ján Kušnír
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelík
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Vladimír Vyšný
Navrhol - vypracoval:	Ing. Vladimír Vyšný
Kontroloval:	p. Ivan Báb

Miesto stavby: Bratislava
Okres: Bratislava IV

Stavba:

NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA

Objekt (súbor):
C457
Prekládka transformovne ŽSR

Názov prílohy: TS 531 - prehľadová schéma

Digitálny názov prílohy: 1514_DSP_C457_03_TS_schema.dwg

VV PROJEKT s.r.o.
Pod Rovnicami 7, 841 04 Bratislava
Tel.: 0908 707 644

Zákazkové číslo:	1514
Dátum:	11/2015
Stupeň - účel:	DSP
Počet A4:	2xA4
Mierka:	-
Časť: J.2	Súprava:
Príloha: 3	