


montaż studni schładzającej z kręgów betonowych fi 600 o gł 1,2 m wraz z pompką zatapialną oraz włazem betonowym i pokrywą żeliwną

montaż nowego wpustu żeliwnego wraz z przykanalikiem do studni schładzającej z rur żeliwnych SML DN 75

wykonanie nowego lub naprawa fundamentu o wysokości 100 mm o pow. 1.3 m <sup>2</sup>	
--	--

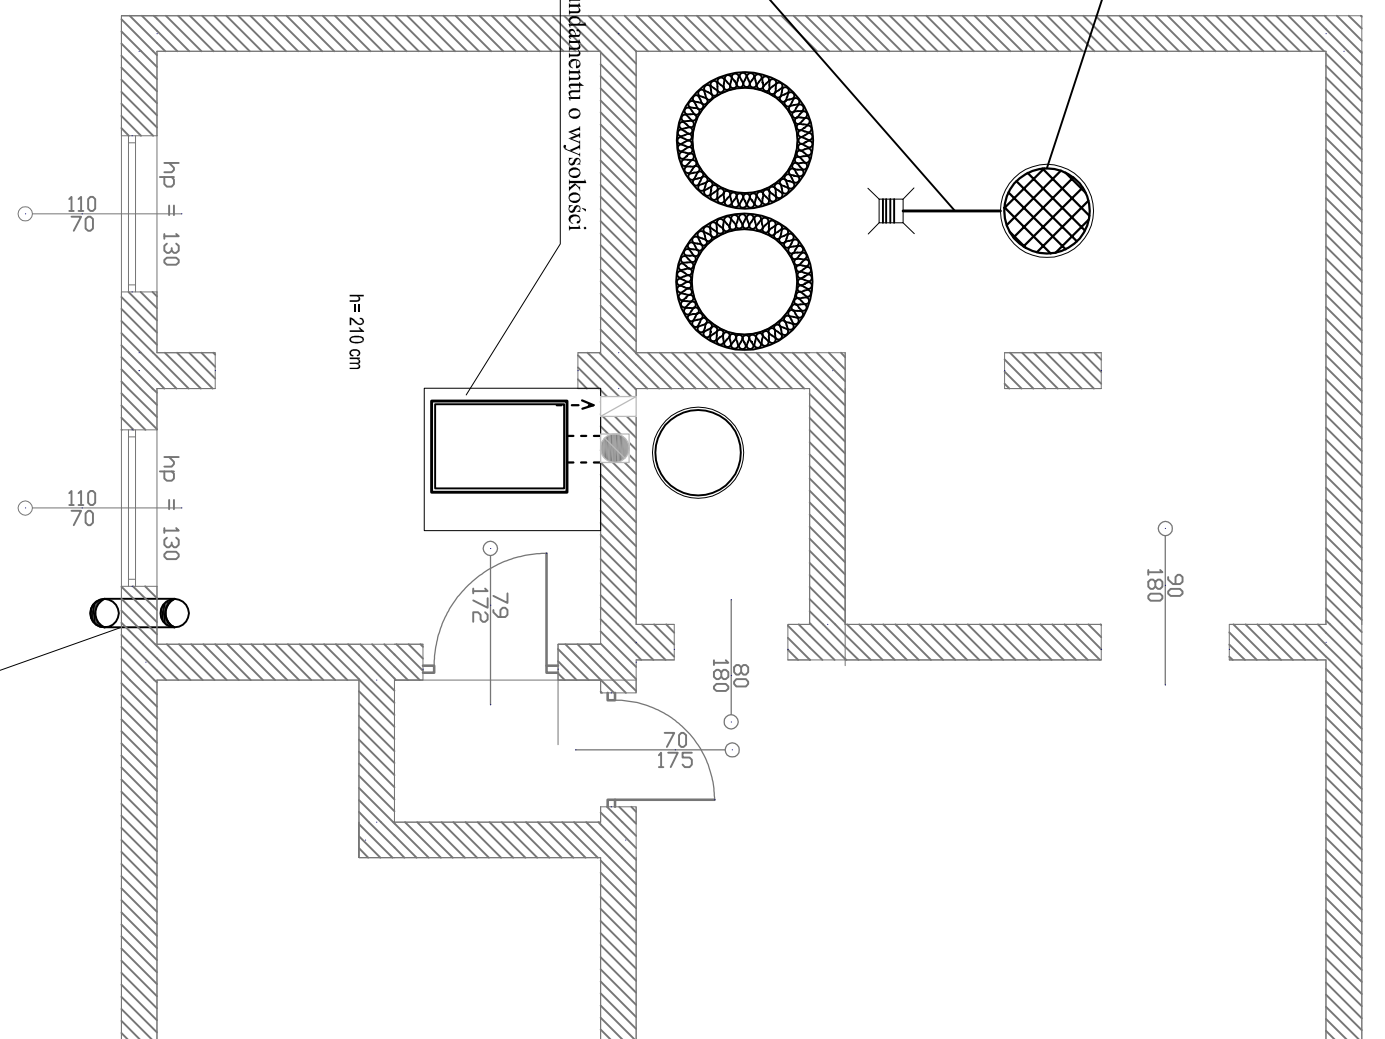

*Uwaga ! Istnieje ryzyko związane z brakiem*

odpowiedniej drogi dostępu dla wniesienia kół oraz

*buforów. W takim przypadku należy przewidzieć*

wykonanie odpowiedniego otworu montażowego w zew.

ścianę budynku. W związku z powyższym należy

przed dokonaniem wyceny zewyryfikować w/w możliwości

*i uwzględnic je w wycenie robót budowlanych.*

*Do demontažu:*

*-iŝt. kocioł na drewno*

-istn. zasobnik cwu  $V=150\text{dm}^3$

Objekt	Budynek leśniczówki Jelenia Góra			Nr rys.  SS
Adres	Modernizacja kotłowni Jelenia Góra, działka nr 32 LP			
Investor	Nadleśnictwo Zamrzemica Zamrzemica 1A, 89-510 Bystrzaw			
Rysunek	Rzut kotłowni	Upr. bud.	Data	
Projektował	mgr inż. Tomasz Góral uprawniony do projektowania w specjalności inst. w zakresie inst. sanitarnych bez ograniczeń			
		WAM/0034/PWOS/15	22.08 2022r.	Podpis