



[illegible]

Obsah:																			
ROZVÁDZAČ R1.3																			
Akce:																			
ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV																			
ELEKTRO																			
Žiar nad Hronom, SNP 1247, p.č.1635/1-5																			
TYP PROVEDENÍ: OCEP- RZB-Z-4S132																			
KRYTÍ: IP40 / IP20																			
ROZMĚRY: 132 mod																			
DĚLENÍ: -																			
NÁTĚR: TYPOVÝ																			
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI																			
PŘÍVOD (Y): SHORA																			
VÝVODY: NAHORU																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Vypracoval:	Š.Fazekaš							Investor:							Zak.číslo:	242019	A.K.:	242019	listů:	3	
Kontroloval:	Š.Fazekaš							MESTO ŽIAR NAD HRONOM							Změno/Datum:			V.č.:		listů:	
Datum :	19.04.2019														Měřtko:	N			E07		1

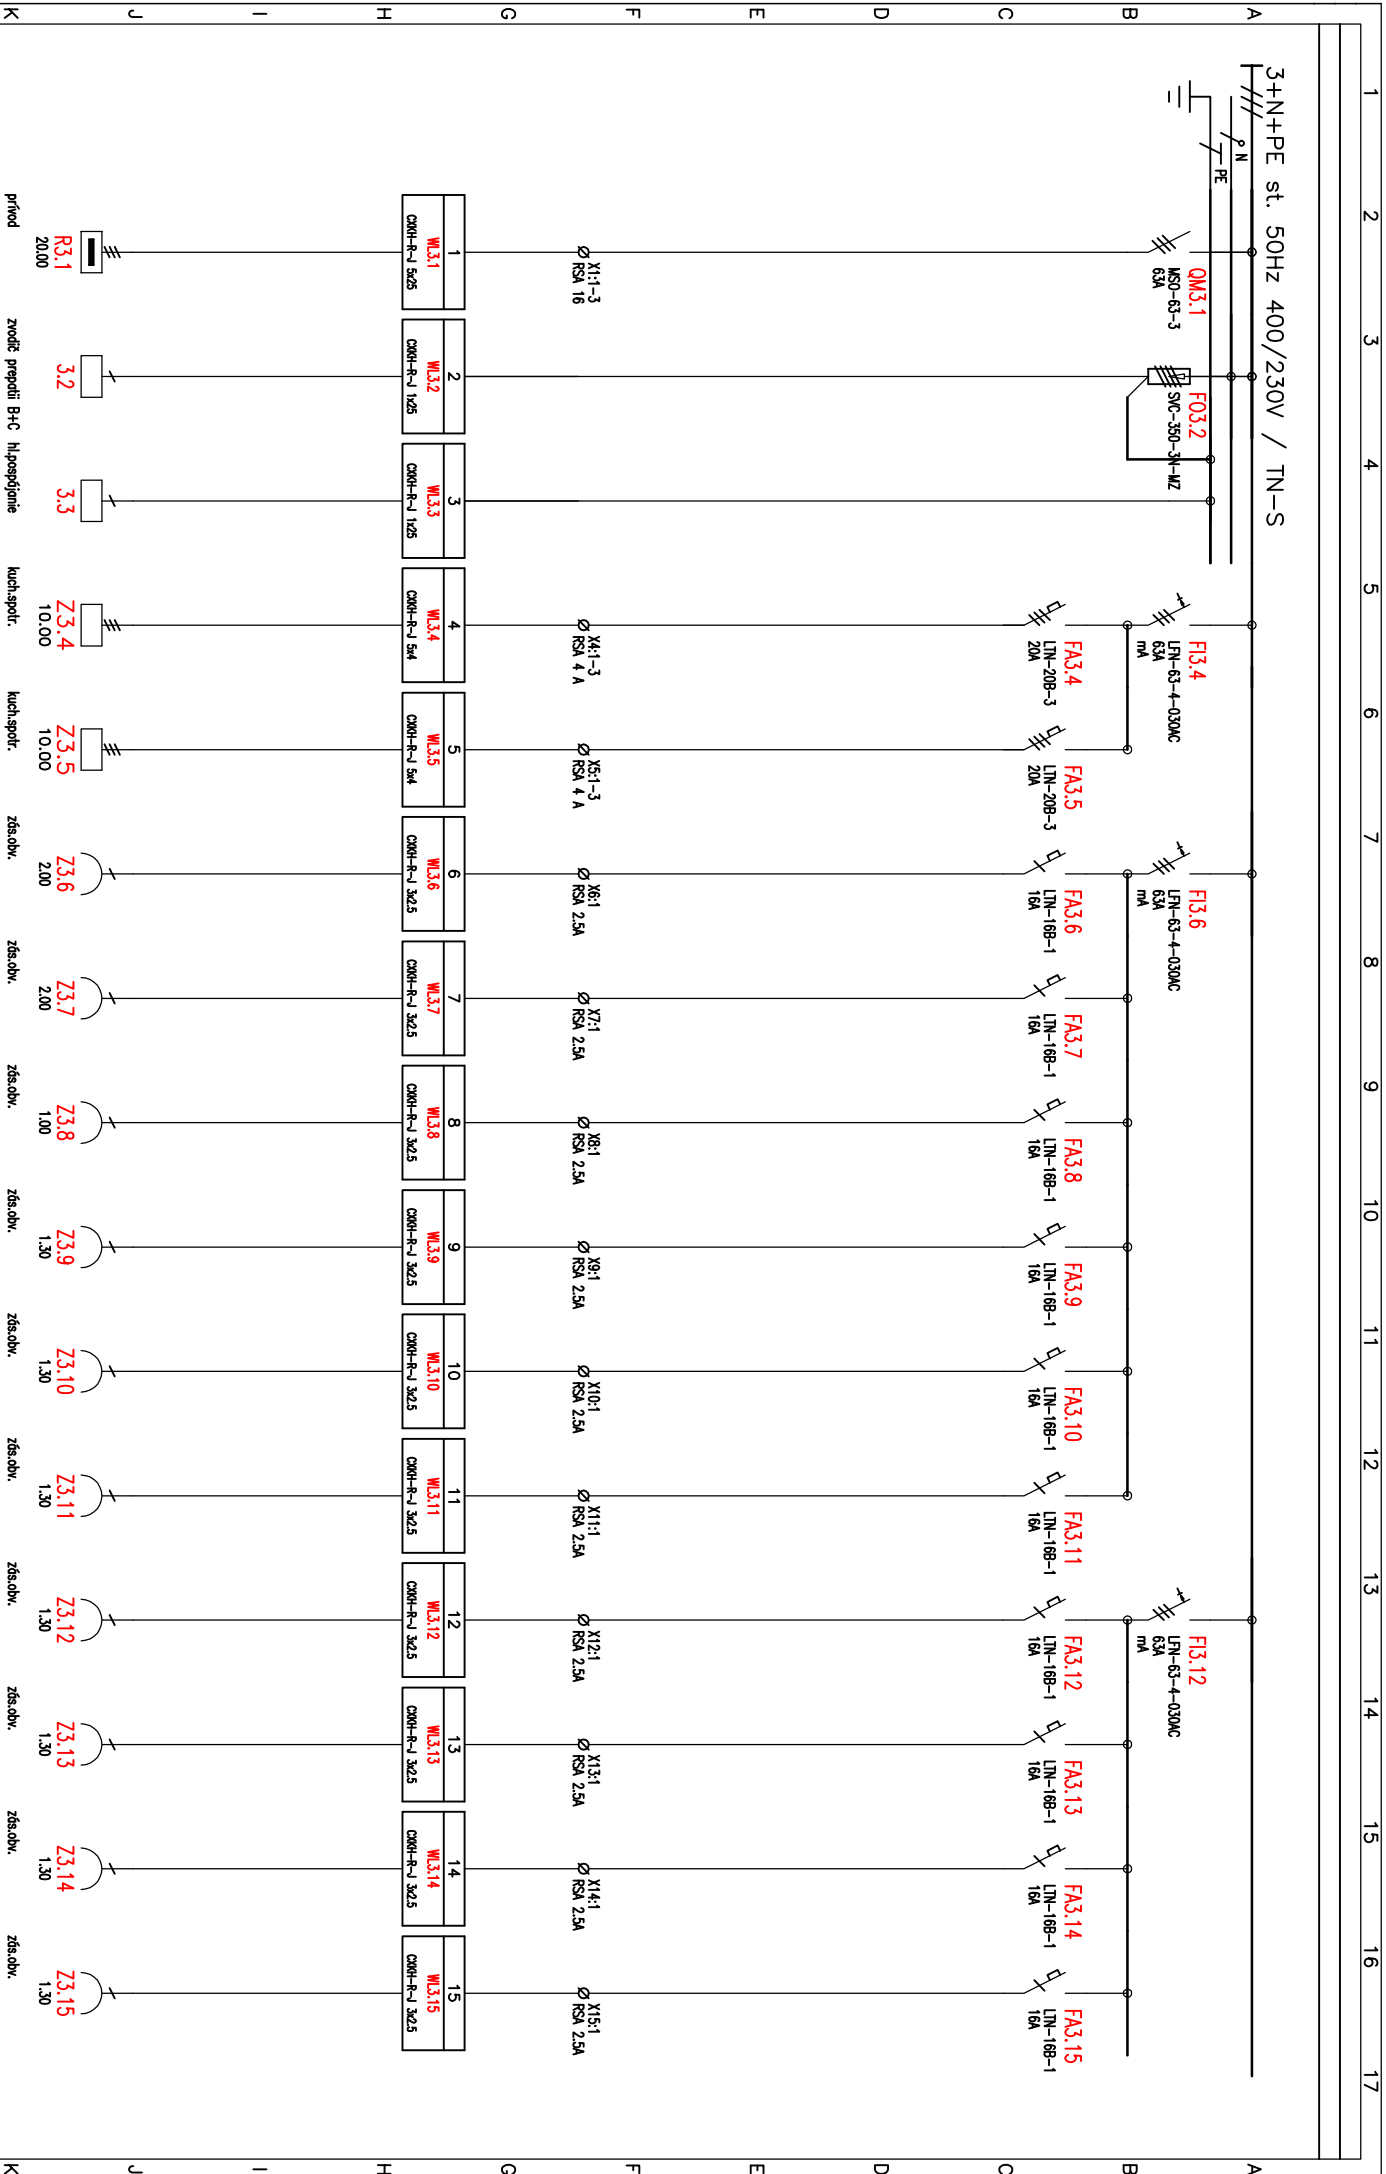

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Vypracovali: Š. Fazekaš			AKCE: ZMEŇA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRISTAVBOU															
Kontrolovali: Š. Fazekaš			NA ZARIADENIE PRE SENIOROV															
Datum : 19.04.2019			ELEKTRO									Obsah:		Začíslo:		A.K.:		List:
			Žiar nad Hronom, SNP 1247, p.č.1635/1-5									ROZVÁDZAČ R1.3		Märfko:		V.č.:		2
												N		E07				

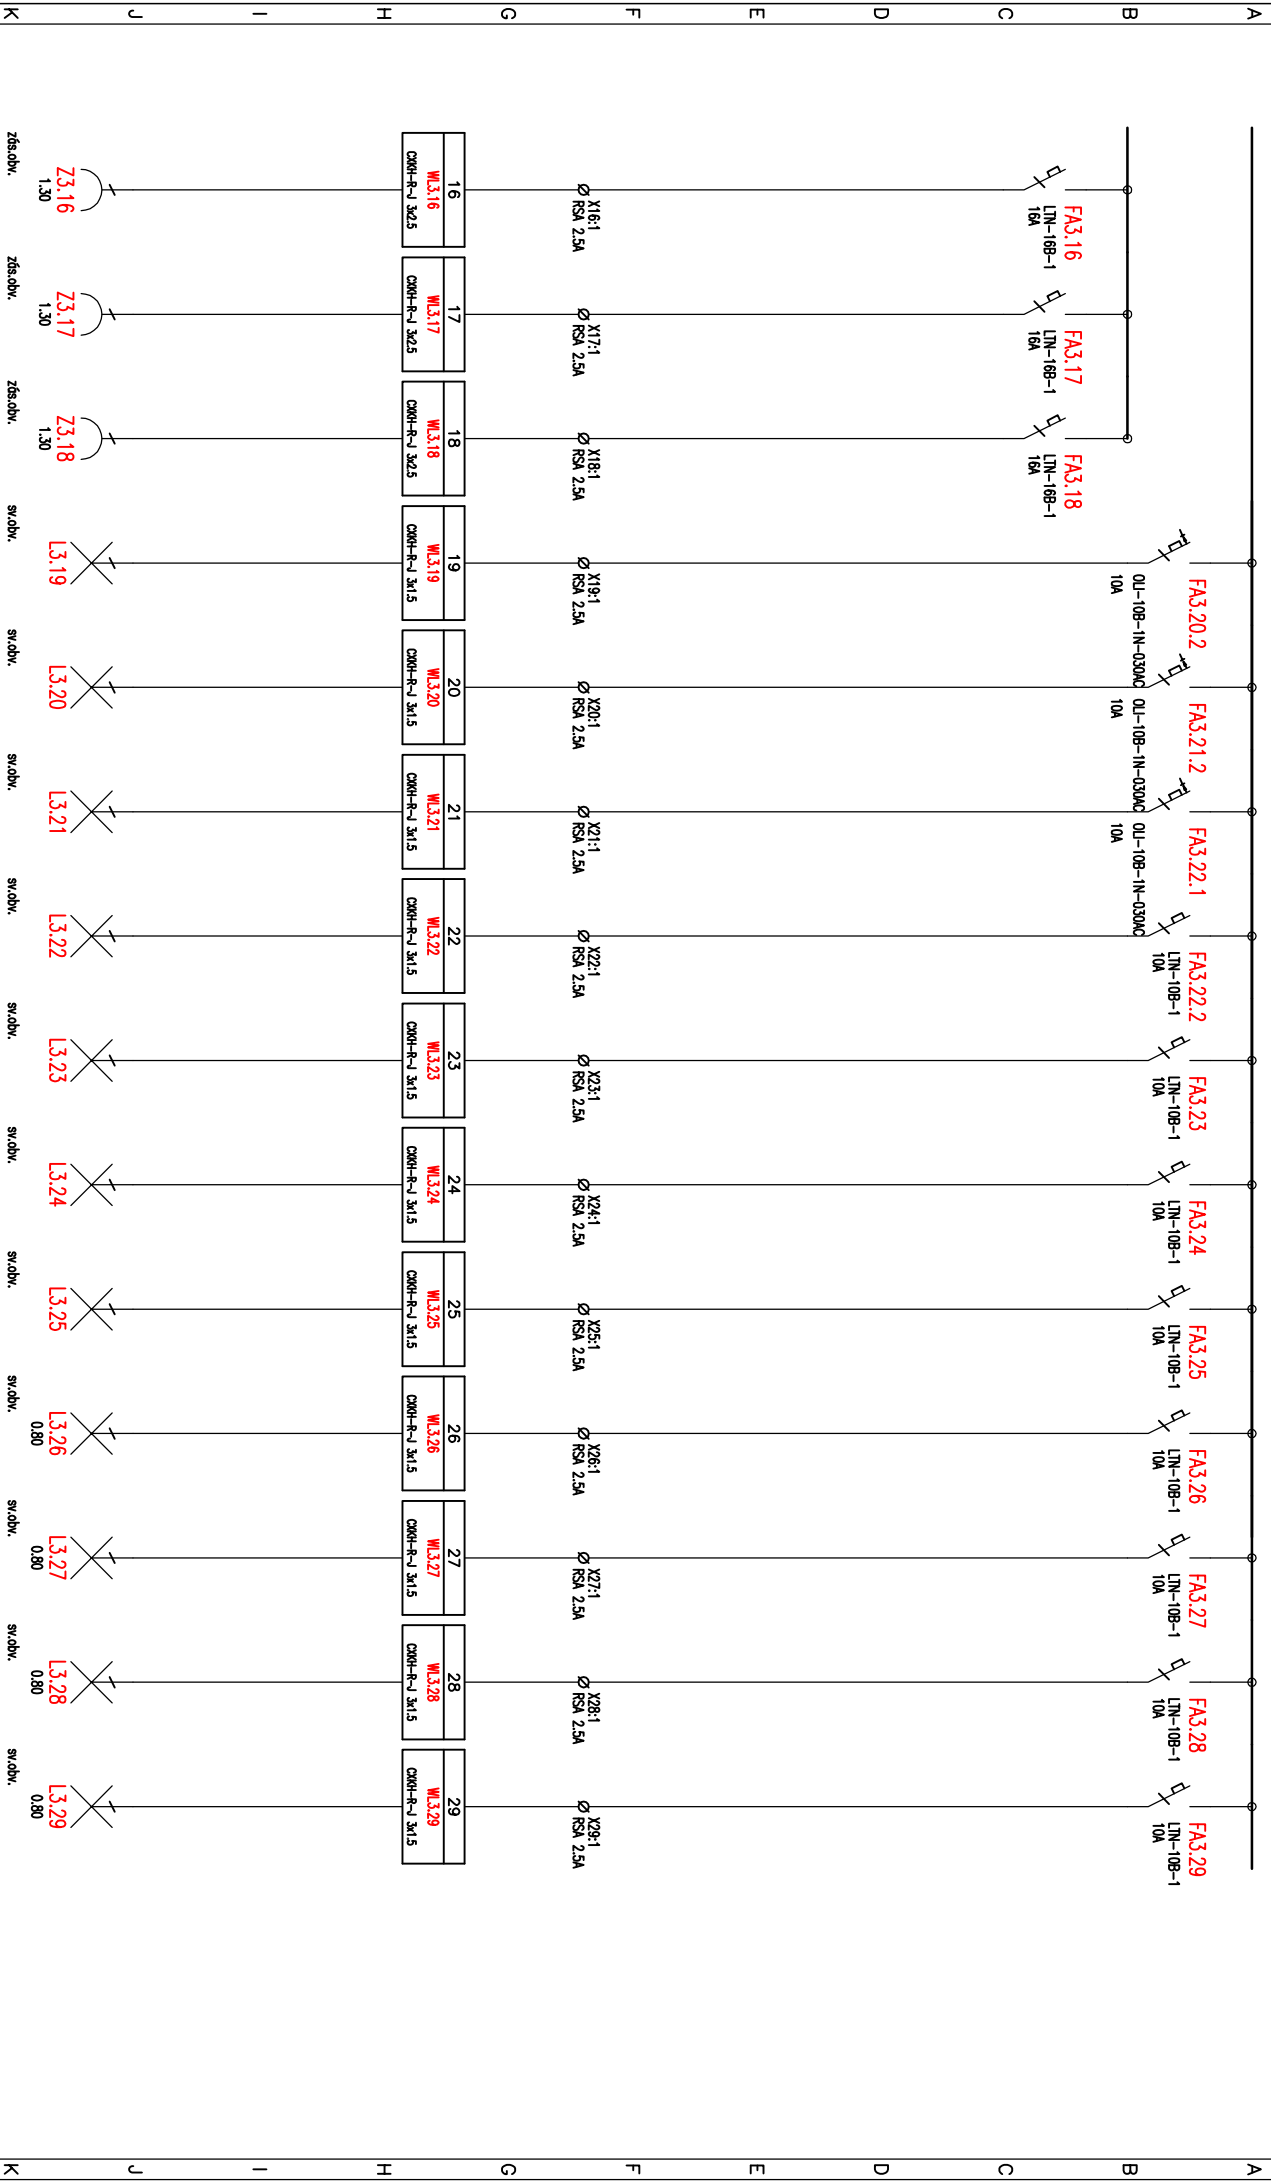

Wpracovník:	Š. Fozekas	AKCE:	ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRISTAVBOU	Investor:	MESTO ŽIAR NAD HRONOM	Zák. číslo:	242019	A.K.:	242019	Ust.:	3
Kontrola:	Š. Fozekas		NA ZARIADENIE PRE SENIOROV	Obsch:	ROZVÁDZAČ R1.3	Změna/Datum:		V.č.:		List:	3
Datum :	19.04.2019		Žiur nad Hronom, SNP 1247, p.č.1635/1+5			Měřtko:	N		E07		