

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Obsah: ROZVÁDZAČ R1.2


Akce: ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU
NA ZARIADENIE PRE SENIOROV

ELEKTRO
Žiar nad Hronom, SNP 1247, p.č.1635/1–5


TYP PROVEDENÍ: OCEP – RZB–Z–4S132
 KRYTÍ: IP40 / IP20
 ROZMĚRY: 132 mod
 DĚLENÍ: –
 NÁTER: TYPOVÝ
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
 PŘÍVOD (Y): SHORA
 VÝVODY: NAHORU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Výpracoval: Š.Fazekaš								Investor: MESTO ŽIAR NAD HRONOM												Zak.číslo: 242019		A.K.: 242019		Listů: 3
Kontroloval: Š.Fazekaš																				Změna/Datum:		V.č.:		
Datum : 19.04.2019																				Měřítko: N		E06		List: 1

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

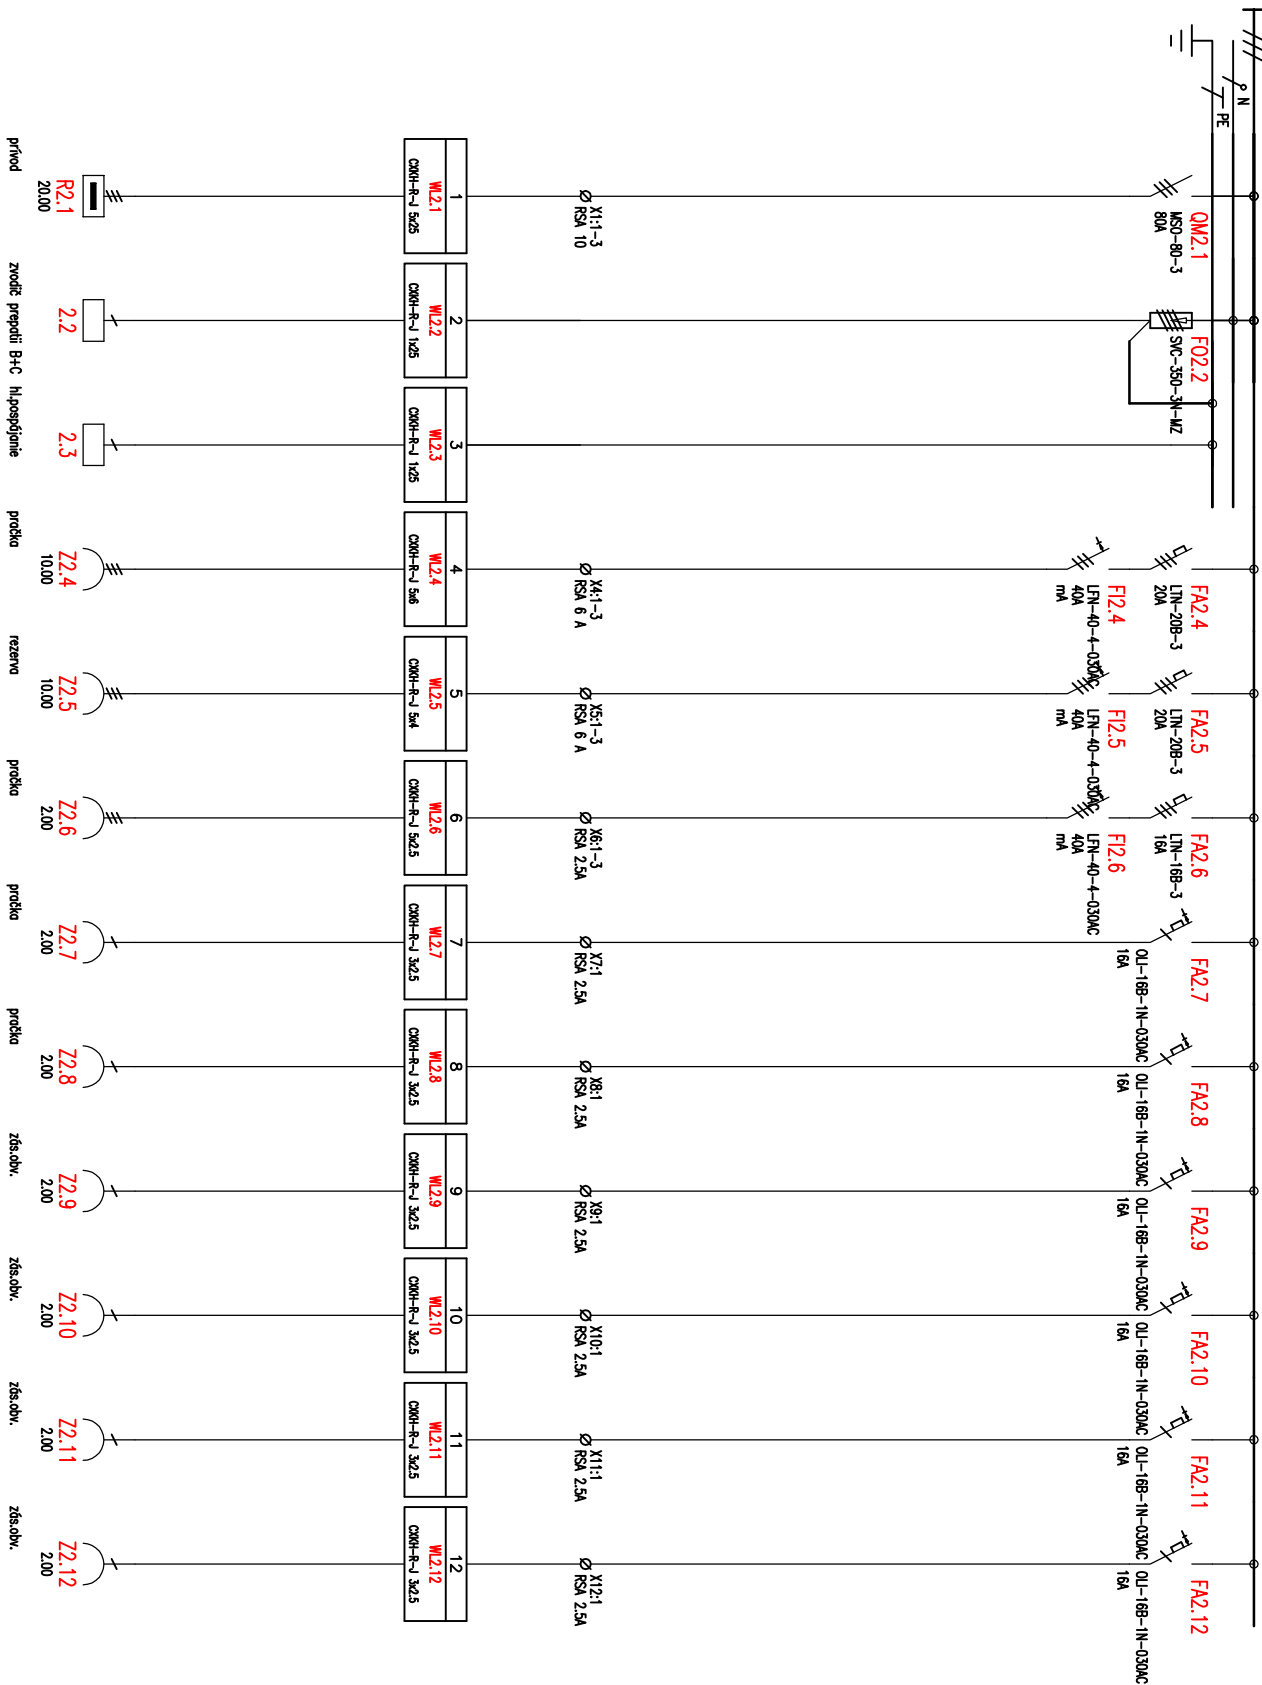

Wyracovali:	Š.Fazekaš	AKCE:	ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU	Investor:	MESTO ŽIAR NAD HRONOM	Zák.číslo:	242019	A.K.:	242019	Ústň:	3
Kontrolovali:	Š.Fazekaš		NA ZARIADENIE PRE SENIOROV	Obsch:	ROZVÁDZAČ R1.2	Změna/Datum:		V.č.:			
Datum :	19.04.2019		Žiar nad Hronom, SNP 1247, p.č.1635/1+5			Měřtko:	N		E06	List:	2

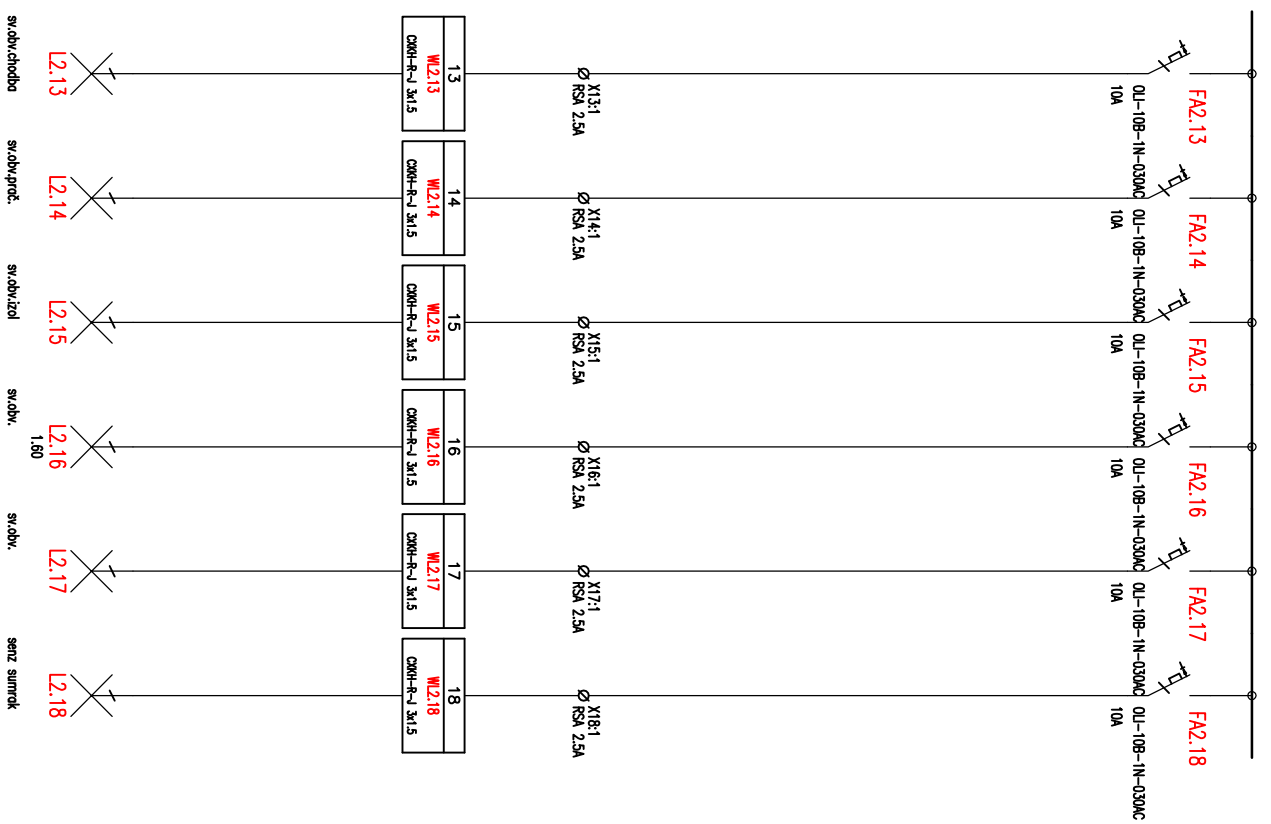[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Výpracovná: Š.Fazekáš			AKCE: ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU													
Kontrolóvni: Š.Fazekáš			NA ZARIADENIE PRE SENIOROV ELEKTRO Žiar nad Hronom, SNP 1247, p.č.1635/1-5													
Datum : 19.04.2019			Investor: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Obsah: ROZVÁDZAČ R1.2 Změna/Datum: V.č.: E06 Měřtko: N List: 3													