




SPP2 prívod z verejnej DS-NN




RE

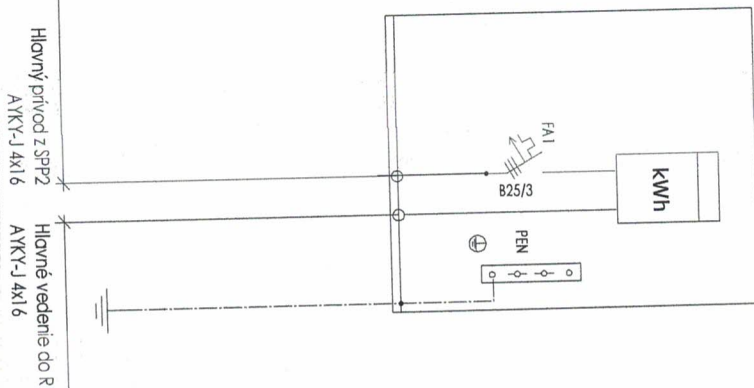

R1

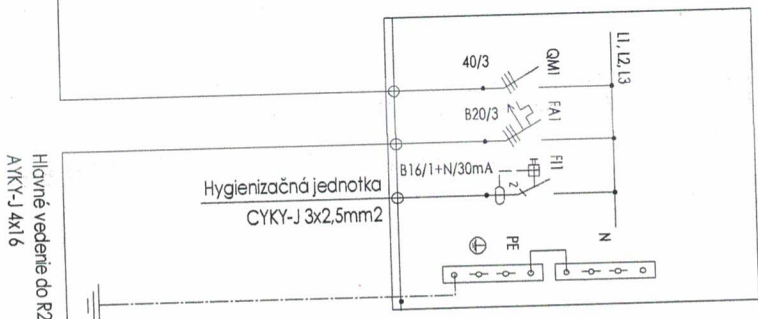

R2

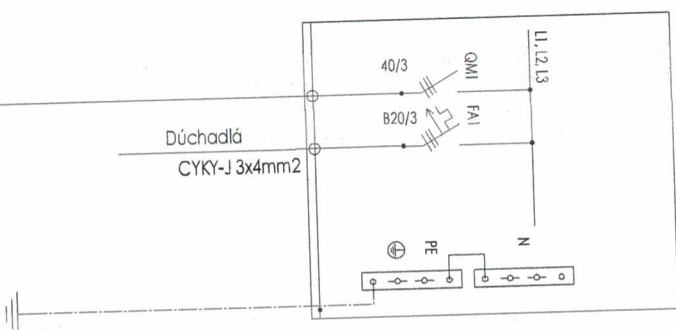

Situčný výkres „ Rozšírenie jestvujúcich elektrických rozvodov k zariadeniam kompostárne “, p.č. 2471/1 v k.ú. Bošáca, je overený stavebným úradom a je grafickou prílohou k Oznámeniu k ohláseniu drobnej stavby č. OcUZP177-001/2020, zo dňa 29.05.2020

Napáťová sústava

3+PEN ~ 50 Hz, 230/400V, TN-C
3+PE+N ~ 50 Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana pred zrážkom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa

STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia

Časť 4-41: zariadenie bezpečnosti, podľa príslušných článkov nasledovne:

411 - Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania systém TN


412 - Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

415 - Doplnková ochrana

415.1 - Doplnková ochrana: prúdové chrániče

415.2 - Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospojovanie

Prevedenie typ: piliťový
Krytie: IP65
Prívod: zdola
Vývod: zdola
Rozmer: 153x431x245



AUTOR NÁVRHU		Ing. Rastislav Dzúrák
ZODP. PROJEKTANT		Ing. Rastislav Dzúrák
VYPRACOVÁV		Ing. Rastislav Dzúrák
STAVEBNÍK		Obec Bošáca
MESTO STAVBY		Bošáca č. 257, 913 07 Bošáca
OBJEKT		Kompostárň
PARCELA		2471/1, k.ú. Bošáca
NÁZOV STAVBY		VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE V BOŠÁCI
OBSAH		SO-11 Areálový NN rozvod
ČASŤ		Jednopoľová schéma areálových NN rozvodov
FORMÁT		1x44
DÁTUM		04/2020
MIERKA		-
STUPEŇ		SP
ČÍSLO ZÁKAZKY		ČÍSLO VÝKRESU
E-01		E-01